
M-980.6

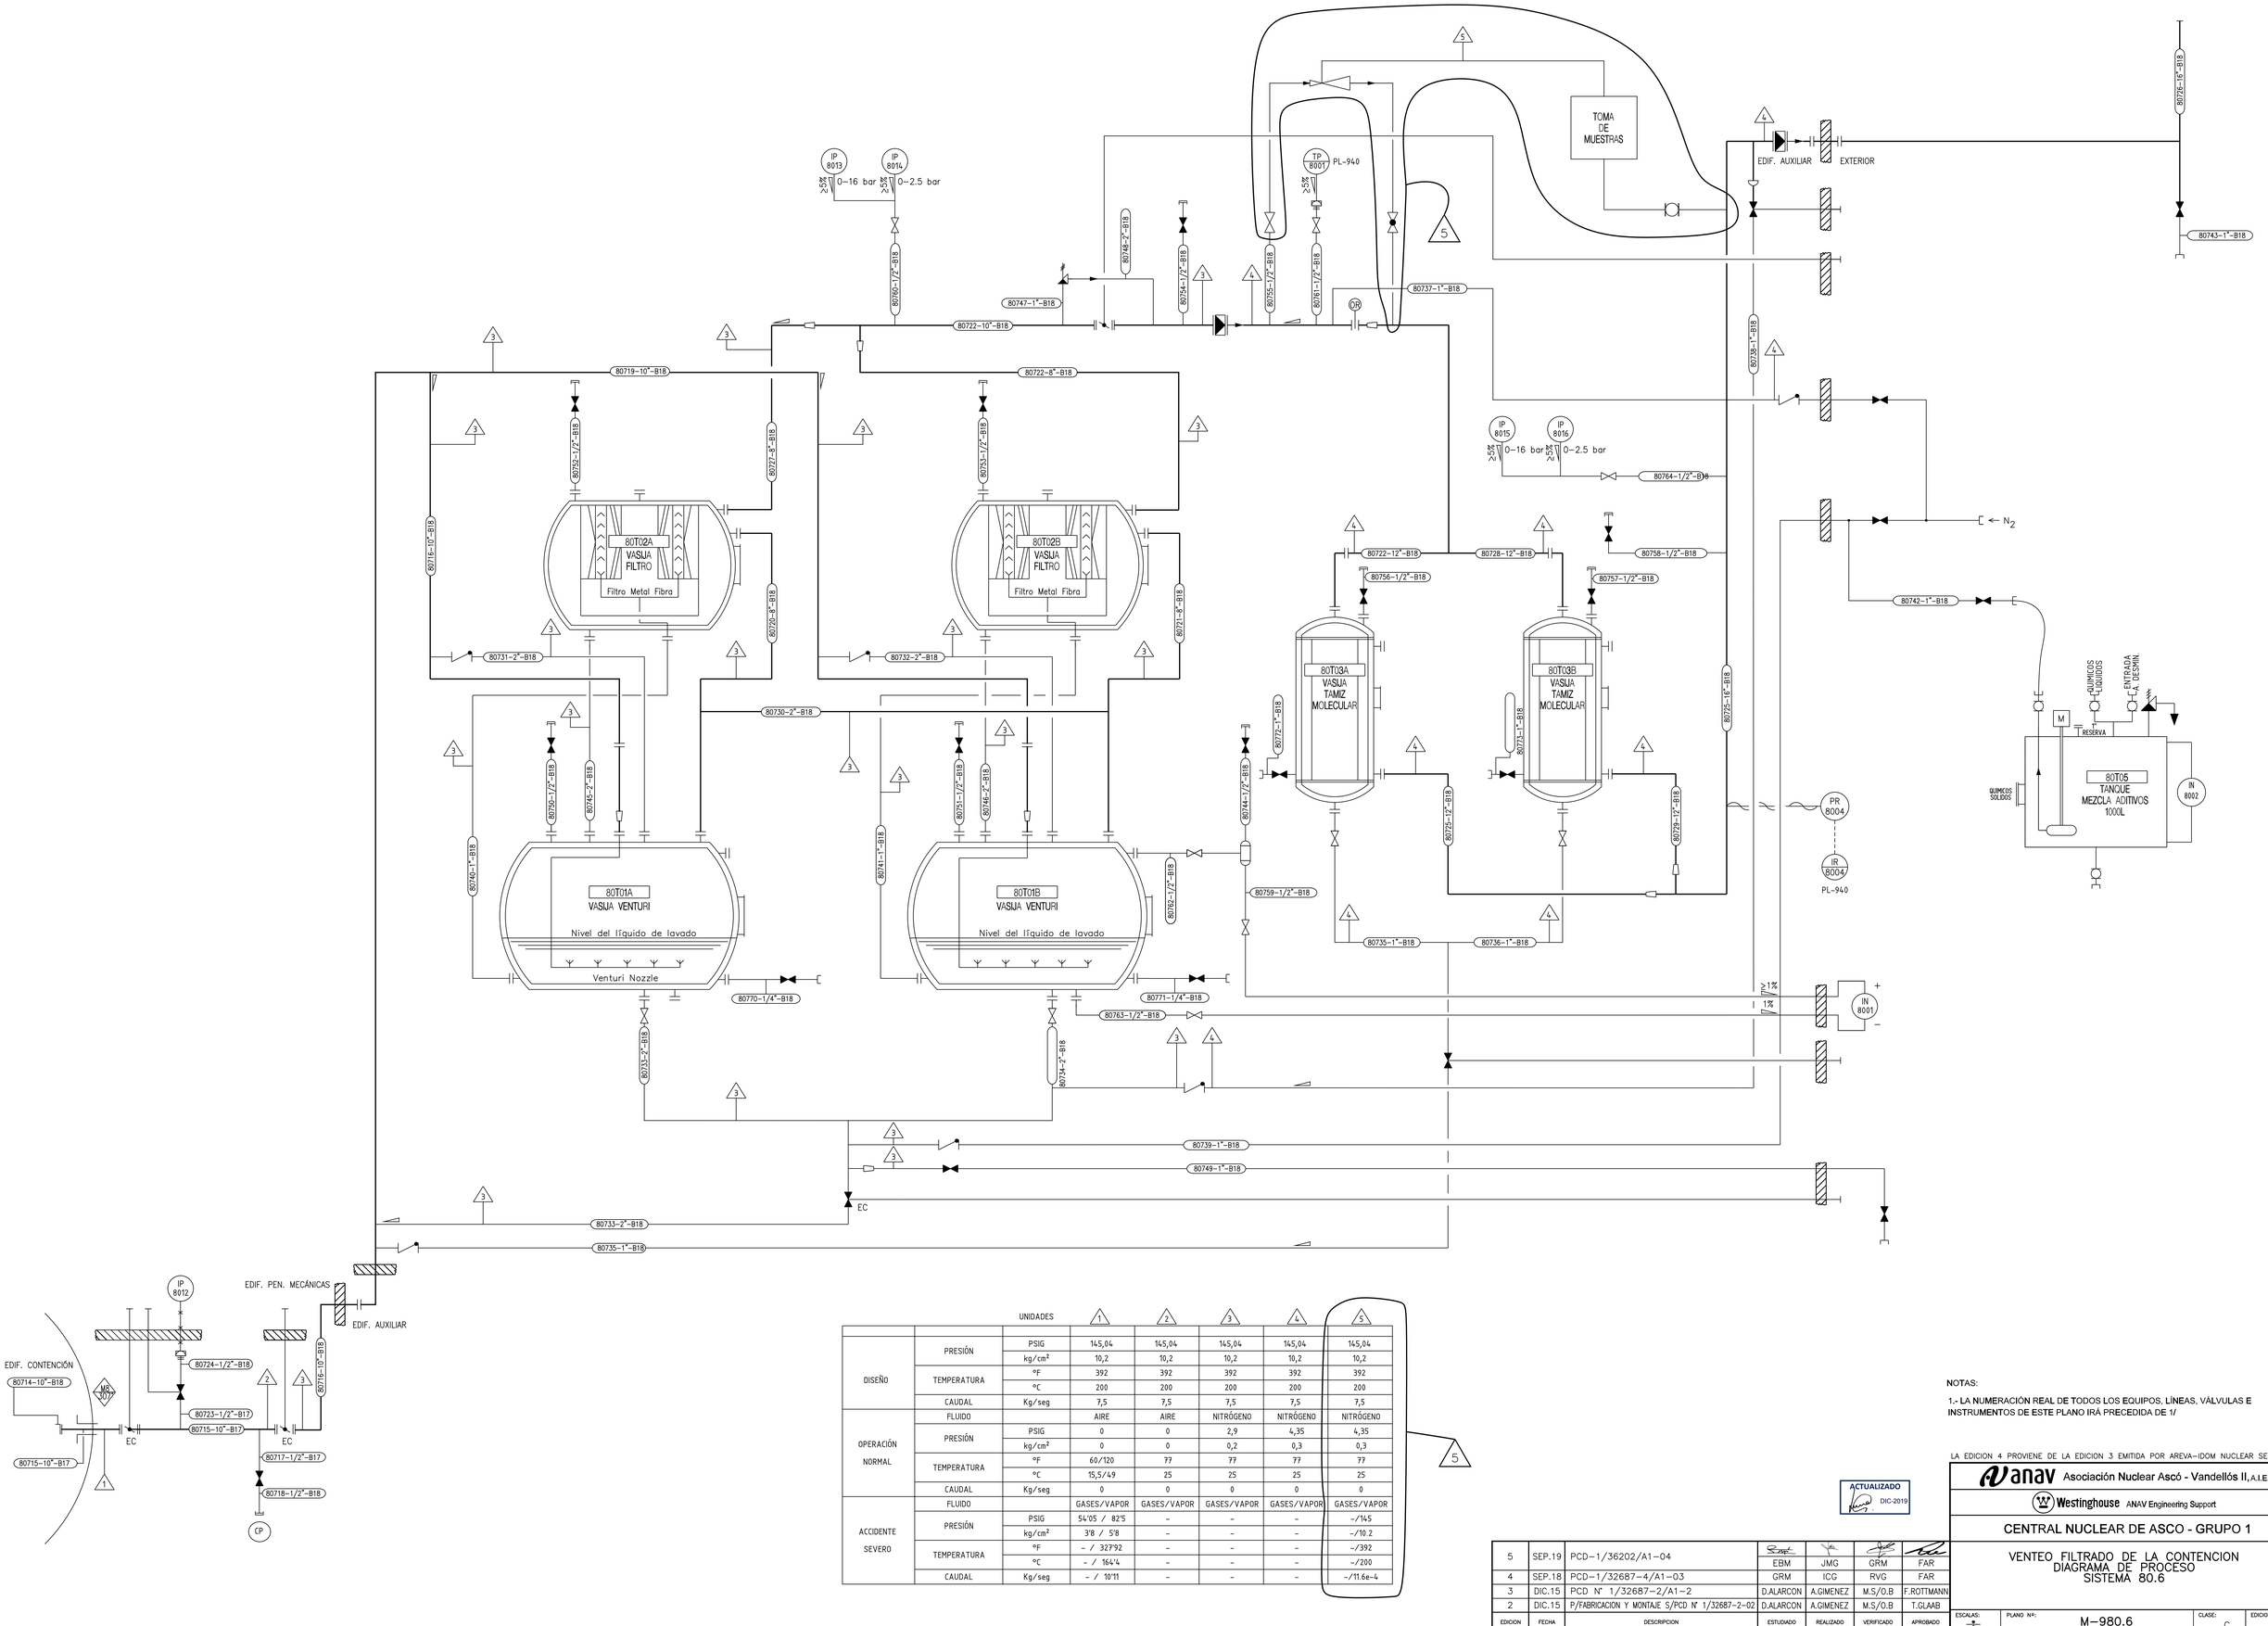


| | | UNIDADES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISEÑO | PRESIÓN | PSIG | 145,04 | 145,04 | 145,04 | 145,04 | 145,04 |
| | | kg/cm² | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| | TEMPERATURA | ºF | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 |
| | | ºC | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | CAUDAL | Kg/seg | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| OPERACIÓN NORMAL | FLUIDO | | AIRE | AIRE | NITRÓGENO | NITRÓGENO | NITRÓGENO |
| | PRESIÓN | PSIG | 0 | 0 | 2,9 | 4,35 | 4,35 |
| | | kg/cm² | 0 | 0 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| | TEMPERATURA | ºF | 60/120 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| | | ºC | 15,5/49 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | CAUDAL | Kg/seg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACCIDENTE SEVERO | FLUIDO | | GASES/VAPOR | GASES/VAPOR | GASES/VAPOR | GASES/VAPOR | GASES/VAPOR |
| | PRESIÓN | PSIG | 54'05 / 82'5 | – | – | – | –/145 |
| | | kg/cm² | 3'8 / 5'8 | – | – | – | –/10.2 |
| | TEMPERATURA | ºF | – / 327'92 | – | – | – | –/392 |
| | | ºC | – / 164'4 | – | – | – | –/200 |
| | CAUDAL | Kg/seg | – / 10'11 | – | – | – | –/11.6e-4 |

NOTAS:

1.- LA NUMERACIÓN REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LÍNEAS, VÁLVULAS E INSTRUMENTOS DE ESTE PLANO IRÁ PRECEDIDA DE 1/

LA EDICION 4 PROVIENE DE LA EDICION 3 EMITIDA POR AREVA–IDOM NUCLEAR SERVICES

ACTUALIZADO DIC-2019

| EDICION | FECHA | DESCRIPCION | ESTUDIADO | REALIZADO | VERIFICADO | APROBADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SEP.19 | PCD–1/36202/A1–04 | EBM | JMG | GRM | FAR |
| 4 | SEP.18 | PCD–1/32687–4/A1–03 | GRM | ICG | RVG | FAR |
| 3 | DIC.15 | PCD Nº 1/32687–2/A1–2 | D.ALARCON | A.GIMENEZ | M.S./O.B | F.ROTTMANN |
| 2 | DIC.15 | P/FABRICACION Y MONTAJE S/PCD Nº 1/32687–2–02 | D.ALARCON | A.GIMENEZ | M.S./O.B | T.GLAAB |

Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

VENTEO FILTRADO DE LA CONTENCION
DIAGRAMA DE PROCESO
SISTEMA 80.6

| ESCALAS: | PLANO Nº: | CLASE: | EDICION: |
|---|---|---|---|
| – | M–980.6 | C | 5 |

M-980.6_ED-05.DGN