
2/M-915.2

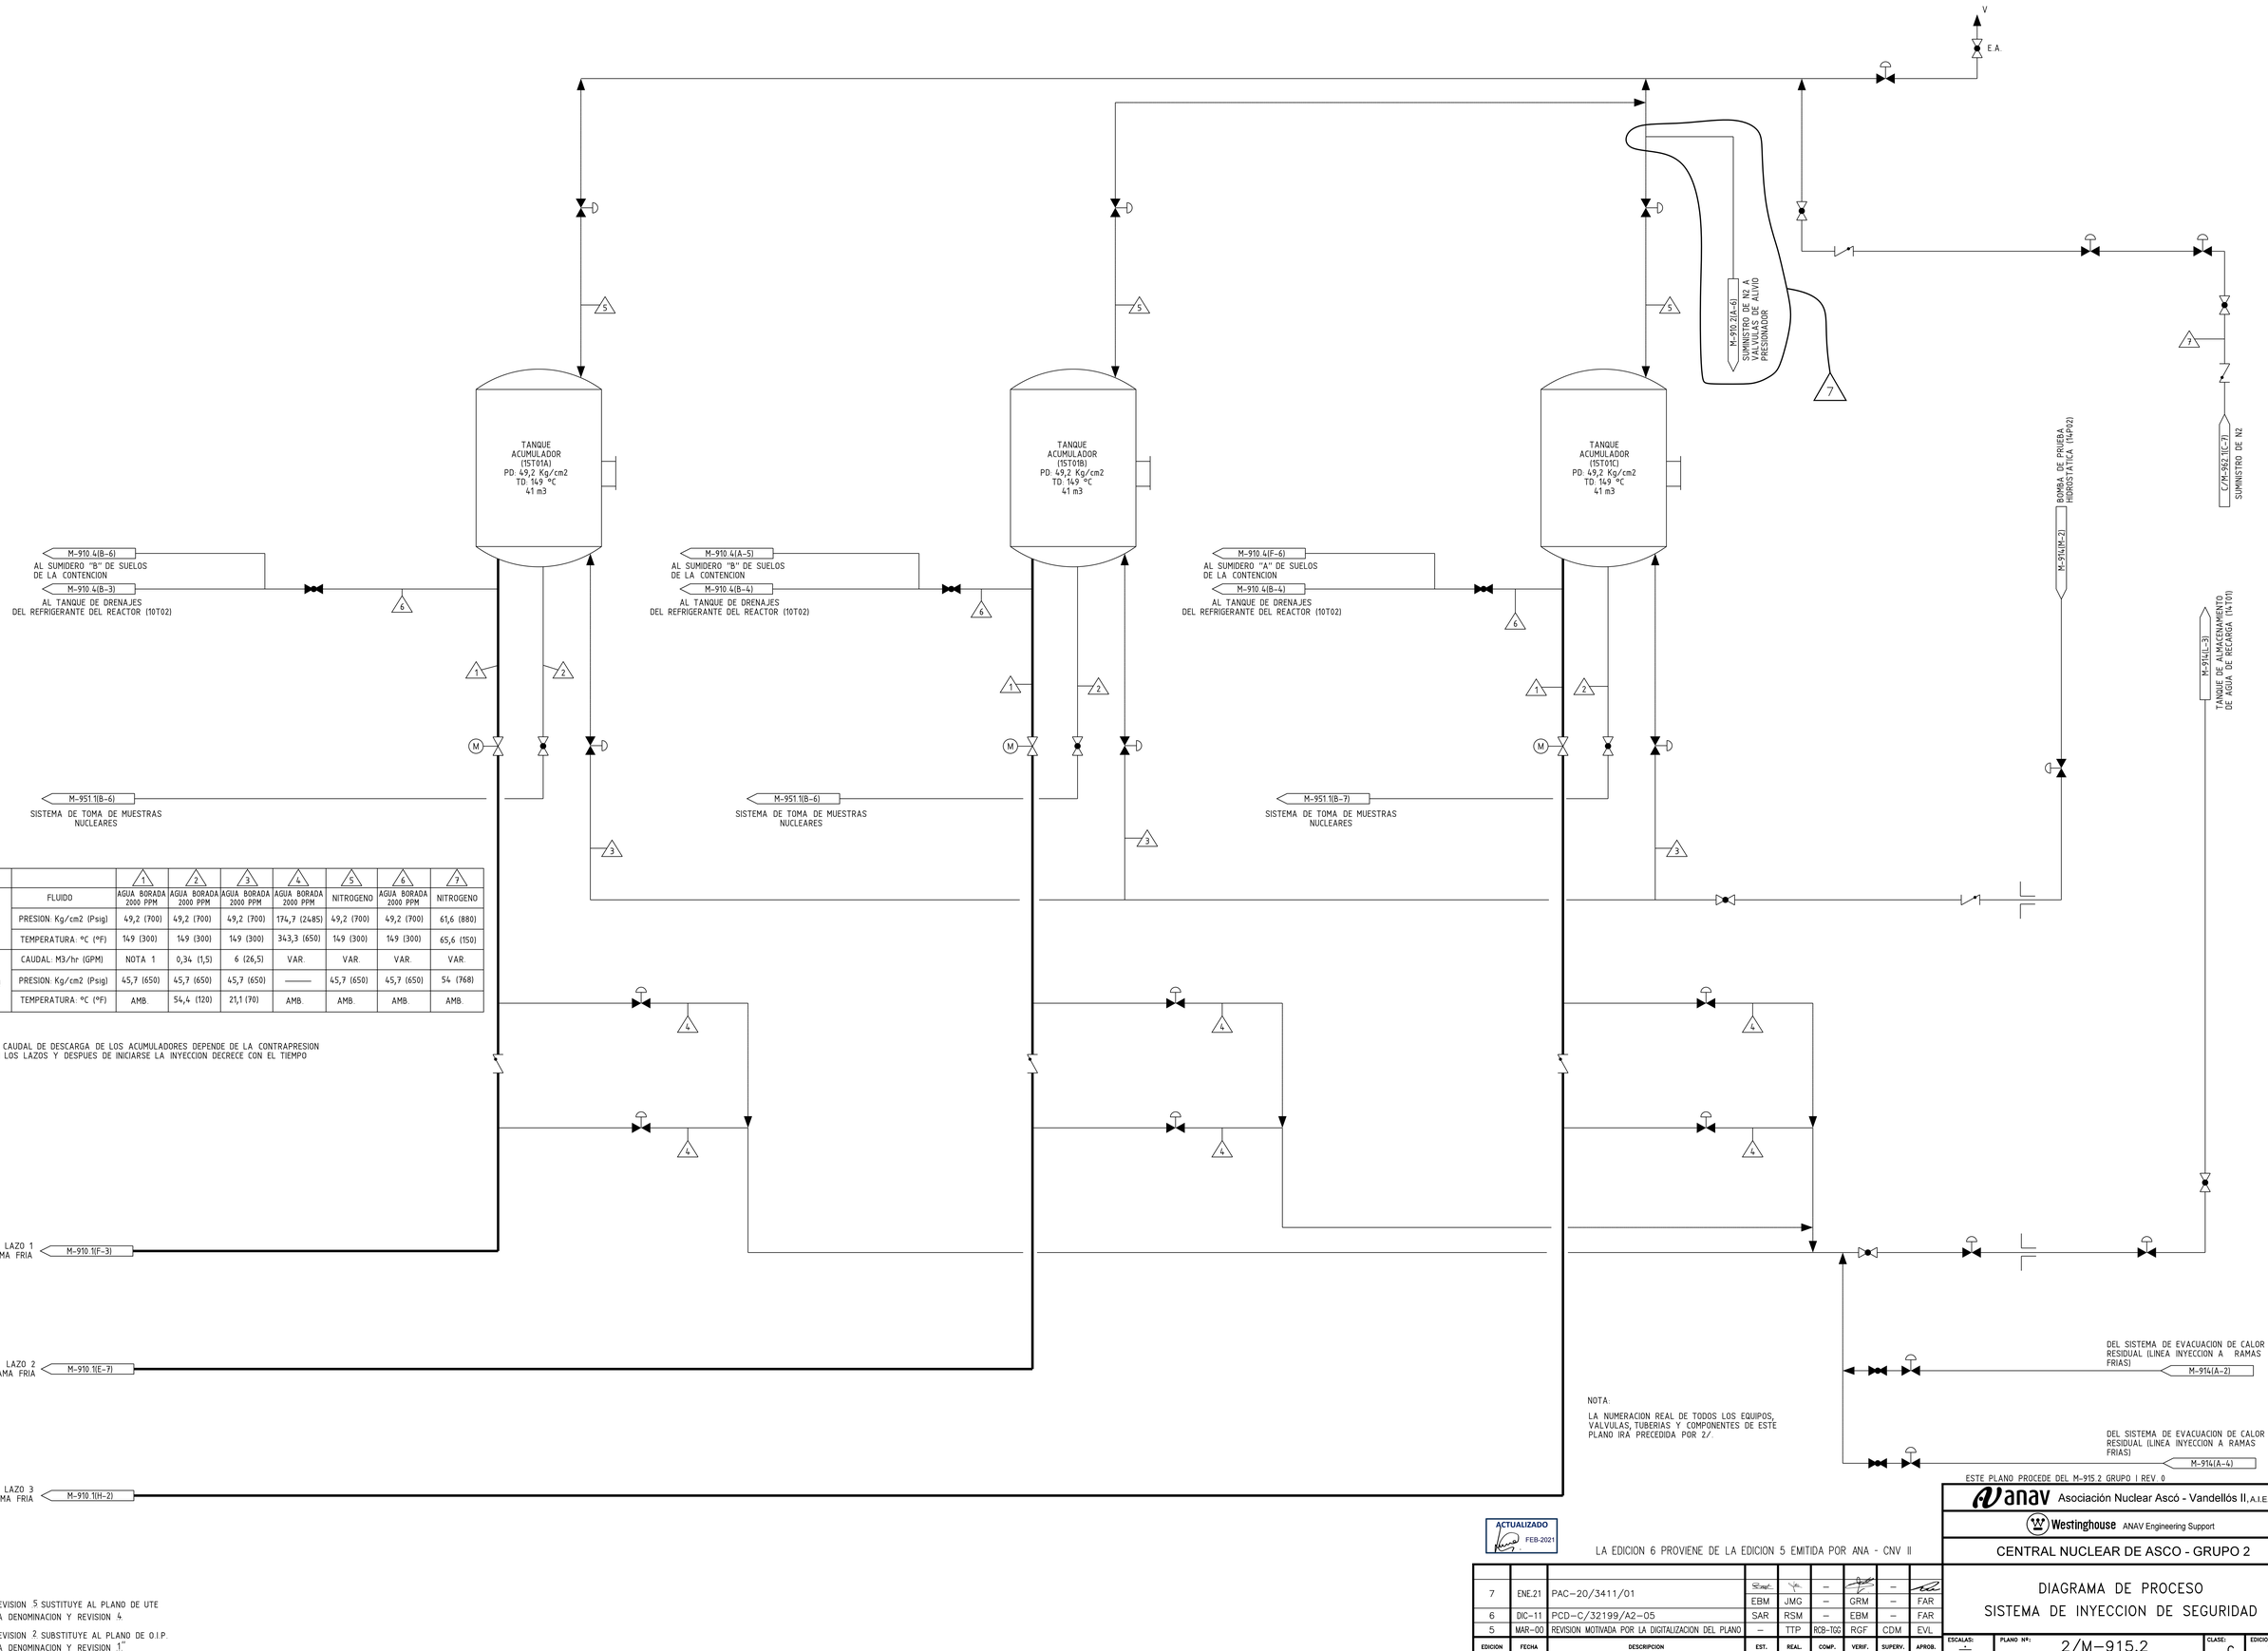

MODO		1	2	3	4	5	6	7
DISEÑO	FLUIDO	AGUA BORADA 2000 PPM	AGUA BORADA 2000 PPM	AGUA BORADA 2000 PPM	AGUA BORADA 2000 PPM	NITROGENO	AGUA BORADA 2000 PPM	NITROGENO
	PRESION: Kg/cm2 (Psig)	49,2 (700)	49,2 (700)	49,2 (700)	174,7 (2485)	49,2 (700)	49,2 (700)	61,6 (880)
	TEMPERATURA: ºC (ºF)	149 (300)	149 (300)	149 (300)	343,3 (650)	149 (300)	149 (300)	65,6 (150)
OPERACION NORMAL	CAUDAL: M3/hr (GPM)	NOTA 1	0,34 (1,5)	6 (26,5)	VAR.	VAR.	VAR.	VAR.
	PRESION: Kg/cm2 (Psig)	45,7 (650)	45,7 (650)	45,7 (650)	———	45,7 (650)	45,7 (650)	54 (768)
	TEMPERATURA: ºC (ºF)	AMB.	54,4 (120)	21,1 (70)	AMB.	AMB.	AMB.	AMB.

NOTA 1
EL CAUDAL DE DESCARGA DE LOS ACUMULADORES DEPENDE DE LA CONTRAPRESION EN LOS LAZOS Y DESPUES DE INICIARSE LA INYECCION DECRECE CON EL TIEMPO

NOTA:
LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, VALVULAS, TUBERIAS Y COMPONENTES DE ESTE PLANO IRÁ PRECEDIDA POR 2/.

EL PLANO REVISION 5 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 4.

*"EL PLANO REVISION 2 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 1"

ESTE PLANO PROCEDE DEL M-915.2 GRUPO 1 REV. 0

ACTUALIZADO FEB-2021

LA EDICION 6 PROVIENE DE LA EDICION 5 EMITIDA POR ANA - CNV II

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	COMP.	VERIF.	SUPERV.	APROB.
7	ENE.21	PAC-20/3411/01	EBM	JMG	–	GRM	–	FAR
6	DIC-11	PCD-C/32199/A2-05	SAR	RSM	–	EBM	–	FAR
5	MAR-00	REVISION MOTIVADA POR LA DIGITALIZACION DEL PLANO	–	TTP	RCB-TCG	RGF	CDM	EVL

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.
Westinghouse ANAV Engineering Support
CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA DE PROCESO
SISTEMA DE INYECCION DE SEGURIDAD

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
-/-	2/M-915.2	C	7

2M-915.2-07.DGN