
SISTEMA ALIMENTACION NITROGENO
VALVULAS ALIVIO VAPOR

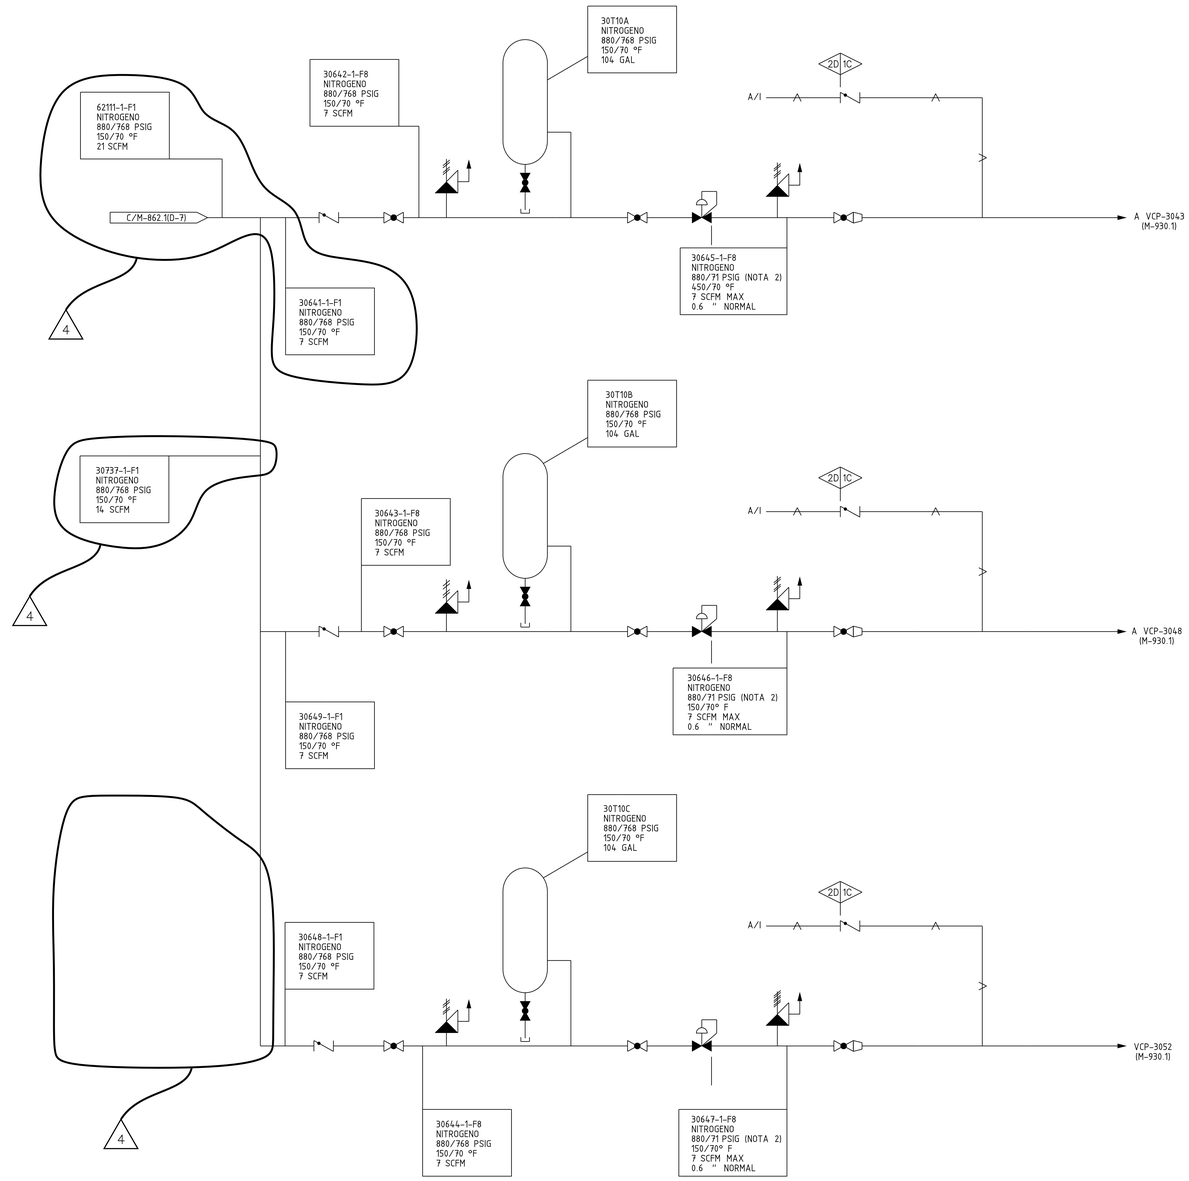

NOTA:

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 2/.

2.- LA PRESION DE OPERACION ES APROXIMADAMENTE 71 PSIG. LA VALVULA SE AJUSTARA PARA MANTENER A LA SALIDA UNA PRESION INFERIOR A LA EXISTENTE EN LA RED DE AIRE DE INSTRUMENTOS (80-100 PSIG)

ACTUALIZADO JUN-2019

LA EDICION 2 PROVIENE DE LA EDICION 1 EMITIDA POR ANA - CNV II

EL PLANO REVISION .1. SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION .0..

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	COMP.	VERIF.	SUPERV.	APROB.
4	JUN.19	PAC-19/0827/01	JNC	JMG	–	OCF	–	FAR
3	MAY.13	PCD-2/35204/A1-02	SAR	VRA	SAR	SWM	–	FAR
2	DIC-11	PCD-C/32199/A3-01	SAR	RSM	–	EBM	–	FAR
1	MAR-00	REVISION MOTIVADA POR LA DIGITALIZACION DEL PLANO	–	VMI	RCB-TGG	RGF	CDM	EVL

Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA DE PROCESO
SISTEMA DE VAPOR

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
—	2/M-930.5	C	4