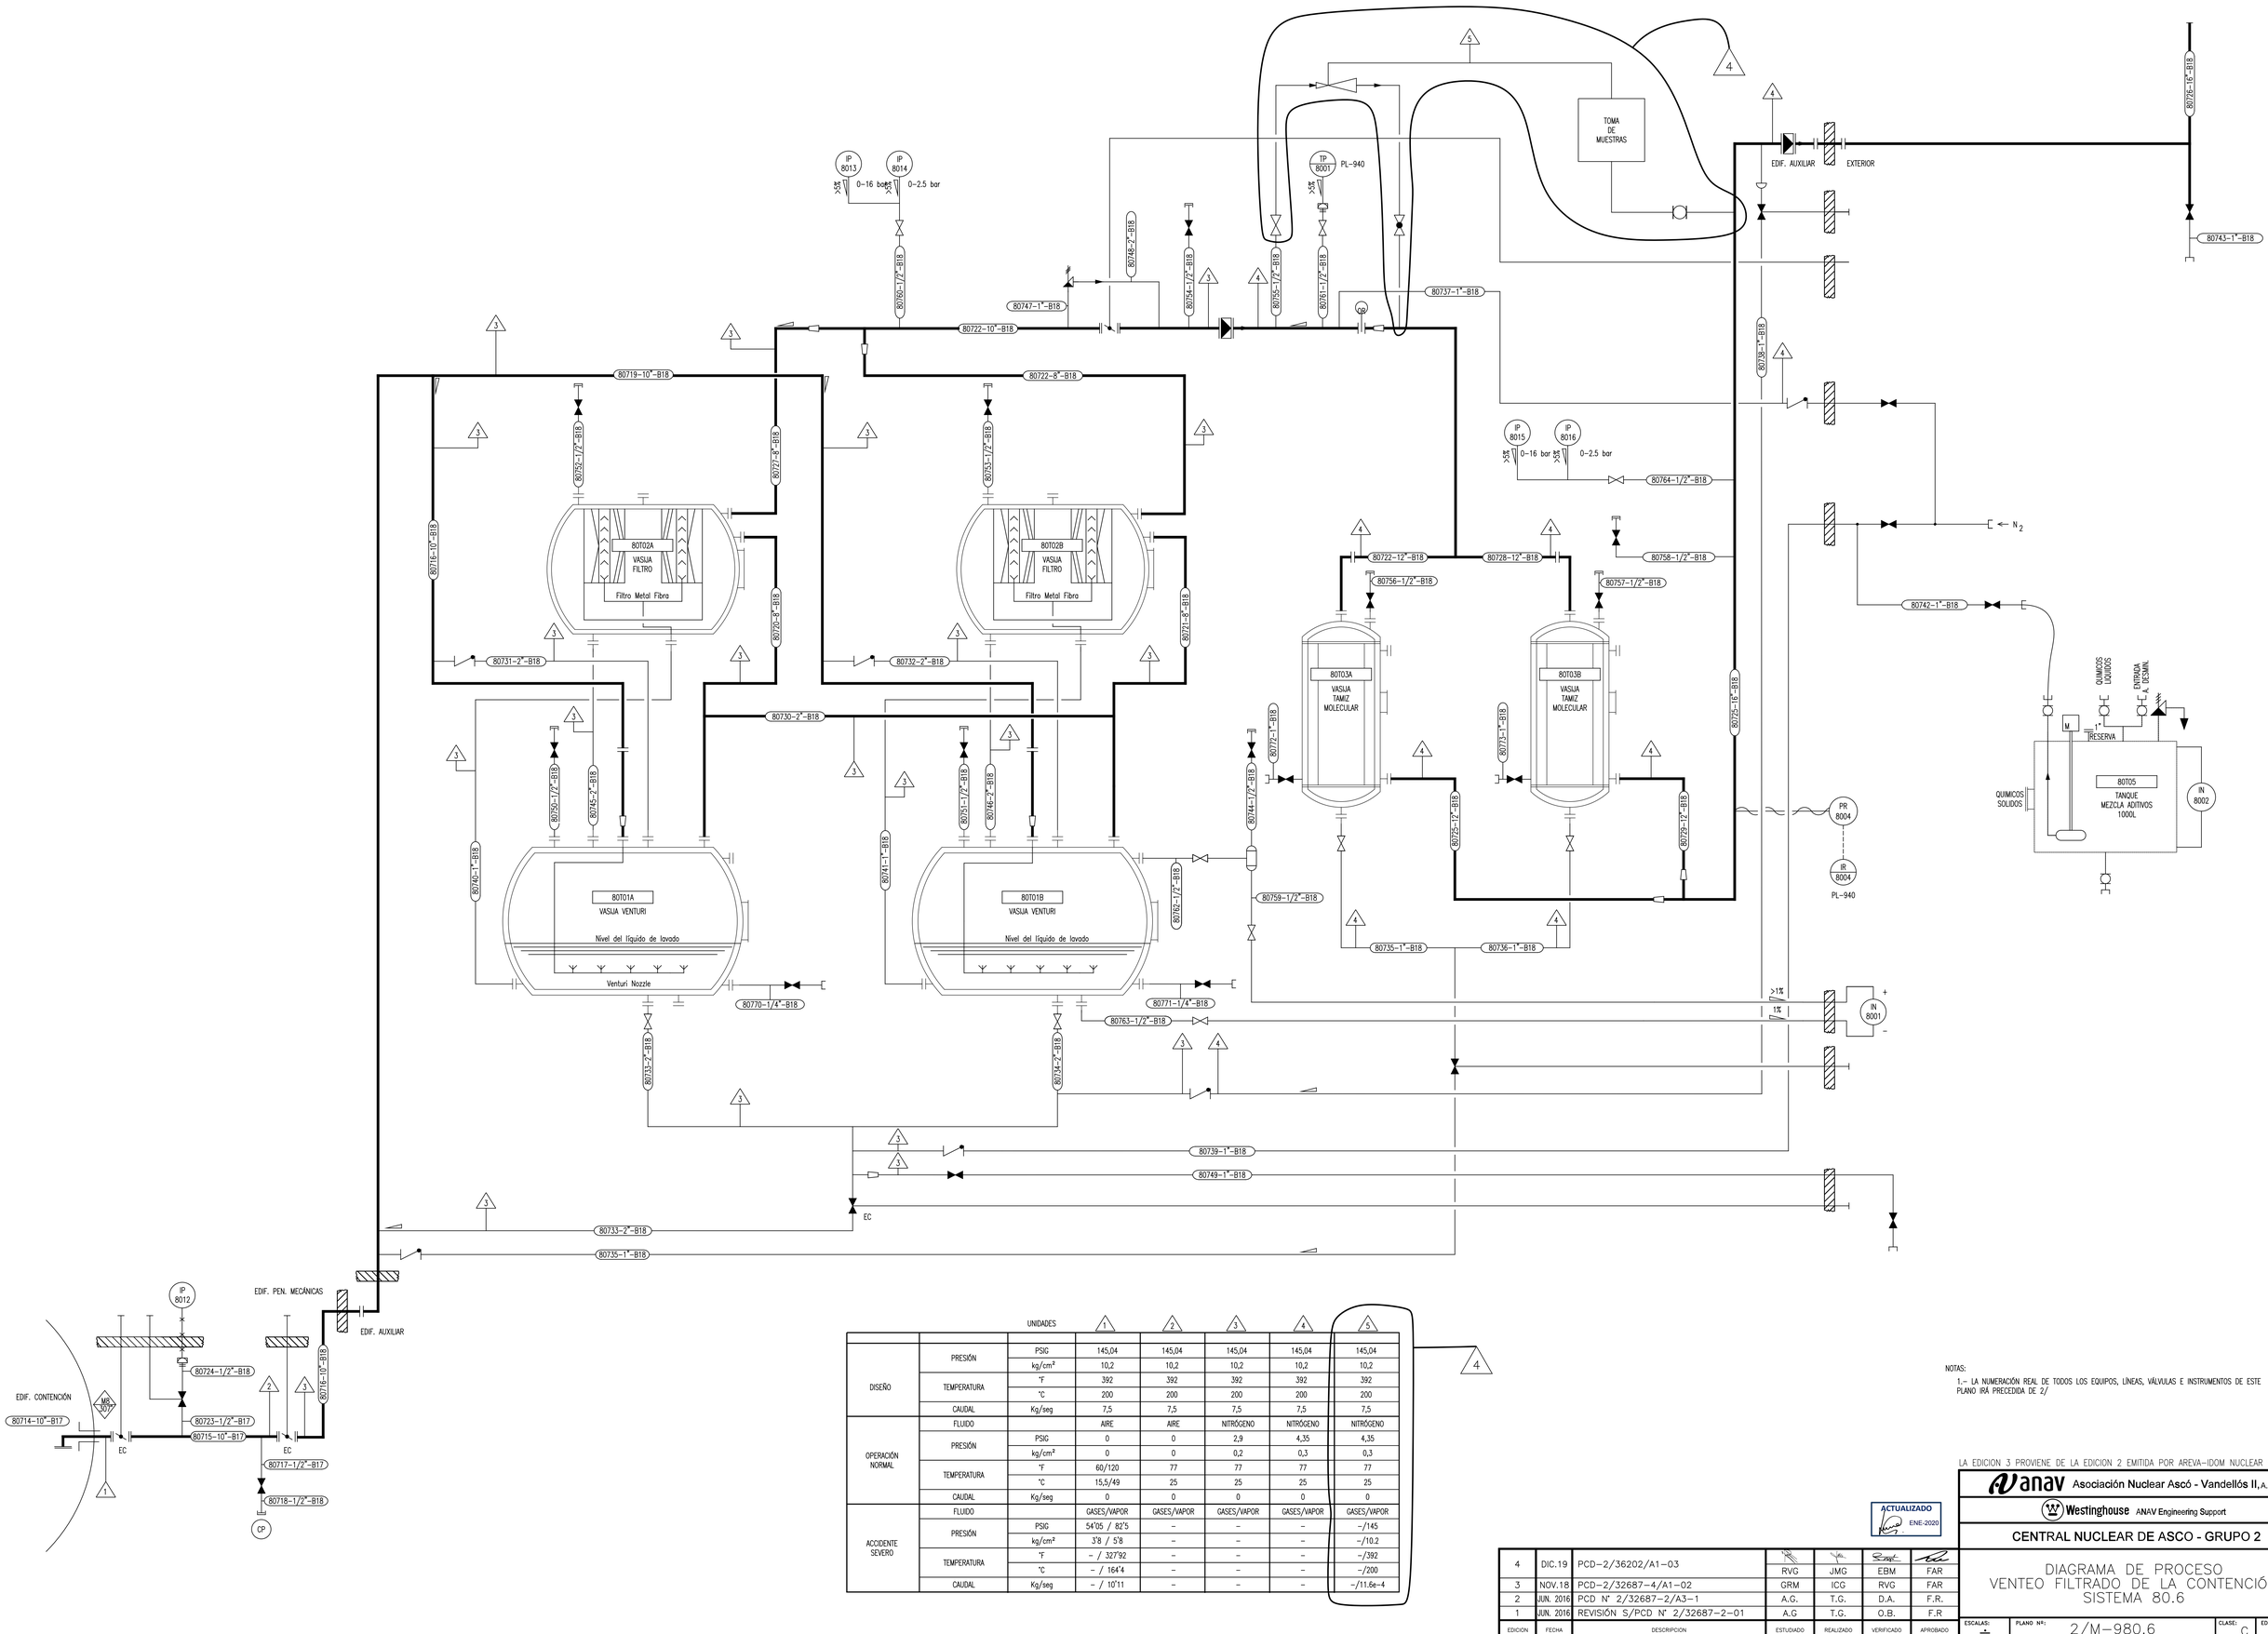


		UNIDADES	1	2	3	4	5
DISEÑO	PRESIÓN	PSIG	145,04	145,04	145,04	145,04	145,04
		kg/cm²	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2
	TEMPERATURA	°F	392	392	392	392	392
		°C	200	200	200	200	200
	CAUDAL	Kg/seg	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
OPERACIÓN NORMAL	FLUIDO		AIRE	AIRE	NITRÓGENO	NITRÓGENO	NITRÓGENO
	PRESIÓN	PSIG	0	0	2,9	4,35	4,35
		kg/cm²	0	0	0,2	0,3	0,3
	TEMPERATURA	°F	60/120	77	77	77	77
		°C	15,5/49	25	25	25	25
	CAUDAL	Kg/seg	0	0	0	0	0
ACCIDENTE SEVERO	FLUIDO		GASES/VAPOR	GASES/VAPOR	GASES/VAPOR	GASES/VAPOR	GASES/VAPOR
	PRESIÓN	PSIG	54'05 / 82'5	–	–	–	–/145
		kg/cm²	3'8 / 5'8	–	–	–	–/10.2
	TEMPERATURA	°F	– / 327'92	–	–	–	–/392
		°C	– / 164'4	–	–	–	–/200
	CAUDAL	Kg/seg	– / 10'11	–	–	–	–/11.6e-4

NOTAS:

1.- LA NUMERACIÓN REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LÍNEAS, VÁLVULAS E INSTRUMENTOS DE ESTE PLANO IRÁ PRECEDIDA DE 2/

LA EDICION 3 PROVIENE DE LA EDICION 2 EMITIDA POR AREVA-IDOM NUCLEAR SERVICES

ACTUALIZADO ENE-2020

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
4	DIC.19	PCD-2/36202/A1-03	RVG	JMG	EBM	FAR
3	NOV.18	PCD-2/32687-4/A1-02	GRM	ICG	RVG	FAR
2	JUN. 2016	PCD Nº 2/32687-2/A3-1	A.G.	T.G.	D.A.	F.R.
1	JUN. 2016	REVISIÓN S/PCD Nº 2/32687-2-01	A.G	T.G.	O.B.	F.R

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA DE PROCESO
VENTEO FILTRADO DE LA CONTENCIÓN
SISTEMA 80.6

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
÷	2/M-980.6	C	4

2M-980.6-04.DGN