

C/M-893.4

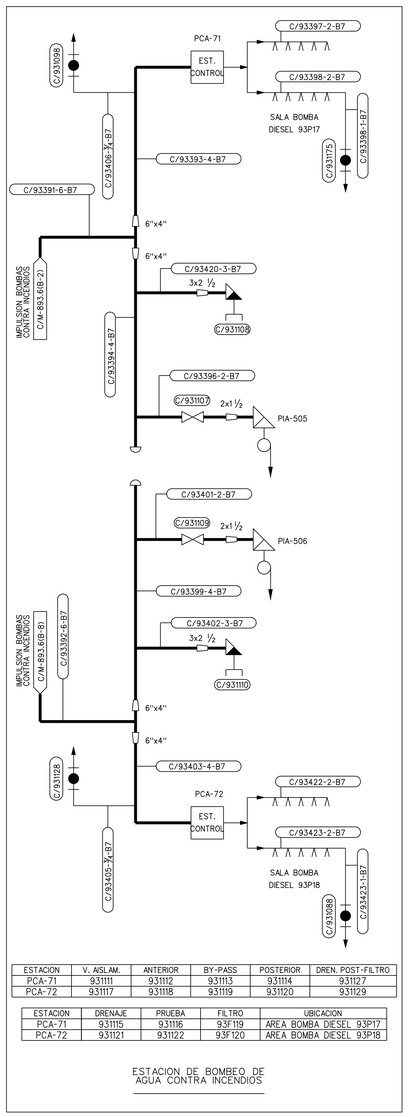


ESTACION	V. AISLAM.	ANTERIOR	BY-PASS	POSTERIOR	DREN. POST-FILTRO
PCA-71	931111	931112	931113	931114	931127
PCA-72	931117	931118	931119	931120	931129

ESTACION	DRENAJE	PRUEBA	FILTRO	UBICACION
PCA-71	931115	931116	93F119	AREA BOMBA DIESEL 93P17
PCA-72	931121	931122	93F120	AREA BOMBA DIESEL 93P18

ESTACION DE BOMBEO DE AGUA CONTRA INCENDIOS

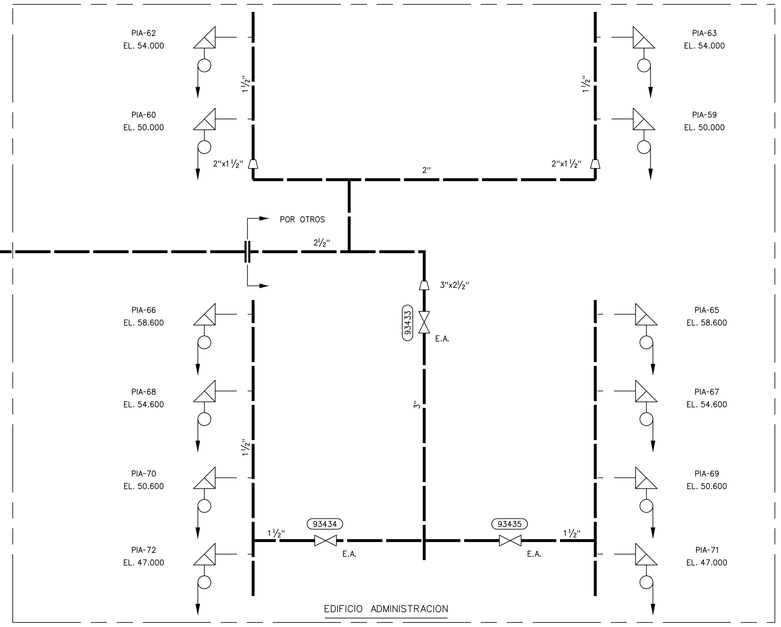


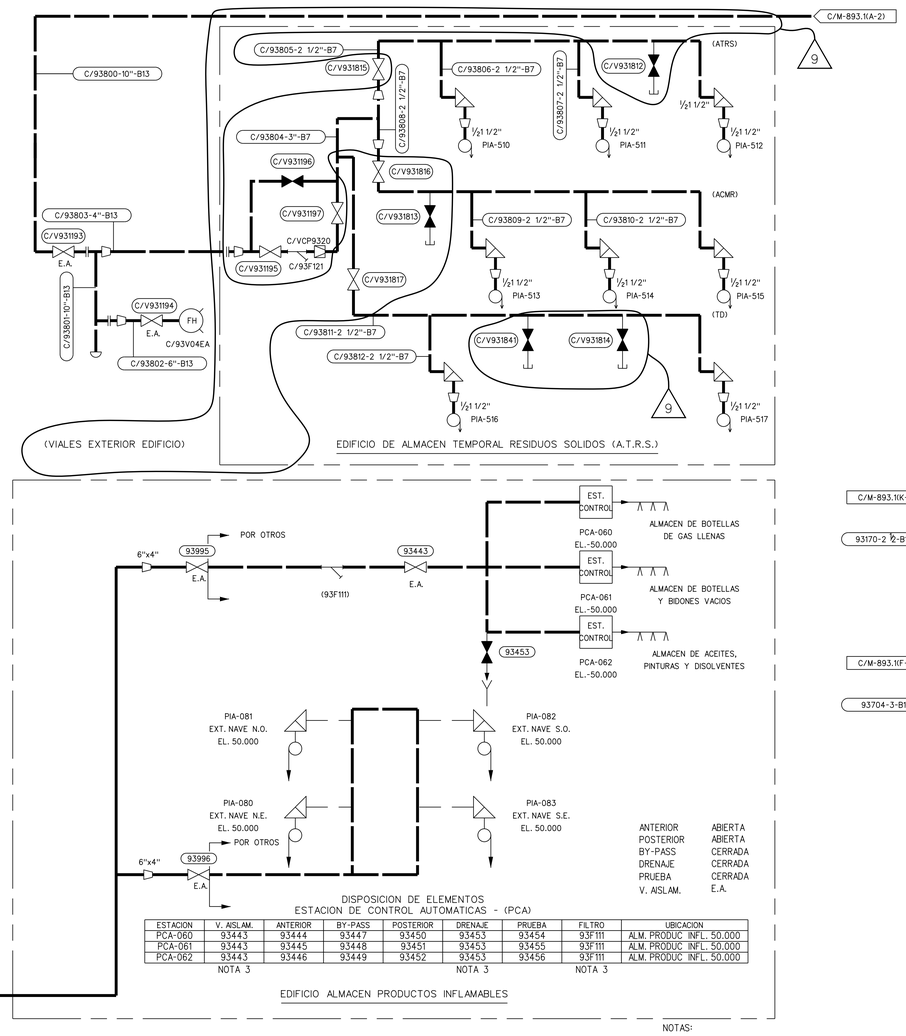

DISPOSICION DE ELEMENTOS
ESTACION DE CONTROL AUTOMATICAS - (PCA)

ESTACION	V. AISLAM.	ANTERIOR	BY-PASS	POSTERIOR	DRENAJE	PRUEBA	FILTRO	UBICACION
PCA-060	93443	93444	93447	93450	93453	93454	93F111	ALM. PRODUC. INFL. 50.000
PCA-061	93443	93445	93448	93451	93453	93455	93F111	ALM. PRODUC. INFL. 50.000
PCA-062	93443	93446	93449	93452	93453	93456	93F111	ALM. PRODUC. INFL. 50.000
	NOTA 3				NOTA 3		NOTA 3	

EDIFICIO ALMACEN PRODUCTOS INFLAMABLES

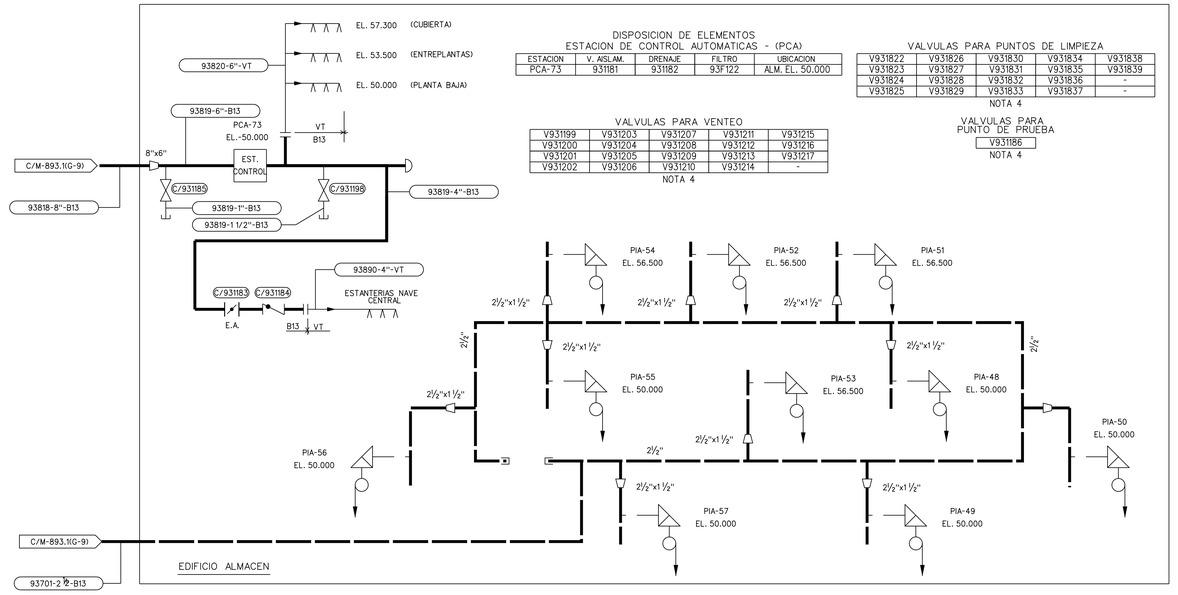

DISPOSICION DE ELEMENTOS
ESTACION DE CONTROL AUTOMATICAS - (PCA)

ESTACION	V. AISLAM.	ANTERIOR	BY-PASS	POSTERIOR	DRENAJE	PRUEBA	FILTRO	UBICACION
PCA-73	931181	931182			93F122		ALM. EL. 50.000	

NOTA 4

VALVULAS PARA VENTEO

V9.31199	V9.31203	V9.31207	V9.31211	V9.31215
V9.31200	V9.31204	V9.31208	V9.31212	V9.31216
V9.31201	V9.31205	V9.31209	V9.31213	V9.31217
V9.31202	V9.31206	V9.31210	V9.31214	-


NOTA 4


VALVULAS PARA PUNTOS DE LIMPIEZA

V9.31822	V9.31826	V9.31830	V9.31834	V9.31838
V9.31823	V9.31827	V9.31831	V9.31835	V9.31839
V9.31824	V9.31828	V9.31832	V9.31836	-
V9.31825	V9.31829	V9.31833	V9.31837	-

NOTA 4

VALVULAS PARA PUNTO DE PRUEBA
V9.31186
NOTA 4

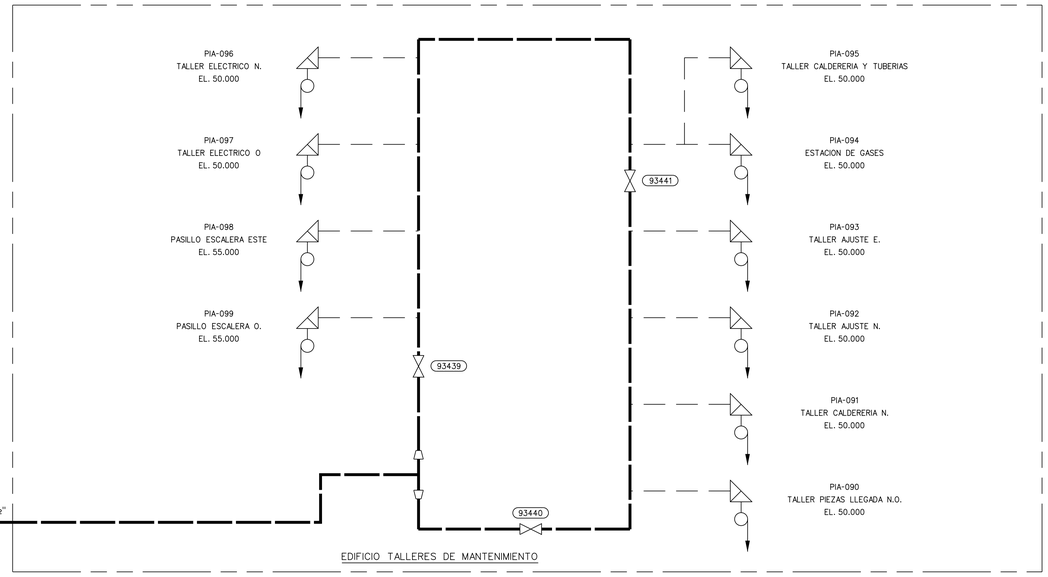

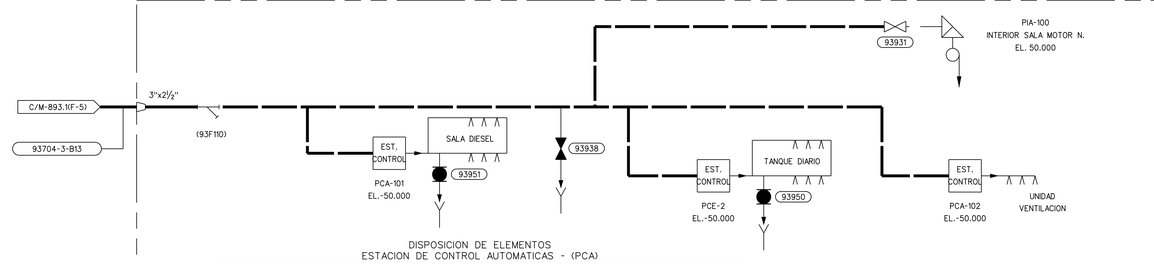

DISPOSICION DE ELEMENTOS
ESTACION DE CONTROL AUTOMATICAS - (PCA)

ESTACION	V. AISLAM.	ANTERIOR	BY-PASS	POSTERIOR	DRENAJE	PRUEBA	FILTRO	UBICACION
PCA-101	93915	93952	93932	93933	93938	-	93F110	S.B.O. 50.000
PCA-102	93915	93953	93934	93935	93938	-	93F110	S.B.O. 50.000
	NOTA 3				NOTA 3			

DISPOSICION DE ELEMENTOS
ESTACION AUTOMATICA DE ESPUMA - (PCE)

ESTACION	V. AISLAM.	ANTERIOR	BY-PASS	POSTERIOR	SALIDA TANQUE ESPUMA	DRENAJE	PRUEBA	FILTRO	UBICACION
PCE-2	93915	93930	93936	93937	(NOTA 2)	93938	-	93F110	S.B.O. 50.000
	NOTA 3					NOTA 3			

ANTERIOR ABIERTA
POSTERIOR ABIERTA
BY-PASS CERRADA
DRENAJE CERRADA
PRUEBA CERRADA
V. AISLAM. E.A.

EDIFICIO S.B.O.

C/M-893.1(K-9)
93997-6"-B13

NOTAS:

1.-LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR C/.

2.-SOLO HAY UNA SALIDA AL TANQUE DE ESPUMA.

3.-COMUN PARA LAS TRES ESTACIONES.

4.-EN EL EDIFICIO ALMACEN EXISTEN 38VALVULAS, 19 PARA VENTEO, 18 PARA PUNTOS DE LIMPIEZA, Y UNA PARA EL PUNTO DE PRUEBA.

ACTUALIZADO FEB-2020

LA EDICION 9 PROVIENE DE LA EDICION 8 EMITIDA POR ANAV
LA EDICION 7 PROVIENE DE LA EDICION 6 EMITIDA POR WESTINGHOUSE - INITEC NUCLEAR

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
9	FEB.20	PAC-19/1059/01	EVT	JMG	JNC	FAR-MOP
8	SEP.19	E PAC: 19/1059	–	EMG	JJJ	JJJ
7	FEB-17	PCD-C/30887/A13-5 PCD-C/35270/A13-5	–	XCC	ATT	OSF
6	MAY-16	PCD-C/30888-1/A9/5	–	–	–	–

Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.
Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1 Y 2

DIAGRAMA DE TUBERIA E INSTRUMENTACION
SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

FIG. E.S. Nº :

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
	C/M-893.4	–	9

CM-893.4 r--09.00N