


M-826.2

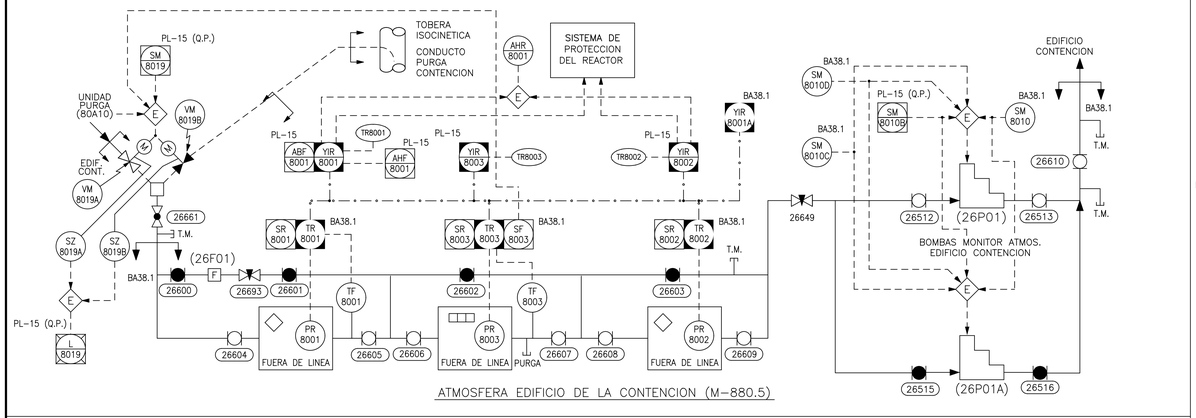

ATMOSFERA EDIFICIO DE LA CONTENCION (M-880.5)

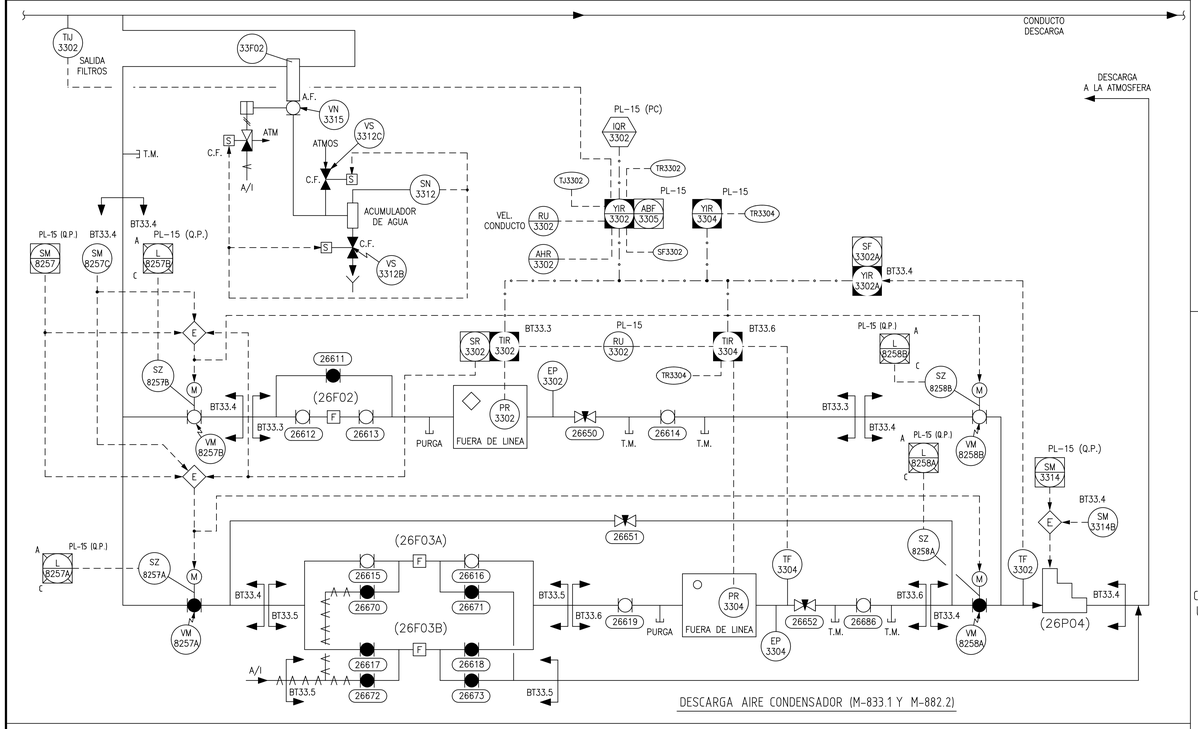


DESCARGA AIRE CONDENSADOR (M-833.1 Y M-882.2)

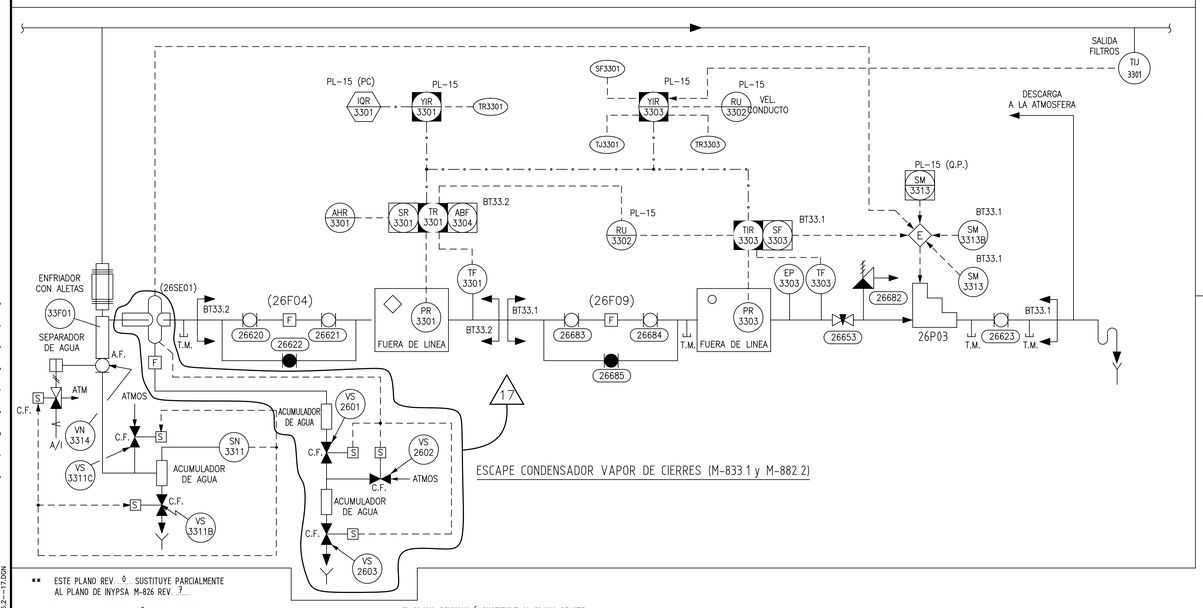


** ESTE PLANO REV. ..9.. SUSTITUYE PARCIALMENTE AL PLANO DE INYPSA M-826 REV. ..7..

*** "EL PLANO REVISION ..2.. SUBSTITUYE AL PLANO DE I.C.N.A. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION ..1.."

EL PLANO REVISION 6 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 5.

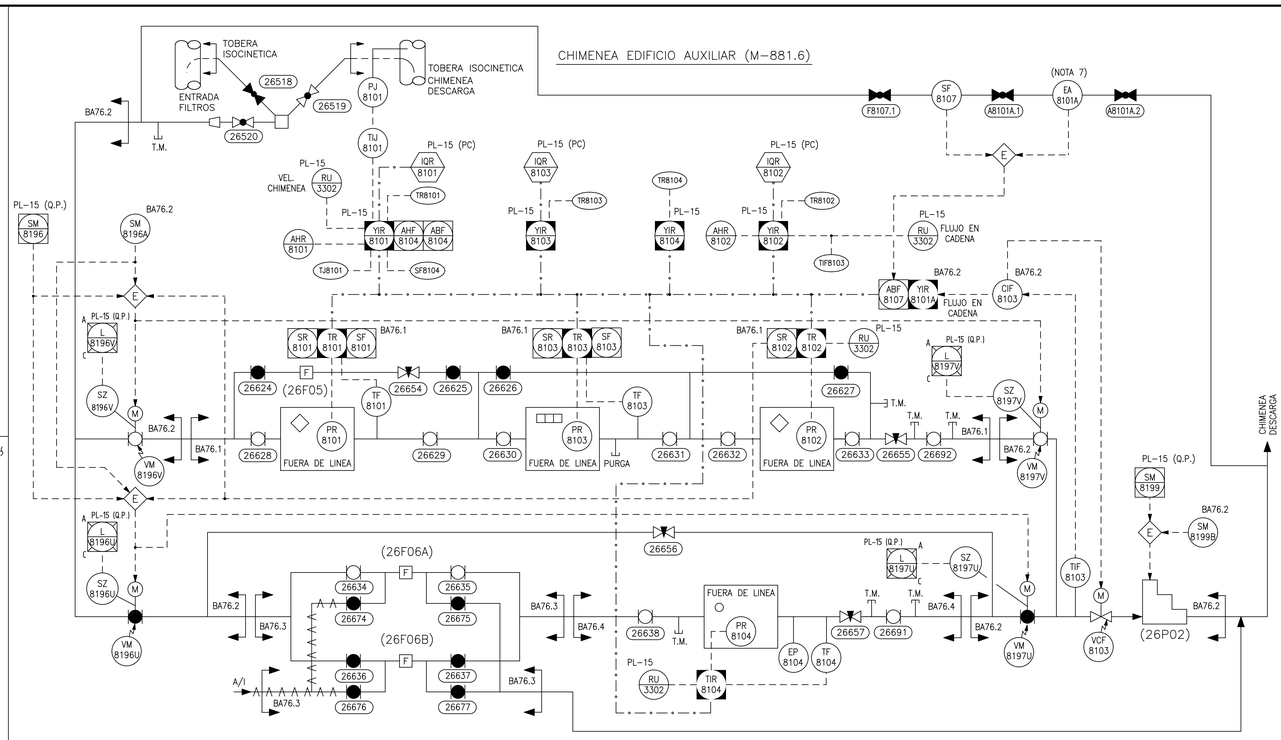

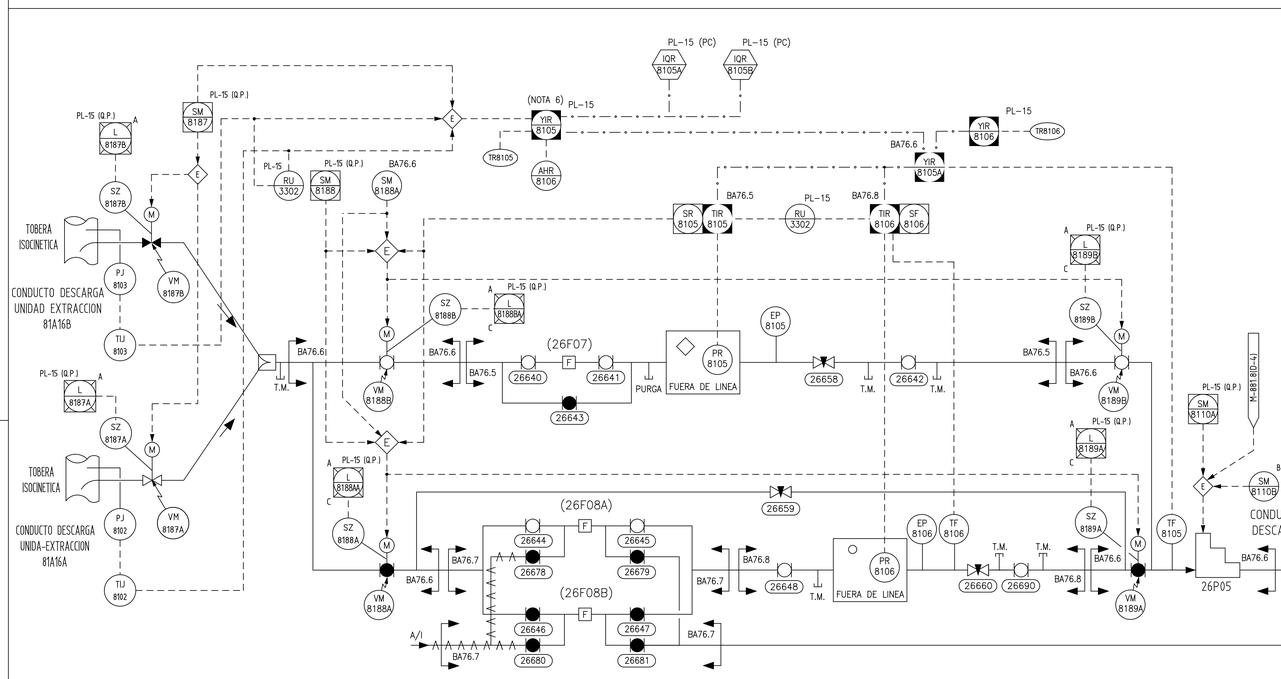

DESCARGA VENTILACION DE EMERGENCIA DE PENETRACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS (M-881.8)

NOTAS:

1#- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR '1'.

2#- SIMBOLOS ESPECIALES USADOS EN ESTE DIAGRAMA.

- ○ DETECTOR CAMARA DE IONIZACION.
- ▭ DETECTOR DE CENTELLEO.
- ◇ DETECTOR SILICIO
- BLOQUE CON DERIVACION ISOCINETICA

3#- EL EQUIPO REPRESENTADO EN ESTE DIAGRAMA COMPRENDIDO ENTRE FLECHAS ⟨ ⟩ ESTA SUMINISTRADO POR M.G.P.I. EL NUMERO INDICA EL BASTIDOR QUE CONTIENE LOS ELEMENTOS.

4.- CADA CONJUNTO DE CADENAS DE RADIACION DE PROCESO DISPONE DE UNA PANTALLA TACTIL Q.P. (QUICK-PANNEL) EN PL-15 PARA ACTUACION DE VALVULAS Y BOMBAS.

5.- LA REPRESENTACION DE LOS BUSES DE COMUNICACIONES DE ESTE P&ID ES ORIENTATIVA. PARA CONOCER LA CONFIGURACION REAL CONSULTAR LA DOCUMENTACION DE LA ESPECIFICACION J037-A DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE RADIACION.

6.- LA VELOCIDAD MONITORIZADA EN EL YIR CORRESPONDE AL CONDUCTO DE DESCARGA SELECCIONADO.

7.- EL MUESTREADOR EA-8101A ESTA SUMINISTRADO POR R&J, SI BIEN SE HA INCLUIDO DENTRO DEL ALCANCE DE LA ESPECIFICACION J-37A.

ACTUALIZADO IDR JUN-2023

LA EDICION 7 PROVIENE DE LA EDICION 6 EMITIDA POR ANA - CNV II

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
17	ENE.23	PCD-1/37311/A1-16	BPP/GRM	VIDA CAPUCH	JSR / EBM	FAR/ MOP
16	DIC.19	PCD-1/35415/A2-14	BPP/GRM	FSS	JLM/JNC	FAR/MOP
15	ABR-19	ePAC 18/5899	JJJ	EMG	JJJ	JJJ
14	DIC-10	PCD-1/31770/A12-13	BPP	JMP	MSG	FAR/MOP
13	JUL-08	NCD-1/2229	BPP/MCB	MPM	MAG/FBP	SMZ/MOP

anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA DE TUBERIAS E INSTRUMENTACION SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA RADIACION

FIG. E.S. Nº: 11-4-2A

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
-/-	M-826.2	C	17

M-826.2---17.DGN