




2/M-826.2

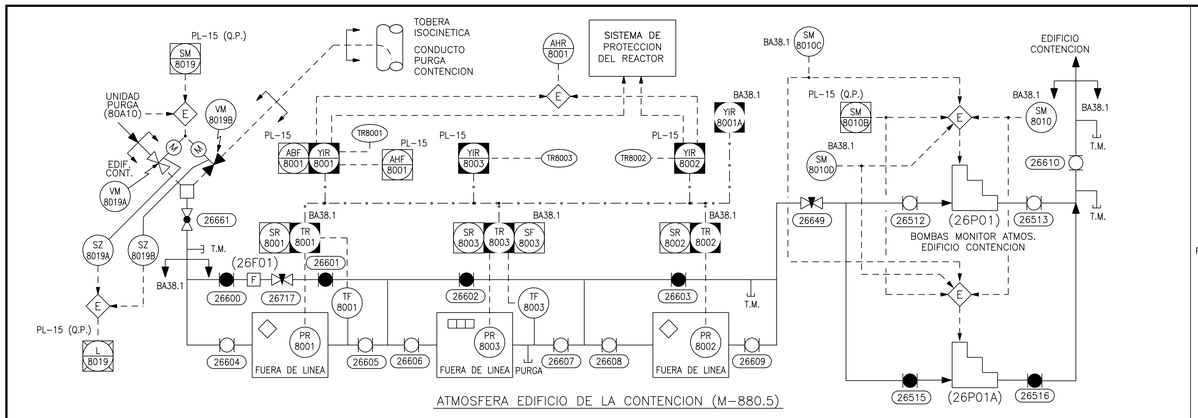

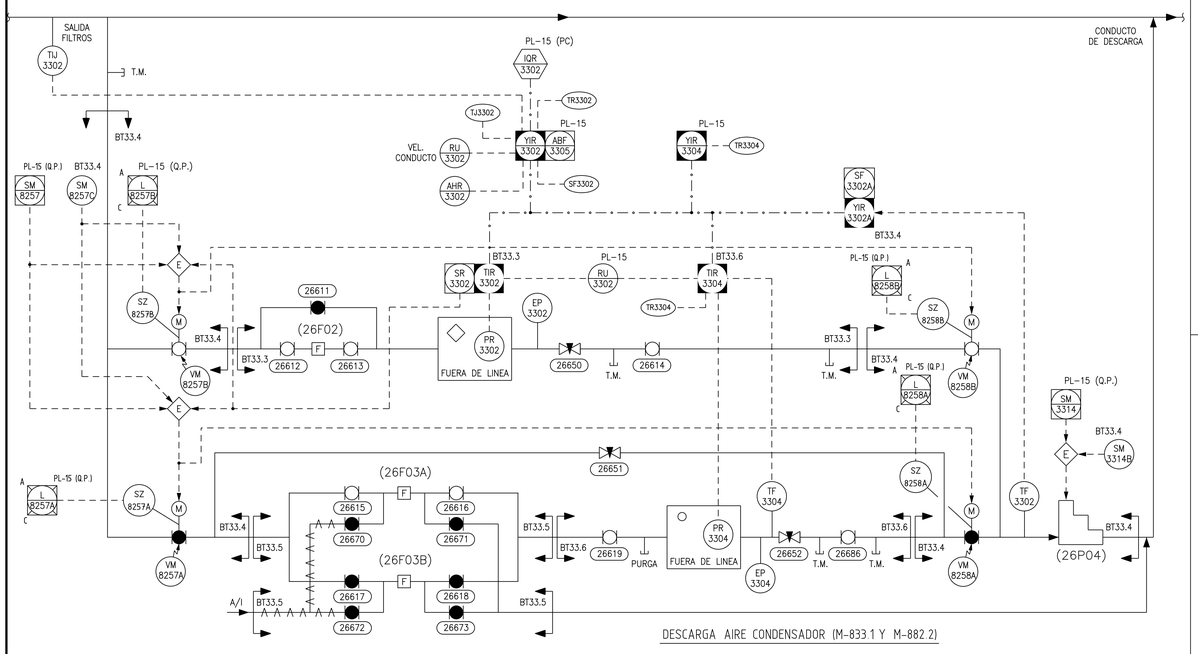

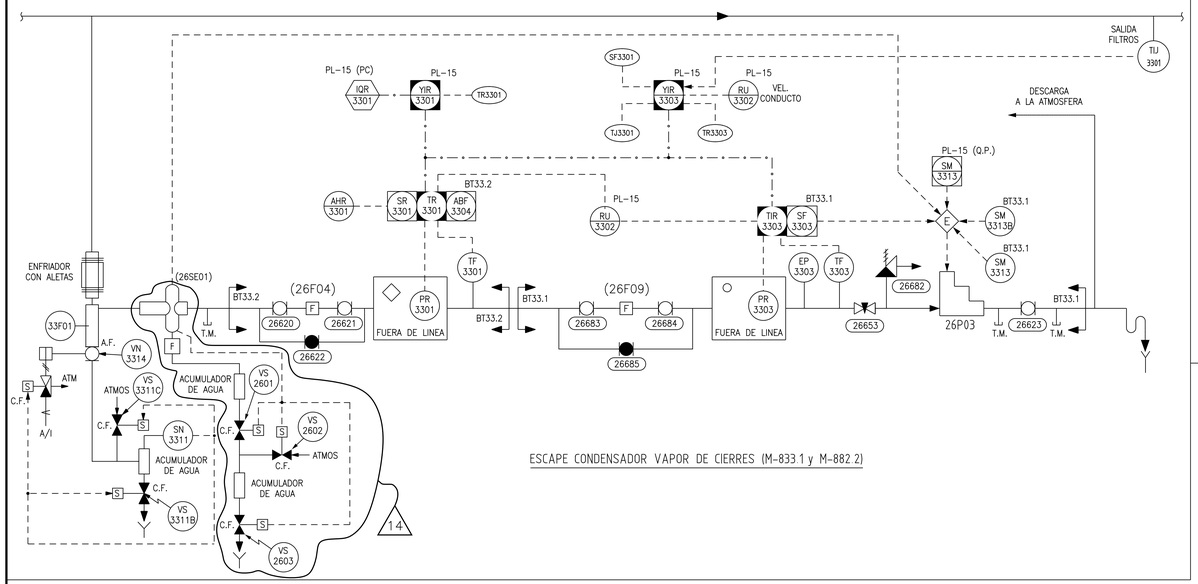

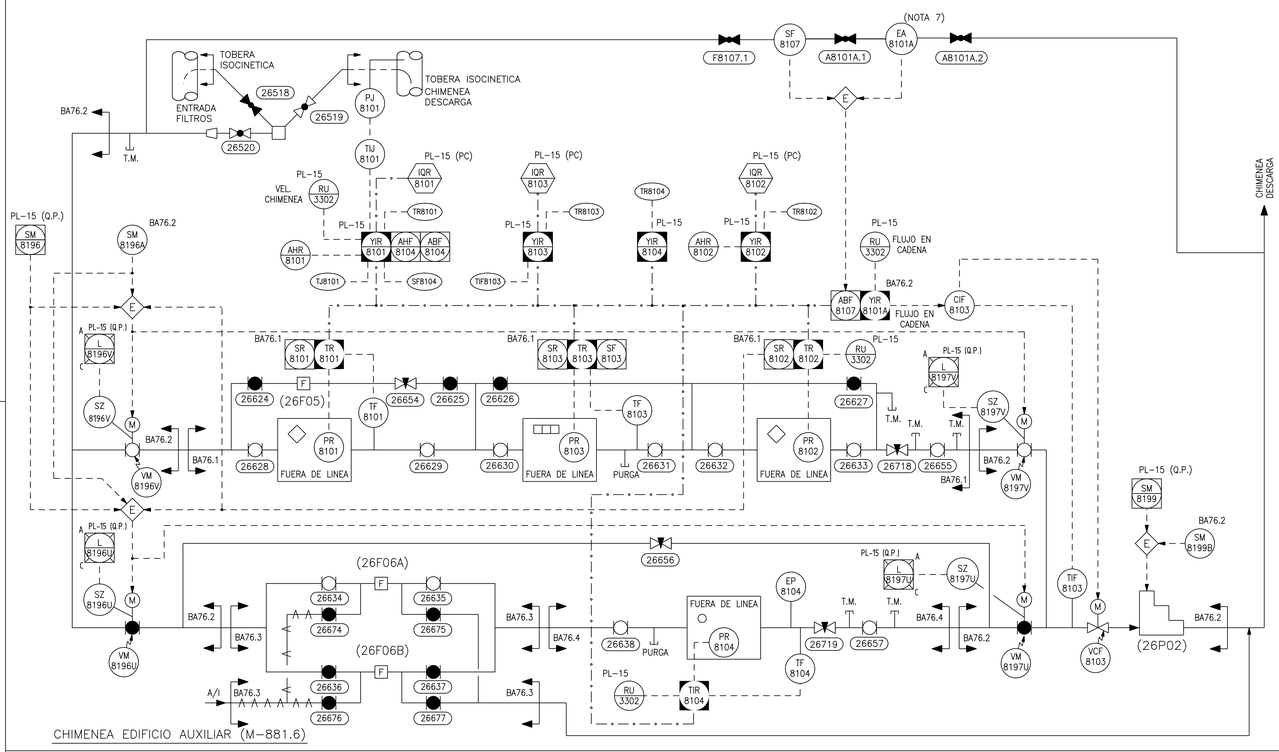

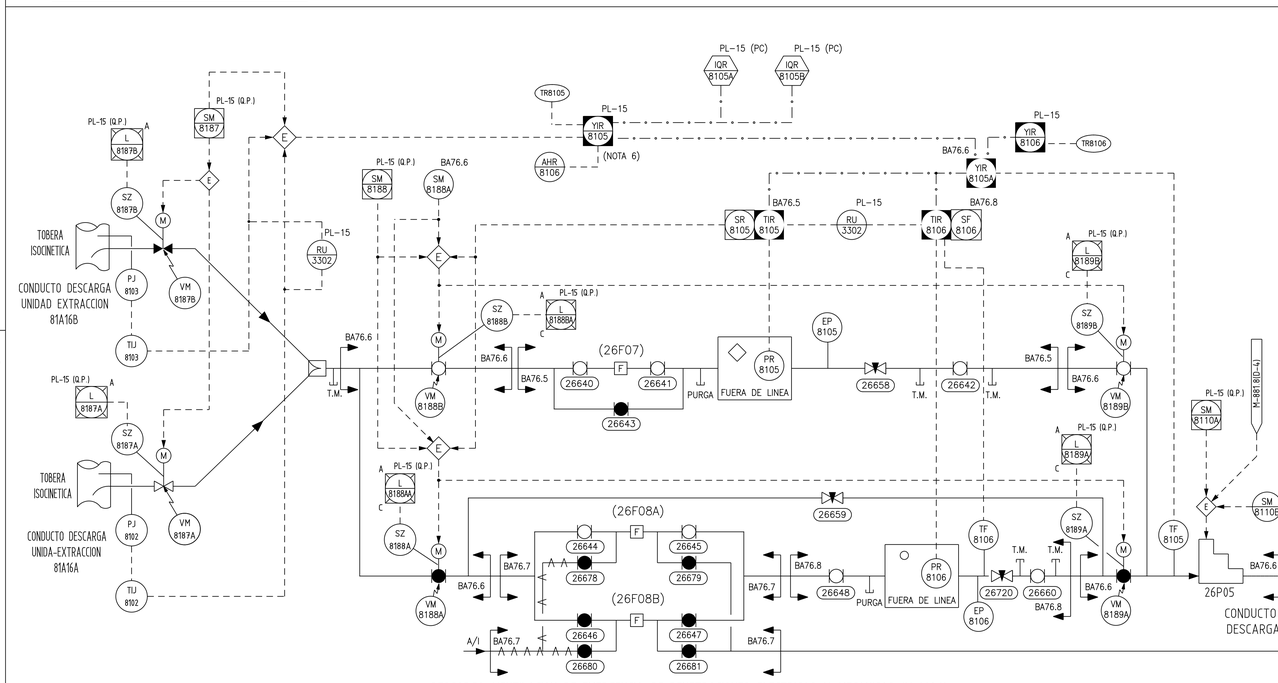

NOTAS:

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 2/.

2- SIMBOLOS ESPECIALES USADOS EN ESTE DIAGRAMA.
- DETECTOR CAMARA DE IONIZACION.
- DETECTOR DE CENTELLEO.
- DETECTOR SILICIO
- BLOQUE CON DERIVACION ISOCINETICA

3- EL EQUIPO REPRESENTADO EN ESTE DIAGRAMA COMPRENDIDO ENTRE FLECHAS ( ) ESTA SUMINISTRADO POR M.G.P.I. EL NUMERO INDICA EL BASTIDOR QUE CONTIENE LOS ELEMENTOS.

4.- CADA CONJUNTO DE CADENAS DE RADIACION DE PROCESO DISPONE DE UNA PANTALLA TACTIL Q.P. (QUICK-PANNEL) EN PL-15 PARA ACTUACION DE VALVULAS Y BOMBAS.

5.- LA REPRESENTACION DE LOS BUSES DE COMUNICACIONES DE ESTE P&ID ES ORIENTATIVA PARA CONOCER LA CONFIGURACION REAL CONSULTAR LA DOCUMENTACION DE LA ESPECIFICACION J037-A DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE RADIACION.

6.- LA VELOCIDAD MOTORIZADA EN EL YIR, CORRESPONDE AL CONDUCTO DE CARGA SELECCIONADO.

7.- EL MUESTREADOR EA-8101A ESTA SUMINISTRADO POR R&J, SI BIEN SE HA INCLUIDO DENTRO DEL ALCANCE DE LA ESPECIFICACION J-37A.

ACTUALIZADO DIC-2020

LA EDICION 7 PROVIENE DE LA EDICION 6 EMITIDA POR ANA - CNV II

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
14	DIC.20	PCD-2/37160/A1-13	JNC/JAPM	ICG	GRM/JLM	FAR/MOP
13	MAR-13	PCD-2/35009/A2-12	BPP	JPP	JLM	FAR/MOP
12	DIC-10	PCD-2/31770/A1-11	BPP	JMP	MSG	FAR/MOP
11	MAR-10	PCD-2/20027-C/AB-10	JADM	JGV	EBF	JGC

LA REVISION 6 PROCEDE DEL PLANO DE UTE CON EL MISMO NOMBRE EN REVISION 5.

* "EL PLANO REVISION 2 SUBSTITUYE AL PLANO DE I.C.N.A. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 1 "

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA DE TUBERIA E INSTRUMENTACION
SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA RADIACION

FIG. E.S. Nº : 11.4-2A

ESCALA:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
-	2/M-826.2	C	14

2M-826.2---14.DGN

A B C D E F G H I J K L M