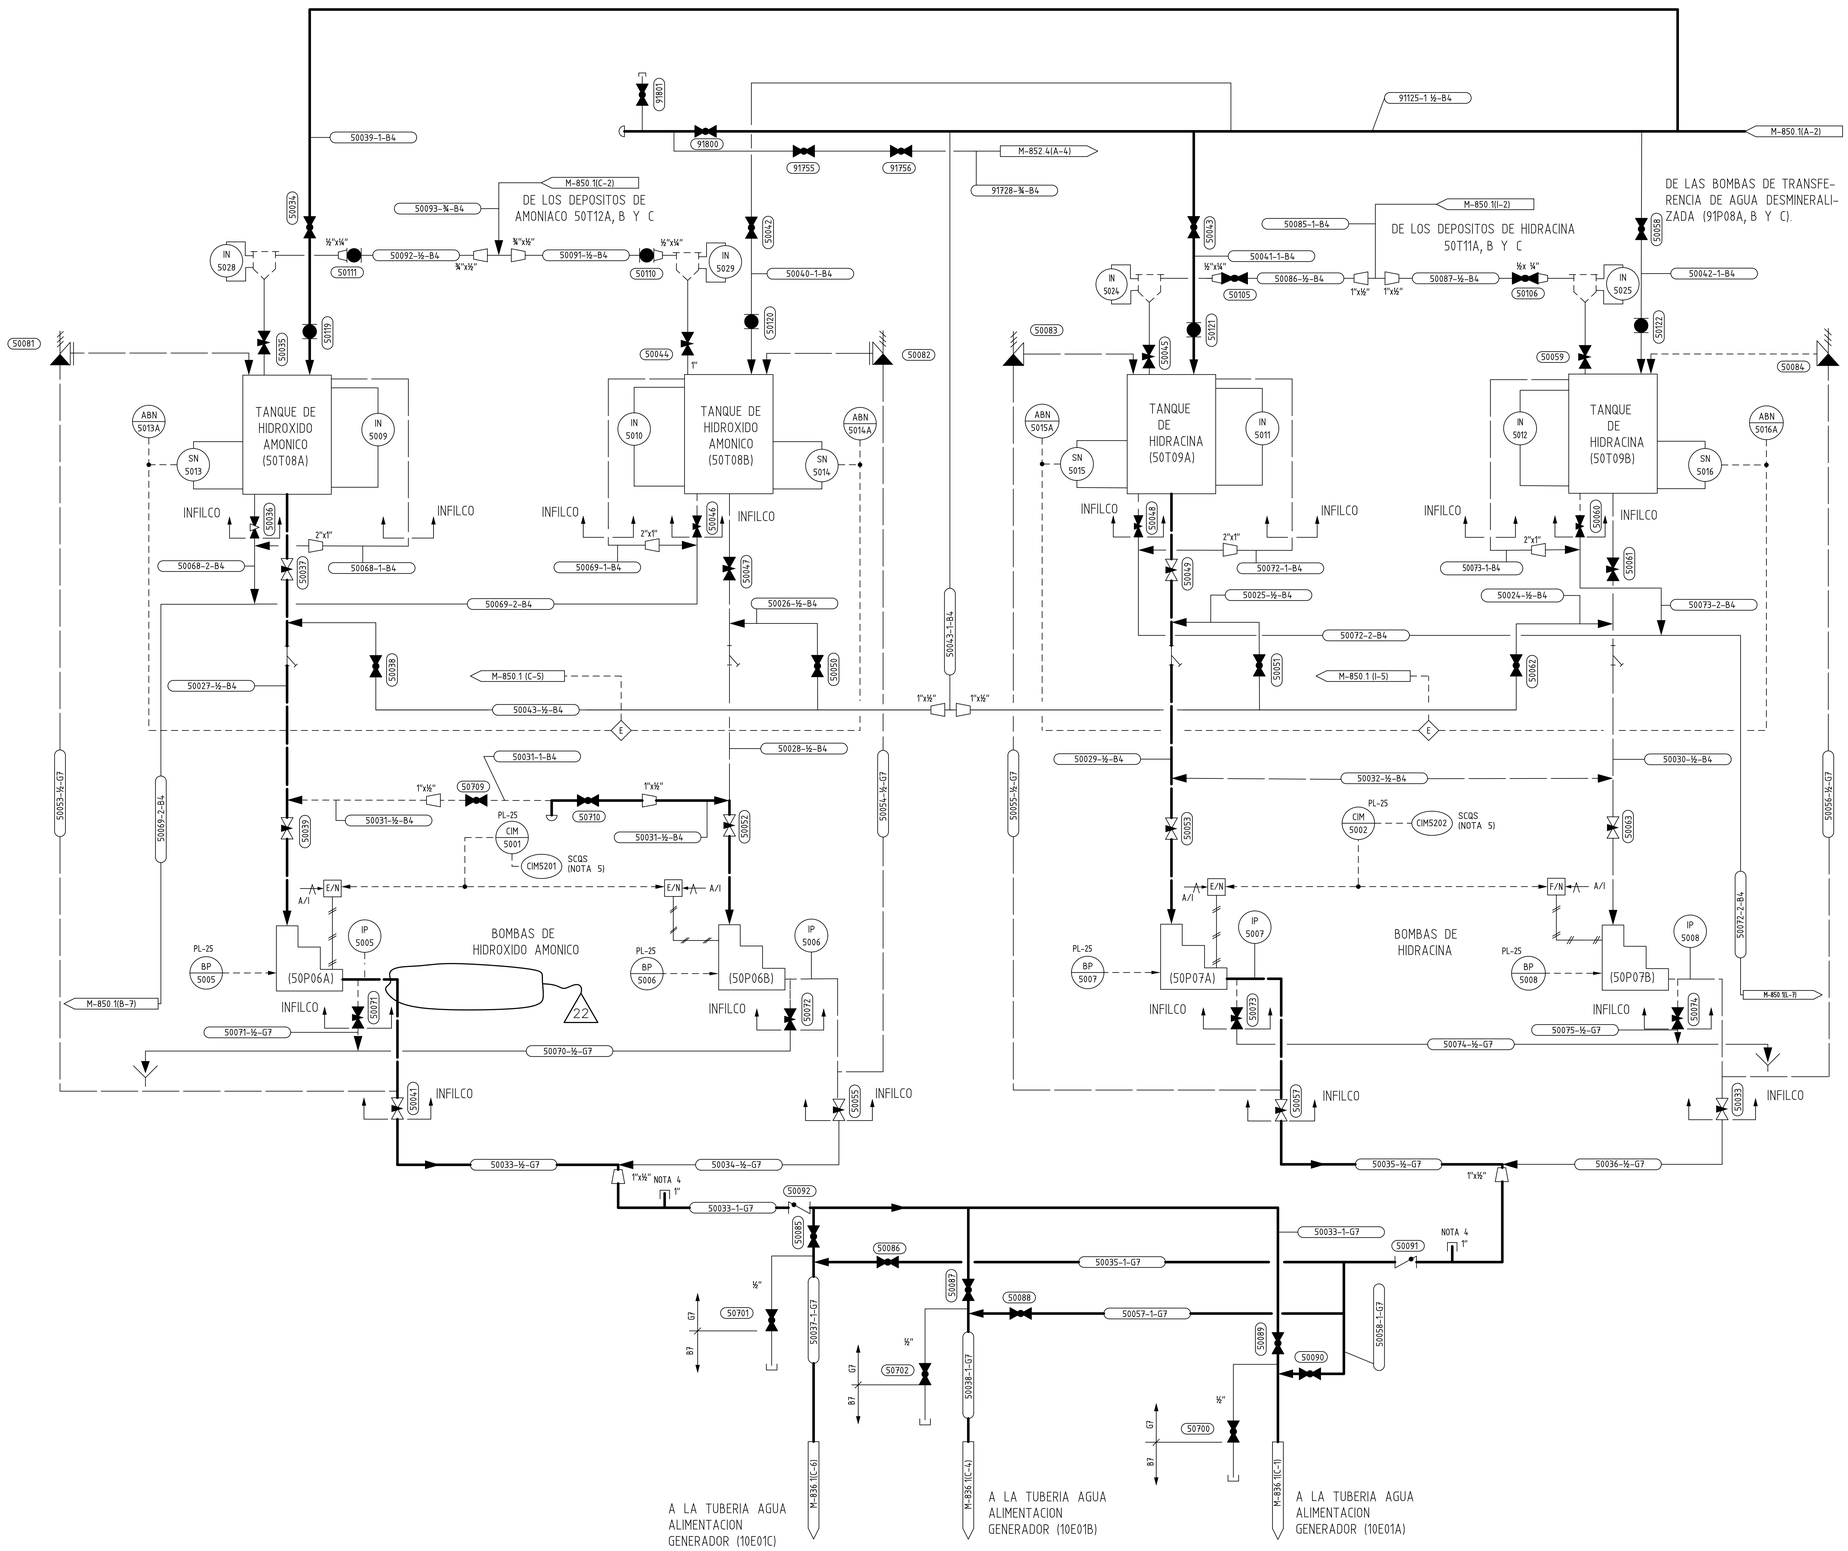



NOTAS:

1.- TODAS LAS TUBERIAS Y COMPONENTESINCLUIDOS EN ESTE DIAGRAMA SON CLASE DE DISEÑO 2D EXCEPTO INDICACION CONTRARIA.

2.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOSEQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 2/.

3.- TODAS LAS BOMBAS INCORPORAN VALVULAS DE RETENCION EN EL CABEZAL DE LAS MISMAS. NO SEREPRESENTAN EN EL DIAGRAMA.

4.- CONEXION PARA AMORTIGUADORES DEPULSACIONES SI FUESE NECESARIO.

5.- PLC SUPERVISION Y CONTROL QUIMICA SECUNDARIO (PL-25).

LA EDICION 17 PROVIENE DE LA EDICION 16 EMITIDA POR ANA - CNV II

ESTE PLANO PROCEDE DEL M-850.2 GRUPO I REV.4

LA REVISION 16 PROCEDE DEL PLANO DE UTE CON EL MISMO NOMBRE EN REVISION 15

★★"EL PLANO REVISION..9..SUBSTITUYE AL PLANO DE I.C.N.A. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION..8.."

★"EL PLANO REVISION..6..SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION..5.."

ACTUALIZADO IDR JUL-2022

| EDICION | FECHA | DESCRIPCION | EST. | REAL. | COMP. | VERIF. | SUPERV. | APROB. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | JUL.22 | CT-A/220330001 (S./HCl T.RETIRADA) | GRM | JMG | – | EVT | – | FAR/MOP |
| 21 | MAY.22 | CT-A/220330001 (S./HCl T.MONTAJE) | EBM | JMG | – | EVT | – | FAR/MOP |
| 20 | ABR-12 | NCD-2/2161/A3-19 | ZIF | IGC | – | MAG | – | SMZ |
| 19 | JUL-09 | PCD-2/20345/A1-17 | JADM | RGS | – | VOP | – | JGC |
| 18 | AGO-06 | PCD-2/20750 (H.C.I.) | SAR | MPM | – | FAR | JP/MOP | JAB |

ANAV Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

# DIAGRAMA DE TUBERIA E INSTRUMENTACION ALIMENTACION QUIMICA AL AGUA DE ALIMENTACION

FIG. E.S. Nº: 10.3-6

| ESCALAS: | PLANO Nº: | CLASE: | EDICION: |
|---|---|---|---|
| ÷ | 2/M-850.2 | – | 22 |