
BOMBAS ADICION QUIMICA

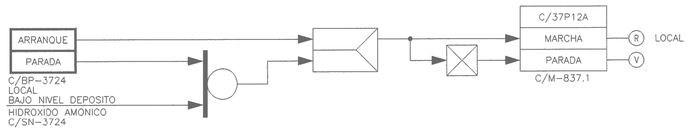


TIPICO PARA LAS SIGUIENTES BOMBAS

BOMBA	LOCAL BOTON PULSADOR	ORDEN PARADA	LOCAL LAMPARA
C/37P12A	C/BP-3724	C/SN-3724	C/L-3724
C/37P12B	C/BP-3725	C/SN-3725	C/L-3725

△1


BOMBAS AGUA ALIMENTACION CALDERAS AUXILIARES

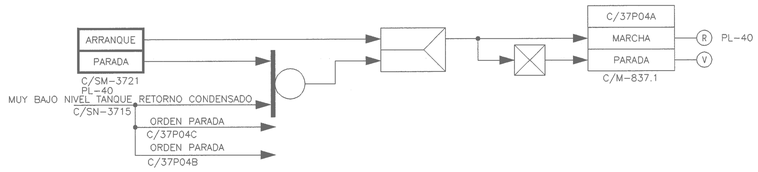

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES BOMBAS

BOMBA	PL-40 INTERRUPTOR DE CONTROL	ORDEN PARADA	PL-40 LAMPARA
C/37P04A	C/SM-3721	C/SN-3715	C/L-3721
C/37P04B	C/SM-3722		C/L-3722
C/37P04C	C/SM-3723		C/L-3723

ACTUACION ALARMAS CALDERAS AUXILIARES

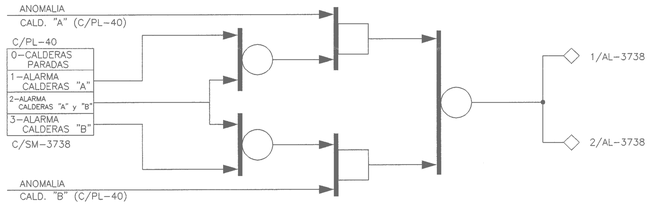

EQUIPOS	C/PL-40 INTERRUPTOR DE CONTROL	ALARMAS
CALD. AUX. A	C/SM-3738	1/AL-3738
CALD. AUX. B		2/AL-3738

△5

ANULADO

EL PLANO REVISION 4 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 3

* EL PLANO REVISION 3 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 2

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	REAL.	COMP.	VERIF.	SUPERV.	APROB.
5	JUL-18	PCD-C/32288-2/A3-04	AGG	–	XCC	–	OSF
4	JUN-00	REVISION MOTIVADA POR LA DIGITALIZACION DEL PLANO	TTP	RCB-DGV	RGF		

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	REAL.	COMP.	VERIF.	SUPERV.	APROB.

IDOM

ASOCIACION NUCLEAR DE ASCO

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1 Y 2

DIAGRAMA LOGICO
SISTEMA DE SUMINISTRO
DE VAPOR AUXILIAR

ESCALAS: –

PLANO Nº: C/J-837.2

EDICION: 05

C-J-837.02-05.DGN

A B C D E F G H I J K L M