

C/J-843.2

VALVULAS AISLAMIENTO SALIDA BALSA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE REPOSICION DE LAS TORRES DE REFRIGERACION DE SALVAGUARDIAS

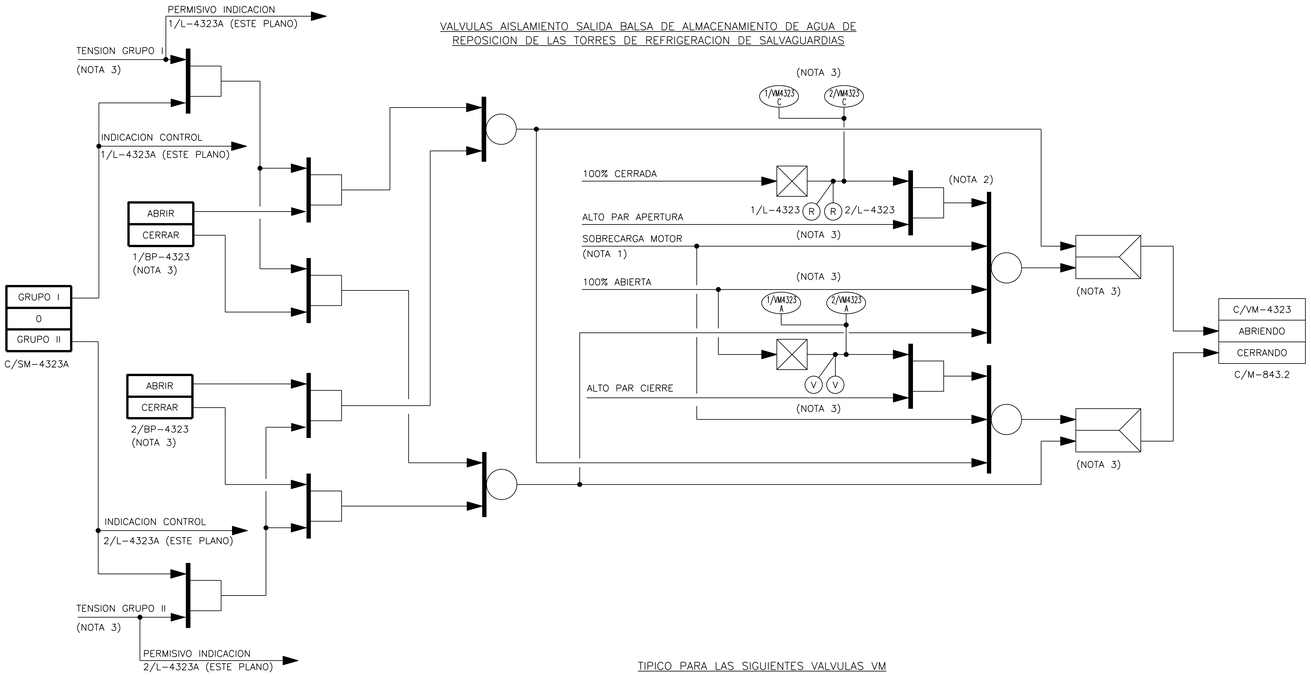

VALVULAS INTERCONEXION ALIMENTACION EMERGENCIA BAA AUXILIARES

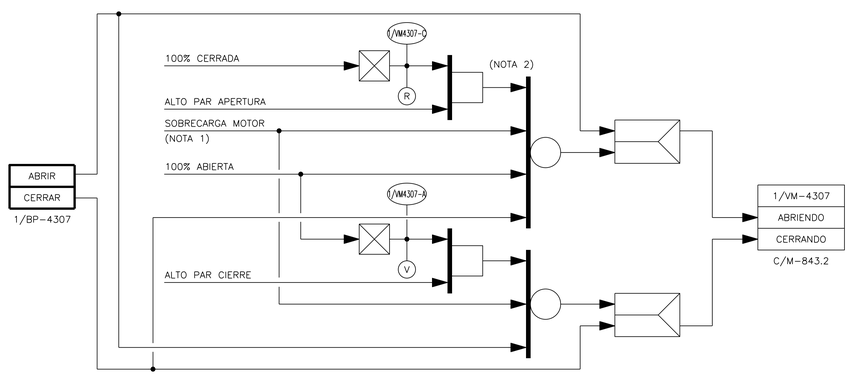


TIPICO PARA LAS SIGUIENTES VALVULAS VM

VALVULA	BOTON PULSADOR	FIN DE CARRERA	LAMPARA	BLOQUEO SEÑAL SOBRECARGA	ORDENADOR		TREN
1/VM-4307	1/BP-4307	1/SZ-4307	1/L-4307	SI (NOTA 1)	1/VM4307-A	1/VM4307-C	A
2/VM-4307	2/BP-4307	2/SZ-4307	2/L-4307		2/VM4307-A	2/VM4307-C	

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES VALVULAS VM

VALVULA	CONMUTADOR CONTROL	BOTON PULSADOR	FIN DE CARRERA	LAMPARA (NOTA 3)	ORDENADOR (NOTA 3)		BLOQUEO SEÑAL SOBRECARGA	TREN
C/VM-4323	C/SM-4323A	1/BP-4323 2/BP-4323	C/SZ-4323	1/L-4323 2/L-4323	1/VM4323-A 2/VM4323-A	1/VM4323-C 2/VM4323-C	SI (NOTA 1)	A
C/VM-4324	C/SM-4324A	1/BP-4324 2/BP-4324	C/SZ-4324	1/L-4324 2/L-4324	1/VM4324-A 2/VM4324-A	1/VM4324-C 2/VM4324-C		B
C/VM-4325	C/SM-4325A	1/BP-4325 2/BP-4325	C/SZ-4325	1/L-4325 2/L-4325	1/VM4325-A 2/VM4325-A	1/VM4325-C 2/VM4325-C		A
C/VM-4326	C/SM-4326A	1/BP-4326 2/BP-4326	C/SZ-4326	1/L-4326 2/L-4326	1/VM4326-A 2/VM4326-A	1/VM4326-C 2/VM4326-C		B


BOMBAS DE AGUA DE REPOSICION Y LLENADO DE BALSA

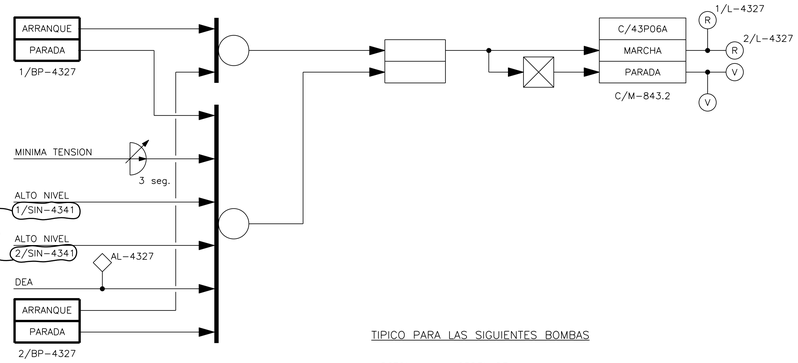

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES BOMBAS

BOMBA	BOTON PULSADOR	ORDEN DE PARADA	LAMPARA	ALARMA	TREN
C/43P06A	1/BP-4327 2/BP-4327	1/SIN-4341 2/SIN-4341 16	1/L-4327 2/L-4327	AL-4327	N
C/43P06B	1/BP-4330 2/BP-4330		1/L-4330 2/L-4330	AL-4330	

INDICACION CONTROL VALVULAS AISLAMIENTO SALIDA BALSA

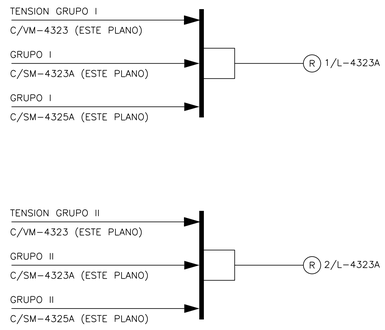

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES VALVULAS VM

VALVULA	CONMUTADOR CONTROL	PERMISIVO INDICACION (NOTA 4)		LAMPARA		TREN
C/VM-4323	C/SM-4323A	TENSION G.I	TENSION G.II	1/L-4323A	2/L-4323A	A
C/VM-4325	C/SM-4325A	C/VM-4323	C/VM-4323			
C/VM-4324	C/SM-4324A	TENSION G.I	TENSION G.II	1/L-4324A	2/L-4324A	B
C/VM-4326	C/SM-4326A	C/VM-4324	C/VM-4324			

NOTAS:

1.- VER DETALLE TIPICO EN LOGICO J-800.

2.- PARA AJUSTE DE BY-PASS DE ALTO PAR DE APERTURA VER LA FICHA TECNICA DE VALVULA MOTORIZADA CORRESPONDIENTE. DICHO VALOR NO AFECTA A LAS SEÑALIZACIONES.

3.- LAS VALVULAS SE ALIMENTAN DESDE EL GRUPO I O DESDE EL GRUPO II, POR LO QUE SOLO PUEDEN OPERARSE DESDE EL GRUPO QUE LAS ESTE ALIMENTANDO, LO MISMO OCURRE CON LAS LAMPARAS Y SEÑALES A ORDENADOR, QUE SOLO INDICAN EL ESTADO DE LAS VALVULAS SI SU GRUPO TIENE EL CONTROL Y ALIMENTACION DE LAS MISMAS.

4.- LAS LAMPARAS DE INDICACION L-4323A UTILIZAN LA TENSION DE CONTROL DE LA VALVULA C/VM-4323 DEL GRUPO SELECCIONADO. ASI MISMO LAS LAMPARAS L-4324A UTILIZAN LA TENSION DE CONTROL DE C/VM-4324.

* EL PLANO REVISION ..3. SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION ..2..

LA EDICION 9 PROVIENE DE LA EDICION 8 EMITIDA POR UTE INITEC-INYPSA-E.AGRUPADOS

ACTUALIZADO
IDR DIC-2023

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
16	DIC.23	ASC-A/37287-F1/A1-15	JSR	ICG DYNATEC	MCF	MOP
15	FEB.23	PAC-22/3110/01	JSR	JMG	JLM	MOP
14	ENE.18	PCD-C/32568-1/A1-13; PCD-C/32568-2/A2-13	CLM	ICG	JER	MOP
13	FEB-13	PCD-2/35098/A1-12	JSPE	JMG	MCF	MOP
12	OCT-11	PCD-C/31715/A10-11	JSPE	JMG	JSR	MOP

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA LOGICO SISTEMA DE AGUA DE SERVICIOS DE SALVAGUARDIAS TECNOLOGICAS-AGUA DE REPOSICION A LAS TORRES DE REFRIGERACION

ESCALAS: ÷ | PLANO Nº: C/J-843.2 | CLASE: C | EDICION: 16

C/J-843.02-16.DGN