

BOMBAS TRANSFERENCIA FUEL-OIL

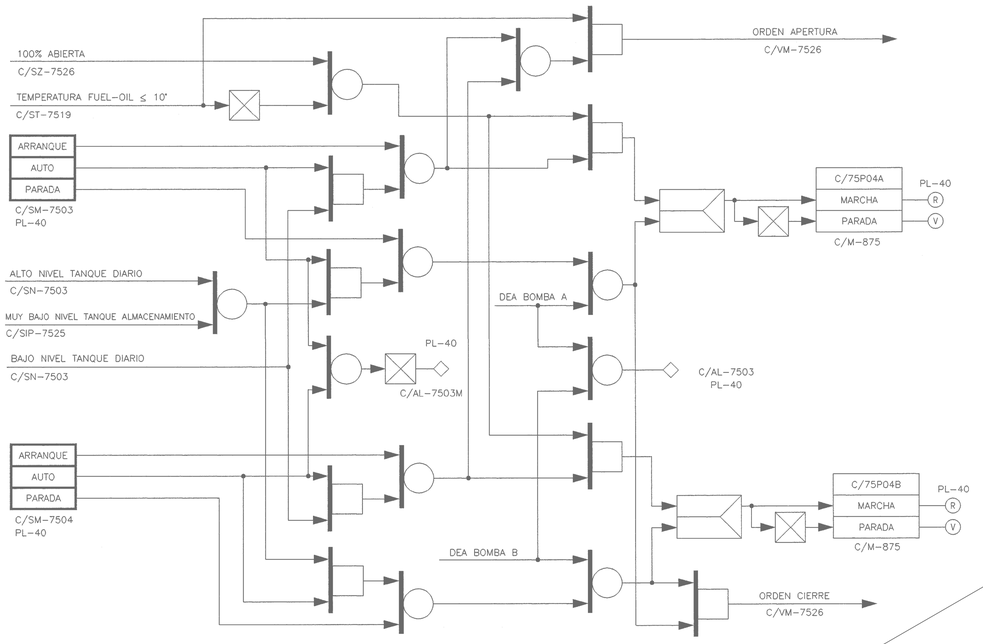


BOMBA	PL-40 INTERRUPTOR DE CONTROL	PERMISIVO MARCHA	ORDEN PARADA	PL-40 LAMPARA	PL-40 ALARMA
C/75P04A	C/SM-7503	C/SZ-7526 C/ST-7519 C/SN-7503	C/SN-7503 C/SIP-7525	C/L-7503	C/AL-7503M C/AL-7503
C/75P04B	C/SM-7504			C/L-7504	

RESISTENCIA PRECALENTAMIENTO TANQUE DIARIO

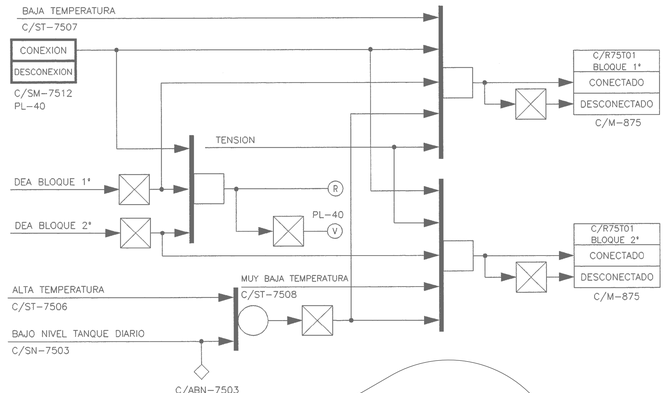

RESISTENCIA	PL-40 INTERRUPTOR DE CONTROL	PERMISIVO CONEXION/ORDEN DESCONEXION	PL-40 LAMPARA	PL-40 ALARMA
C/R75T01	C/SM-7512	C/ST-7506 C/ST-7508 C/ST-7507 C/SN-7503	C/L-7512	C/ABN-7503


VENTILADORES TIRO FORZADO

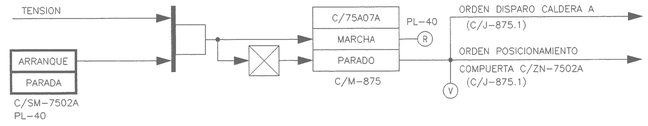

TIPICO PARA LOS SIGUIENTES VENTILADORES

VENTILADOR	PL-40 INTERRUPTOR DE CONTROL	PL-40 LAMPARA
C/75A07A	C/SM-7502A	C/L-7502A
C/75A07B	C/SM-7502B	C/L-7502B

BOMBAS INYECCION FUEL-OIL QUEMADOR

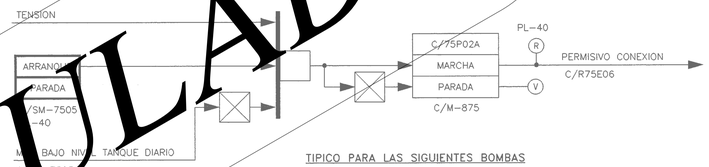


TIPICO PARA LAS SIGUIENTES BOMBAS

BOMBA	PL-40 INTERRUPTOR DE CONTROL	ORDEN DESCONEXION	PL-40 LAMPARA
C/75P02A	C/SM-7505	C/SN-7503	C/L-7505
C/75P02B	C/SM-7507		C/L-7507
C/75P02C	C/SM-7506		C/L-7506

ANULADO


3

VALVULA ENTRADA VAPOR CALENTADOR SUCCION TANQUE ALMACENAMIENTO FUEL-OIL

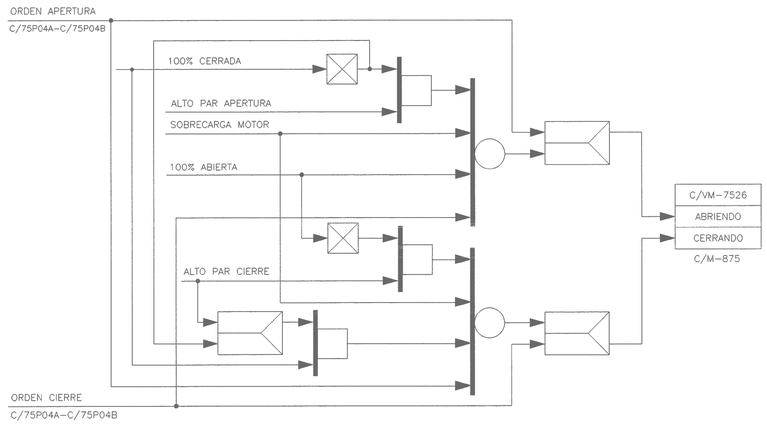

VALVULA	ORDEN APERTURA/CIERRE	FIN DE CARRERA
C/VM-7526	C/75P04A C/75P04B	C/SZ-7526

PRECALENTADOR FUEL-OIL

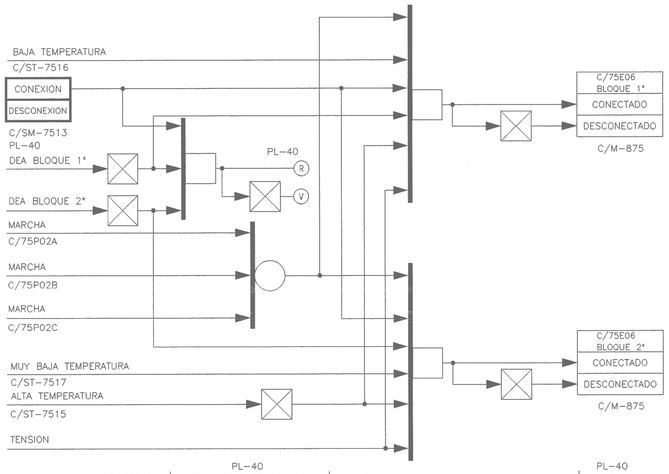

RESISTENCIA	PL-40 INTERRUPTOR DE CONTROL	PERMISIVO CONEXION/ORDEN DESCONEXION	PL-40 LAMPARA
C/75E06	C/SM-7513	C/75P02A C/ST-7515 C/75P02B C/ST-7516 C/75P02C C/ST-7517	C/L-7513

EL PLANO REVISION 2 SUSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 1.

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	REAL.	COMP.	VERIF.	SUPERV.	APROB.
3	JUL-18	PCD-C/32288-2/A1-02	AGG	–	XCC		SF
2	JUN-00	REVISION MOTIVADA POR LA DIGITALIZACION DEL PLANO	RZA	TGG-MAA	RGF		

IDOM

ASOCIACION NUCLEAR DE ASCO

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA LOGICO
SISTEMA FUEL-OIL
CALDERA AUXILIAR

ESCALAS: -/-

PLANO Nº: C/J-875.2

EDICION: 03

C-J-875.02-03.DGN