

C/J-890.2


BOMBA PRESURIZADORA AGUA TRATADA

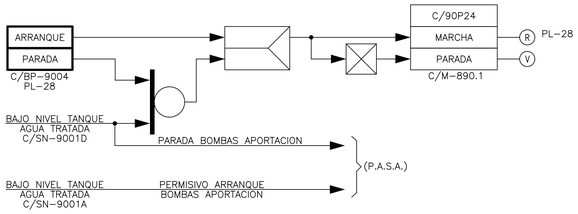

BOMBA	PL-28 BOTON PULSADOR	ORDEN DE PARADA	PL-28 LAMPARA
C/90P24	C/BP-9004	C/SN-9001D	C/L-9004

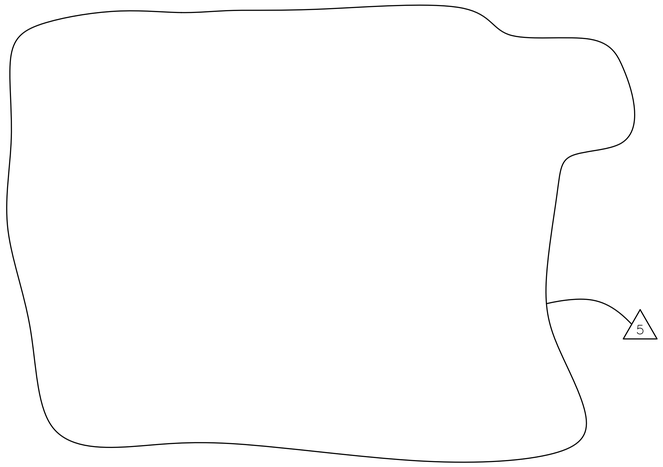

BOMBAS AGUA CRUDA

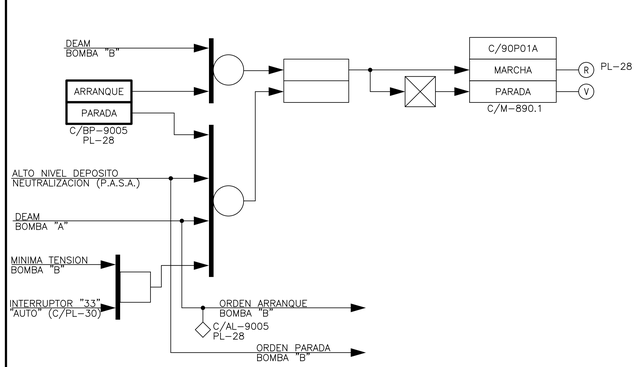

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES BOMBAS

BOMBA	PL-28 BOTON PULSADOR	PL-28 LAMPARA	PL-28 ALARMA
C/90P01A	C/BP-9005	C/L-9005	C/AL-9005
C/90P01B	C/BP-9006	C/L-9006	C/AL-9006

EL PLANO REVISION ... SUSTITUYE AL PLANO DE I.C.N.A.
DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION ...

*EL PLANO REVISION 3 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P.
DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 2

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	COMPROBADO	REALIZADO	VERIFICADO	SUPERVISADO	APROBADO
5	MAR.23	PAC-22/4079/01	JAPM	VRA Cañada	JLM	–	MOP
4	JUL-00	REVISION MOTIVADA POR LA DIGITALIZACION DEL PLANO	RCB-DGV	TTP	RGF	JNR	JGR

ACTUALIZADO
IDR MAR-2023

anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1 Y 2

DIAGRAMA LOGICO

SISTEMA DE AGUA TRATADA

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
-/-	C/J-890.2	–	5

C-890.02-26 (DGN)