
C/J-892.1


BOMBAS DRENAJE EDIFICIO TURBINA

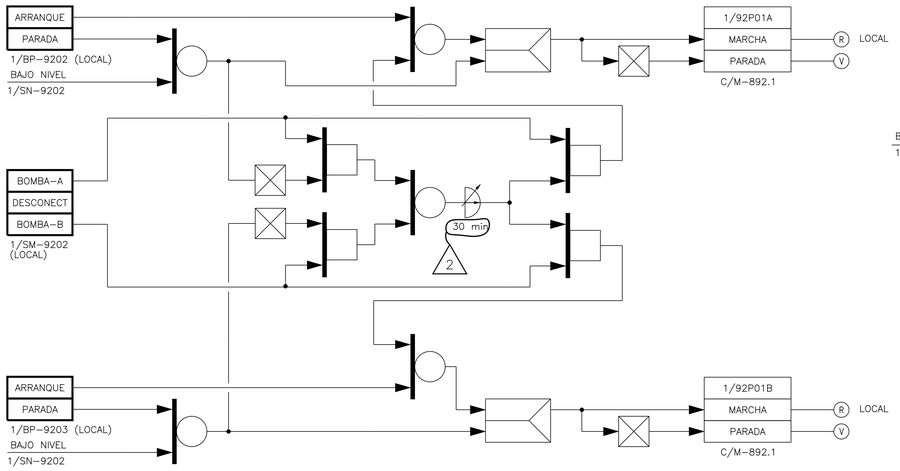

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES BOMBAS

BOMBA	LOCAL BOTON PULSADOR	LOCAL INTERRUPTOR DE CONTROL	ORDEN PARADA	TEMPORIZADO ORDEN BOMBAS	LOCAL LAMPARA	TREN
1/92P01A	1/BP-9202	1/SM-9202	1/SN-9202	30 min	1/L-9202	N
1/92P01B	1/BP-9203				1/L-9203	
2/92P01A	2/BP-9202	2/SM-9202	2/SN-9202	30 min 2	2/L-9202	
2/92P01B	2/BP-9203				2/L-9203	


BOMBAS DRENAJE POZOS PROFUNDOS

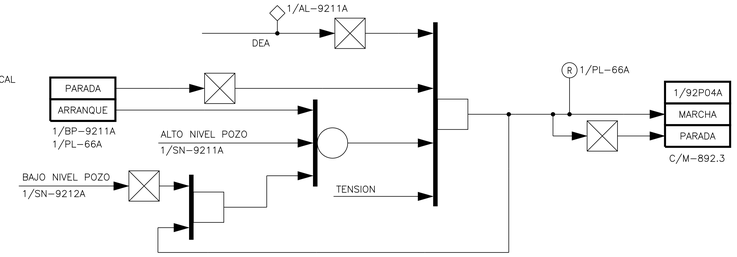

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES BOMBAS

BOMBA	BOTON PULSADOR	PERMISIVO MARCHA	PERMISIVO PARADA	LAMPARA	ALARMA	TREN
1/92P04A	1/BP-9211A; 1/PL-66A	1/SN-9211A	1/SN-9212A	1/L-9211A; 1/PL-66A	1/AL-9211A	N
1/92P04B	1/BP-9211B; 1/PL-66B	1/SN-9211B	1/SN-9212B	1/L-9211B; 1/PL-66B	1/AL-9211B	
1/92P04C	1/BP-9211C; 1/PL-66C	1/SN-9211C	1/SN-9212C	1/L-9211C; 1/PL-66C	1/AL-9211C	
1/92P04D	1/BP-9211D; 1/PL-66D	1/SN-9211D	1/SN-9212D	1/L-9211D; 1/PL-66D	1/AL-9211D	
2/92P04A	2/BP-9211A; 2/PL-66A	2/SN-9211A	2/SN-9212A	2/L-9211A; 2/PL-66A	2/AL-9211A	
2/92P04B	2/BP-9211B; 2/PL-66B	2/SN-9211B	2/SN-9212B	2/L-9211B; 2/PL-66B	2/AL-9211B	
2/92P04C	2/BP-9211C; 2/PL-66C	2/SN-9211C	2/SN-9212C	2/L-9211C; 2/PL-66C	2/AL-9211C	
2/92P04D	2/BP-9211D; 2/PL-66D	2/SN-9211D	2/SN-9212D	2/L-9211D; 2/PL-66D	2/AL-9211D	


BOMBA RECOGIDA AGUA FLUVIALES TRINCHERAS

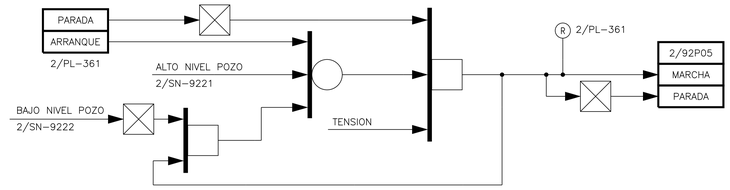

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES BOMBAS

BOMBA	BOTON PULSADOR	PERMISIVO MARCHA	PERMISIVO PARADA	LAMPARA	TREN
2/92P05	2/PL-361	2/SN-9221	2/SN-9222	2/PL-361	N


BOMBAS DRENAJES CUBETOS TANQUES AMONIACO

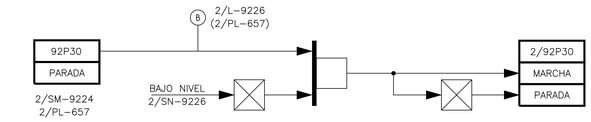

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES BOMBAS


BOMBA	INTERRUPTOR DE CONTROL	PERMISIVO MARCHA	LAMPARA	TREN
2/92P30	2/SM-9224, 2/PL-657	2/SN-9226	2/L-9226; 2/PL-657	N
1/92P30	1/SM-9224, 1/PL-657	1/SN-9226	1/L-9226; 1/PL-657	

BOMBAS DRENAJE CASA DE BOMBAS

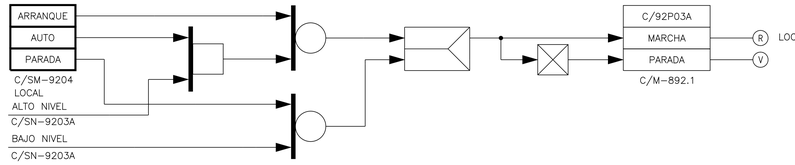


BOMBA	LOCAL INTERRUPTOR DE CONTROL	PERMISIVO MARCHA/ ORDEN PARADA	LOCAL LAMPARA	TREN
C/92P03A	C/SM-9204	C/SN-9203A	C/L-9204	N
C/92P03B	C/SM-9205	C/SN-9203B	C/L-9205	

BOMBAS DOSIFICACION SOSA PLANTA DEPURADORA AGUAS RESIDUALES

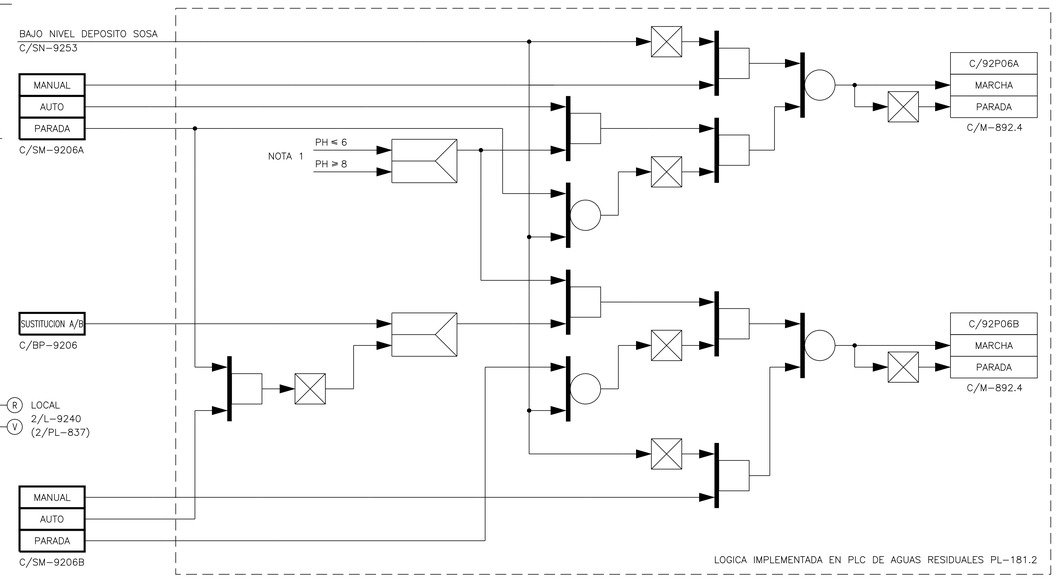


BOMBA RECOGIDA DERRAMES FOSO EDIFICIO TURBINA

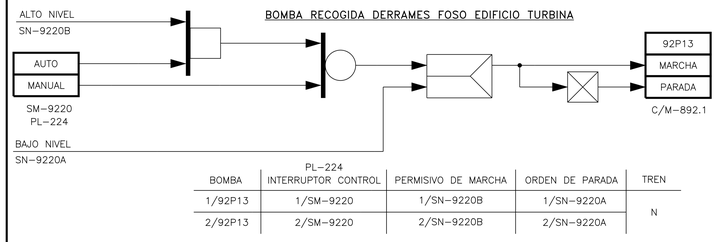

PL-224

BOMBA	INTERRUPTOR CONTROL	PERMISIVO DE MARCHA	ORDEN DE PARADA	TREN
1/92P13	1/SM-9220	1/SN-9220B	1/SN-9220A	N
2/92P13	2/SM-9220	2/SN-9220B	2/SN-9220A	

BOMBAS DRENAJE EDIFICIO CONTROL

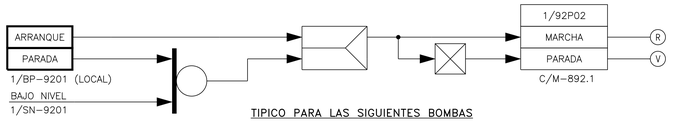

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES BOMBAS

BOMBA	LOCAL BOTON PULSADOR	ORDEN PARADA	LOCAL LAMPARA	TREN
1/92P02	1/BP-9201	1/SN-9201	1/L-9201	N
2/92P02	2/BP-9201	2/SN-9201	2/L-9201	

BOMBA TOMA DE MUESTRAS DRENAJE EDIFICIO DE CONTROL



BOMBA	LOCAL BOTON PULSADOR	LOCAL LAMPARA	TREN
2/92P40	2/BP-9240	2/L-9240	N
1/92P40	1/BP-9240	1/L-9240	

VALVULAS DESCARGA EFLUENTES CENTRAL

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES VALVULAS VM

VALVULA	CENTRO CONTROL MOTORES	INTERRUPTOR DE CONTROL	ORDEN APERTURA/CIERRE	FIN DE CARRERA	LAMPARA		PERMISIVO ACTUACION ALARMA	ALARMA		TREN
C/VM-9206	CCM-1C4-1	C/SM-9206	C/SZ-4086	C/SZ-9206	1/L-9206 2/L-9206	CCM-1C4-1 C/L-9206	C/SZ-4086 C/SZ-9206	2/AL-9206 1/AL-9206 2/AL-9206L 1/AL-9206L	PL-56 C/AL-9206 C/AL-9206L	N
C/VM-9207		C/SM-9207	C/SZ-4087	C/SZ-9207	1/L-9207 2/L-9207	CCM-1C4-1 C/L-9207	C/SZ-4087 C/SZ-9207	1/AL-9207 2/AL-9207 1/AL-9207L 2/AL-9207L	PL-56 C/AL-9207 C/AL-9207L	

BOMBAS DRENAJES CUBETOS TANQUES HIDRACINA



TIPICO PARA LAS SIGUIENTES BOMBAS

BOMBA	BOTON PULSADOR	INTERRUPTOR DE CONTROL	LAMPARA	TREN
2/92P31	2/BP-9225, 2/PL-657	2/SM-9227, 2/PL-657	2/L-9225; 2/PL-657	N
1/92P31	1/BP-9225, 1/PL-657	1/SM-9227, 1/PL-657	1/L-9225; 1/PL-657	

NOTAS:

1.– LAS SEÑALES PROCEDEN DEL TRATAMIENTO POR SOFTWARE, MEDIANTE EL PROPIO PLC, DE LA SEÑAL DEL TIA-9261. LOS PUNTOS DE TARADO SON CONFIGURABLES POR PARTE DEL USUARIO, POR SOFTWARE.

NOTA: ESTE PLANO C/J-892.1 EDIC.0 SUPERA Y SUSTITUYE AL PLANO C/J-892 EDIC.14.

ACTUALIZADO OCT-2020

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
2	OCT.20	PCD-2/36623/A1-01	MCF	MMA	MSG	MOP
1	MAY.20	PCD-1/36623/A3-00	MCF	JMG	MSG	MOP
0	DIC.11	SUPERA A C/J-892 (SEGUN NOTA)	JLL	JMP	JSM	MOP

anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1 Y 2

DIAGRAMA LOGICO
SISTEMA DE EFLUENTES

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
–	C/J-892.1	–	2

C/J-892.1-02.DGN

A B C D E F G H I J K L M

1 2 3 4 5 6 7 8 9