
C/J-999.2

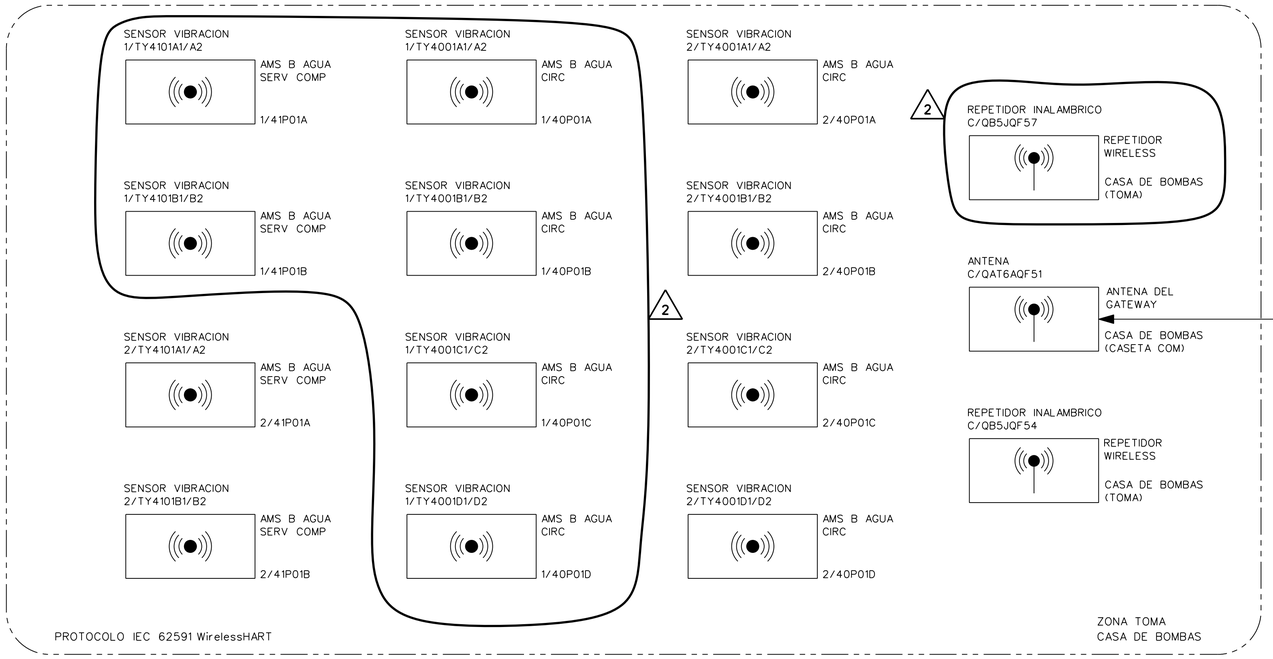


RS-485

GATEWAY
C/RSQF07
GATEWAY
C/PL801 (CASA BOMBAS)

SWITCH
C/RSQF06
SWITCH COMUNICACIONES
C/PL801 (CASA BOMBAS)
(NOTA 3)

A RED DE GESTION

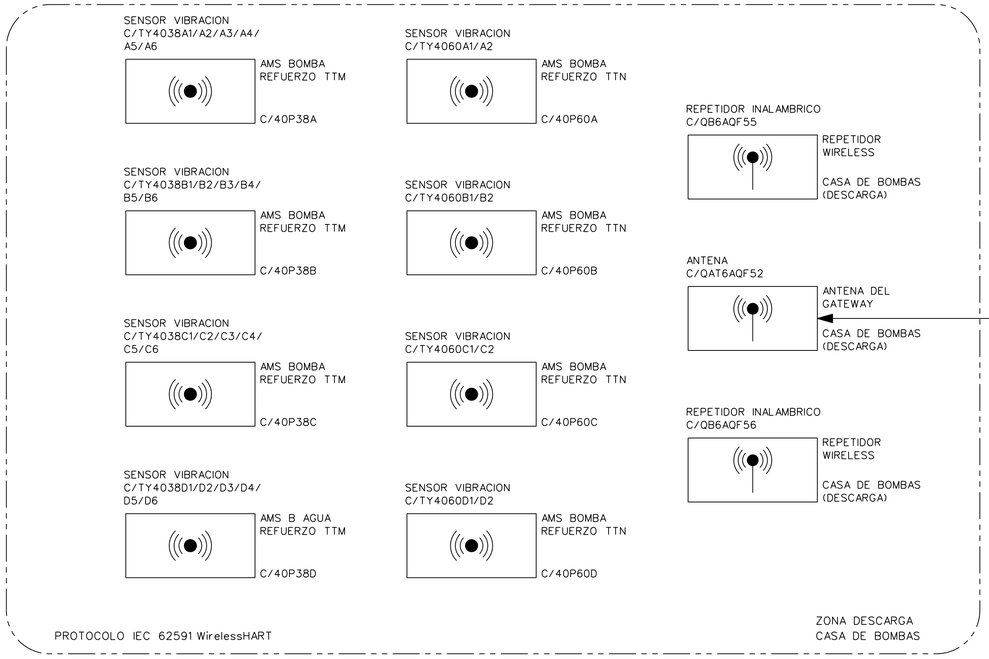

RS-485

NOTAS.-

1.- EN LAS ZONAS DE MONITORIZACION DE VIBRACIONES, LA COMUNICACION INALAMBRICA ES DEL TIPO WIRELESS HART.

2.- LA ALIMENTACION DE LOS SENSORES DE VIBRACION Y LOS DE LOS REPETIDORES INALAMBRICOS ES MEDIANTE BATERIA INTERNA.

3.- ALIMENTACION DESDE LA CASETA DE COMUNICACIONES. A SU VEZ, ALIMENTA MEDIANTE POE AL C/RSQF07.

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
2	DIC.25	PCD-1/37861/A1-00	JER	JMG	JLM	MOP
1	FEB.24	PCD-2/37861 (PLANO NUEVO)	MCF	VRA CoNDe	JER	MOP
0	DIC.23	PARA PCD-2/37861	MCF	VRA CoNDe	JER	MOP

Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1 Y 2

DIAGRAMA DE REDES DE PROCESO
SISTEMA DE MONITORIZACION INALAMBRICA
DE VIBRACIONES DE EQUIPOS ROTATIVOS

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
-/-	C/J-999.2	-	2

C-999.2-ADCON