

1/J-015.01

# SISTEMA BY PASS AGUA ALIMENTACION

## CADENA "A"

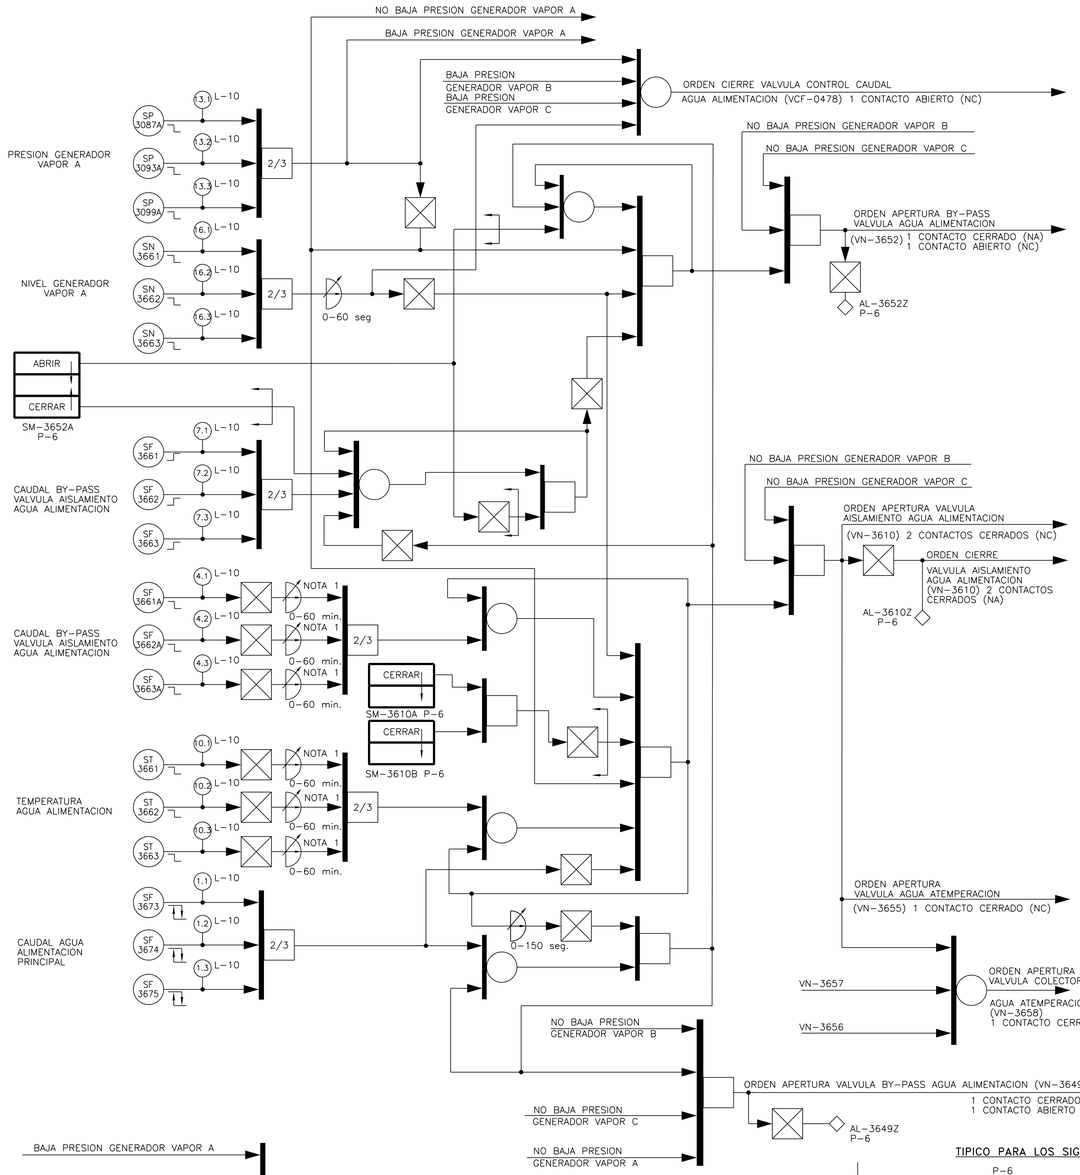


## CADENA "B"

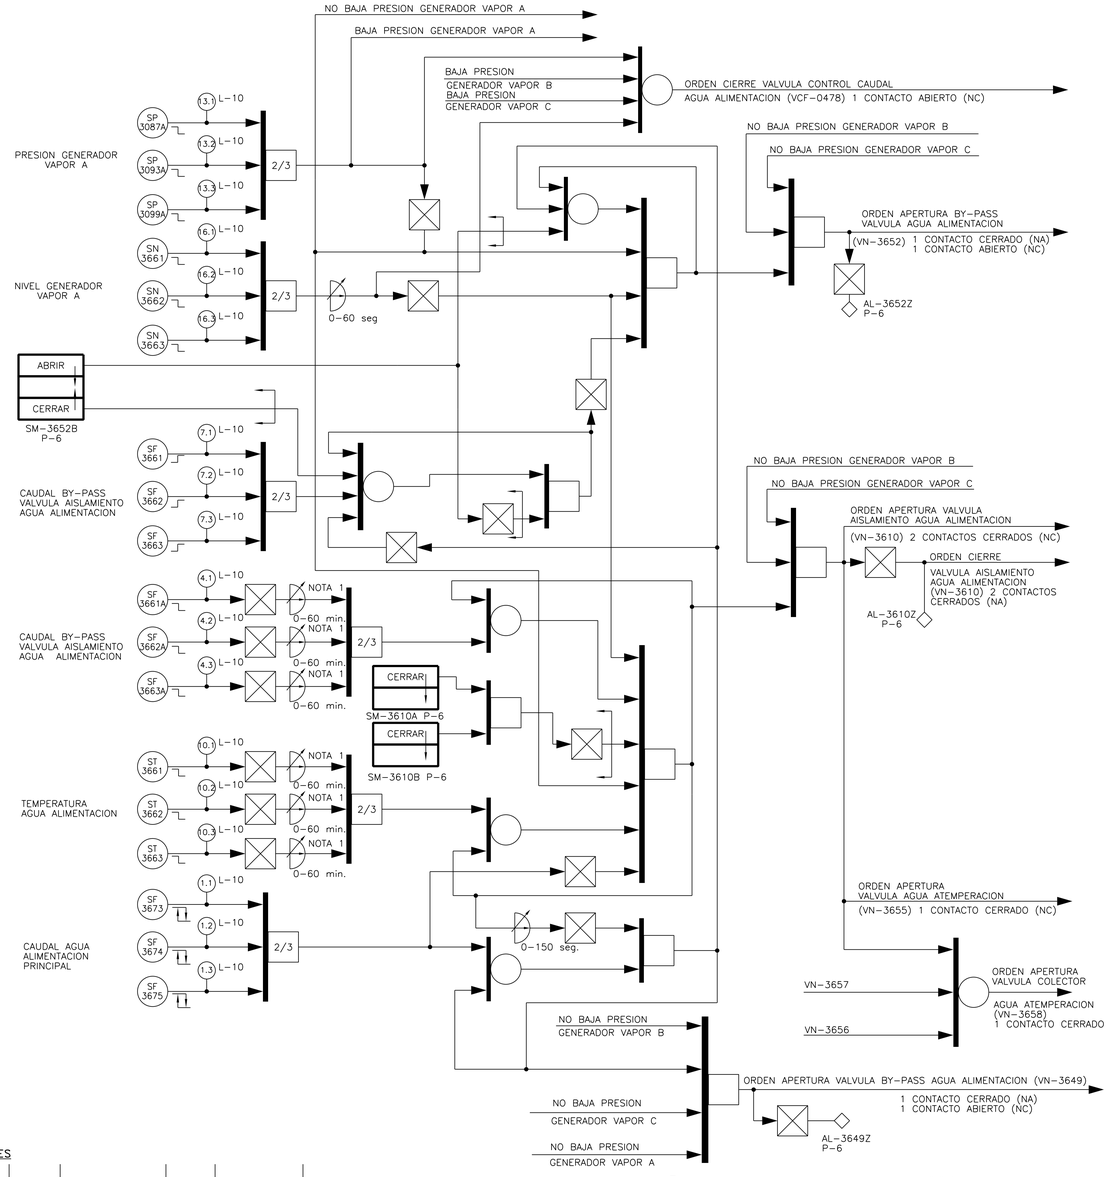


## TIPICO PARA LOS SIGUIENTES GENERADORES

| GENERADOR DE VAPOR | P-6 INTERRUPTOR DE CONTROL CADENA A | P-6 INTERRUPTOR DE CONTROL CADENA B | PRESION | NIVEL | CAUDAL BY-PASS | CAUDAL | TEMPERATURA | P-6 ALARMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10E01A | SM-3610A SM-3610B | | SP-3087A | SN-3661 | SF-3661 SF-3661A | SF-3673 | ST-3661 | AL-3652Z |
| | | | SP-3093A | SN-3662 | SF-3662 SF-3662A | SF-3674 | ST-3662 | AL-3610Z |
| | SM-3652A | SM-3652B | SP-3099A | SN-3663 | SF-3663 SF-3663A | SF-3675 | ST-3663 | AL-3649Z |
| 10E01B | SM-3613A SM-3613B | | SP-3087B | SN-3664 | SF-3664 SF-3664A | SF-3676 | ST-3664 | AL-3653Z |
| | | | SP-3093B | SN-3665 | SF-3665 SF-3665A | SF-3677 | ST-3665 | AL-3613Z |
| | SM-3653A | SM-3653B | SP-3099B | SN-3666 | SF-3666 SF-3666A | SF-3678 | ST-3666 | AL-3650Z |
| 10E01C | SM-3616A SM-3616B | | SP-3087C | SN-3667 | SF-3667 SF-3667A | SF-3679 | ST-3667 | AL-3654Z |
| | | | SP-3093C | SN-3668 | SF-3668 SF-3668A | SF-3680 | ST-3668 | AL-3616Z |
| | SM-3654A | SM-3654B | SP-3099C | SN-3669 | SF-3669 SF-3669A | SF-3681 | ST-3669 | AL-3651Z |

**ANULADO** 4

NOTAS:

1.- EL RANGO DE LOS TEMPORIZADORES PARA EL GENERADOR "C" SERA DE 0 A 30 MINUTOS

2.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 1/.

EL PLANO REVISION 3 SUSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 2.

| EDICION | FECHA | DESCRIPCION | ESTUDIADO | REALIZADO | VERIFICADO | APROBADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ENE.26 | PCD-1/38229/A1-03 (PLANO ANULADO) | JSR | VRA | JAPM | MOP |
| 3 | JUN-00 | REVISION MOTIVADA POR LA DIGITALIZACION DEL PLANO | TTP | RCB-DGV | RGF | - |

Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA LOGICO
SISTEMA BY-PASS AGUA ALIMENTACION

| ESCALAS: | PLANO Nº: | CLASE: | EDICION: |
|---|---|---|---|
| -/- | J-15.1 | C | 4 |

L0015I-04.DGN