

J-805.16

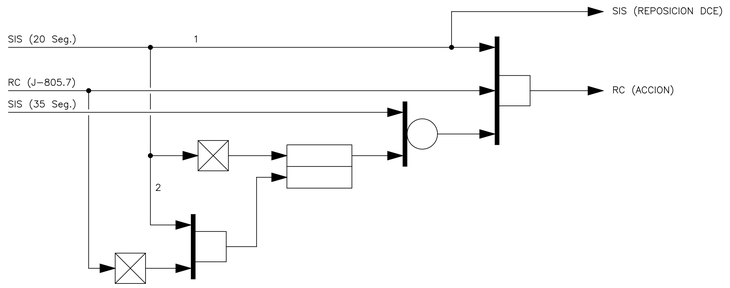


TIPICO PARA LOS SIGUIENTES EQUIPOS

	CADENA LOGICA "A"							CADENA LOGICA "B"								
EQUIPO	RC–A	$\overline{RC}$–A	SIS–A (20 Seg.)			$\overline{SIS}$–A (20 Seg.)	SIS–A (35 Seg.)	EQUIPO	RC–B	$\overline{RC}$–B	SIS–B (20 Seg.)			$\overline{SIS}$–B (20 Seg.)	SIS–B (35 Seg.)	DIAGRAMA
			ACCION 1	ACCION 2	REPOSICION						ACCION 1	ACCION 2	REPOSICION			
16P01A	K–643 (17,18)	K–643 (3,4)						16P01B	K–643 (17,18)	K–643 (3,4)						J–816

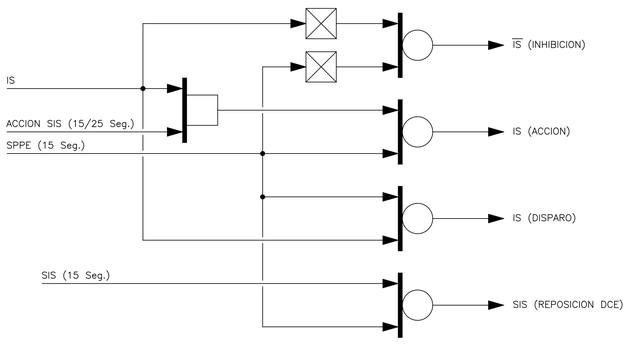

TIPICO PARA LOS SIGUIENTES EQUIPOS

ESCALON	CADENA LOGICA "A"							CADENA LOGICA "B"							DIAGRAMA
	EQUIPO	IS–A		SIS–A		SPPE–A		EQUIPO	IS–B		SIS–B		SPPE–B		
		ACCION	INHIBICION	ACCION	REPOSICION	ACCION	INHIBICION	REPOSICION		ACCION	INHIBICION	ACCION	REPOSICION	ACCION	INHIBICION	REPOSICION	
15 Seg.	80B01A	K–610 (3,4)(7,8)	K–610Y (3,4)(7,8)						80B01B	K–610 (3,4)(7,8)	K–610Y (3,4)(7,8)						J–880.5/J–880.3
15/25 Seg. PARA ACCION SIS	80B01D	K–611 (3,4)(7,8)	K–611Y (3,4)(7,8)						80B01C	K–611 (3,4)(7,8)	K–611Y (3,4)(7,8)						

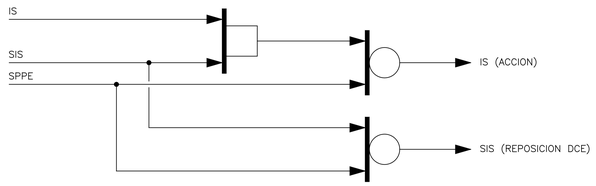

TIPICO PARA LOS SIGUIENTES EQUIPOS


ESCALON	CADENA LOGICA "A"						CADENA LOGICA "B"						DIAGRAMA
	EQUIPO	IS–A	SIS–A		SPPE–A		EQUIPO	IS–B	SIS–B		SPPE–B		
		ACCION	ACCION	REPOSICION	ACCION	REPOSICION		ACCION	ACCION	REPOSICION	ACCION	REPOSICION	
25 Seg.	81A10A	K–611X (1,2)					81A10B	K–611X (1,2)					J–881.13
	81A12A	K–611X (3,4)					81A12B	K–611X (3,4)					
SIS 15 Seg. SPPE 25 Seg.	81B06A	K–610 (11,12)					81B06B	K–610 (11,12)					J–881.20/J–881.25

12 12 12



TIPICO PARA LOS SIGUIENTES EQUIPOS


ESCALON	CADENA LOGICA "A"				CADENA LOGICA "B"				DIAGRAMA
	EQUIPO	IS–A	SIS–A	SPPE–A	EQUIPO	IS–B	SIS–B	SPPE–B	
		ACCION	ACCION	ACCION		ACCION	ACCION	ACCION	
SPPE 15 Seg.	43A04A	K–604X (1,2)			43A04D	K–604X (1,2)			J–843.3/J–843.1
	43A04B	K–604X (3,4)			43A04E	K–604X (3,4)			
	43A04C	K–604X (7,8)			43A04F	K–604X (7,8)			



TIPICO PARA LOS SIGUIENTES EQUIPOS

ESCALON	CADENA LOGICA "A"				CADENA LOGICA "B"				DIAGRAMA
	EQUIPO	IS–A	SIS–A	SPPE–A	EQUIPO	IS–B	SIS–B	SPPE–B	
		ACCION	ACCION	ACCION		ACCION	ACCION	ACCION	
10 Seg.	44P03A	K–609 (3,4)			44P03B	K–609 (3,4)			J–844.3/J–844.1
	44P03C	K–604 (13,14)			44P03D	K–604 (13,14)			

12

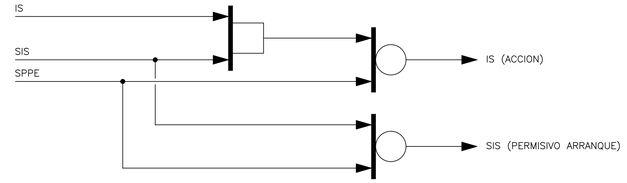

TIPICO PARA LOS SIGUIENTES EQUIPOS

ESCALON	CADENA LOGICA "A"					CADENA LOGICA "B"					DIAGRAMA
	EQUIPO	IS–A	SIS–A		SPPE–A	EQUIPO	IS–B	SIS–B		SPPE–B	
		ACCION	ACCION	PERMISIVO ARRANQUE	ACCION	PERMISIVO ARRANQUE		ACCION	ACCION	PERMISIVO ARRANQUE	ACCION	PERMISIVO ARRANQUE	
5 Seg.	43P03A	K–609 (7,8)					43P03B	K–609 (7,8)					J–843.3/J–843.1
	43P03C	K–609 (9,10)					43P03D	K–609 (9,10)					

NOTAS:

1.– LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 1/

LA EDICION 11 PROVIENE DE LA EDICION 10 EMITIDA POR UTE INITEC–INYPSA–E.AGRUPADOS

* EL PLANO REVISION 5 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 4.

*** EL PLANO REVISION 7 SUBSTITUYE AL PLANO DE I.C.N.A. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 6.

ACTUALIZADO OCT-2017

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	REAL.	COMP.	VERIF.	APROB.
12	OCT.17	PCD–1/35477–3/A10–11; PCD–1/35477–4/A11–11	JER	FSS	MCF	MOP
11	DIC–08	CONVERSION DWG A DGN	JGV	MAA	–	JMJ

Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA LOGICO
SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCION DEL REACTOR
SECUENCIA DE LAS SALVAGUARDIAS TECNOLOGICAS

FIG. E.S. N°: 7.2–15B HOJA 16 DE 18

ESCALAS: – PLANO N°: J–805.16 CLASE: C EDICION: 12

J-805.16--12.DGN