

J-814.3


CALENTADORES TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA DE RECARGA

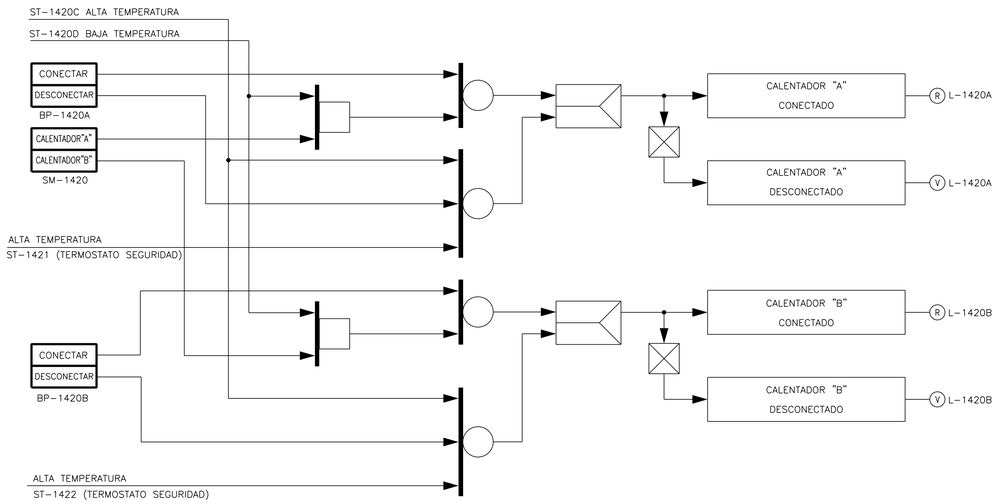

VALVULAS SALIDA CAMBIADORES DE CALOR

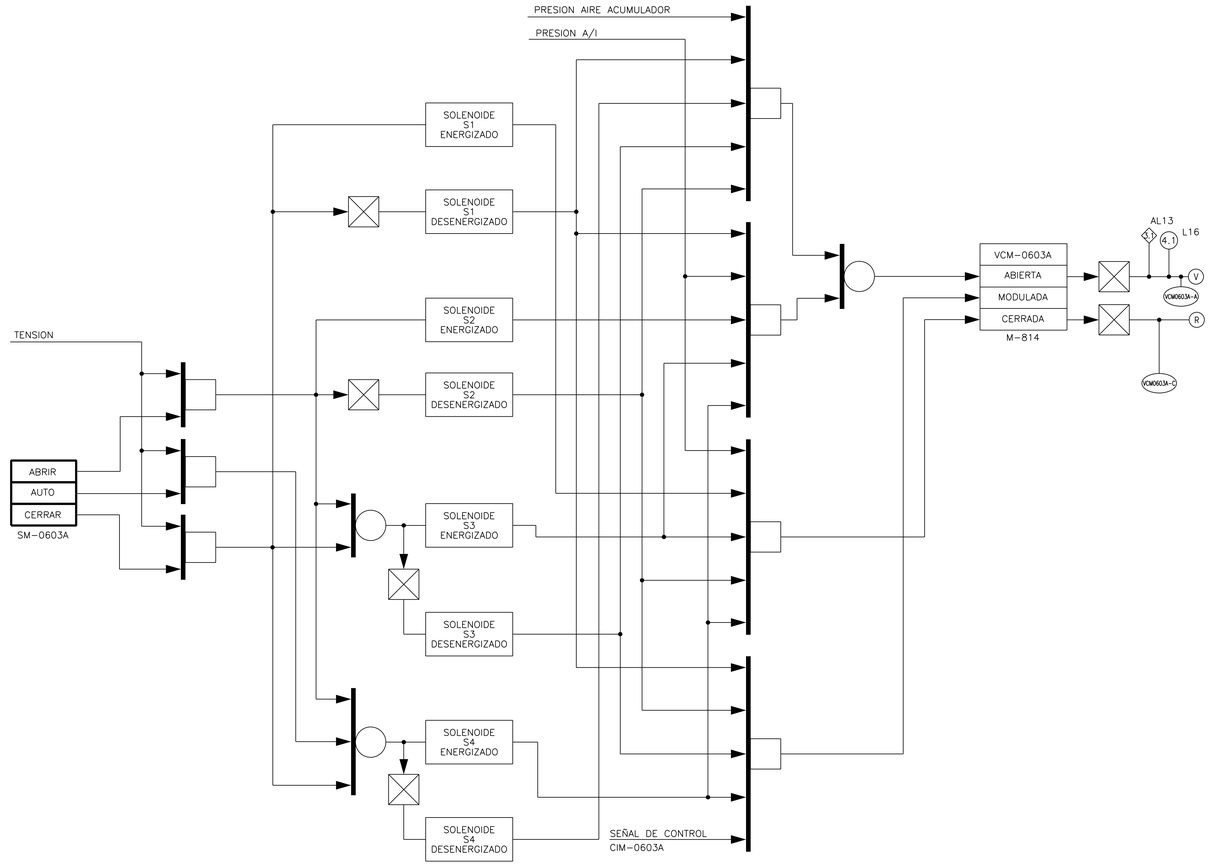

VALVULAS BY-PASS CAMBIADORES DE CALOR

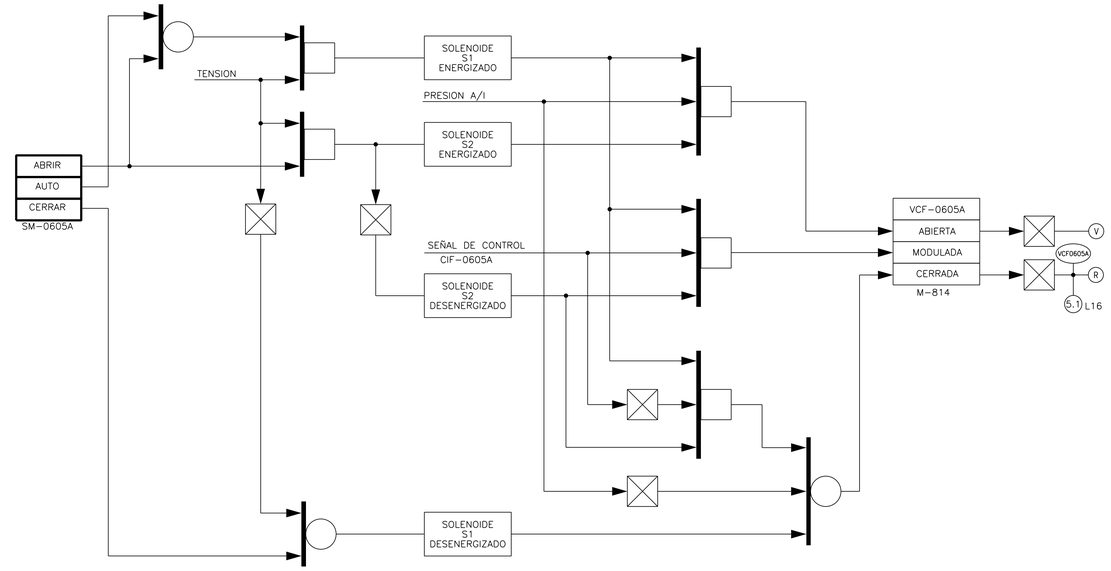


TIPICO PARA LAS SIGUIENTES VALVULAS V.C.M.

VALVULA	INTERRUPTOR DE CONTROL	FIN DE CARRERA	LAMPARAS		ALARMA	ORDENADOR		TREN
VCM-0603A	SM-0603A	SZ-0603A	L-0603A	4.1-L0016	3.1 AL 13	VCM0603A-A	VCM0603A-C	A
VCM-0603B	SM-0603B	SZ-0603B	L-0603B	12.1-L0016		VCM0603B-A	VCM0603B-C	B

11

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES VALVULAS VCF

VALVULA	INTERRUPTOR DE CONTROL	FIN DE CARRERA	LAMPARAS		ORDENADOR
VCF-0605A	SM-0605A	SZ-0605A	L-0605A	5.1-L0016	VCF0605A
VCF-0605B	SM-0605B	SZ-0605B	L-0605B	11.1-L0016	VCF0605B

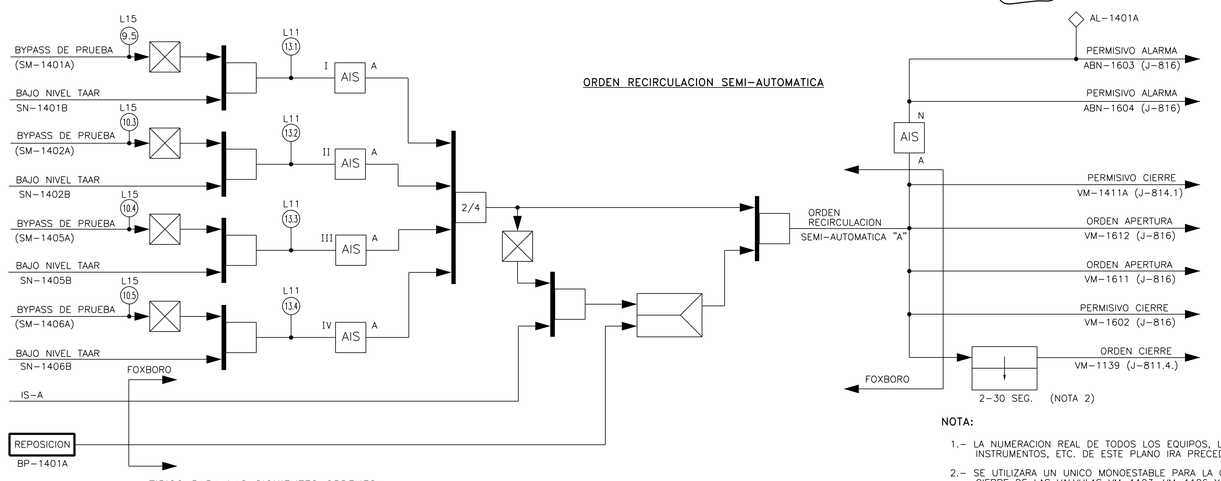

ORDEN RECIRCULACION SEMI-AUTOMATICA

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES ORDENES

ORDEN	BOTON PULSADOR	PERMISIVO ENERGIZACION		LAMPARAS		ALARMA	PERMISIVO ALARMA	ORDEN APERTURA	PERMISIVO CIERRE	ORDEN CIERRE	TREN
RSA-A	BP-1401A	SN-1401B SN-1402B SN-1405B SN-1406B	IS-A	13.1-L0011 13.2-L0011 13.3-L0011 13.4-L0011	9.5-L0015 10.3-L0015 10.4-L0015 10.5-L0015	AL-1401A	ABN-1603 ABN-1604	VM-1611 VM-1612	VM-1411A VM-1602	VM-1139 (J-811.4)	A
RSA-B	BP-1401B		IS-B			AL-1401B	ABN-1605 ABN-1606	VM-1613 VM-1614	VM-1411B VM-1605	VM-1123 VM-1126 VM-1127 (J-811.2)	B

NOTA:

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 1/.

2.- SE UTILIZARA UN UNICO MONOESTABLE PARA LA ORDEN DE CIERRE DE LAS VALVULAS VM-1123, VM-1126 Y VM-1127.

ACTUALIZADO IDR FEB-2025

LA EDICION 10 PROVIENE DE LA EDICION 09 EMITIDA POR ANA - CNV II

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	COMP.	VERIF.	SUPERV.	APROB.
11	FEB.25	ASC-A/32052-F1/A5-10	BPP	JMG	–	JER	–	MOP
10	AGO-06	1/21035/A1-09	JLL	JMG	–	JSR	–	MOP
9	JUN-00	REVISION MOTIVADA POR LA DIGITALIZACION DEL PLANO	–	GZF	RGB-DGV	RGF	APT	CSP

EL PLANO REVISION 9 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 8.

* EL PLANO REVISION 7 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 6.

Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA LOGICO

SISTEMA DE EVACUACION DE CALOR RESIDUAL

HOJA 3 DE 3

ESCALAS: -/-

PLANO Nº: J-814.3

CLASE: C

EDICION: 11

UNE A03-11.DGN