
J-819-009

CAMPO | BASTIDORES | ORDENADOR | SALA DE CONTROL

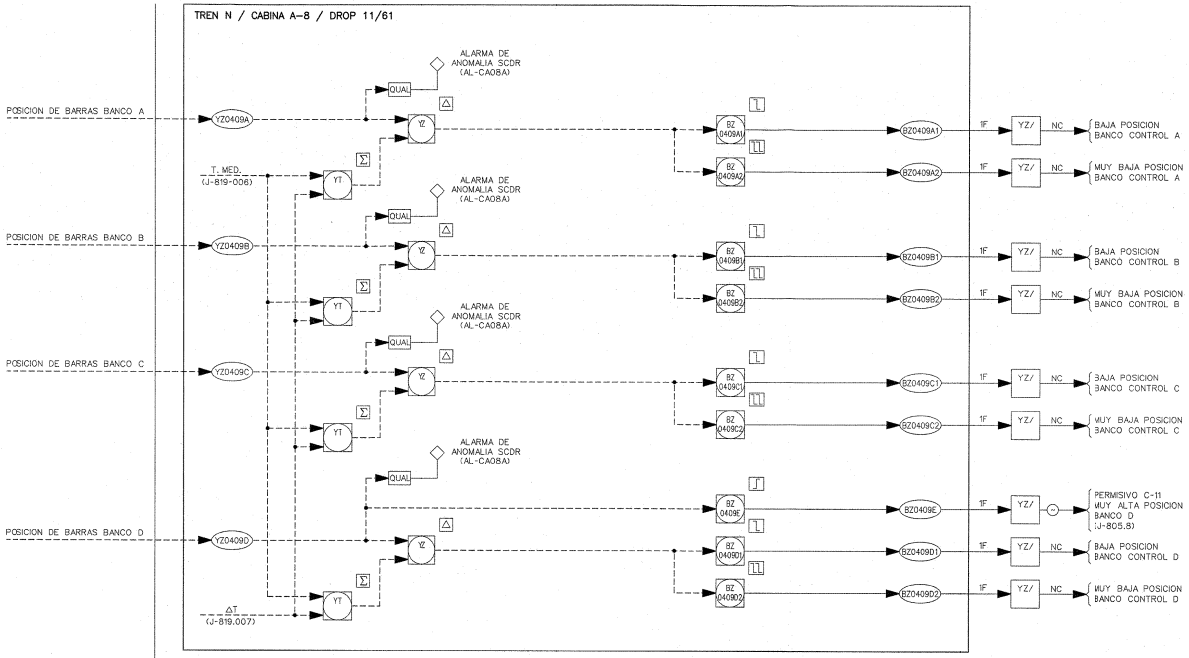

NOTAS:

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 1/.

2.- TODAS LAS ALARMAS GENERADAS EN EL SCDR ESTAN DISPONIBLES EN EL SISTEMA DE GESTION DE ALARMAS ACCESIBLE A TRAVES DE LAS ESTACIONES DE OPERACION DEL SCDR EN SALA DE CONTROL.

4379

DST-IDC CONFIGURADO ESP. Fecha: 08/06/2022

PLANO NUEVO
PCD Nº. 1/31506-1
ACTIVIDAD Nº. 9V

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	COMP.	VERIF.	SUPERV.	APROB.
0	JUN-13	PARA PCD-1/31506-1	GSG	LAB	–	CSF	–	SAR

Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse Plant Engineering Services - Tarragona

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA DE LAZOS
SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCION DEL REACTOR
CONTROL DEL REACTOR
LIMITE DE INSERCION DE BARRAS Y C-11

ESCALAS: ÷ | PLANO Nº: J-819-009 | CLASE: – | EDICION: 0

J-819-009-00_31506-1.DGN