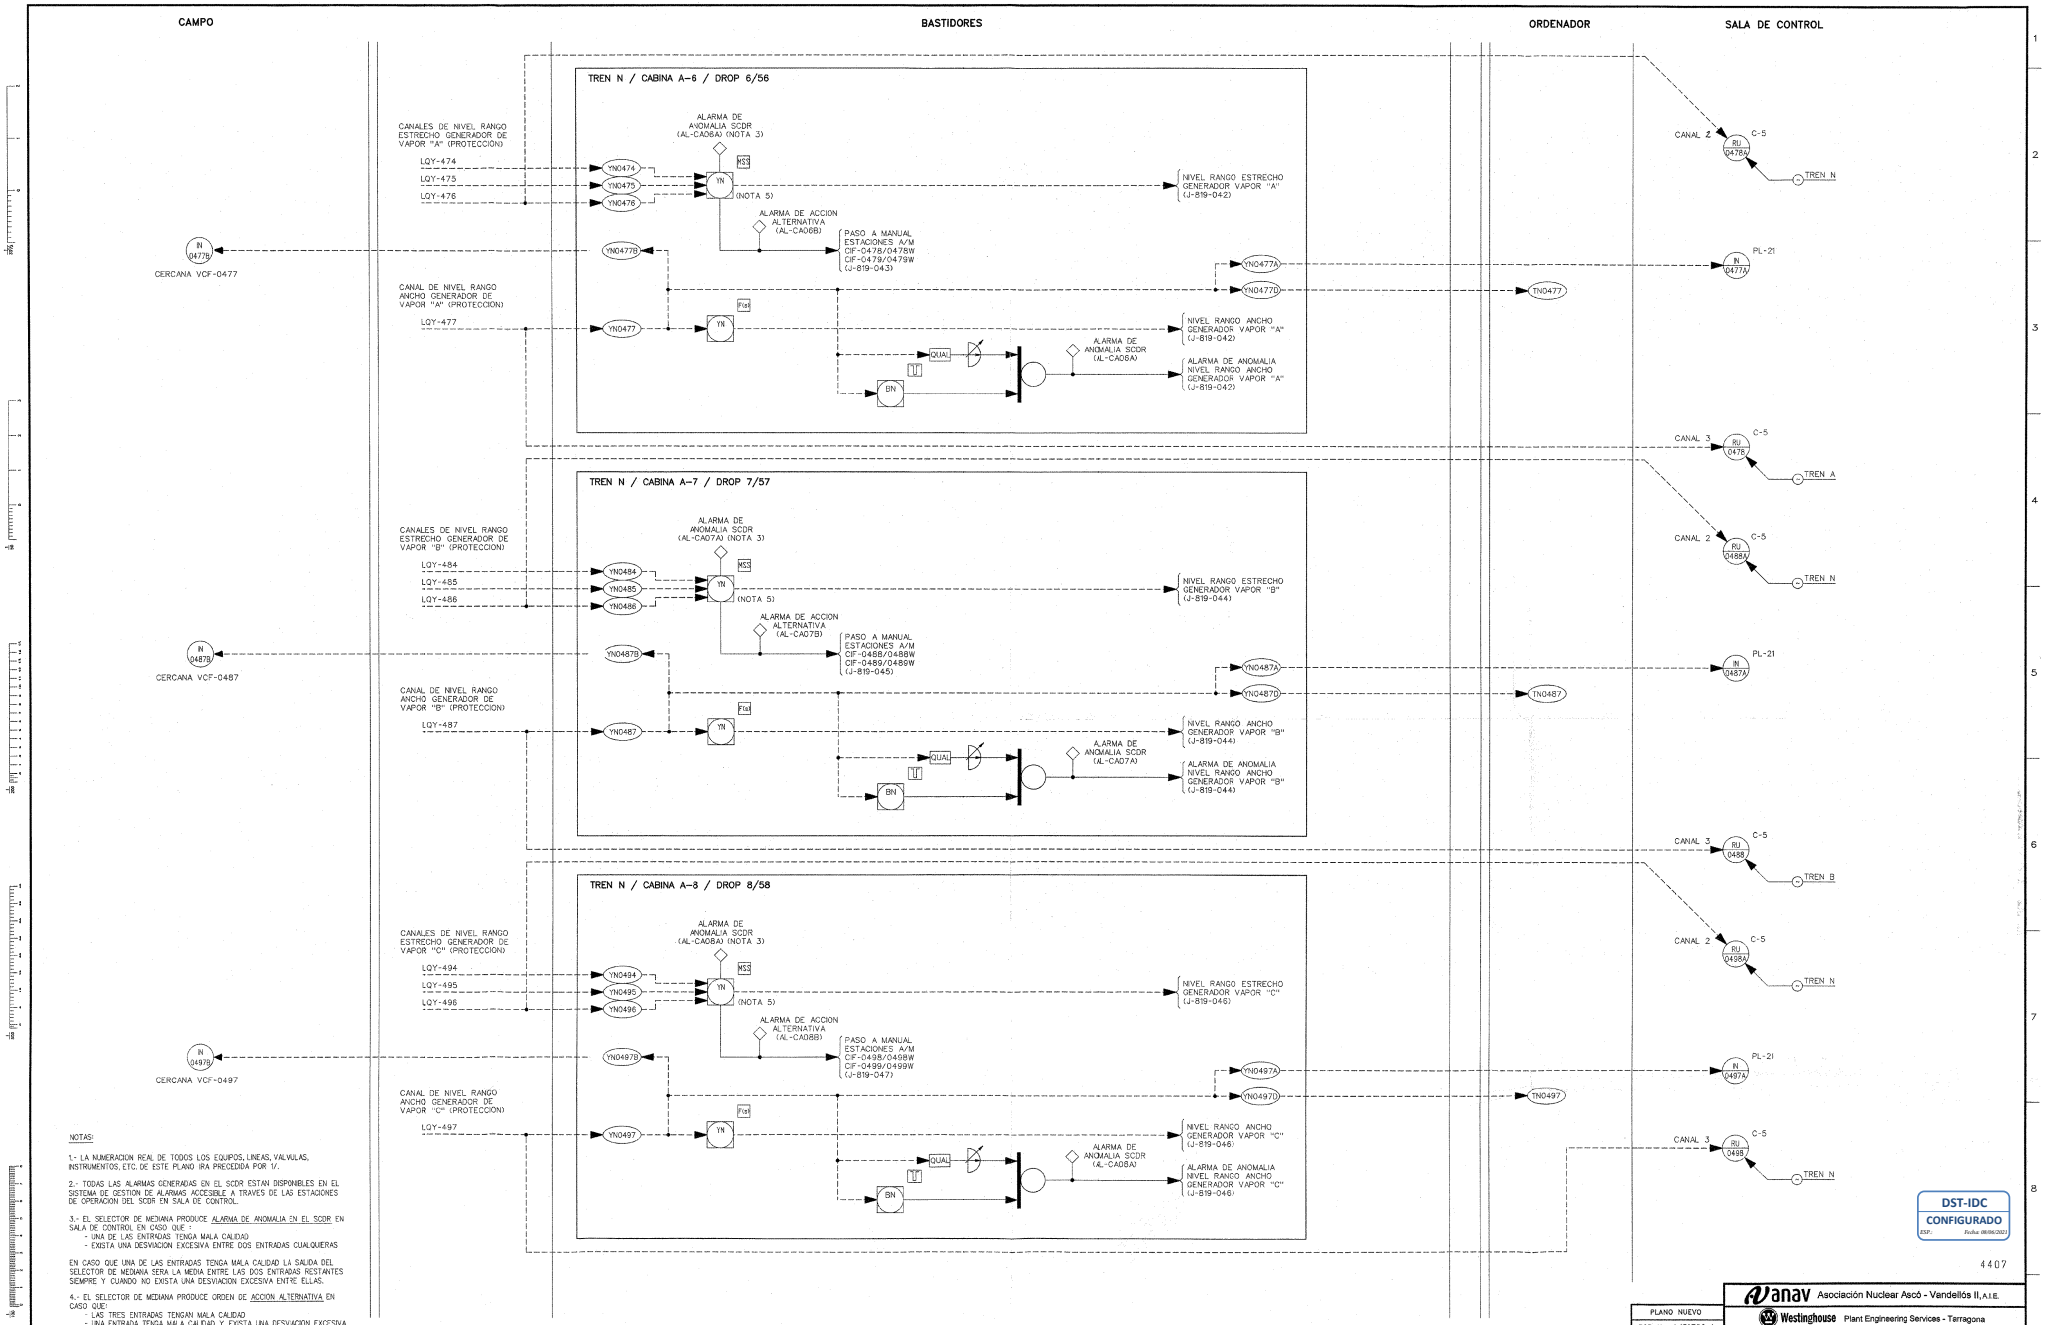


NOTAS:

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 1/.

2.- TODAS LAS ALARMAS GENERADAS EN EL SCDR ESTAN DISPONIBLES EN EL SISTEMA DE GESTION DE ALARMAS ACCESIBLE A TRAVES DE LAS ESTACIONES DE OPERACION DEL SCDR EN SALA DE CONTROL.

3.- EL SELECTOR DE MEDIANA PRODUCE ALARMA DE ANOMALIA EN EL SCDR EN SALA DE CONTROL EN CASO QUE :
- UNA DE LAS ENTRADAS TENGA MALA CALIDAD
- EXISTA UNA DESVIACION EXCESIVA ENTRE DOS ENTRADAS CUALQUIERAS

EN CASO QUE UNA DE LAS ENTRADAS TENGA MALA CALIDAD LA SALIDA DEL SELECTOR DE MEDIANA SERA LA MEDIA ENTRE LAS DOS ENTRADAS RESTANTES SIEMPRE Y CUANDO NO EXISTA UNA DESVIACION EXCESIVA ENTRE ELLAS.

4.- EL SELECTOR DE MEDIANA PRODUCE ORDEN DE ACCION ALTERNATIVA EN CASO QUE:
- LAS TRES ENTRADAS TENGAN MALA CALIDAD.
- UNA ENTRADA TENGA MALA CALIDAD Y EXISTA UNA DESVIACION EXCESIVA ENTRE LAS ENTRADAS CON BUENA CALIDAD.
- PARA LAS TRES ENTRADAS EXISTE UNA DESVIACION EXCESIVA ENTRE CADA UNA DE ELLAS.

5.- EN CASO DE RESET MANUAL DE LOS SELECTORES DE SEÑAL DEL SISTEMA, SE REPONEN LAS ALARMAS DE ANOMALIA Y ACCION ALTERNATIVA SI LAS CAUSAS QUE LAS ORIGINAN YA HAN DESAPARECIDO.

DST-IDC
CONFIGURADO
ESP. Fecha: 08/06/2021

4407

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	COMP.	VERIF.	SUPERV.	APROB.
0	JUN-13	PARA PCD-1/31506-1	OSC	LAB	–	CBF	–	JDAR

PLANO NUEVO
PCD Nº. 1/31506-1
ACTIVIDAD Nº. 37V

Anav Asociación Nuclear Asco - Vandellós II, A.I.E.
Westinghouse Plant Engineering Services - Tarragona
CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA DE LAZOS
SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCION DEL REACTOR
NIVEL RANGO ESTRECHO/RANGO ANCHO

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
–	J-819-037	–	0

J-819-037

1-J-819-037-00_31506-1.DGN