
J-819-042

CAMPO

BASTIDORES

SALA DE CONTROL

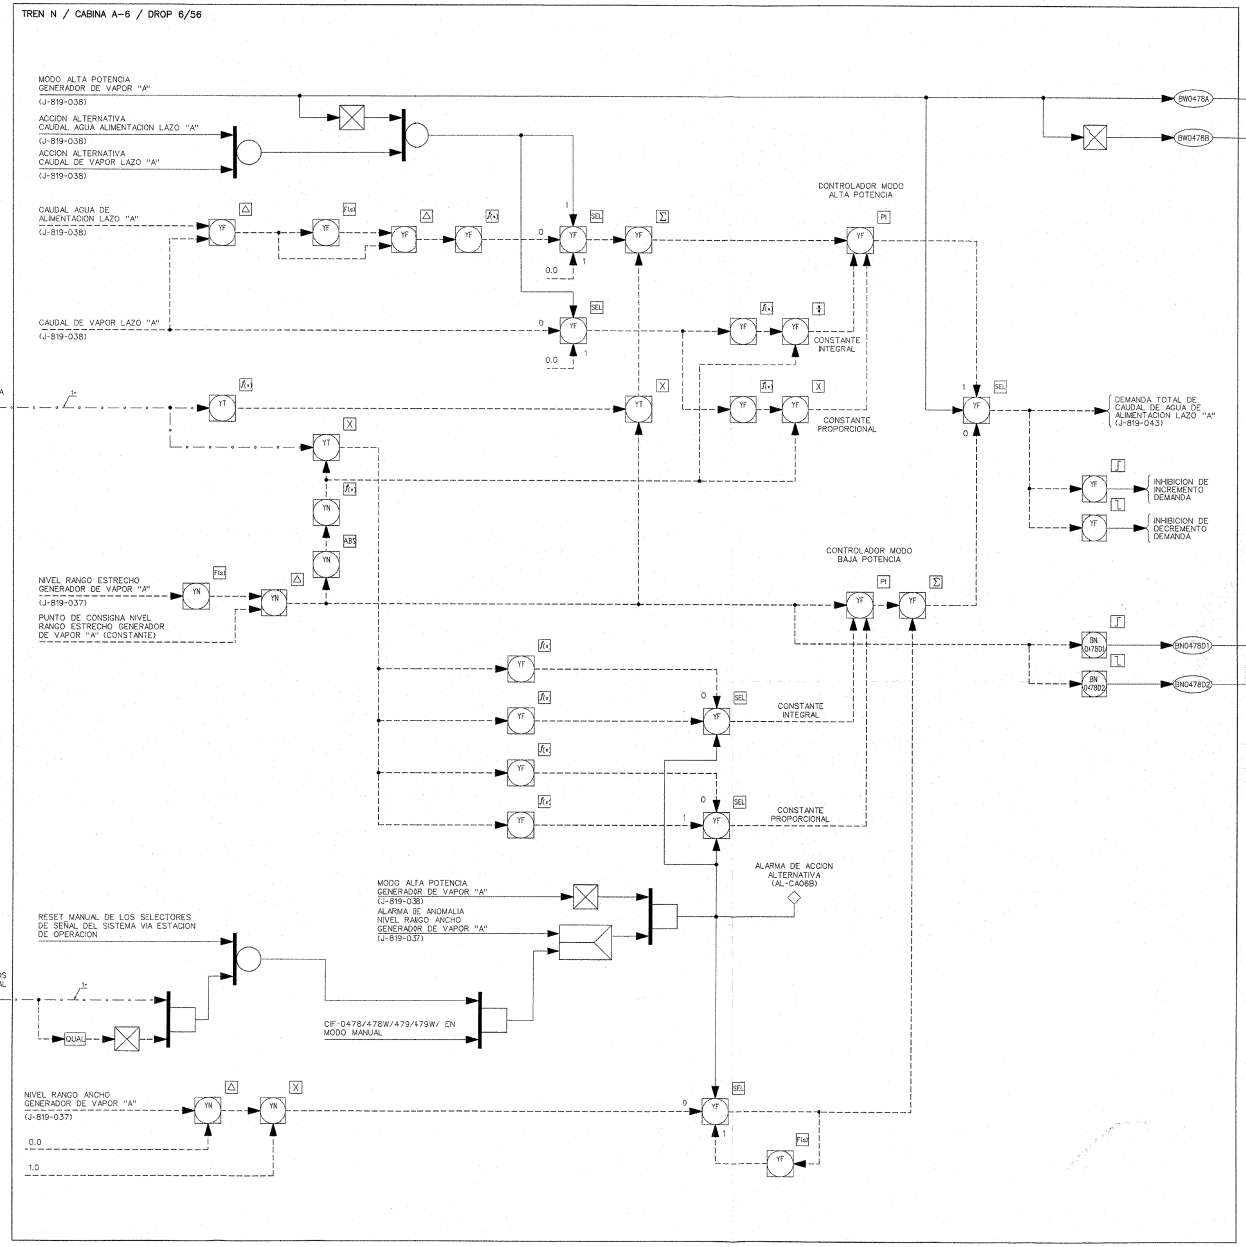

NOTAS:

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR '1'.

2.- TODAS LAS ALARMAS GENERADAS EN EL SCDR ESTAN DISPONIBLES EN EL SISTEMA DE GESTION DE ALARMAS ACCESIBLE A TRAVES DE LAS ESTACIONES DE OPERACION DEL SCDR EN SALA DE CONTROL.

3.- LA SEÑAL DE MODULACION DE LAS VALVULAS DE BY-PASS DE VAPOR ES REDUNDANTE.

4.- BUS DE DATOS:
1= BUS PROPIETARIO DE WESTINGHOUSE (FAST ETHERNET)

DST-IDC
CONFIGURADO
ESP. Fecha: 08/06/2021

4412

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	COMP.	VERIF.	SUPERV.	APROB.
0	JEN-13	PARA PCD-1/31506-1	OSG	LAB	–	CBF	–	CGAR

PLANO NUEVO
PCD Nº. 1/31506-1
ACTIVIDAD Nº. 42V

Anav Asociación Nuclear Asco - Vandellós II, A.I.E.
Westinghouse Plant Engineering Services - Tarragona
CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA DE LAZOS
SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCION DEL REACTOR
CALCULO DEMANDA CAUDAL AGUA DE ALIMENTACION LAZO "A"

ESCALA:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
–	J–819–042	–	0

J-819-042-20_31506-1.DGN