

J-824.7

BLOQUEO DE RESINAS. CARGA CEMENTO A TOLVA

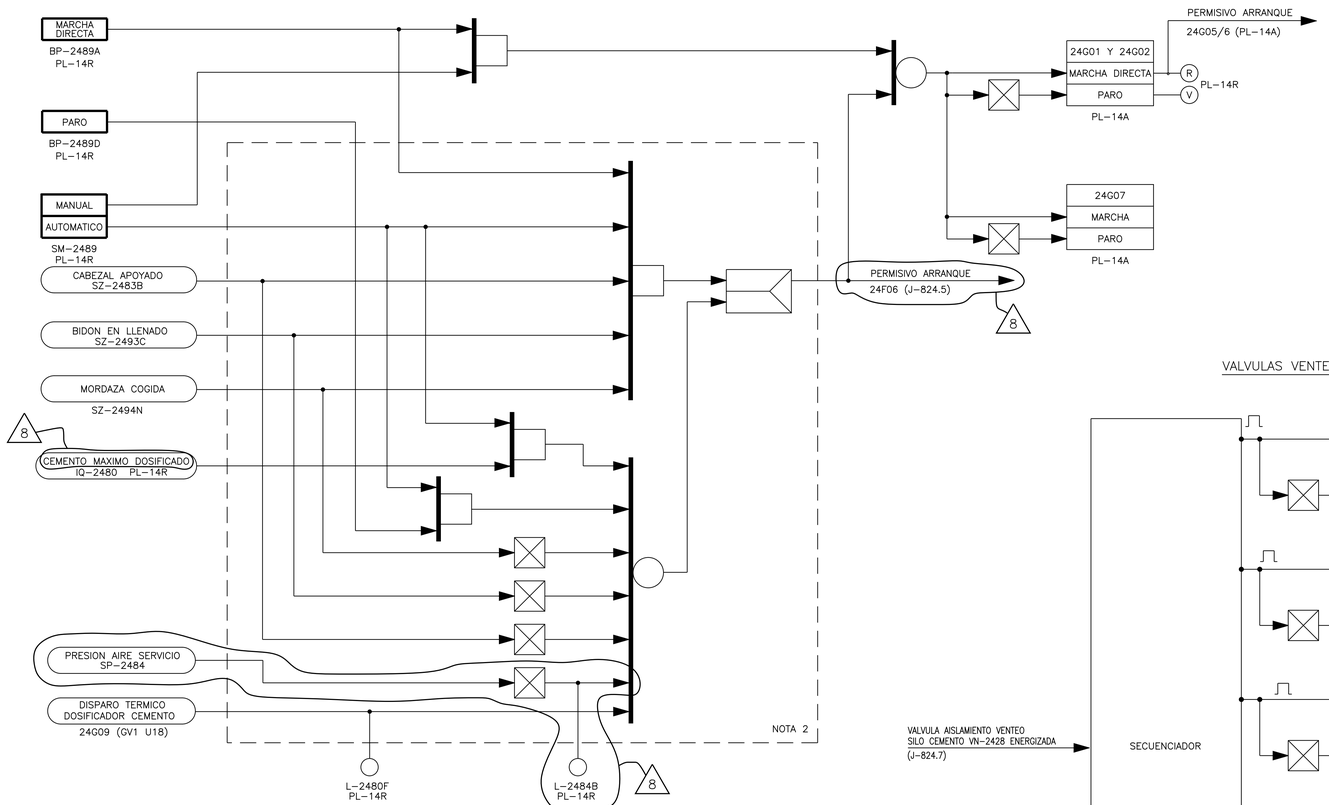


VALVULA AISLAMIENTO VENTEO SILO CEMENTO

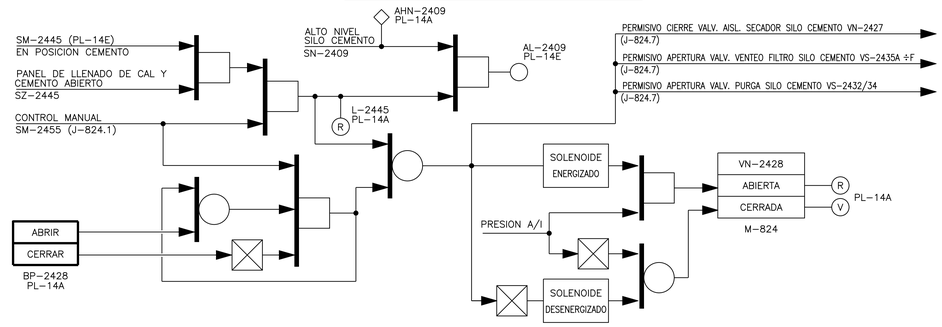

VALVULA	PL-14A BOTON PULSADOR	ORDEN APERTURA	FIN DE CARRERA	PL-14A LAMPARA	PERMISIVO ACTUACION ALARMA	ALARMA
VN-2428	BP-2428	SZ-2445 SM-2455	SZ-2428	L-2428 L-2445	SZ-2445 SN-2409 SM-2445 (PL-14E) SM-2455 (PL-14A)	AHN-2409 PL-14A AL-2409 PL-14E


VALVULAS VENTEO FILTRO SILO CEMENTO

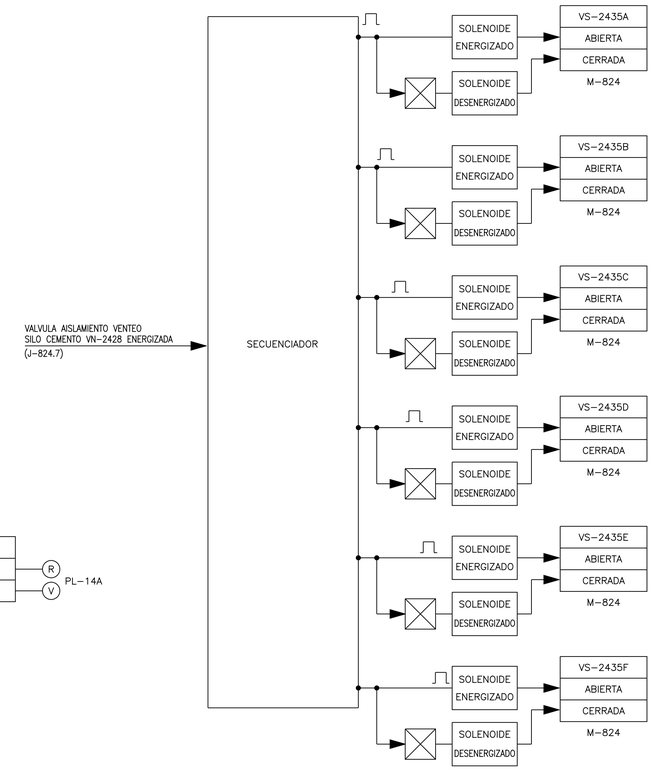

TIPICO PARA LAS SIGUIETES VALVULAS VS

VALVULA	PERMISIVO APERTURA
VS-2435A	VN-2428
VS-2435B	
VS-2435C	
VS-2435D	
VS-2435E	
VS-2435F	


VALVULAS DE LA PURGA SILO DE CEMENTO

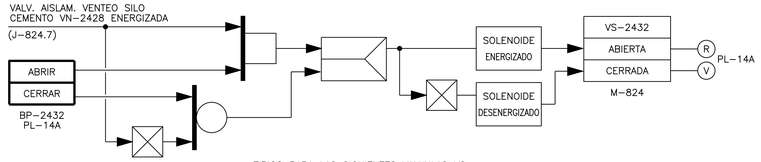

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES VALVULAS VS


VALVULAS	PL-14A BOTON PULSADOR	PERMISIVO APERTURA	PL-14A LAMPARA
VS-2432	BP-2432	VN-2428	L-2432
VS-2434	BP-2434		L-2434

VALVULA AISLAMIENTO SECADOR SILO CEMENTO

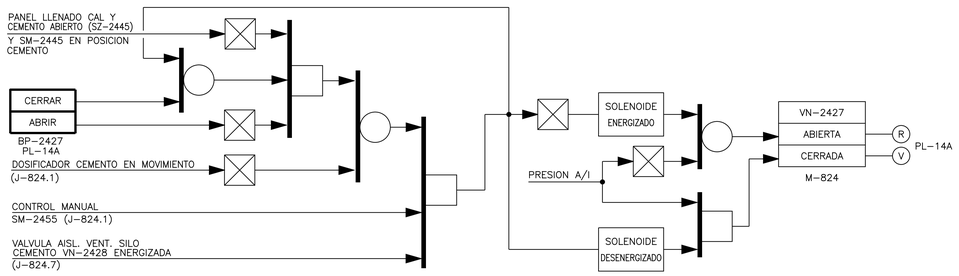

VALVULA	PL-14A BOTON PULSADOR	PERMISO APERTURA	FIN DE CARRERA	PL-14A LAMPARA
VN-2427	BP-2427	SM-2455	SZ-2427	L-2427


VIBRADORES SILOS DE CEMENTO Y CAL

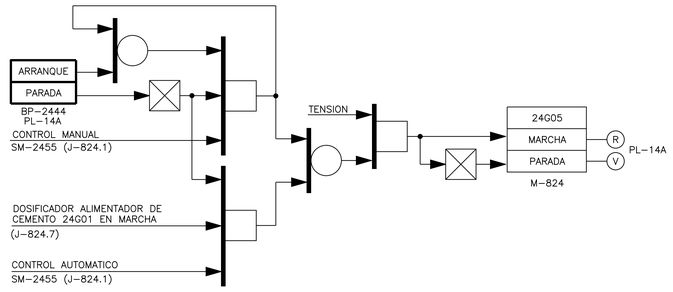

TIPICO PARA LOS SIGUIENTES VIBRADORES

VIBRADOR	PL-14A BOTON PULSADOR	ORDEN ARRANQUE	PL-14A LAMPARA
24G05	BP-2444	24G01	L-2444
24G06	BP-2443	24G02	L-2443

VENTILADOR SILO DE CAL

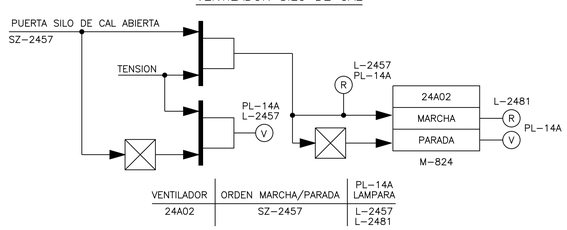

VENTILADOR	ORDEN MARCHA/PARADA	PL-14A LAMPARA
24A02	SZ-2457	L-2457 L-2481

NOTAS:

1.–LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 1/.

2.–LA LOGICA CONTENIDA DENTRO DEL RECUADRO PERTENECE A LA PROGRAMACION DENTRO DEL PLC.

* " EL PLANO REVISION 3 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 2"

** " EL PLANO REVISION 4 SUBSTITUYE AL PLANO DE INYPSA/ ING. Y EQUIPOS DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 3"

*** " EL PLANO REVISION 5 SUBSTITUYE AL PLANO DE ICNA DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 4"

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	COMP.	VERIF.	APROB.
8	JUL.21	PCD-1/37057/A6-07	JAPM	ICG	–	MSG	MOP
7	DIC-08	CONVERSION DWG A DGN	–	JGV	MAA	–	JMJ

LA EDICION 8 PROVIENE DE LA EDICION 7 EMITIDA POR INITEC-NUCLEAR
LA EDICION 7 PROVIENE DE LA EDICION 6 EMITIDA POR UTE INITEC-INYPSA-E.AGRUPADOS

ACTUALIZADO IDR FEB-2024

anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA LOGICO

SISTEMA DE DESECHOS SOLIDOS

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
÷	J-824.7	–	8

J-824.07---08.DGN