
J-825-002

CAMPO | BASTIDOR | ORDENADOR (SAMO) | SALA DE CONTROL

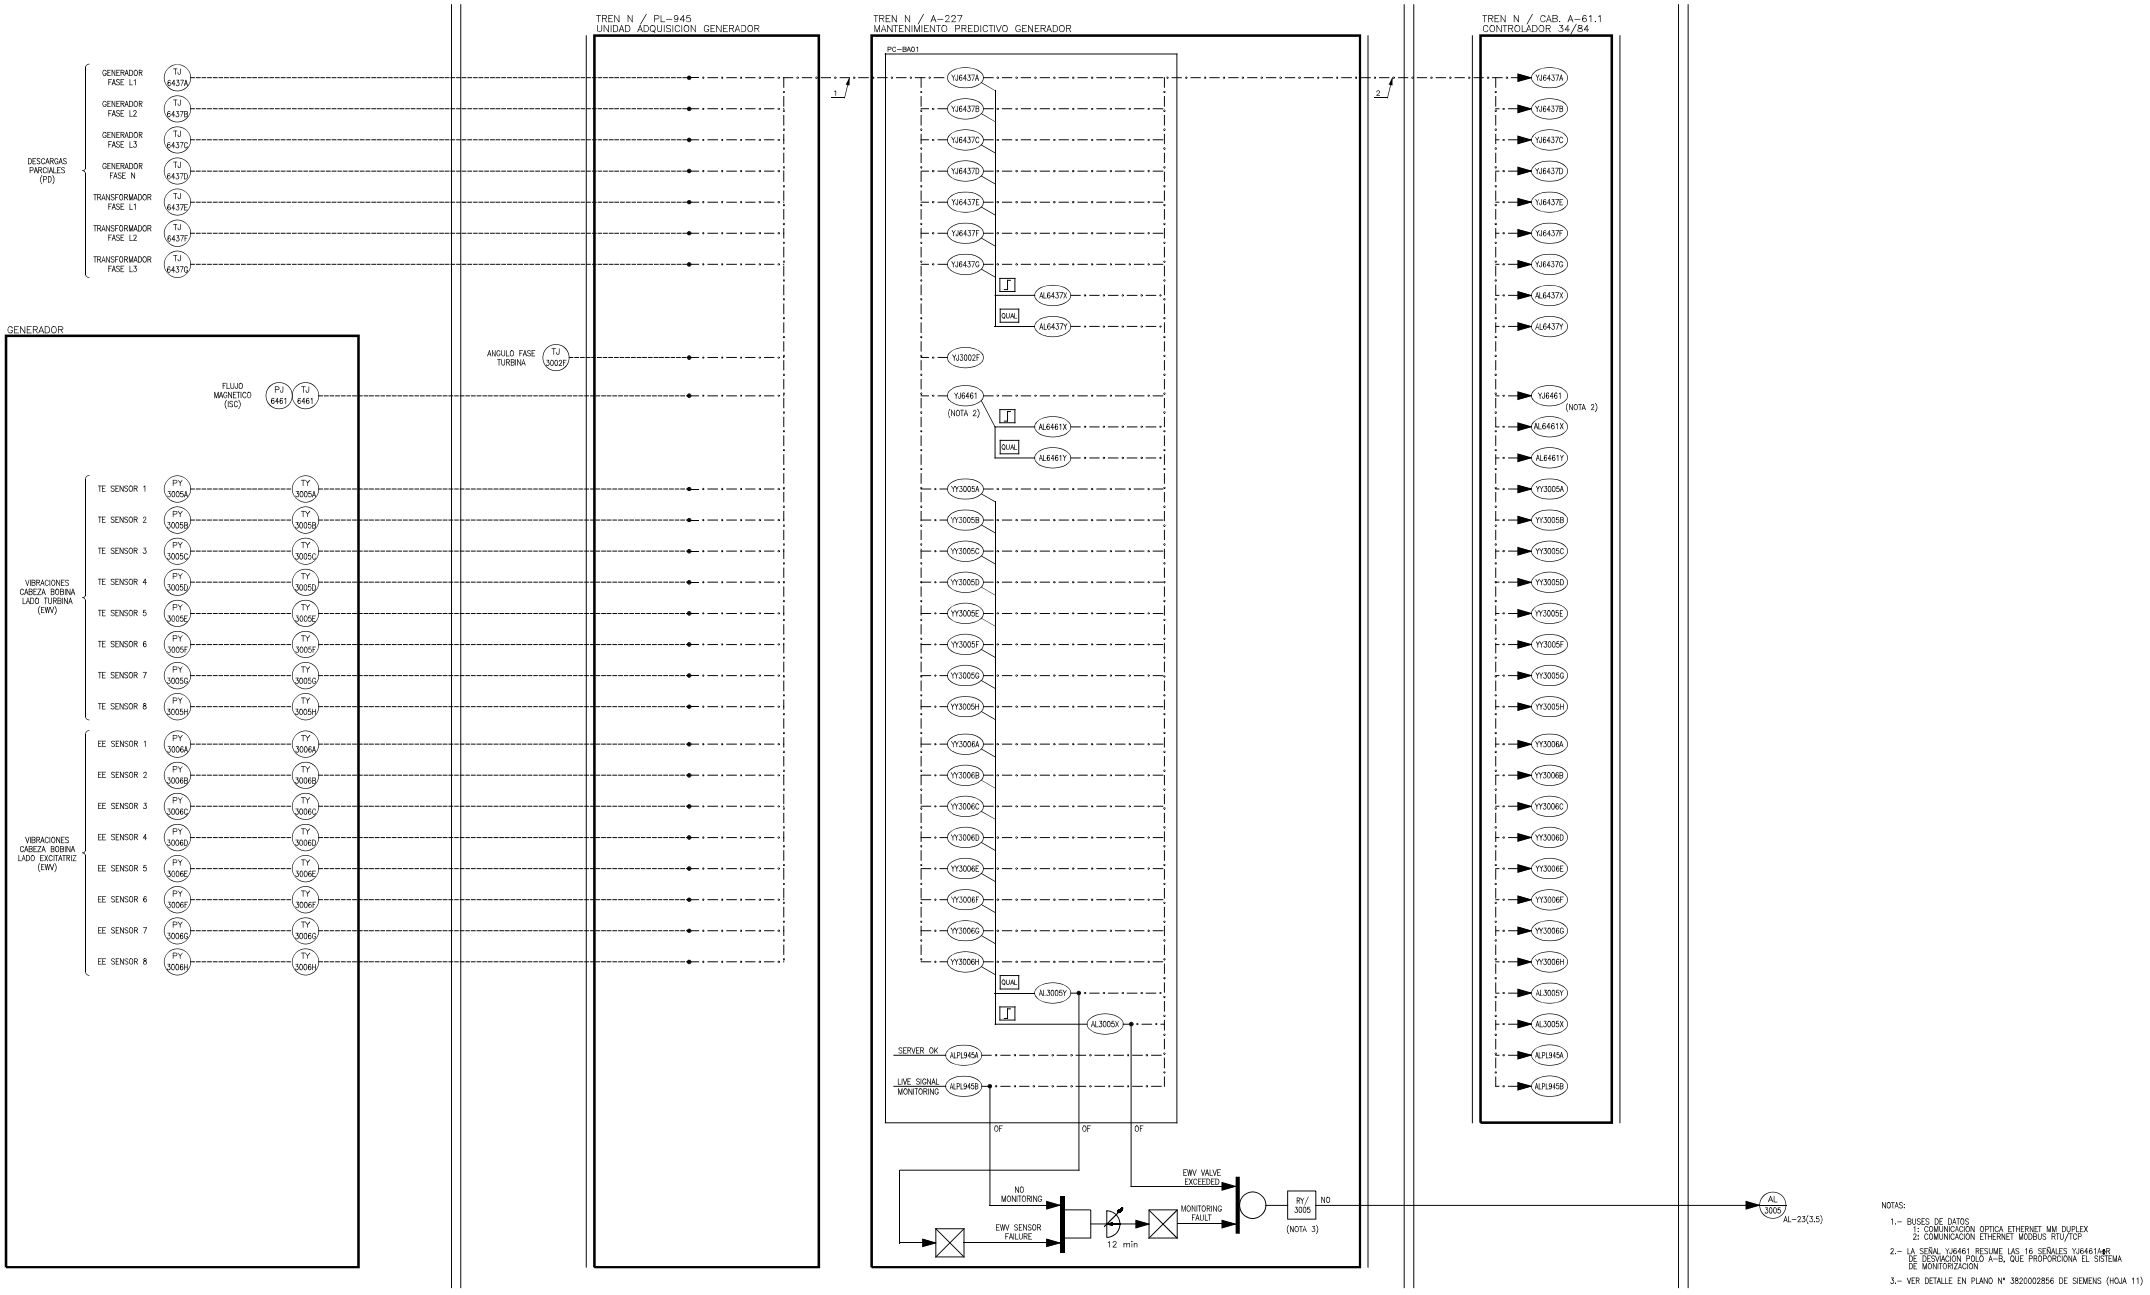


NOTAS:

1.- BUSES DE DATOS
1: COMUNICACIÓN OPTICA ETHERNET MM DUPLEX
2: COMUNICACIÓN ETHERNET MODBUS RTU/TCP

2.- LA SEÑAL YJ6461 RESUME LAS 16 SEÑALES YJ6461AA...BR DE DESVIACIÓN POLO A-B, QUE PROPORCIONA EL SISTEMA DE MONITORIZACION

3.- VER DETALLE EN PLANO Nº 3820002856 DE SIEMENS (HOJA 11)

**DST-IDC**

**CONFIGURADO**

*ESP.: J825* *Fecha: 24/10/2023*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANO NUEVO | | | | | | | |
| NCD Nº 1/35960-03 | 2 | MAY.21 | PARA NCD-1/35960-03 | JSR | ICG | BPP | MOP |
| ACTIVIDAD Nº 2V | EDICION | FECHA | DESCRIPCION | ESTUDIADO | REALIZADO | VERIFICADO | APROBADO |

anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA DE LAZOS
SISTEMA DE GAS $H_2$ DEL GENERADOR

| ESCALAS | PLANO Nº | CLASE | EDICION |
|---|---|---|---|
| – | J-825-002 | – | 2 |