
J-826.1


BOMBA PRINCIPAL Y DE RESPALDO PARA MONITORES DE ATMOSFERA DE LA CONTENCION (M-880.5)

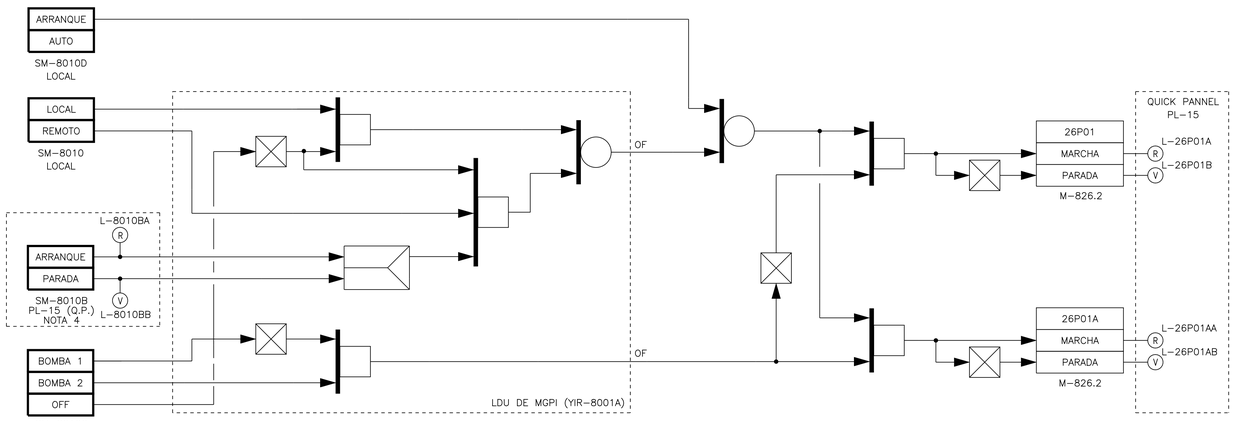


TIPICO PARA LAS SIGUIENTES BOMBAS

BOMBAS	LOCAL INTERRUPTOR DE CONTROL	PL-15 (Q.P.) INTERRUPTOR DE CONTROL	LPU	PL-15 (Q.P.) LAMPARA	TREN
26P01 26P01A	SM-8010 SM-8010C SM-8010D	SM-8010B	YIR-8001A	L-26P01A L26P01AA L-8010BA L-26P01B L26P01AB L-8010BB	N

VALVULAS AISLAMIENTO MUESTRAS MONITORES RANGOS NORMAL Y ALTO (M-826.2)

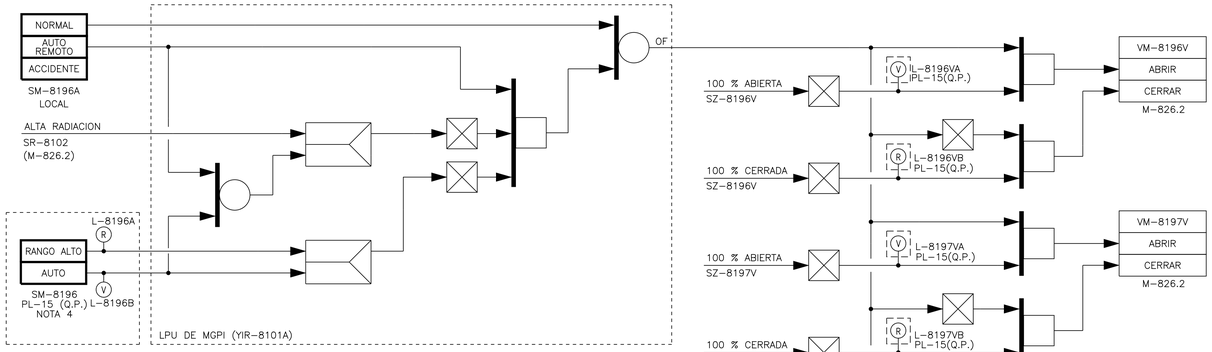


VALVULAS ENTRADA Y DRENAJE SEPARADOR AGUA MONITOR CONDENSADOR VAPOR CIERRES

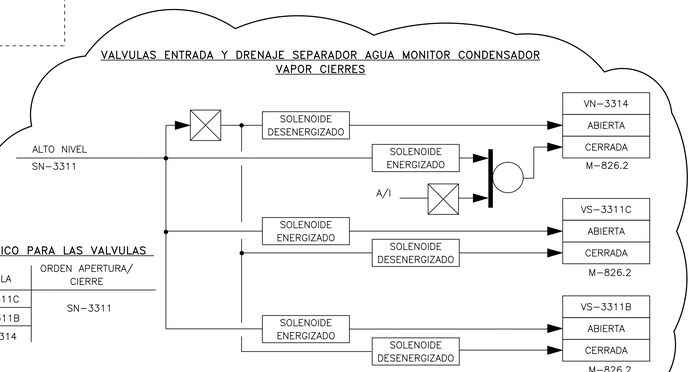

TIPICO PARA LAS VALVULAS

VALVULA	ORDEN APERTURA/ CIERRE
VS-3311C VS-3311B VN-3314	SN-3311


BOMBAS DIVERSAS (M-826.2)

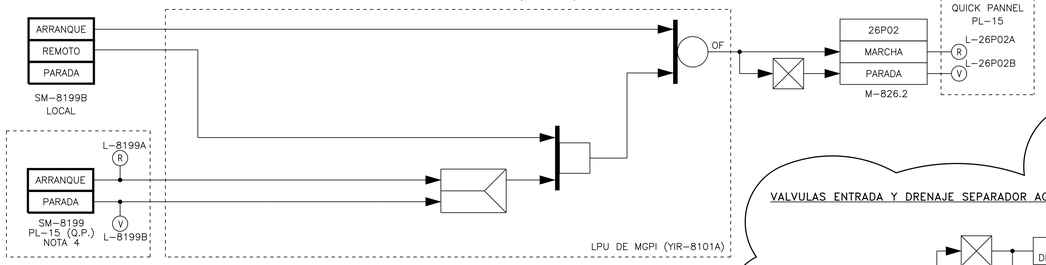

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES BOMBAS

BOMBA	LOCAL INTERRUPTOR DE CONTROL	PL-15 (Q.P.) INTERRUPTOR DE CONTROL	LPU	PL-15 (Q.P.) LAMPARA	TREN
26P02	SM-8199B	SM-8199	YIR-8101A	L-26P02A L-8199A L-26P02B L-8199B	N
26P04	SM-3314B	SM-3314	YIR-3302	L-26P04A L-3314A L-26P04B L-3314B	N

VALVULAS ENTRADA Y DRENAJE SEPARADOR AGUA MONITOR DESCARGA AIRE CONDENSADOR

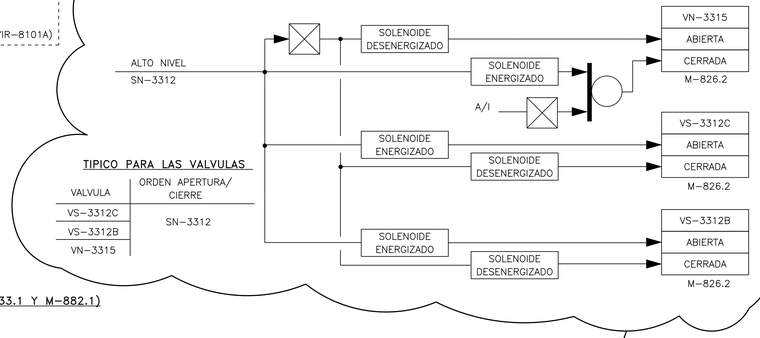


TIPICO PARA LAS VALVULAS

VALVULA	ORDEN APERTURA/ CIERRE
VS-3312C VS-3312B VN-3315	SN-3312

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES VALVULAS


PARES DE VALVULAS	PARES DE FINES DE CARRERA	ALARMA HH	LOCAL INTERRUPTOR DE CONTROL	PL-15 (Q.P.) INTERRUPTOR DE CONTROL	PL-15 (Q.P.) LAMPARA	TREN
VM-8196V VM-8197V VM-8196U VM-8197U	SZ-8196V SZ-8197V SZ-8196U SZ-8197U	SR-8102	SM-8196A	SM-8196	L-8196VA L-8197VA L-8196UA L-8197UA L-8196A L-8196VB L-8197VB L-8196UB L-8197UB L-8196B	N
VM-8188B VM-8189B VM-8188A VM-8189A	SZ-8188B SZ-8189B SZ-8188A SZ-8189A	SR-8105	SM-8188A	SM-8188	L-8188BA L-8189BA L-8188AA L-8189AA L-8188A L-8188BB L-8189BB L-8188AB L-8189AB L-8188B	N
VM-8257B VM-8258B VM-8257A VM-8258A	SZ-8257B SZ-8258B SZ-8257A SZ-8258A	SR-3302	SM-8257C	SM-8257	L-8257BA L-8258BA L-8257AA L-8258AA L-8257A L-8257BB L-8258BB L-8257AB L-8258AB L-8257B	N

BOMBA 26P05 (M-826.2)

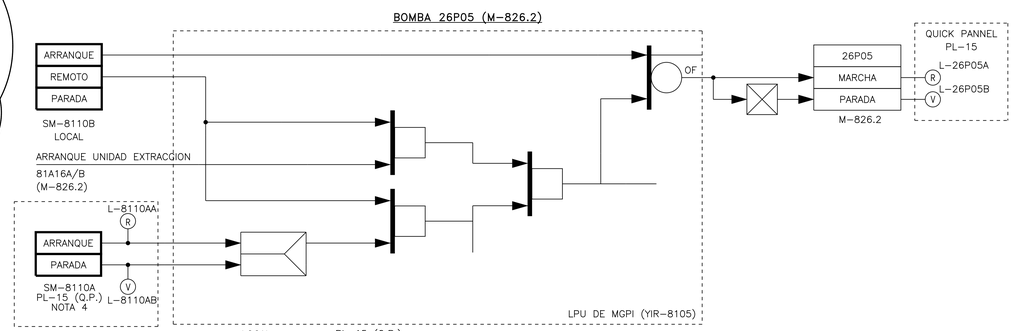

BOMBA	ARRANQUE AUTO	LOCAL INTERRUPTOR DE CONTROL	PL-15 (Q.P.) INTERRUPTOR DE CONTROL	LPU	PL-15 (Q.P.) LAMPARA	TREN
26P05	81A16A/B	SM-8110B	SM-8110A	YIR-8105	L-26P05A L-8110AA L-26P05B L-8110AB	N

BOMBAS PARA MONITORES DE ESCAPE CONDENSADOR VAPOR DE CIERRES (M-833.1 Y M-882.1)

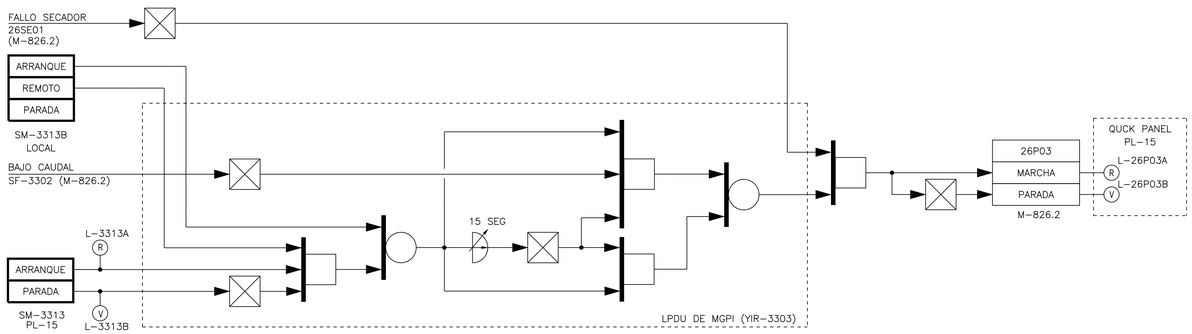

BOMBA	BAJO CAUDAL	ALARMA FALLO SECADOR	LOCAL INTERRUPTOR DE CONTROL	INTERRUPTOR DE CONTROL	LPDU	PL-15 (Q.P.) LAMPARA	PL-15 LAMPARA	TREN
26P03	SF-3302	26SE01	SM-3313B	SM-3313	YIR-3303	L-26P03A L-26P03B	L-3313A L-3313B	N

NOTAS:

1.- EL ESQUEMA DE LAS VALVULAS VM-8019A Y VM-8019B SE ENCUENTRA EN EL LOGICO J-880.1

2.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDO POR 1/.

3.- EL SR-8105 ACTUA POR MUY ALTA RADIACION

4.- BOTON PULSADOR POR SOFTWARE

5.- CADA CONJUNTO DE CADENAS DE RADIACION DE PROCESO DISPONE DE UNA PANTALLA TACTIL Q.P. (QUICK-PANNEL) EN PL-15 PARA ACTUACION DE VALVULAS Y BOMBAS.

ACTUALIZADO DIC-2019

LA EDICION 5 PROVIENE DE LA EDICION 4 EMITIDA POR ANA - CNV II

EL PLANO REVISION 4 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 3

*** EL PLANO REVISION 2 SUBSTITUYE AL PLANO DE I.C.N.A. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 1.

* EL PLANO REVISION 1 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 0

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	VERIF.	SUPERV.	APROB.
8	DIC.19	PCD-1/35415/A8-07	BPP	FSS	JLM	–	MOP
7	ABR.07	PCD-1/21673	MAG	CGC	BPP	–	MOP
6	JUL.06	1/21401/A1-05	BPP	JGV	JLL	MOP	JAB
5	OCT-03	1/20027-2/A1, A2(F)-04	CHB	JGV	JLL	JAB	P.A. JP

Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA LOGICO
SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA RADIACION

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
–	J-826.1	–	8

J826.1-08.DGN