
J-826.2


BOMBAS TOMA DE MUESTRAS ENTRADA AIRE SALA CONTROL

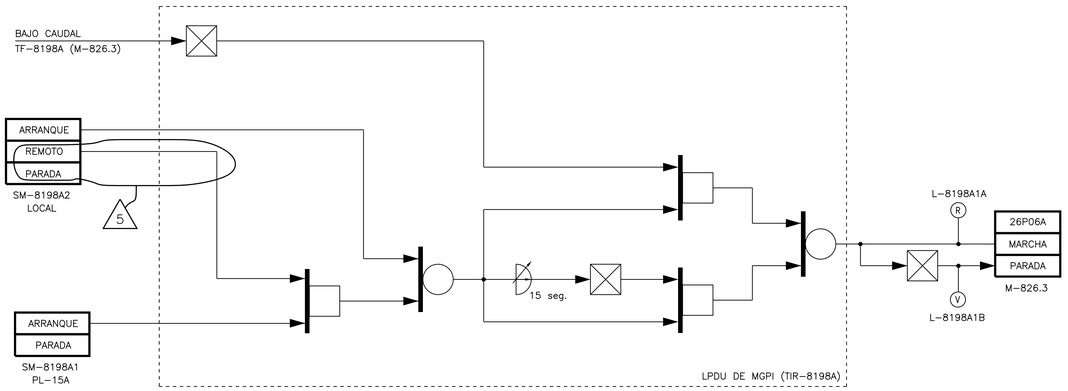

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES BOMBAS

BOMBA	BAJO CAUDAL	LOCAL INTERRUPTOR DE CONTROL	PL-15A INTERRUPTOR DE CONTROL	LPDU	PL-15A LAMPARAS	TREN
26P06A	TF-8198A	SM-8198A2	SM-8198A1	TIR-8198A	L-8198A1A L-8198A1B	A
26P06B	TF-8198B	SM-8198B2	SM-8198B1	TIR-8198B	L-8198B1A L-8198B1B	B

VALVULAS SELECCION MUESTRA DESCARGA EMERGENCIA PENETRACIONES (M-881.8)

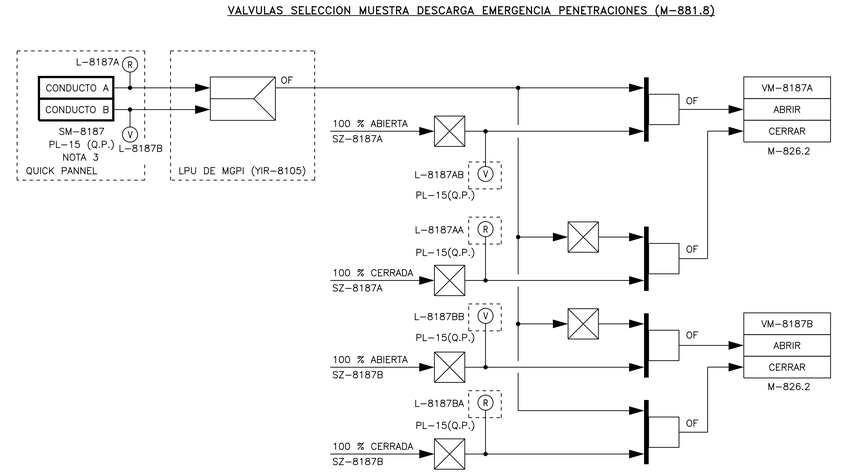

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES VALVULAS VM

VALVULA	PL-15 (Q.P.) INTERRUPTOR DE CONTROL	LPU	FIN DE CARRERA	PL-15(Q.P.) LAMPARA			TREN
VM-8187A	SM-8187	YIR-8105	SZ-8187A	L-8187AA	L-8187BA	L-8187A	N
VM-8187B			SZ-8187B	L-8187AB	L-8187BB	L-8187B	

NOTAS:

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 1/.

2.- VER DETALLE TIPICO EN LOGICO 1/J-800.

3.- BOTON PULSADOR POR SOFTWARE.

4.- CADA CONJUNTO DE CADENAS DE RADIACION DE PROCESO DISPONE DE UNA PANTALLA TACTIL Q.P. (QUICK-PANNEL) EN PL-15 PARA ACTUACION DE VALVULAS Y BOMBAS.

LA EDICION 3 PROVIENE DE LA EDICION 2 EMITIDA POR ANA - CNV II

ACTUALIZADO JUN-2021

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	COMP.	VERIF.	SUPERV.	APROB.
5	JUN.21	PAC-21/0628/01			-		-	
4	ABR-09	PCD-1/30244/A1-03	BPP	ICG	-	JLL	-	MOP
3	OCT-03	1/20027-2/A1-02	CHB	IOH	-	VBL	-	MOP
2	JUN-00	REVISION MOTIVADA POR LA DIGITALIZACION DEL PLANO	CHB	JGV	-	JLL	JAB	P.A. JP
			-	GZF	RCB-DGV	RGF	CDM	ABI

EL PLANO REVISION 2 SUSTITUYE AL PLANO DE I.C.N.A. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 1.

* EL PLANO REVISION 0 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION A (PP-29)

Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA LOGICO
SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA RADIACION

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
-	J-826.2	C	5

1J-826.02-05.DGN