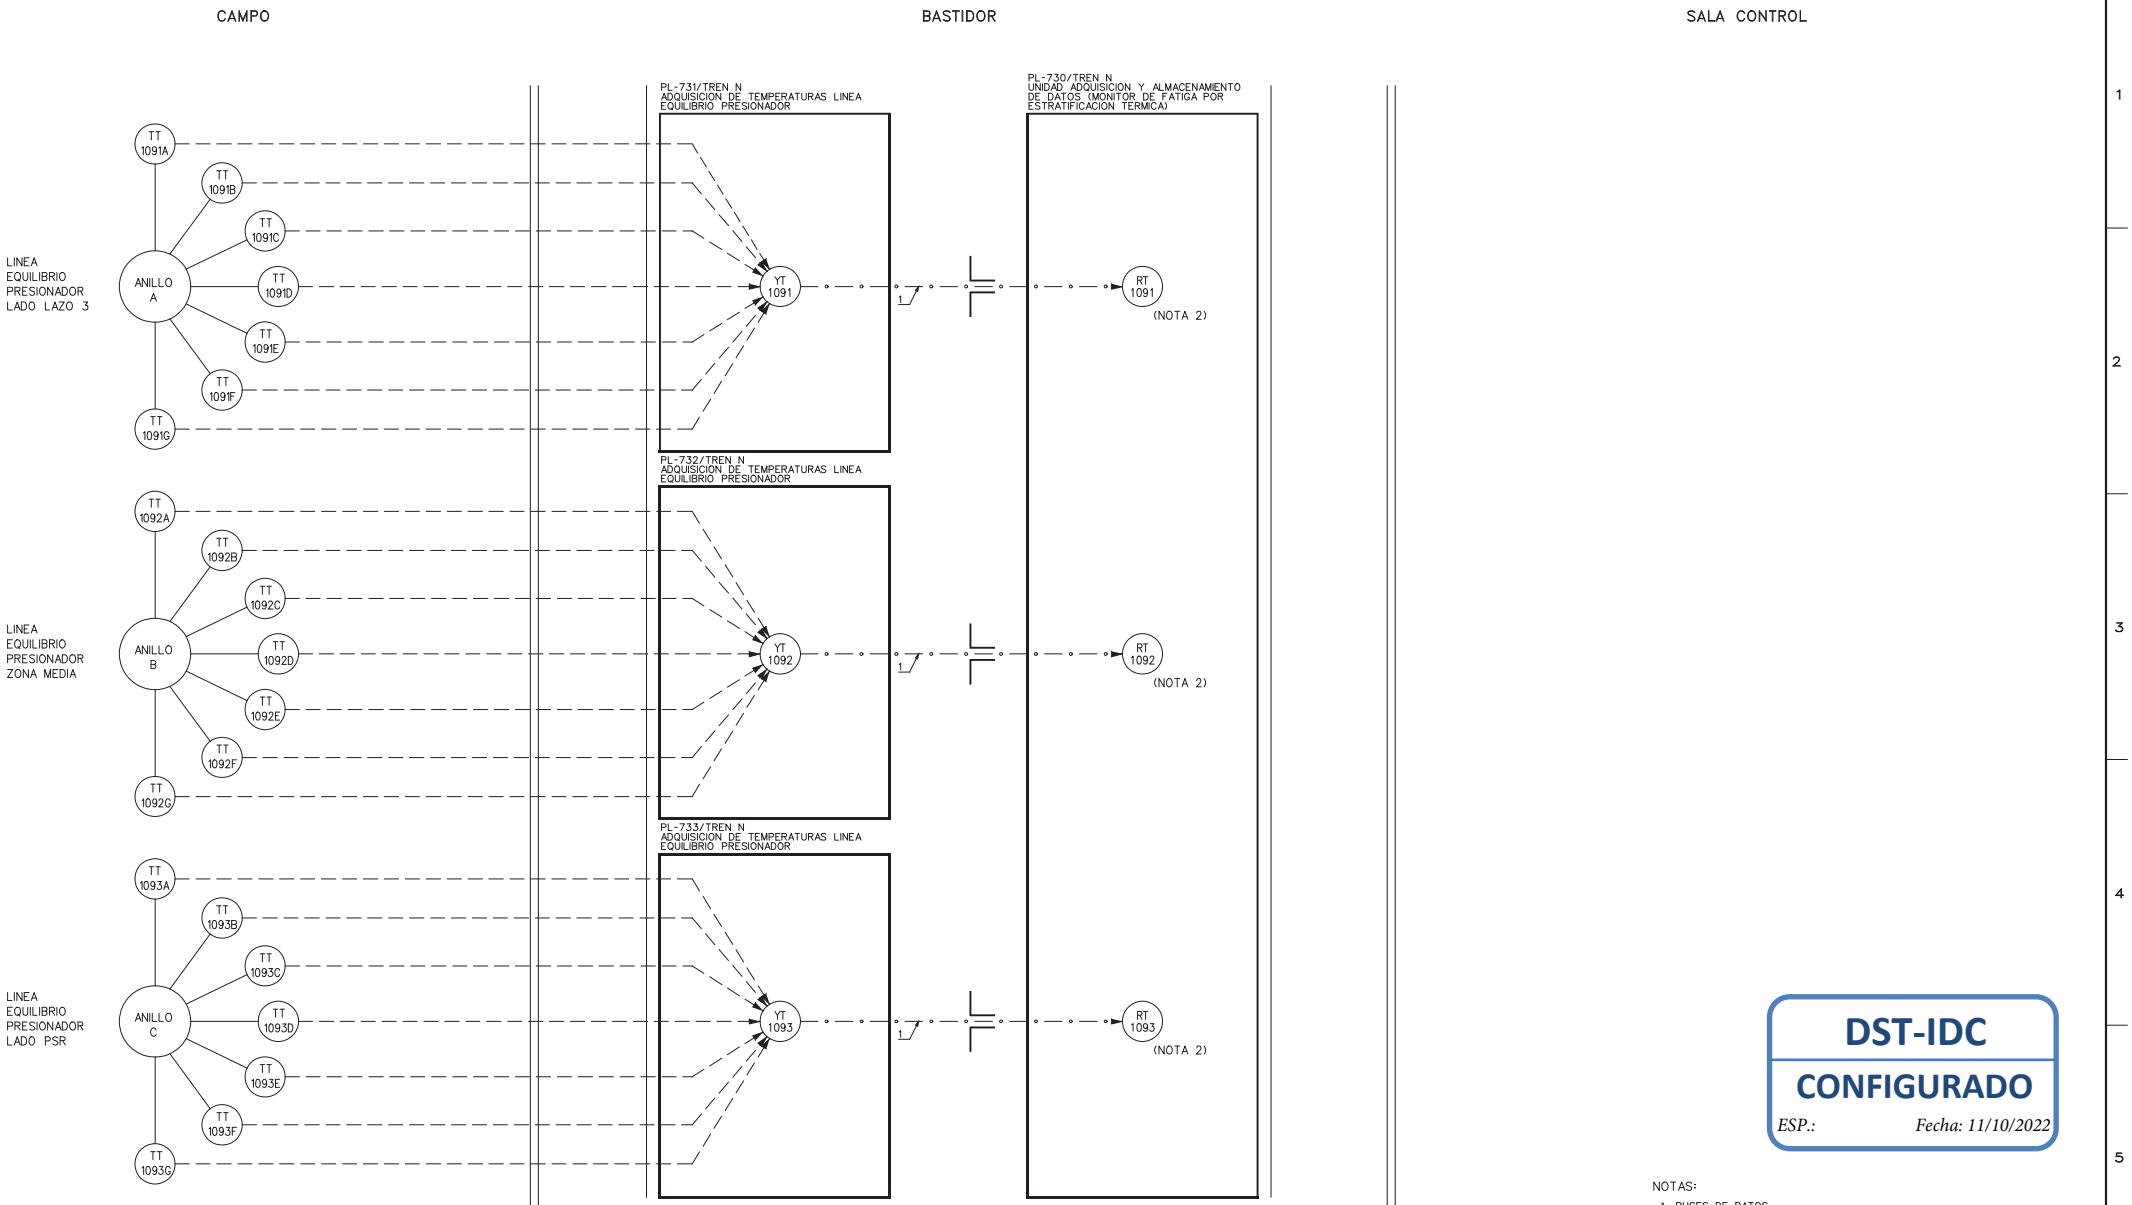


DST-IDC

CONFIGURADO

ESP.: *Fecha: 11/10/2022*

NOTAS:

1.- BUSES DE DATOS
1: BUS PROPIETARIO (MODULACION DE CORRIENTE)

2.-ESTE EQUIPO NO DISPONE DE INDICACION LOCAL. ESTA PREVISTO EL VOLCADO DE DATOS A UN EQUPO EXTERNO

PLANO NUEVO							
NCD Nª 1/36756-01	1	FEB.20	PARA NCD-1/36756-01 (PLANO NUEVO)	JSR	ICG	MCF	MOP
ACTIVIDAD Nª 2V	EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA DE LAZOS
SISTEMA DE REFRIGERACION DEL REACTOR

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
÷	J-827-002	–	1

1J-827-002

1J-827-002-01.I-36756-01.DGN