
J-834.1

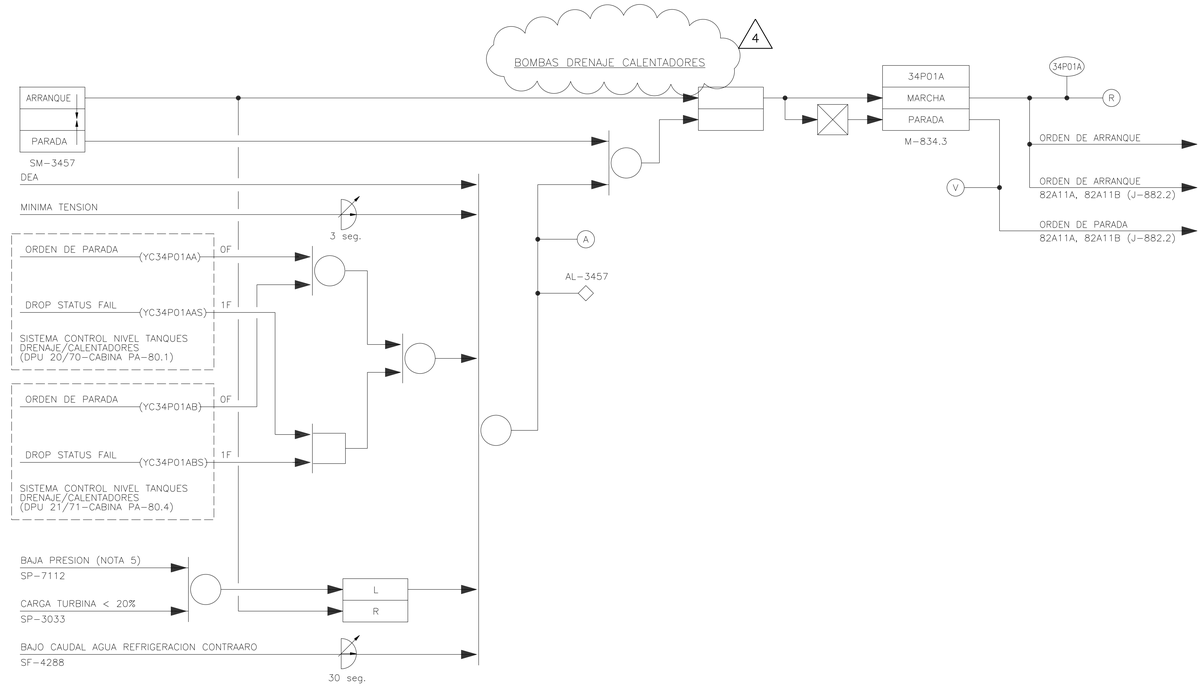


TIPICO PARA LAS SIGUIENTES BOMBAS

BOMBA	INTERRUPTOR DE CONTROL	ORDEN DE PARADA	LAMPARA	ALARMA	ORDENADOR	ORDEN ARRANQUE/PARADA VENTILADOR REFRIGERACION	TREN
34P01A	SM-3457	SP-7112; SP-3033; YC34P01AA/AAS 4C34P01AB/ABS; SF-4288	L-3457	AL-3457	34P01A	82A11A, 82A11B	N
34P01B	SM-3463	SP-7112; SP-3033; YC34P01BA/BAS YC34P01BB/BBS; SF-4290	L-3463	AL-3463	34P01B	82A11C, 82A11D	


(VER NOTAS 2 Y 4)

VALVULA BY-PASS CALENTADORES B.P.

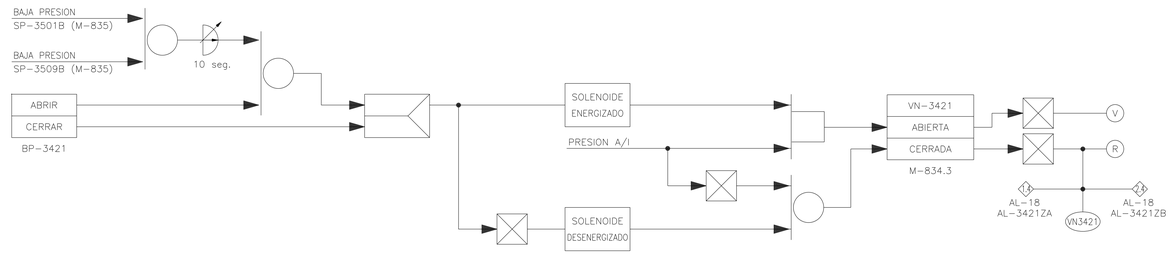

VALVULA	BOTON PULSADOR	ORDEN DE APERTURA	FIN DE CARRERA	LAMPARA	ALARMAS	ORDENADOR	TREN
VN-3421	BP-3421	SP-3501B; SP-3509B	SZ-3421	L-3421	AL-3421ZA; AL-3421ZB	VN3421	N

VALVULAS RECIRCULACION BOMBAS DRENAJE

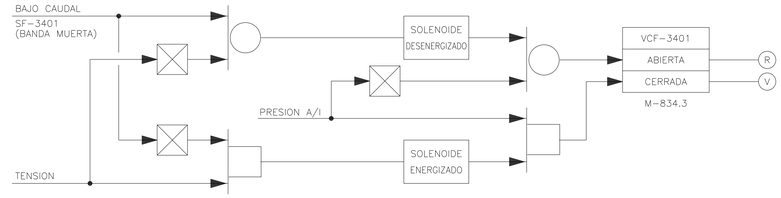

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES VALVULAS VCF

VALVULA	ORDEN DE APERTURA	FIN DE CARRERA	LAMPARA	TREN
VCF-3401	SF-3401	SZ-3401	L-3401	N
VCF-3402	SF-3402	SZ-3402	L-3402	

NOTAS:

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 1/.

2.- LOS MOTORES DE 1100 CV. DE LAS BOMBAS DE DRENAJE DE CALENTADORES 34P01A/B SE REFRIGERAN DIRECTAMENTE POR AGUA. EXISTEN UNOS MOTORES ALTERNATIVOS, DE 910 CV. QUE DISPONEN DE UN CIRCUITO INTERMEDIO DE ACEITE CADA UNO.

3.- MIENTRAS ESTEN OPERATIVOS LOS MOTORES DE 1100 CV. EL SUMINISTRO ELECTRICO A LAS BOMBAS DE ACEITE ESTARA INTERRUMPIDO Y LAS ALARMAS AL3490/1 FUERA DE SERVICIO.

4.- LA INSTRUMENTACION DE PROTECCION DE TEMPERATURA DE LOS MOTORES DE 1100 CV. ES EQUIVALENTE EN NUMERO Y FUNCION CON LA DE LOS MOTORES ALTERNATIVOS DE 910 CV.

5.- POSIBLES CAUSAS DE BAJA PRESION ACEITE CONTROL TURBINA SON:
- PERDIDA DE CARGA ANTICIPADA (LDA)
- VELOCIDAD DE TURBINA >103% O 1545 RPM (OPC)
- DISPARO DE TURBINA

ESTE PLANO J-834.1 EDICION 0, PROCEDE DEL J-834 EDICION 12

LA EDICION 3 PROVIENE DE LA EDICION 2 EMITIDA POR IDA

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	COMP.	VERIF.	SUPERV.	APROB.
4	SEP.21	POR E-PAC-20/4875/01	–	CCRM	–	JJJ	–	JJJ
3	MAR. 19	PCD 1/31344-8/A1-2	–	MJHP	–	RSS	–	OSF
2	NOV-14	PAC-14/1482/01	MSG	JMG	–	JSR	–	MOP
1	SEP-12	PCD-1/20339 (PLANO NUEVO)	JSA	JGV	–	JADM	–	SMZ

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

IDOM

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA LOGICO

SISTEMA DE CONDENSADO

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
÷	J-834.1	—	4

I:\834.1---03.DGN