


VALVULAS RECIRCULACION B.A.A.

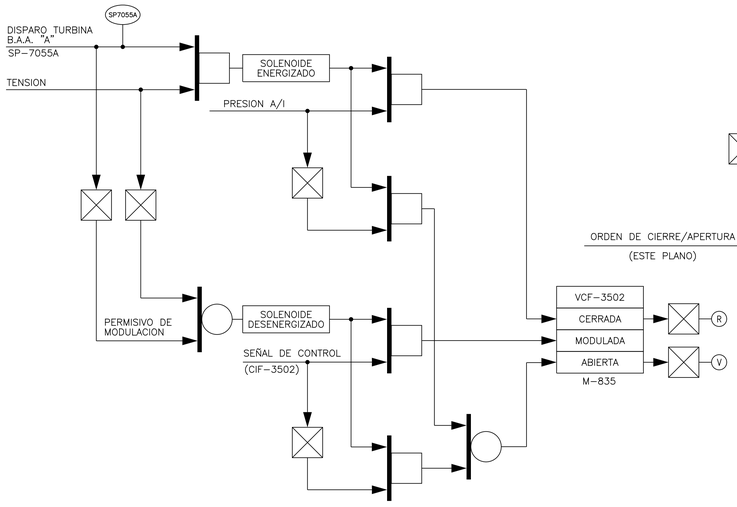

VALVULAS CIERRE EXTRACCIONES A CALENTADORES

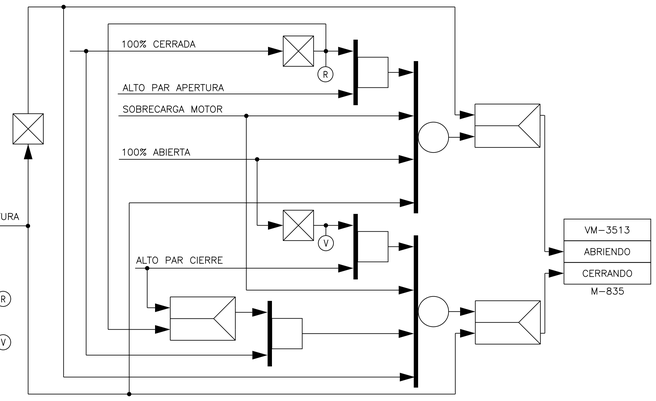

VALVULAS EXTRACCION VAPOR A CALENTADORES A.P. N° 1

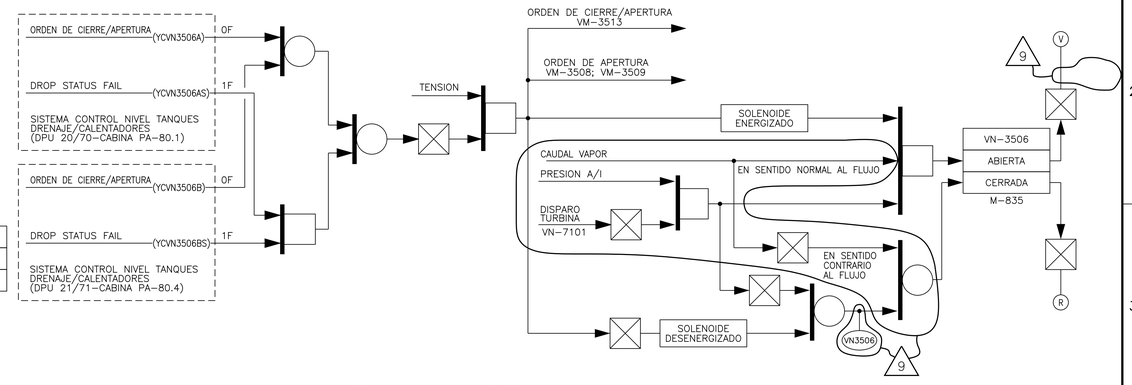

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES VALVULAS VCF

VALVULA	ORDEN DE APERTURA/PERMISIVO DE MODULACION	SEÑAL DE MODULACION	FIN DE CARRERA	LAMPARA	ORDENADOR
VCF-3502	DISPARO TURBINA B.A.A. "A"; SP-7055A	CIF-3502	SZ-3502	L-3502	SP-7055A
VCF-3504	DISPARO TURBINA B.A.A. "B"; SP-7055B	CIF-3504	SZ-3504	L-3504	SP-7055B


TIPICO PARA LAS SIGUIENTES VALVULAS VM

VALVULA	ORDEN DE CIERRE/APERTURA	FIN DE CARRERA	LAMPARA	TREN
VM-3513	ESTE PLANO	SZ-3513	L-3513	N
VM-3514	ESTE PLANO	SZ-3514	L-3514	

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES VALVULAS VN

VALVULA	ORDEN DE CIERRE/APERTURA	ENCLAVAMIENTO	FIN DE CARRERA	LAMPARA	AIRE ALIMENTACION	ORDENADOR	TREN
VN-3506	YCVN3506A/AS; YCVN3506B/BS	VM-3513; VM-3508; VM-3509	SZ-3506	L-3506	DISPARO TURBINA	VN-3506	N
VN-3507	YCVN3507A/AS; YCVN3507B/BS	VM-3514; VM-3511; VM-3512	SZ-3507	L-3507	DISPARO TURBINA	VN-3507	


VALVULAS DESCARGA B.A.A.

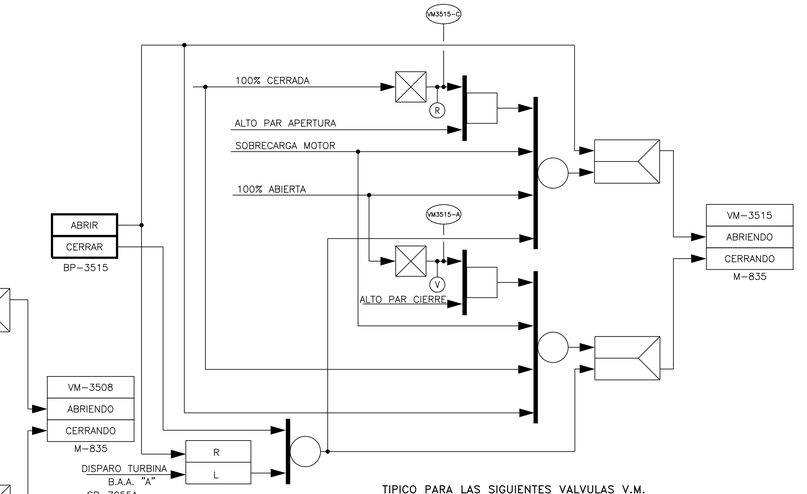


TIPICO PARA LAS SIGUIENTES VALVULAS V.M.

VALVULA	BOTON PULSADOR	ORDEN DE CIERRE	FIN DE CARRERA	LAMPARA	ORDENADOR	
VM-3515	BP-3515	SP-7055A	SZ-3515	L-3515	VM3515-A	VM3515-C
VM-3516	BP-3516	SP-7055B	SZ-3516	L-3516	VM3516-A	VM3516-C

VALVULAS DRENAJE DE CALENTADORES A.P. N°1

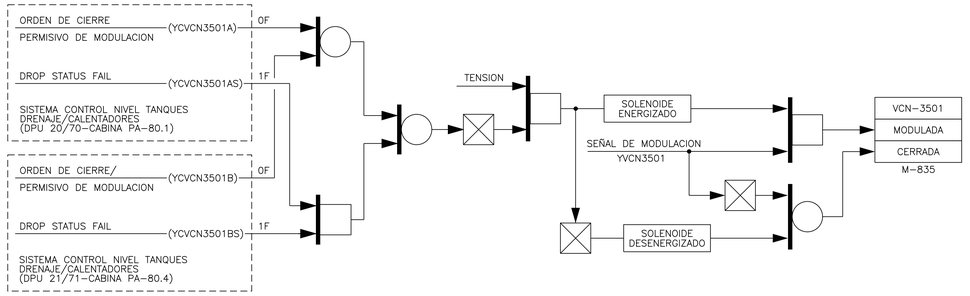

VALVULAS DRENAJE EXTRACCIONES A CALENTADORES

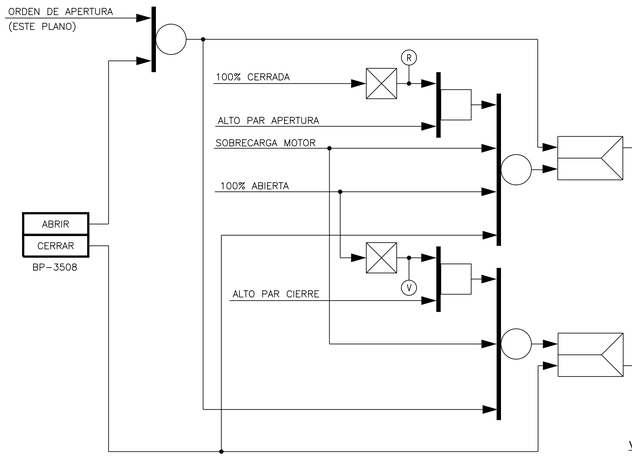


TIPICO PARA LAS SIGUIENTES VALVULAS VCN.

VALVULA	ORDEN DE CIERRE/ PERMISIVO DE MODULACION	SEÑAL DE MODULACION		TREN
VCN-3501	YCVCN3501A/AS; YCVCN3501B/BS	YVCN3501		N
VCN-3502	YCVCN3502A/AS; YCVCN3502B/BS	YVCN3502		

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES VALVULAS VM

VALVULA	BOTON PULSADOR	ORDEN DE APERTURA	FIN DE CARRERA	LAMPARA	TREN
VM-3508	BP-3508	ESTE PLANO	SZ-3508	L-3508	N
VM-3509	BP-3509		SZ-3509	L-3509	
VM-3511	BP-3511	ESTE PLANO	SZ-3511	L-3511	
VM-3512	BP-3512		SZ-3512	L-3512	


VALVULAS PRECALENTAMIENTO B.A.A.

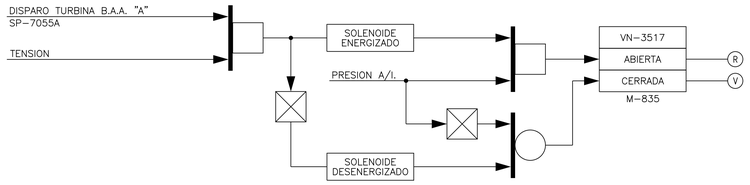

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES VALVULAS VN


VALVULA	ORDEN DE APERTURA/ CIERRE	FIN DE CARRERA	LAMPARA
VN-3517	SP-7055A	SZ-3517	L-3517
VN-3518	SP-7055B	SZ-3518	L-3518

VALVULA ENTRADA NITROGENO TANQUE ACUMULADOR AGUA CIERRES B.A.A.

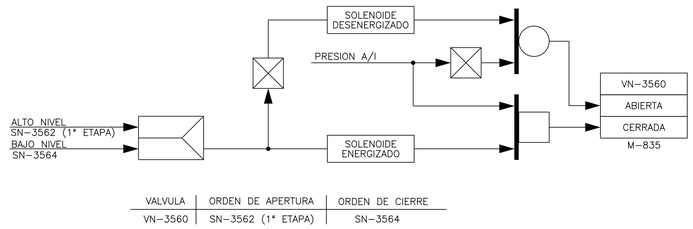

VALVULA	ORDEN DE APERTURA	ORDEN DE CIERRE
VN-3560	SN-3562 (1° ETAPA)	SN-3564

VALVULA APORTACION TANQUE ACUMULADOR AGUA CIERRES B.A.A.

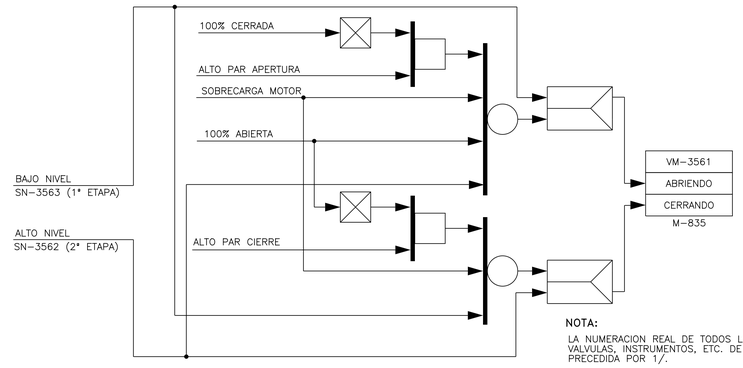

NOTA:
LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 1/.

VALVULA	ORDEN DE APERTURA	ORDEN DE CIERRE	FIN DE CARRERA
VM-3561	SN-3563 (1° ETAPA)	SN-3562 (2° ETAPA)	SZ-3561

ACTUALIZADO NOV-2021

EL PLANO REVISION 7 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 6.

*EL PLANO REVISION 6 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 5.

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
9	ENE.21	PCD-1/36720/A1-08	MCF	ICG	JAPM	MOP
8	SEP-12	PCD-1/20339/A2-07	JSA	JGV	JADM	SMZ
7	JUN-00	REVISION MOTIVADA POR LA DIGITALIZACION DEL PLANO	TTP	RCB-DGV	RGF	–

UNIÓN FENOSA G.E. S.A.

anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA LOGICO

SISTEMA DE AGUA DE ALIMENTACION

ESCALAS:	PLANO N°:	CLASE	EDICION:
–	J-835.1	–	9

1.J-835.01---09.DGN