

J-837.1


SELECTOR VAPOR AUXILIAR

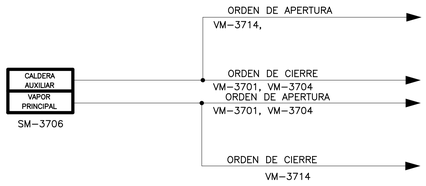

BOMBAS RETORNO CONDENSADO EDIFICIO AUXILIAR

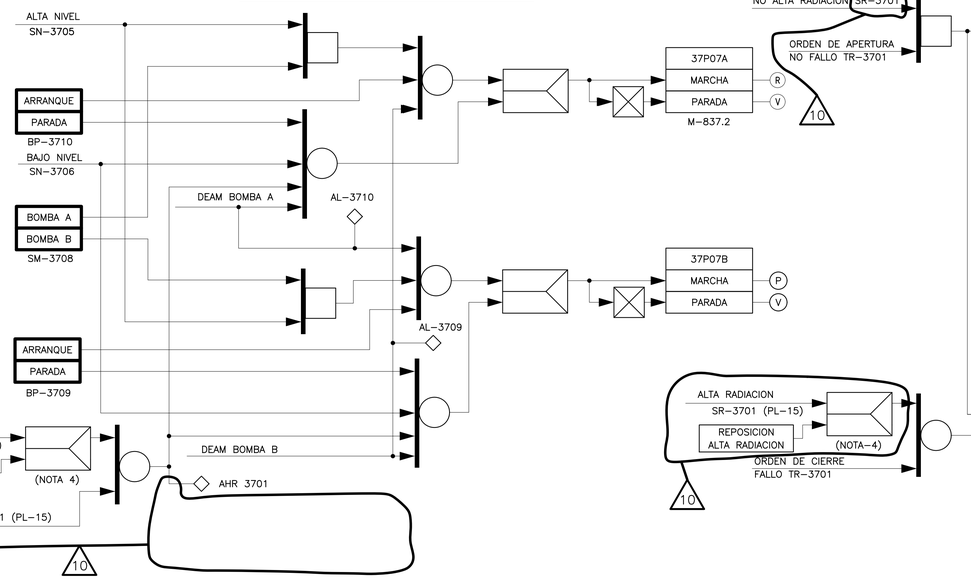


VALVULA RETORNO CONDENSADOR DESDE EDIFICIO AUXILIAR

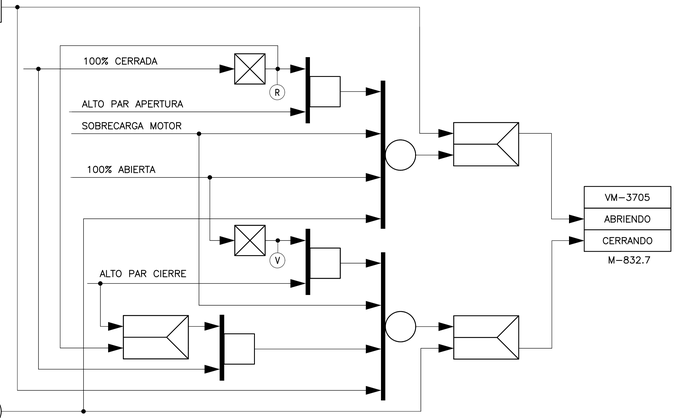

VALVULA	ORDEN DE APERTURA	ORDEN DE CIERRE	FIN DE CARRERA	LAMPARA
VM-3705	SR-3701	SR-3701	SZ-3705	L-3705


VALVULA VAPOR AUXILIAR

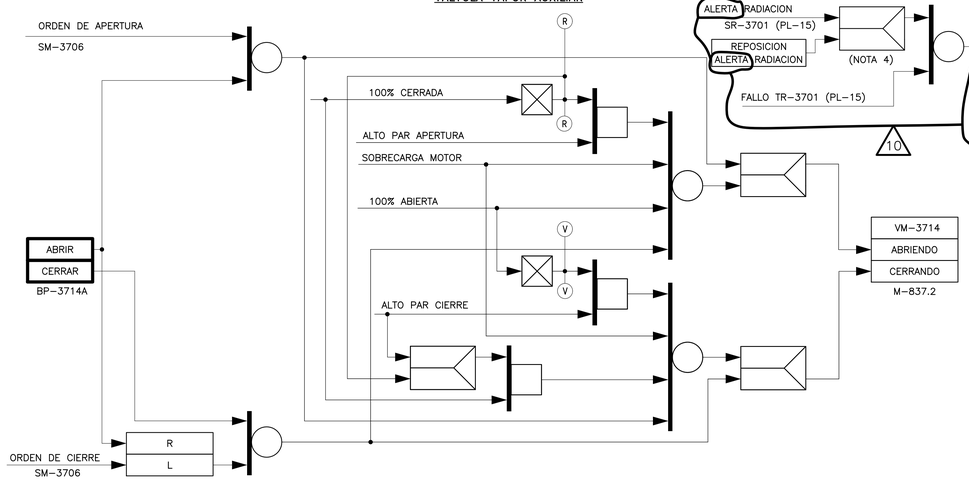

BOMBA	SELECTOR	BOTON PULSADOR	ORDEN DE ARRANQUE	ORDEN DE PARADA	LAMPARA	ALARMA
37P07A	SM-3708	BP-3710	SN-3705	SN-3706	L-3710	AL-3710
37P07B		BP-3709	SR-3701	SR-3701	L-3709	AL-3709

10


VALVULA ATEMPERACION TANQUE RETORNO CONDENSADOS EDIFICIO AUXILIAR

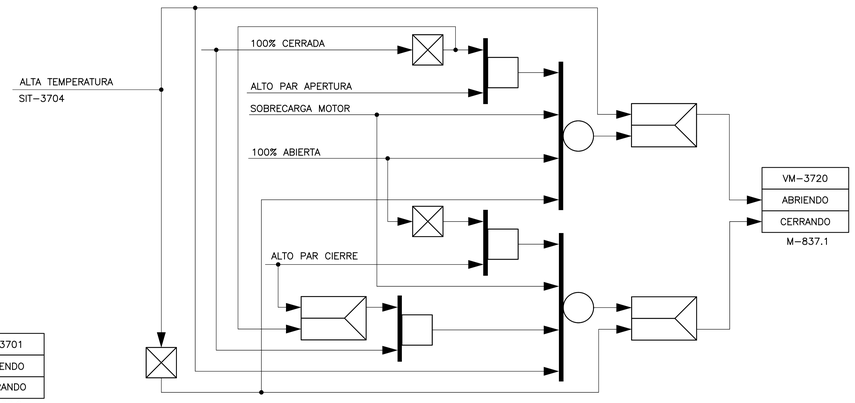

VALVULA	BOTON PULSADOR	ORDEN DE APERTURA /CIERRE	FIN DE CARRERA	LAMPARA
VM-3714	BP-3714A	SM-3706	SZ-3714	L-3714A L-3714B

VALVULA	ORDEN APERTURA/CIERRE	FIN DE CARRERA
VM-3720	SIT-3704	SZ-3720

VALVULAS DIVERSAS

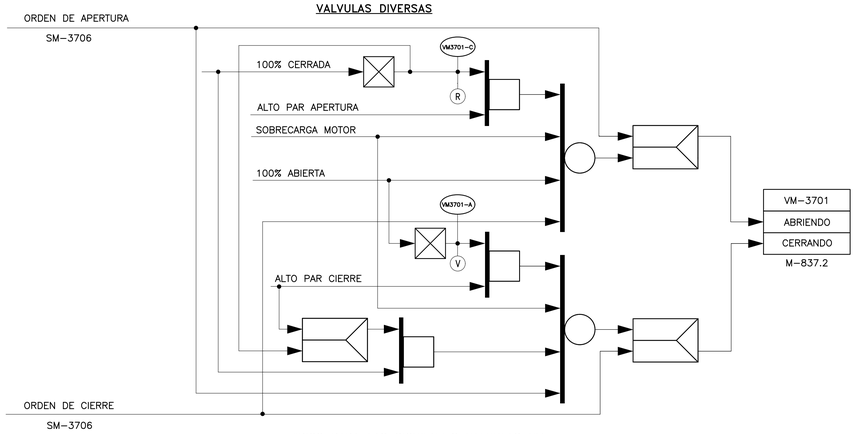

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES VALVULAS VM

	VALVULA	ORDEN DE APERTURA/ CIERRE	FIN DE CARRERA	LAMPARA	ORDENADOR	
	VM-3701	SM-3706	SZ-3701	L-3701	VM3701-A	VM3701-C
(NOTA 1)	VM-3704		SZ-3704	L-3704		

NOTAS:

1.– LA VALVULA VM-3704 ESTA ENCLAVADA POR EXTRACCION DEL CUBICULO DEL C.C.M.

2.– ANULADO

3.– LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 1/.

4.– LA MEMORIA SE ENCUENTRA EN LA RDU YIR-3701 EN PL-15, LA REPOSICION SE ACCIONA DESDE EL MISMO EQUIPO

EL PLANO REVISION 8 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 7.

** EL PLANO REVISION 4 SUBSTITUYE AL PLANO DE I.C.N.A. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 3.

* EL PLANO REVISION 3 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 2.

ACTUALIZADO IDR JUN-2023

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
10	MAR.22	PCD-1/36737/A1-09	BPP	JMG	JAPM	MOP
9	NOV.15	PCD-1/35306/A1-08	BPP	FSS	JLM	MOP
8	JUN-00	REVISION MOTIVADA POR LA DIGITALIZACION DEL PLANO	–	RZA	RGF	EVL

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA LOGICO
SISTEMA DE SUMINISTRO DE VAPOR AUXILIAR

ESCALAS: –

PLANO Nº: J-837.1

CLASE: –

EDICION: 10