
J-842.1


VALVULAS AISLAMIENTO CONTENCION

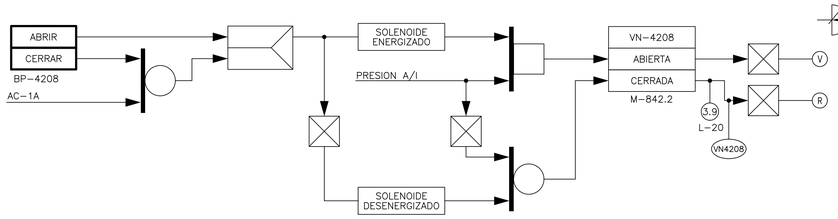

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES VALVULAS VN

VALVULA	BOTON PULSADOR	ORDEN DE CIERRE/ PERMISIVO DE APERTURA	FIN DE CARRERA	LAMPARAS		ORDENADOR
VN-4208	BP-4208	AC-1A	SZ-4208	L-4208	3.9-L-0020	VN4208
VN-4210	BP-4210	AC-1B	SZ-4210	L-4210	6.9-L-0020	VN4210
VN-4214	BP-4214	AC-1A	SZ-4214	L-4214	3.12-L-0020	VN4214


VALVULAS ENTRADA AGUA A COMPRESORES AIRE

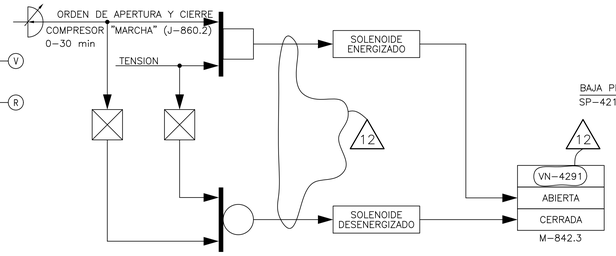

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES VALVULAS


VALVULA	ORDEN DE APERTURA/CIERRE		TREN
VN-4291	60C01A	(J-860.2)	
VN-4292	60C01B	(J-860.2)	N
VN-4293	60C01C	(J-860.2)	

BOMBAS AGUA REFRIGERACION DE COMPONENTES

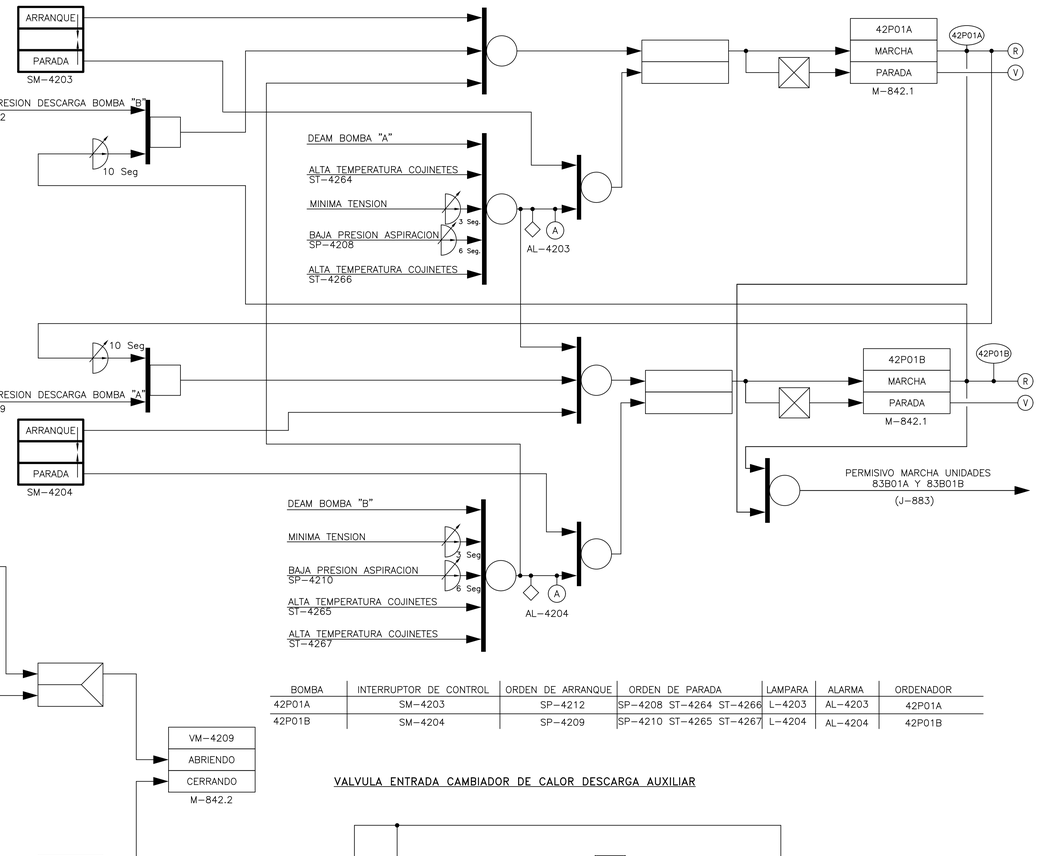


BOMBA	INTERRUPTOR DE CONTROL	ORDEN DE ARRANQUE	ORDEN DE PARADA	LAMPARA	ALARMA	ORDENADOR
42P01A	SM-4203	SP-4212	SP-4208 ST-4264 ST-4266	L-4203	AL-4203	42P01A
42P01B	SM-4204	SP-4209	SP-4210 ST-4265 ST-4267	L-4204	AL-4204	42P01B

VALVULA BY-PASS AGUA REFRIGERACION UNIDAD ENFRIADORA REGENERACION TERMICA

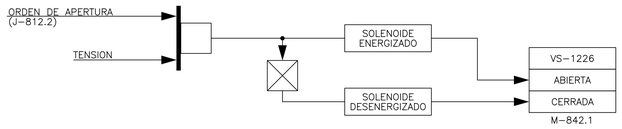


VALVULAS ENTRADA AGUA A COMPRESORES DESECHOS GASEOSOS

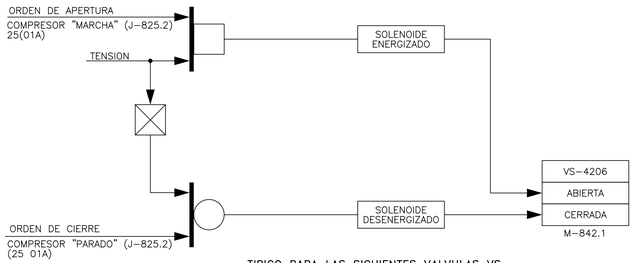

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES VALVULAS VS


VALVULA	ORDEN APERTURA/CIERRE
VS-4206	25C01A (J-825.2)
VS-4205	25C01B (J-825.2)

VALVULA ENTRADA AGUA DESMINERALIZADA A TANQUE DE EQUILIBRIO

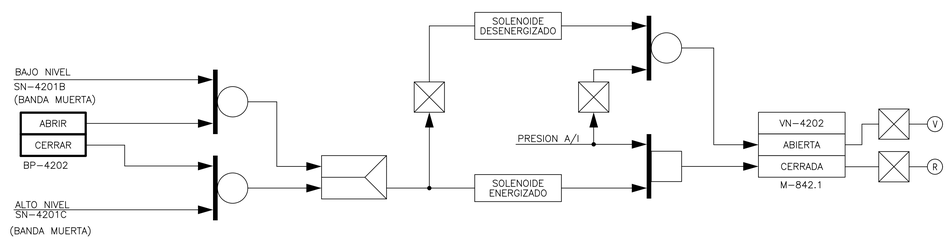

VALVULA	BOTON PULSADOR	ORDEN DE APERTURA	ORDEN DE CIERRE	FIN DE CARRERA	LAMPARA
VN-4202	BP-4202	SN-4201B	SN-4201C	SZ-4202	L-4202

VALVULAS AISLAMIENTO CONTENCION

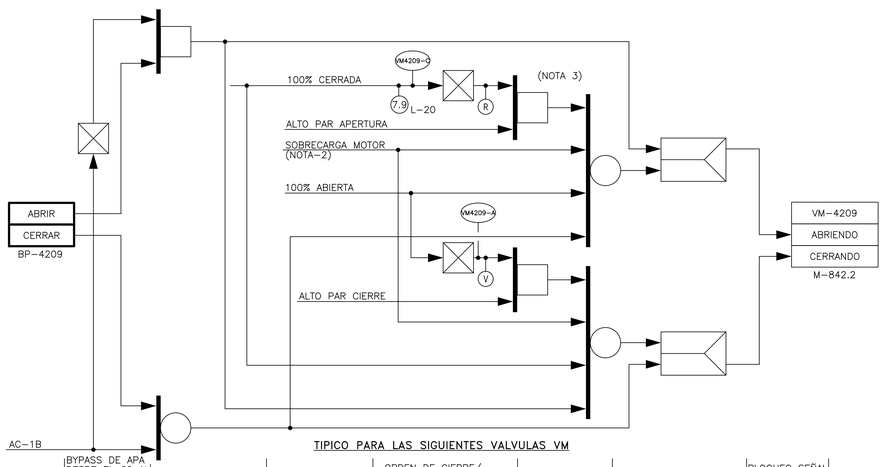


TIPICO PARA LAS SIGUIENTES VALVULAS VM

VALVULA	BYPASS DE APA DESDE EL 60 AL 100% CERRADA	ORDENADOR		BOTON PULSADOR	ORDEN DE CIERRE/ PERMISIVO DE APERTURA	FIN DE CARRERA	LAMPARAS		BLOQUEO SEÑAL SOBRECARGA
VM-4209	SI (NOTA 3)	VM4209-A	VM-4209-C	BP-4209	AC-1B	SZ-4209	L-4209	7.9-L0020	SI (NOTA 2)
VM-4211		VM4211-A	VM-4211-C	BP-4211	AC-1A	SZ-4211	L-4211	4.9-L0020	SI (NOTA 2)

VALVULA ENTRADA CAMBIADOR DE CALOR DESCARGA AUXILIAR

VALVULA	BOTON PULSADOR	FIN DE CARRERA	LAMPARA
VM-4207	BP-4207	SZ-4207	L-4207

VALVULAS AGUA REFRIGERACION UNIDADES CAVIDAD REACTOR

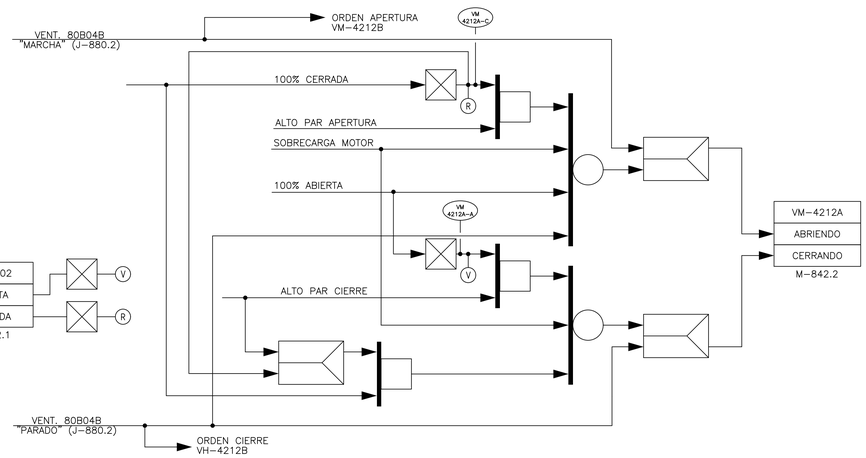

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES VALVULAS VM

VALVULA	INTERRUPTOR DE CONTROL	FIN DE CARRERA	LAMPARA	ORDENADOR	
VM-4212A	SM-4212	SZ-4212A	L-4212A	VM4212A-A	VM4212A-C
VM-4212B		SZ-4212B	L-4212B	VM4212B-A	VM4212B-C
VM-4213A	SM-4213	SZ-4213A	L-4213A	VM4213A-A	VM4213A-C
VM-4213B		SZ-4213B	L-4213B	VM4213B-A	VM4213B-C

NOTAS:

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 1/.

2.- VER DETALLE TIPICO EN LOGICO J-800

3.- EN LAS VALVULAS INDICADAS EL BYPASS DE ALTO PAR DE APERTURA SE REALIZA DESDE EL 60 AL 100% DE LA VALVULA CERRADA. ELLO NO AFECTA A LAS SEÑALIZACIONES.

EL PLANO REVISION 10 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 9.

EL PLANO REVISION 7 SUBSTITUYE AL PLANO DE I.C.N.A. J-842 EN REVISION 6.

* EL PLANO REVISION 5 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 4.

ACTUALIZADO IDR SEP-2022

I LA EDICION 11 PROVIENE DE LA EDICION 10 EMITIDA POR ANA - CNV. II I

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
12	OCT.21	PCD-1/35356-2/A8-11	JAPM	ICG	JLM	MOP
11	FEB-07	PCD-1/20321-1/A1-10; PCD-1/20321-2/A2-10	JLL	MPM	JSR	MOP
10	JUL-00	REVISION MOTIVADA POR LA DIGITALIZACION DEL PLANO	–	TTP	RGF	EVL

Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA LOGICO SISTEMA DE AGUA DE REFRIGERACION DE COMPONENTES

ESCALAS: -÷- | PLANO Nº: J-842.1 | CLASE: – | EDICION: 12

J-842.01-12.DGN