

J-852.2

AGITADOR TANQUE REFRIGERACION MUESTRAS SECUNDARIO

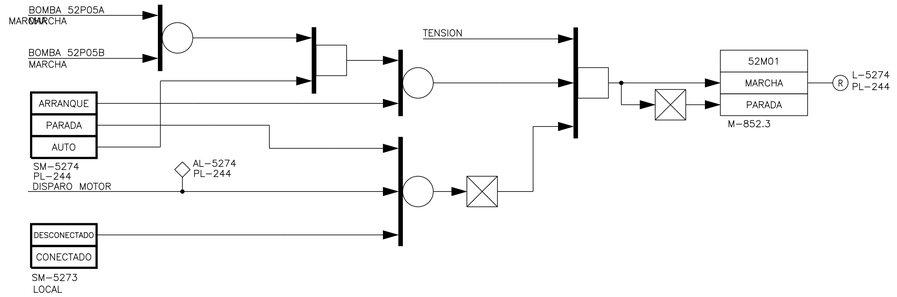


AGITADOR	PL-244 SELECTOR	LOCAL SELECTOR	PL-244 ALARMA	PL-244 LAMPARA
52M01	SM-5274	SM-5273	AL-5274	L-5274

HYDROKIT PARA BOMBAS DE ENFRIADORAS POR AIRE (81N52)

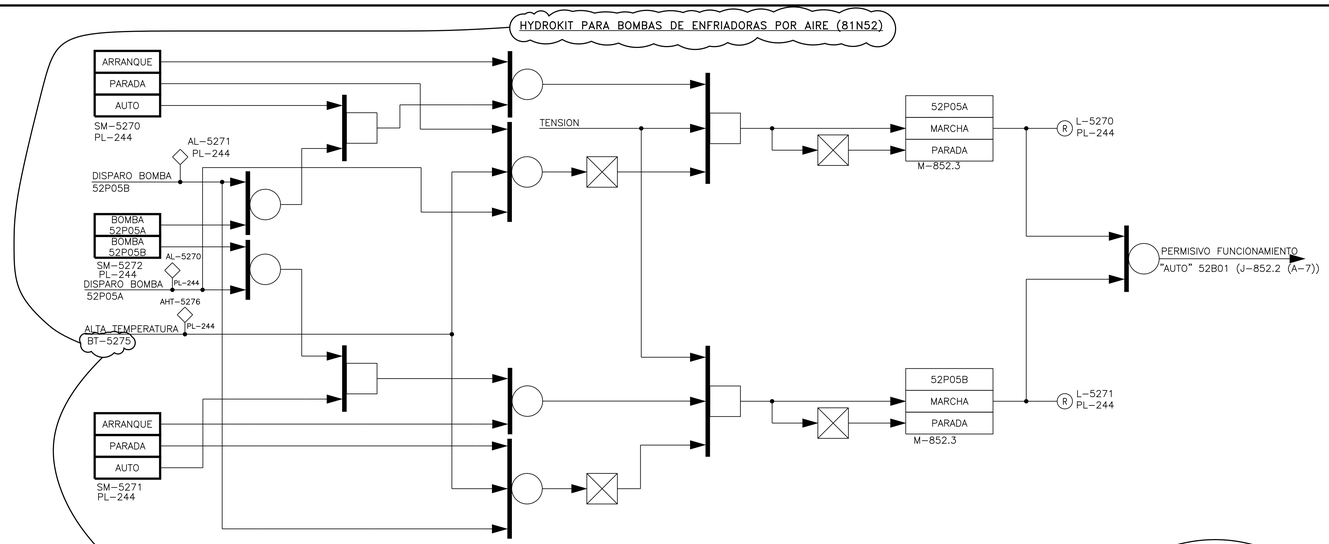

BOMBA	PL-244 SELECTOR	PL-244 SELECTOR	PERMISIVO ARRANQUE BOMBA	PL-244 LAMPARA	PL-244 ALARMAS		TREN
52P05A	SM-5270	SM-5272	BT-5275	L-5270	AL-5270	AHT-5276	N
52P05B	SM-5271			L-5271	AL-5271		

ENFRIADOR AGUA REFRIGERACION MUESTRAS SECUNDARIO (52B01)

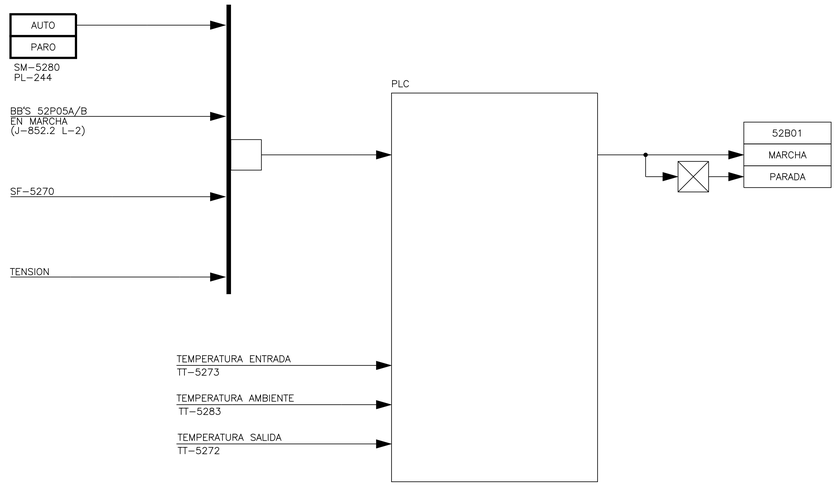

NOTA:

LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 1/.

ACTUALIZADO MAY-2019

*** EL PLANO REVISION 1 SUBSTITUYE AL PLANO DE I.C.N.A. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 0.

* EL PLANO REVISION 0 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION A (PP-119B)

EL PLANO REVISION 2 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 1.

LA EDICION 3 PROVIENE DE LA EDICION 2 EMITIDA POR ANA - CNV II

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	COMP.	VERIF.	SUPERV.	APROB.
4	MAY-19	PCD-1/35485/A1-03	JLM	ICG	–	JSR	–	MOP
3	MAY-10	NCD-1/2199/A4-02	JLL	JMP	–	JSR	–	MOP
2	JUN-00	REVISION MOTIVADA POR LA DIGITALIZACION DEL PLANO	GZF	–	RCB-DGV	RGF	CDM	EVL

Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA LOGICO
SISTEMA DE REFRIGERACION DE
MUESTRAS CONVENCIONALES

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
–	J-852.2	–	4

1J-852.02-04.DGN