

J-860.1

VALVULA COLECTOR AIRE SERVICIOS

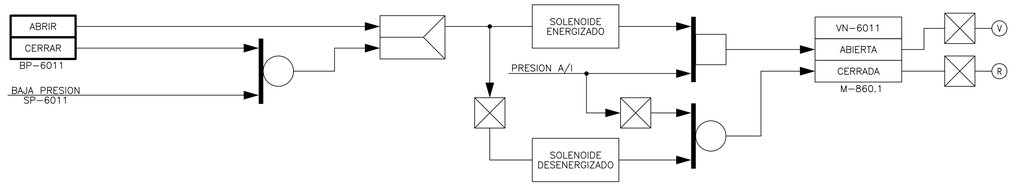

VALVULA	BOTON PULSADOR	ORDEN DE CIERRE/ PERMISIVO DE APERTURA	FIN DE CARRERA	LAMPARA	TREN
VN-6011	BP-6011	SP-6011	SZ-6011	L-6011	N


VALVULAS AISLAMENTO COLECTORES AIRE A LA CONTENCION

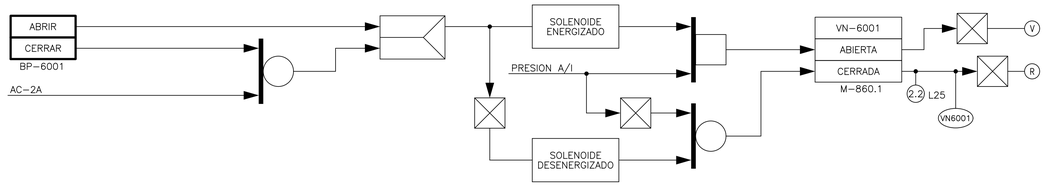

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES VALVULAS VN


VALVULA	BOTON PULSADOR	ORDEN DE CIERRE/ PERMISIVO DE APERTURA	FIN DE CARRERA	LAMPARAS		ORDENADOR	TREN
VN-6001	BP-6001	AC-2A	SZ-6001	L-6001	2.2-L0025	VN6001	A

VALVULA AISLAMIENTO COLECTOR AIRE A LA CONTENCION

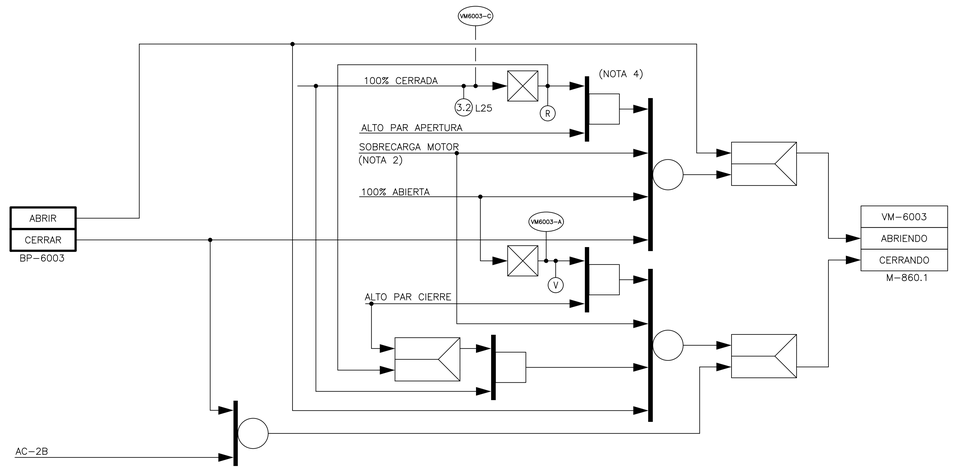

VALVULA	BOTON PULSADOR	ORDEN DE CIERRE	FIN DE CARRERA	LAMPARAS		BLOQUEO SEÑAL SOBRECARGA	ORDENADOR		TREN
VM-6003	BP-6003	AC-2B	SZ-6003	L-6003	3.2-L0025	SI (NOTA 2)	VM6003-A	VM6003-C	B

ELECTRO VALVULAS DE AIRE

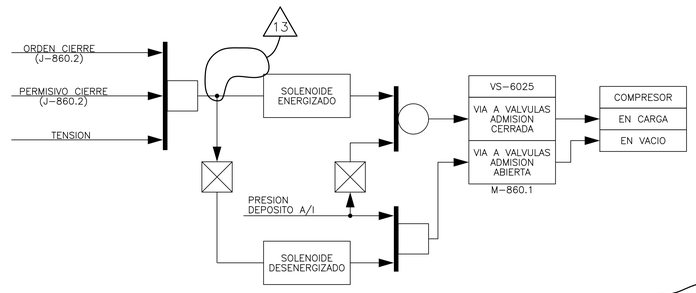


TIPICO PARA LAS SIGUIENTES VALVULAS


COMPRESOR	VALVULA	TREN
60C01A	VS-6025	N
60C01B	VS-6026	
60C01C	VS-6027	

13

VALVULA BY-PASS SISTEMA FILTRADO Y SECADO

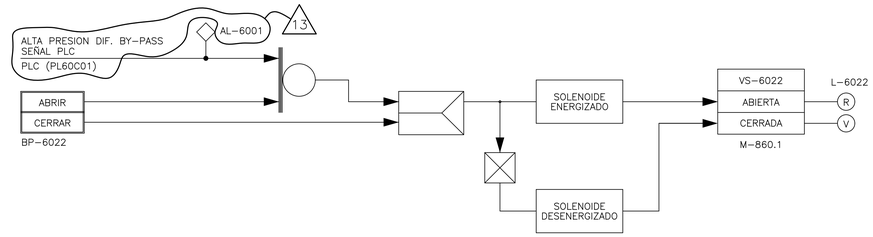

VALVULA	BOTON PULSADOR	ORDEN DE APERTURA	FIN DE CARRERA	LAMPARA	ALARMA	TREN
VS-6022	BP-6022	PLC (PL60C01) 13	SZ-6022	L-6022	AL-6001 13	N

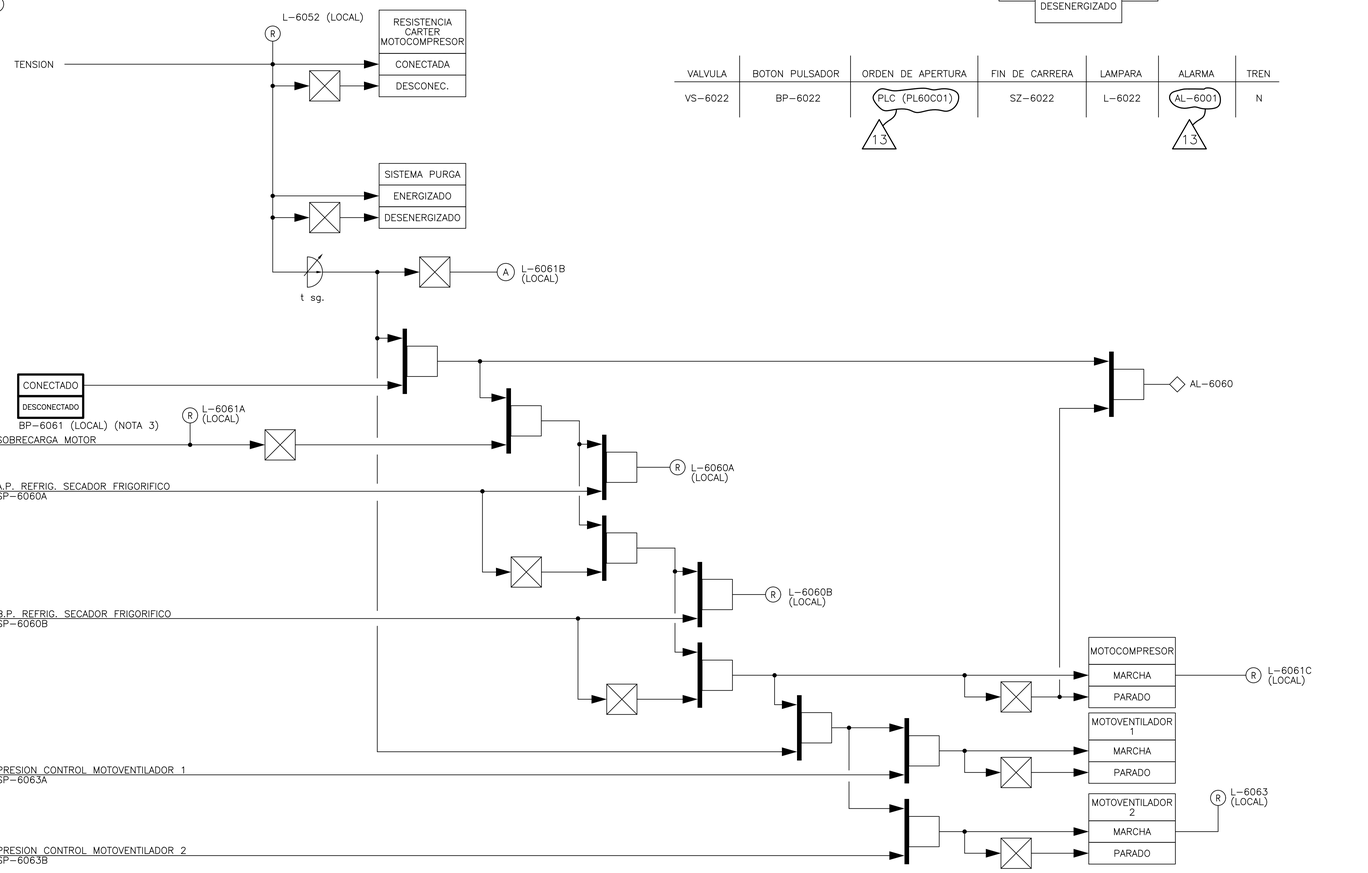

NOTAS:

1- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 1/.

2- VER DETALLE TIPICO EN LOGICO J-800.

3- EL PULSADOR BP-6061 ES DE CONTACTOS MANTENIDOS.

4.- PARA AJUSTE DE BY-PASS DE ALTO PAR DE APERTURA VER LA FICHA TECNICA DE VALVULA MOTORIZADA CORRESPONDIENTE. DICHO VALOR NO AFECTA A LAS SEÑALIZACIONES.

EL PLANO REVISION 10 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 9.

* EL PLANO REVISION 5 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 4.

ACTUALIZADO
IDR SEP-2022

LA EDICION 11 PROVIENE DE LA EDICION 10 EMITIDA POR ANA-CNV II

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
13	MAY.22	PCD-1/35356-2/A2-12	JAPM	ICG	JLM	MOP
12	OCT-12	PCD-1/32768/A8-11	JSPE	JMG	MCF	MOP
11	SEP-07	PCD-1/21171/A2-10 (SC)	JSR	IOH	JLL	MOP
10	JUL-00	REVISION MOTIVADA POR LA DIGITALIZACION DEL PLANO	-	TTP	RGF	EVL

Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA LOGICO

SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO

ESCALA:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
-	J-860.1	C	13

J-860.01---13.DGN