

J-864

VALVULAS DE APORTE Y VENTEO DE HIDROGENO DEL ALTERNADOR

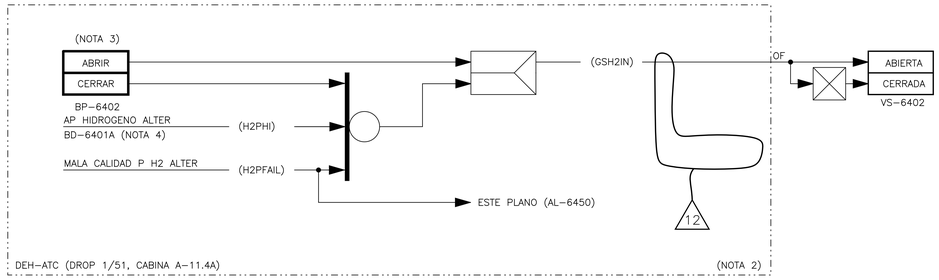

VALVULA	PULSADOR (NOTA 3)	ORDEN DE CIERRE/ PERMISIVO APERTURA	TREN
VS-6402	BP-6402	BD-6401A (H2PHI) H2PFAIL	N
VS-6403	BP-6403	–	

ALARMAS ANOMALIA AUXILIARES ALTERNADOR

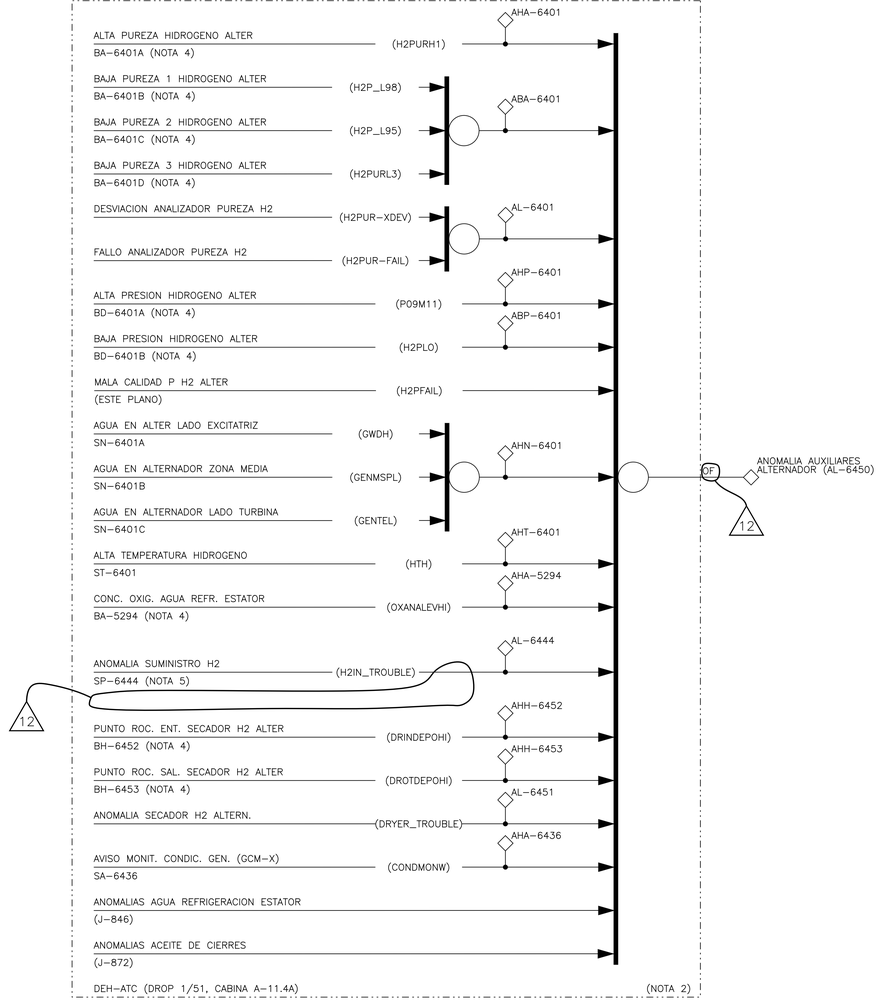

NOTAS:

1.– LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULA INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE DOCUMENTO IRA PRECEDIDA POR 1/.

2.– VER DETALLE DE LA LOGICA EN PLANO WNA-CB-00198-FEY.

3.– INSTRUMENTO SOFTWARE.

4.– LOS BIESTABLES SOFT INDICADOS RECIBEN SEÑAL DE LOS INSTRUMENTOS SIGUIENTES:
–BA-6401A/B/C/D DE TA-6401 Y TA-6402 (CON SEÑALES DE ENTRADA AL DEH H2PUR1/H2PUR2)
–BD-6401A/B DE TP-6401 (CON SEÑAL DE ENTRADA AL DEH H2P)
–BA-5294 DE TIA-5294 (CON SEÑAL DE ENTRADA AL DEH OXANALEV)
–BH-6452 DE TH-6452 (CON SEÑAL DE ENTRADA AL DEH DRINDEPO)
–BH-6453 DE TH-6453 (CON SEÑAL DE ENTRADA AL DEH DROTDEPO)

5.– ANOMALIA SUMINISTRO H2, ADEMAS DE SP-6444 INCLUYE SP-6445, SP-6446A/B Y SP-6447A/B

LA EDICION 9 PROVIENE DE LA EDICION 8 EMITIDA POR ANA - CNV II

ACTUALIZADO NOV-2020

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
12	NOV.20	PCD-1/35959/A1-11	JSR	JMG	MCF	MOP
11	JUL.20	PCD-1/35959/A1-10	JSR	JMG	BPP	MOP
10	DIC.18	PCD-1/35959/A3-09	JSR	JMG	BPP	MOP
9	MAR.09	PCD-1/20345/A1-08	VBL	JRG	JLL	MOP

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA LOGICO
SISTEMA DE GAS H2 DEL ORDENADOR

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
–	J-864	–	12

EL PLANO REVISION 8 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 7.

* EL PLANO REVISION 5* SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 4.

12-864-12.DGN