

J-870.2

MOTOR VIRADOR

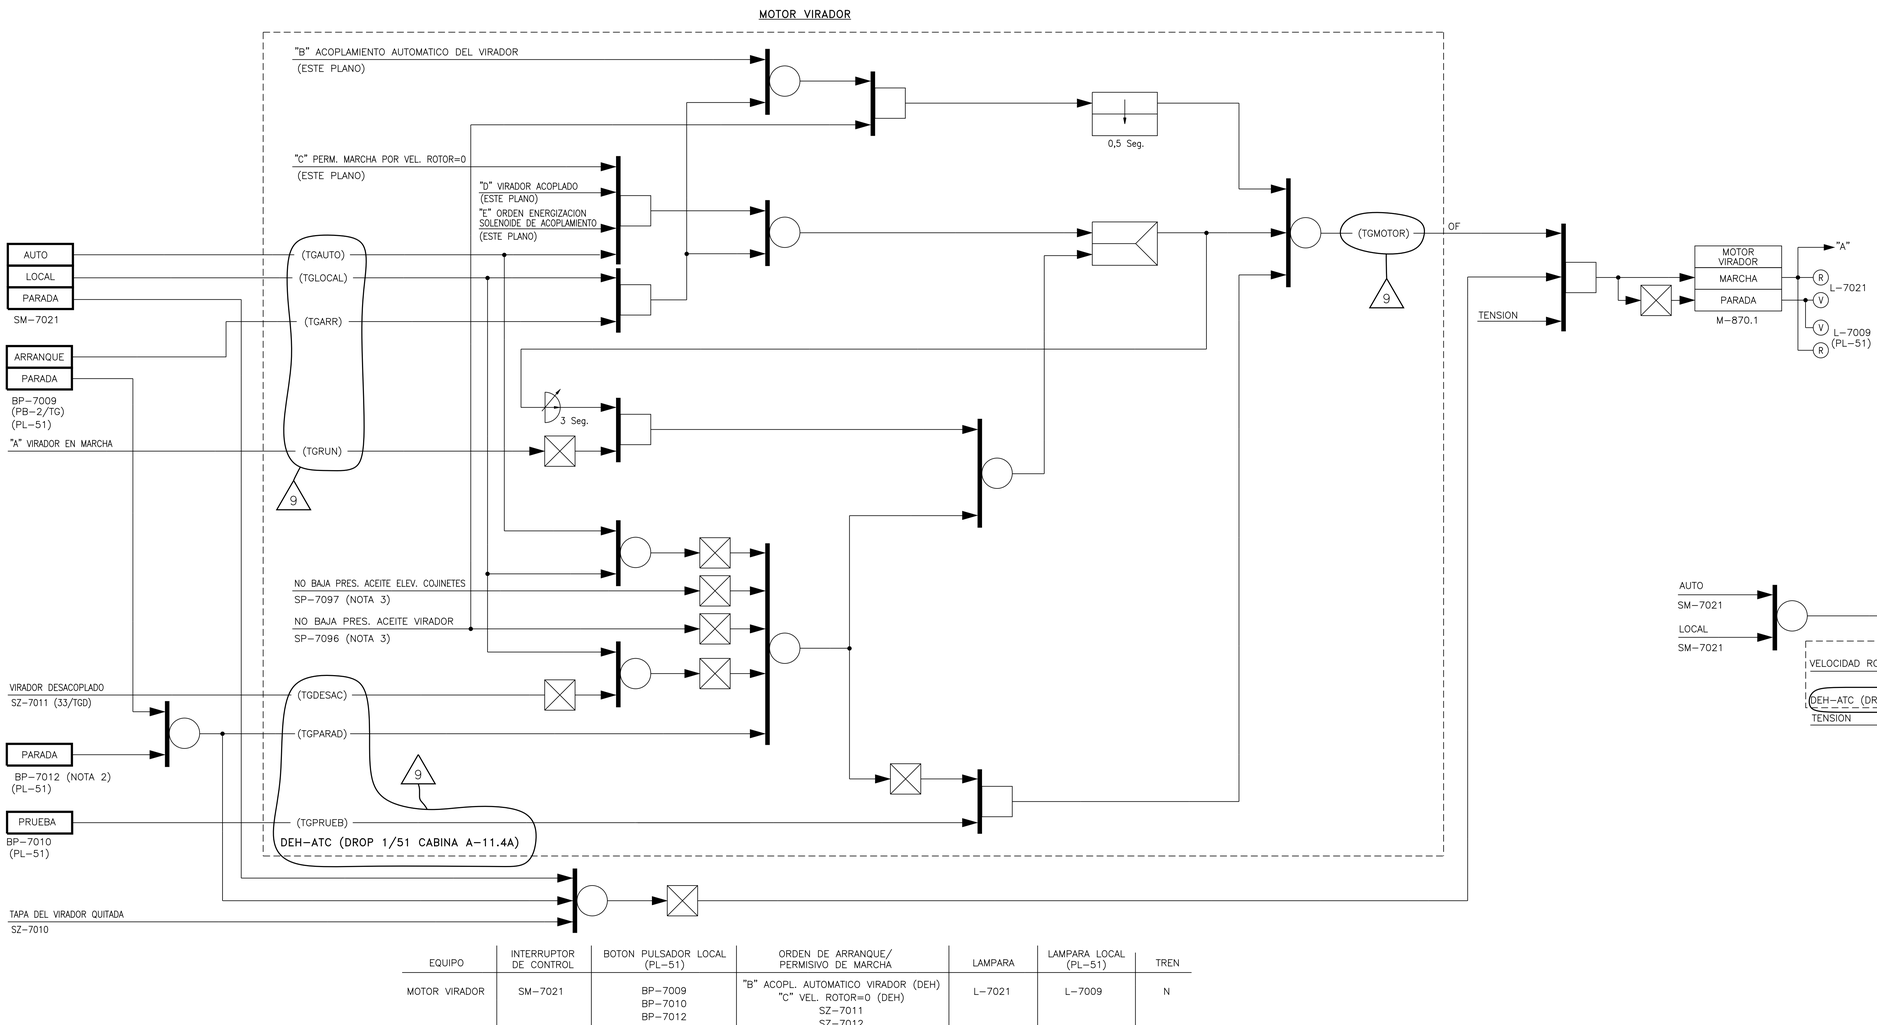


EQUIPO	INTERRUPTOR DE CONTROL	BOTON PULSADOR LOCAL (PL-51)	ORDEN DE ARRANQUE/ PERMISIVO DE MARCHA	LAMPARA	LAMPARA LOCAL (PL-51)	TREN
MOTOR VIRADOR	SM-7021	BP-7009 BP-7010 BP-7012	"B" ACOPL. AUTOMATICO VIRADOR (DEH) "C" VEL. ROTOR=0 (DEH) SZ-7011 SZ-7012 SP-7096 SP-7097 SZ-7010	L-7021	L-7009	N

VALVULA LUBRICACION VIRADOR

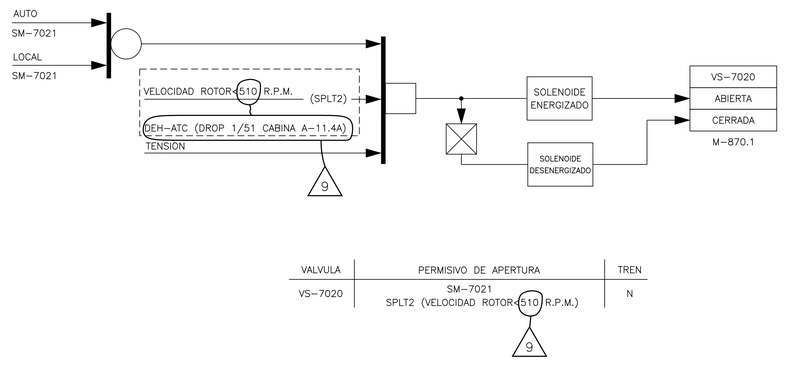

VALVULA	PERMISIVO DE APERTURA	TREN
VS-7020	SM-7021 SPLT2 (VELOCIDAD ROTOR<510 R.P.M.)	N

SISTEMA ACOPLAMIENTO VIRADOR

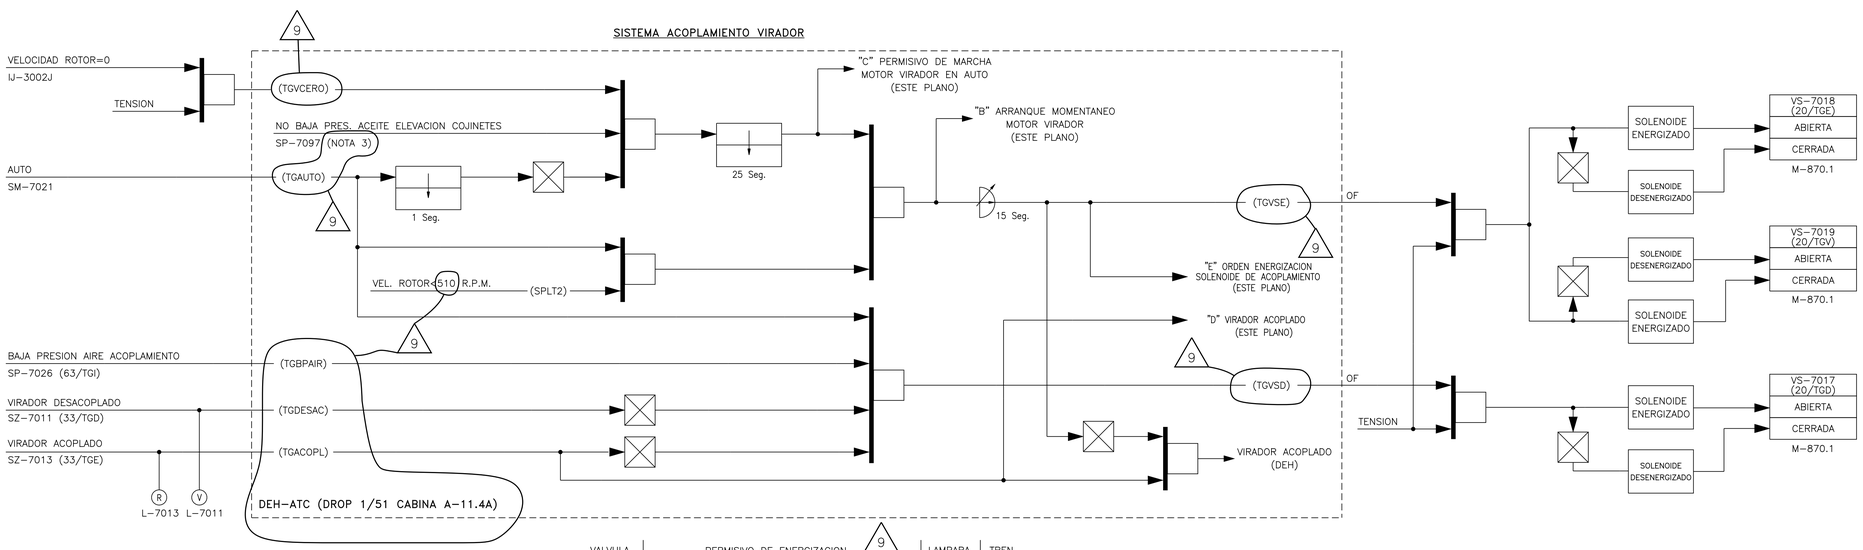

VALVULA	PERMISIVO DE ENERGIZACION	LAMPARA	TREN
VS-7018 20/TGE VS-7019 20/TGV	IJ-3002J SPLT2 (VELOCIDAD ROTOR<510 R.P.M.) SM-7021 SP-7097	L-7011 L-7013	N
VS-7017 20/TGD	SM-7021 SP-7026 SZ-7011 SZ-7013		

NOTAS:

1.– LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 1/.

2.– EL BOTON PULSADOR BP–7012 ES UN PULSADOR DE EMERGENCIA TIPO SETA Y SU ACCION ES MANTENIDA.

3.– LOS BIESTABLES SOFT INDICADOS RECIBEN SEÑAL DE LOS INSTRUMENTOS SIGUIENTES:
- SP–7096 DEL TP–7096 (CON SEÑAL DE ENTRADA AL DEH PACVIR).
- SP–7097 DEL TP–7097 (CON SEÑAL DE ENTRADA AL DEH PACELEV).

EL PLANO REVISION 6 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 5

* EL PLANO REVISION 5 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 4.

LA EDICION 7 PROVIENE DE LA EDICION 6 EMITIDA POR ANA - CNV II

ACTUALIZADO NOV-2017

Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse Plant Engineering Services - Tarragona

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA LOGICO
SISTEMA DE ACITE DE LUBRICACION
TURBINA PRINCIPAL

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
9	NOV.16	PCD-1/31505/A6-08	JSR	FSS	JER	MOP
8	JUL-09	MDM-1/30071	JADM	JGV	VGM	JGC
7	JUL-06	1/20335/A2, A3(F)-06	JLL	JGV	BPP	JAB
6	JUN-00	REVISION MOTIVADA POR LA DIGITALIZACION DEL PLANO	–	RZA	RGF	EVL

ESCALAS: –/–
PLANO Nº: J-870.2
CLASE: –
EDICION: 9