
J-870.4

VIRADOR

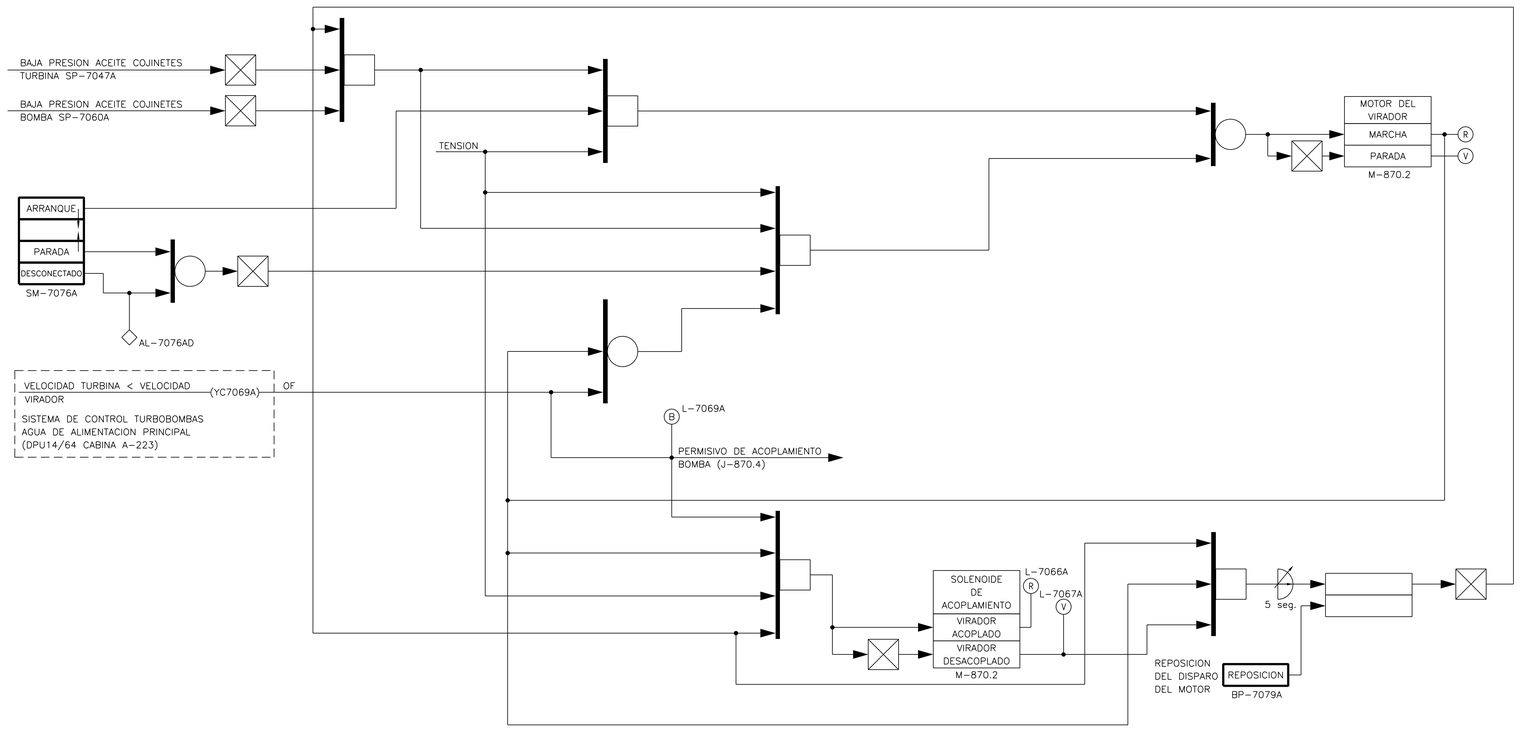


TIPICO PARA LOS SIGUIENTES SISTEMAS DE ACOPLAMIENTO

	INTERRUPTOR DE CONTROL	BOTON PULSADOR	PERMISIVOS ARRANQUE	PERMISIVO DE ACOPLAMIENTO	LAMPARA	ALARMA
	SM-7076A	BP-7079A	SP-7047A, SP-7060A, YC7069A	YC7069A	L-7069A, L-7076A, L-7066A, L-7067A	AL-7076AD
M-870.3	SM-7076B	BP-7079B	SP-7047B, SP-7060B, YC7069B	YC7069	L-7069B, L-7076B, L-7066B, L-7067B	AL-7076BD


9

EXTRACTOR VAPORES DE ACEITE



EXTRACTOR	LOCAL BOTON PULSADOR	LOCAL LAMPARA
70A05	BP-7077	L-7077

CALENTADOR TANQUE ACEITE LUBRICACION

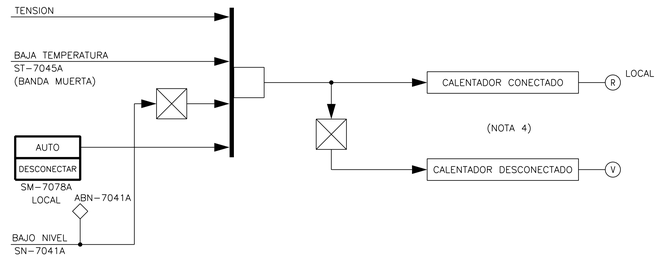

TIPICO PARA LOS SIGUIENTES CALENTADORES

	CALENTADOR	LOCAL INTERRUPTOR DE CONTROL	PERMISIVO CONEXION/ORDEN DESCONEXION		LOCAL LAMPARA	ALARMA
	70H08A	SM-7078A	ST-7045A	SN-7041A	L-7078A	ABN-7041A
M-870.3	70H08B	SM-7078B	ST-7045B	SN-7041B	L-7078B	ABN-7041B

MOTOR CAMBIADOR DE VELOCIDAD



NOTAS:

1.- LOS INTERRUPTORES SM-7081A Y SM-7081B SON DE ACCION DIRECTA SOBRE LOS MOTORES DE CAMBIO DE VELOCIDAD (ALIMENTACION CC)

2.- AMBAS POSICIONES DE ACOPLADA Y DESACOPLADA SON ESTABLES MECANICAMENTE.

3.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 1/.

4.- CADA CALENTADOR SE COMPONE FISICAMENTE DE TRES UNIDADES.

EL PLANO REVISION 7 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 6.

* EL PLANO REVISION 6 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 5.

ACTUALIZADO IDR FEB-2025

LA EDICION 7 PROVIENE DE LA EDICION 6 EMITIDA POR ANA-CNVII

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	COMP.	VERIF.	SUPERV.	APROB.
9	FEB.25	ASC-A/32602-F1/A1-08	JER	JMG	–	JLM	–	MOP
8	ABR-16	PCD-1/31506-2/A1-07	JSAR	MPM	–	CBF	–	SMZ
7	AGO-00	REVISION MOTIVADA POR LA DIGITALIZACION DEL PLANO	–	VMI	TGG-MAA	RGF	CDM	EVL

anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA LOGICO
SISTEMA DE ACEITE LUBRICACION TURBO-BOMBA AGUA ALIMENTACION "A" Y "B"

ESCALAS: -	PLANO Nº: J-870.4	CLASE: -	EDICION: 9

J-870.4-09.DGN