

J-872

EXTRACTOR VAPORES DRENAJE COJINETES GENERADOR

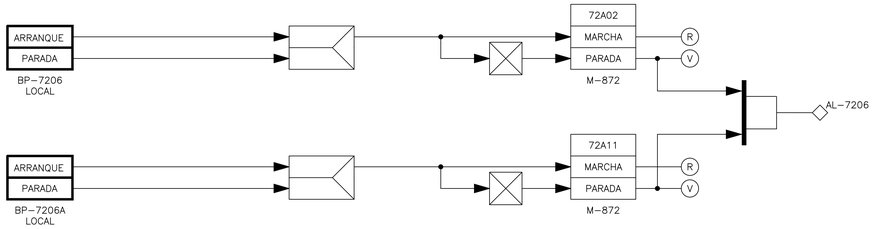

EXTRACTOR	LOCAL BOTON PULSADOR	LOCAL LAMPARA	ALARMA	TREN
72A02	BP-7206	L-7206	AL-7206	N
72A11	BP-7206A	L-7206A		


BOMBAS ACEITE DE CIERRES

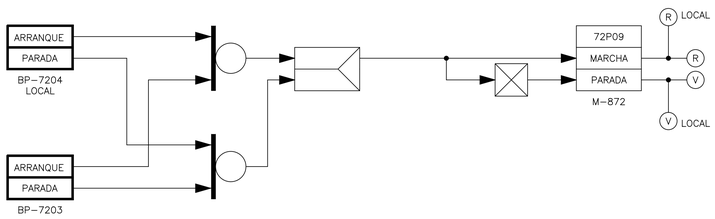

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES BOMBAS


BOMBA	BOTON PULSADOR	LOCAL BOTON PULSADOR	LAMPARA	LOCAL LAMPARA	TREN
72P03	BP-7201	BP-7202	L-7201	L-7202	N
72P09	BP-7203	BP-7204	L-7203	L-7204	

BOMBA DE RESERVA ACEITE CIERRES LADO AIRE

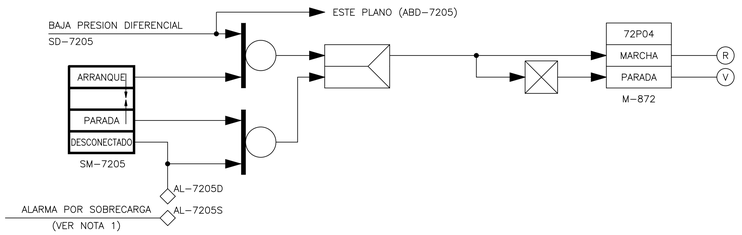

BOMBA	INETRRUPTOR DE CONTROL	ORDEN DE ARRANQUE	LAMPARA	DEH ALARMA	ALARMA	TREN
72P04	SM-7205	SD-7205	L-7205	ABD-7205	AL-7205D AL-7205S	N

ALARMAS ANOMALIA AUXILIARES ALTERNADOR

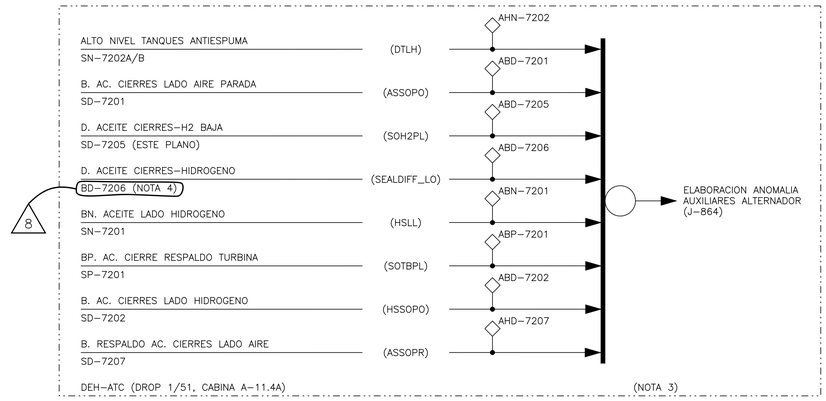

NOTAS:

1.- EL CONTACTO POR SOBRECARGA SOLO ACTUA UNA ALARMA, NO PRODUCIENDOSE EL DISPARO DEL MOTOR.

2.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO, IRA PRECEDIDA POR 1/.

3.- VER DETALLE DE LA LOGICA EN PLANO WNA-CB-00198-FEY

4.- EL BIESTABLE SOFT BD-7206 PERCIBE SEÑAL DEL INSTRUMENTO TID-7206

8

EL PLANO REVISION 5 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 4.

* EL PLANO REVISION 4 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION ...

ACTUALIZADO JUL-2020

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
8	JUL.20	PCD-1/35959/A1-07	JSR	JMG	BPP	MOP
7	DIC.18	PCD-1/35959/A2-05	JSR	JMG	BPP	MOP
6	AGO-18	PAC-18/2160/01	BPP	ICG	JLM	MOP
5	JUN.00	REVISION MOTIVADA POR LA DIGITALIZACION DEL PLANO	-	VMI	TGC-MAA	RGF

Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA LOGICO
SISTEMA ACEITE DE CIERRES
DEL GENERADOR

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
÷	J-872	-	8

1J-872-08.DGN