

UNIDADES REFRIGERACION DE LA CONTENCION

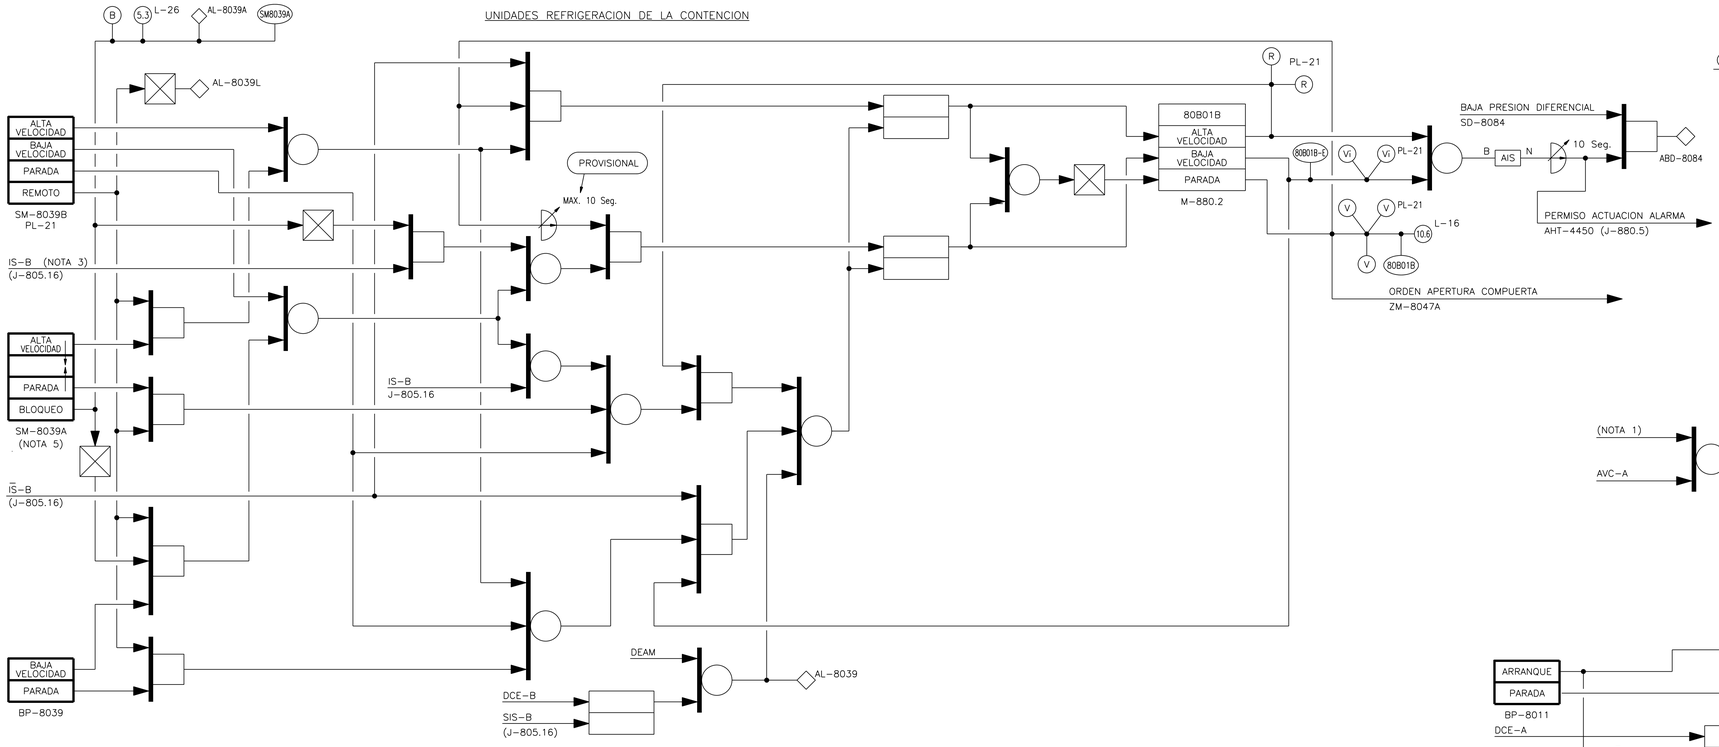

VALVULA AISLAMIENTO LINEA DILUCION HIDROGENO CONTENCION

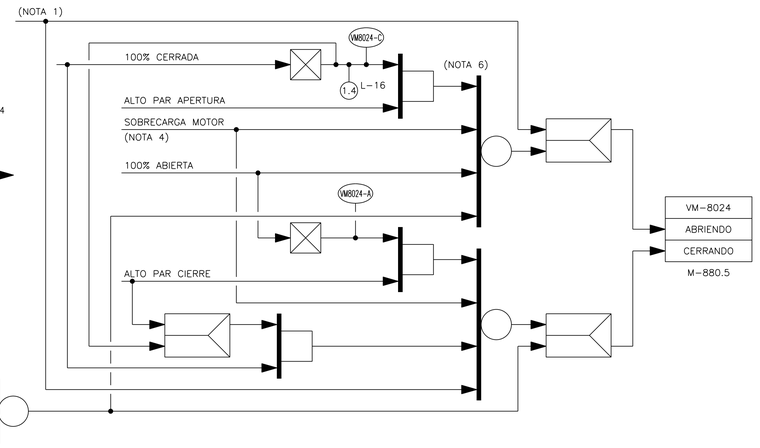


VALVULA	ORDEN DE CIERRE	FIN DE CARRERA	LAMPARA	BLOQUEO SEÑAL SOBRECARGA	ORDENADOR		BYPASS DE ALTO PAR DE APERTURA	TREN
VM-8024	AVC-A	SZ-8024	1.4-L0016	SI (NOTA 4)	VM8024-A	VM8024-C	(NOTA 6)	A

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES UNIDADES

UNIDAD	INTERRUPTOR DE CONTROL	PL-21 INTERRUPTOR DE CONTROL	BOTON PULSADOR	ORDEN DE ARRANQUE	ORDEN DE PARADA/ REPOSICION	LAMPARAS			PL-21 LAMPARA	PERMISIVO ACTUACION ALARMA		ALARMA			ORDENADOR			TREN
80B01B	SM-8039A	SM-8039B	BP-8039	IS-B (J-805.16)	DCE-B/SIS-B (15seg.) (J-805.16)	L-8039A L-8039	10.6-L0016	5.3-L0026	L-8039B	SD-8084	RT-8009	AL-8039; AL-8039L; ABD-8084; AL-8039A	AHT-4450	80B01B	80B01B-E	SM8039A	B
80B01C	SM-8040A	SM-8040B	BP-8040			L-8040A L-8040	11.6-L0016	5.4-L0026	L-8040B	SD-8085		AL-8040; AL-8040L; ABD-8085; AL-8040A		80B01C	80B01C-E	SM8040A	


UNIDADES FILTRADO DE LA CONTENCION

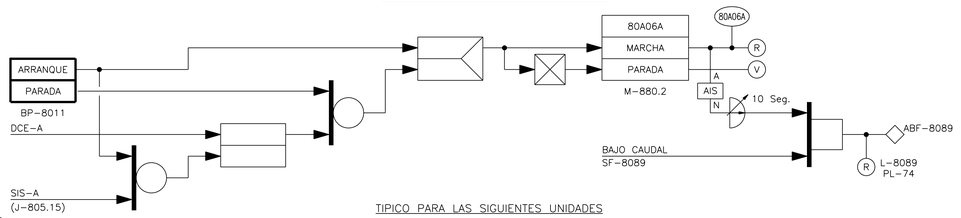

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES UNIDADES

UNIDAD	BOTON PULSADOR	ORDEN DE PARADA/ REPOSICION	LAMPARAS	PERMISIVO ACTUACION ALARMA	ALARMA	ORDENADOR	TREN
80A06A	BP-8011	DCE-A/SIS-A (25seg.) (J-805.15)	L-8011 L-8089 PL-74	SF-8089	ABF-8089	80A06A	A
80A06B	BP-8012	DCE-B/SIS-B (25seg.) (J-805.15)	L-8012 L-8090 PL-74	SF-8090	ABF-8090	80A06B	B

COMPUERTAS DESCARGA UNIDADES REFRIGERACION DE LA CONTENCION

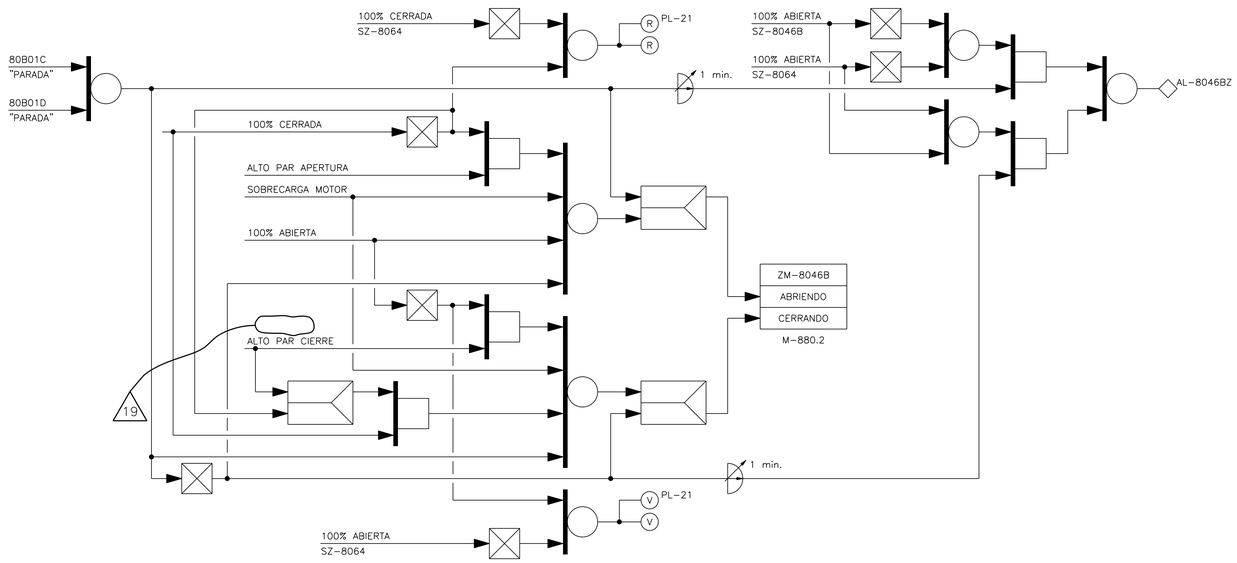


TIPICO PARA LAS SIGUIENTES COMPUERTAS ZM

COMPUERTA	ORDEN DE APERTURA	FIN DE CARRERA	LAMPARA	PL-21 LAMPARA	PERMISIVO ACTUACION ALARMA	ALARMA
ZM-8046A	80B01A "PARADA"	SZ-8046A	L-8046A	L-8046C	SZ-8046A	AL-8046AZ
ZM-8047A	80B01A "PARADA" 80B01B "PARADA"	SZ-8047A	L-8047A	L-8047C	SZ-8047A	AL-8047AZ
ZM-8047B	80B01D "PARADA"	SZ-8047B	L-8047B	L-8047D	SZ-8047B	AL-8047BZ
ZM-8045	80B01A "MARCHA"	SZ-8045	L-8045A	L-8045B	SZ-8045	AL-8045Z
ZM-8048	80B01D "MARCHA"	SZ-8048	L-8048A	L-8048B	SZ-8048	AL-8048Z
ZM-8064	80B01C "PARADA" 80B01D "PARADA"	SZ-8064	L-8046B	L-8046D	SZ-8064 SZ-8046B	AL-8046BZ
ZM-8046B		SZ-8046B				

19

COMPUERTAS COLECTORES DESCARGA UNIDADES REFRIGERACION CONTENCION

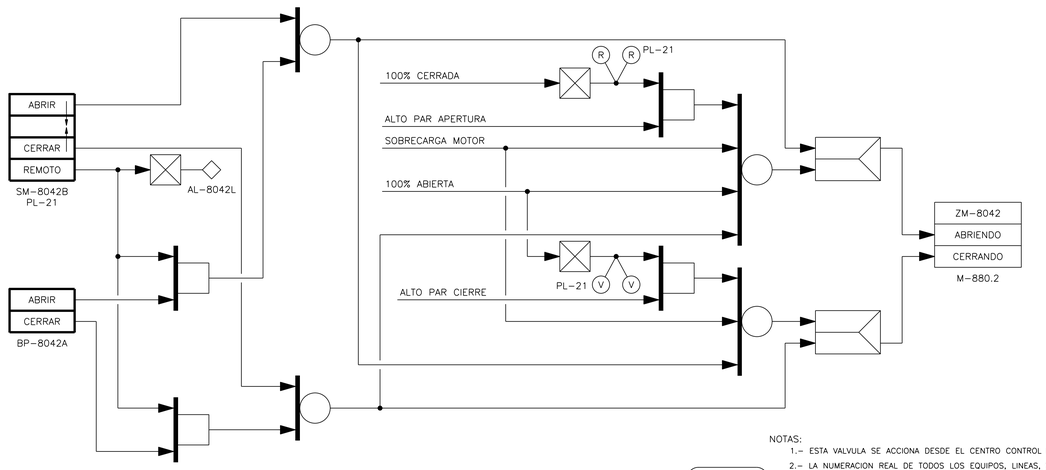

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES COMPUERTAS ZM

COMPUERTA	BOTON PULSADOR	PL-21 INTERRUPTOR DE CONTROL	FIN DE CARRERA	LAMPARA	PL-21 LAMPARA	ALARMA
ZM-8042	BP-8042A	SM-8042B	SZ-8042	L-8042A	L-8042B	AL-8042L
ZM-8043	BP-8043A	SM-8043B	SZ-8043	L-8043A	L-8043B	AL-8043L

NOTAS:

1.- ESTA VALVULA SE ACCIONA DESDE EL CENTRO CONTROL DE MOTORES.
2.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 1/.
3.- SEÑAL DE "SIS" DEL ESCALON 15/25 Seg.
4.- VER DETALLE TIPICO EN LOGICO J-800
5.- LA POSICION DE BLOQUEO DEL SELECTOR DEJA SIN TENSION DE CONTROL AL CIRCUITO DE CIERRE DEL INTERRUPTOR DE LA UNIDAD DE REFRIGERACION. PARA LLEGAR A LA POSICION BLOQUEO, SE PASA POR LA POSICION PARADA.
6.- PARA AJUSTE DE BY-PASS DE ALTO PAR DE APERTURA VER LA FICHA TECNICA DE VALVULA MOTORIZADA CORRESPONDIENTE. DICHO VALOR NO AFECTA A LAS SEÑALIZACIONES.

PROVISIONAL

LA EDICION 13 PROVIENE DE LA EDICION 12 EMITIDA POR UTE INITEC-INYPSA-E.AGRUPADOS

19

ACTUALIZADO IDR JUN-2023

∗∗ EL PLANO REVISION 8 SUBSTITUYE AL PLANO DE I.C.N.A. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 7

∗ EL PLANO REVISION 7 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 6

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
19	JUN.23	CT-A/220707001 (S/HCI T. RETIRADA)	JER	JMG	JAPM	MOP
18	AGO.22	CT-A/220707001 (S/HCI T. MONTAJE)	JER	ICG	JAPM	MOP
17	NOV.14	PAC/14-4296/01	JLL	FSS	JSP	MOP
16	JUN.13	PCD-1/35007/A12-15	MMG	JMG	JLL	MOP
15	JUN.09	PCD-1/30816	JLL	JMG	JSR	MOP

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA LOGICO SISTEMA H.V.A.C. DEL EDIFICIO DE LA CONTENCION

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
÷	J-880.3	C	19