
J-881.3


AISLAMIENTO SALAS EDIFICIO AUXILIAR

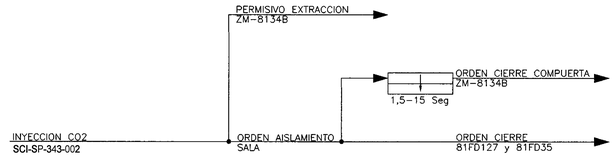

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES SALAS

COMPUERTA		ORDEN AISLAMIENTO/ PERMISIVO EXTRACCION
ZM-8134B	81FD127 81FD35	SCI-SP-343-002
ZM-8134C		SCI-SP-343-001
ZM-8134A	81FD36 81FD35	SCI-SP-346-001
ZM-8110A	81FD111	SCI-SP-363-001


VENTILADOR EXTRACCION CO2 Y HUMOS

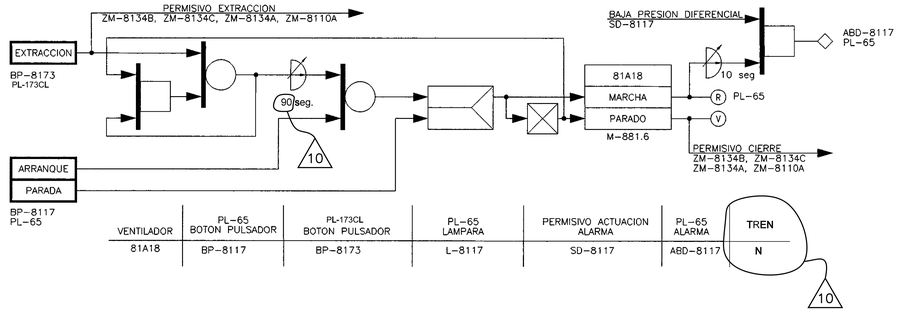

VENTILADOR	PL-65 BOTON PULSADOR	PL-173CL BOTON PULSADOR	PL-65 LAMPARA	PERMISIVO ACTUACION ALARMA	PL-65 ALARMA	TREN
81A18	BP-8117	BP-8173	L-8117	SD-8117	ABD-8117	N

10


VENTILADORES DE SUMINISTRO Y EXTRACCION DE AIRE

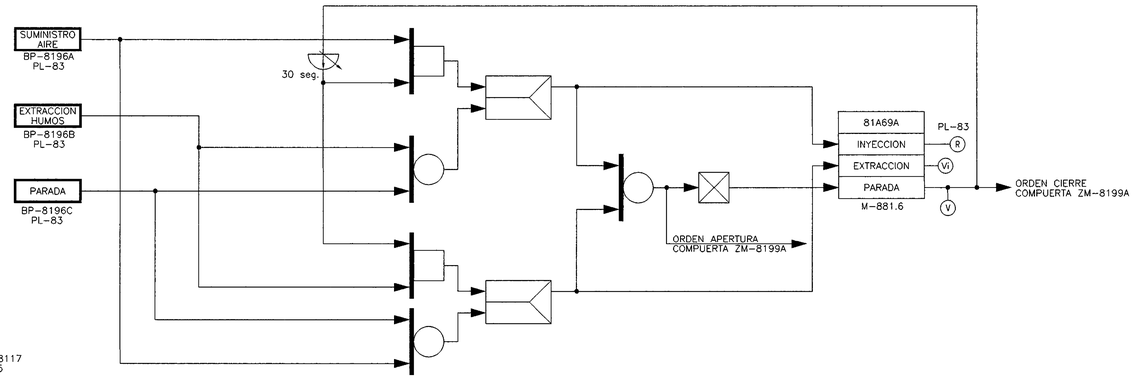

TIPICO PARA LOS SIGUIENTES VENTILADORES

VENTILADOR	PL-83 BOTON PULSADOR		PL-83 LAMPARA	
81A69A	BP-8196A BP-8196B	BP-8196C	L-8196A L-8196B	L-8196C
81A69B	BP-8197A BP-8197B	BP-8197C	L-8197A L-8197B	L-8197C
81A69C	BP-8198A BP-8198B	BP-8198C	L-8198A L-8198B	L-8198C


COMPUERTA EXTRACCION CO2 Y HUMOS

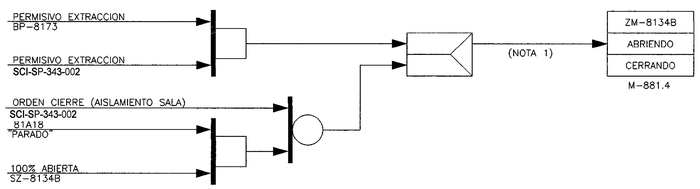

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES COMPUERTAS ZM

	COMPUERTA	PERMISIVO APERTURA		ORDEN CIERRE	FIN DE CARRERA
	ZM-8134B	SCI-SP-343-002	BP-8173 PL-173CL	81A18	SZ-8134B
	ZM-8134C	SCI-SP-343-001			SZ-8134C
	ZM-8134A	SCI-SP-346-001			SZ-8134A
M-881.6	ZM-8110A	SCI-SP-363-001			SZ-8110A


COMPUERTAS HVAC

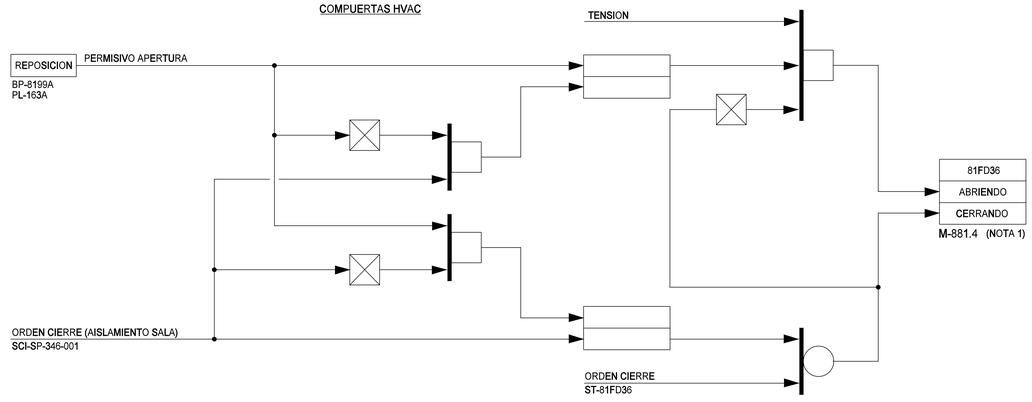

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES COMPUERTAS FD

COMPUERTA	PERMISIVO APERTURA	ORDEN CIERRE	
81FD36	BP-8199A	SCI-SP-346-001	ST-81FD36
81FD127		SCI-SP-343-002	ST-81FD127

COMPUERTAS VENTILADORES SUMINISTRO Y EXTRACCION DE AIRE

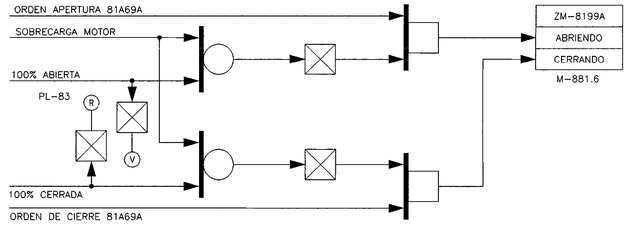

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES COMPUERTAS ZM

COMPUERTA	ORDEN APERTURA/CIERRE	FIN DE CARRERA	PL-83 LAMPARA
ZM-8199A	81A69A	SZ-8199A	L-8199A
ZM-8199B	81A69B	SZ-8199B	L-8199B
ZM-8199C	81A69C	SZ-8199C	L-8199C

NOTAS:

1.- ESTAS COMPUERTAS SE CIERRAN POR GRAVEDAD AL DESENERGIZARSE EL MOTOR.

2.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDO POR 1/.

EL PLANO REVISION 7 SUBSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 6

* EL PLANO REVISION ..... SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION .....

ACTUALIZADO JUL-2018

LA EDICION 10 PROVIENE DE LA EDICION 9 EMITIDA POR IDOM NUCLEAR SERVICES
LA EDICION 9 PROVIENE DE LA EDICION 8 EMITIDA POR IDA

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
10	JUN.18	PCD-1/36544/A1-09	JAPM	ICG	MCF	MOP
9	SEP.17	PCD-1/31344-4/A2-07	–	XCC	ATT	OSF
8	ABR.17	PCD-1/31560-1/A1-07	–	LLD	JJJ	JJJ
7	JUN.00	REVISION MOTIVADA POR LA DIGITALIZACION DEL PLANO	–	TTP	RGF	EVL

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA LOGICO
SISTEMA H.V.A.C.
EDIFICIO AUXILIAR

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
÷	J-881.3	–	10

LA0013A-10.DGN