
J-881.6


COMPUERTAS EXTRACCION CO2 Y HUMOS

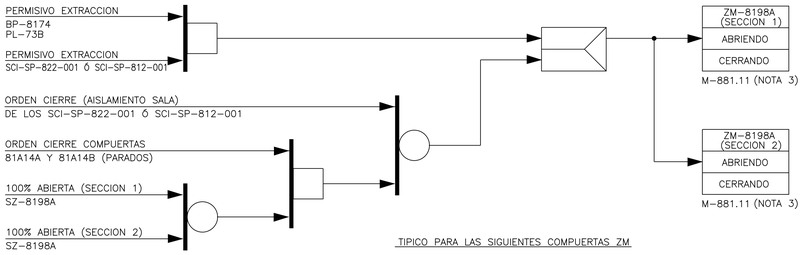

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES COMPUERTAS ZM

COMPUERTA	PERMISIVO APERTURA	ORDEN CIERRE	FIN DE CARRERA
ZM-8198A	SCI-SP-822-001 (3E-016-LD.24 H6)	81A14A	SZ-8198A
ZM-8198B	SCI-SP-812-001 (3E-016-LD.24 H10)		SZ-8198B
ZM-8197A	SCI-SP-826-001 (3E-016-LD.24 H8)	81A14B	SZ-8197A
ZM-8197B	SCI-SP-816-001 (3E-016-LD.24 H12)		SZ-8197B


COMPUERTAS HVAC

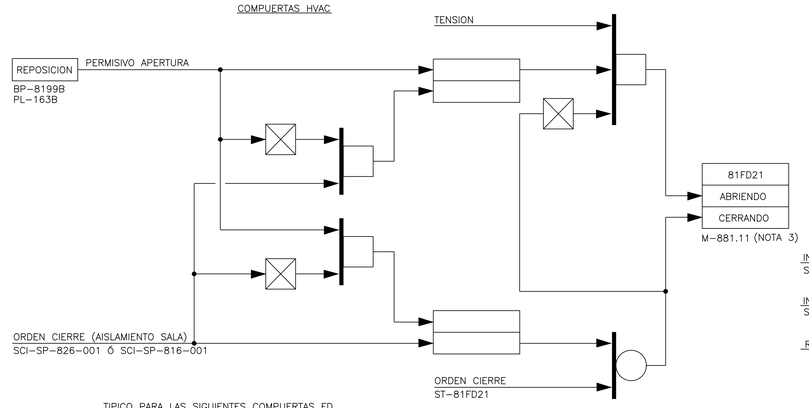

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES COMPUERTAS FD


COMPUERTA	PERMISIVO APERTURA	ORDEN CIERRE
81FD21	BP-8199B	SCI-SP-826-001 SCI-SP-816-001 ST-81FD21
81FD23	BP-8199C	SCI-SP-822-001 SCI-SP-812-001 ST-81FD23

COMPUERTA RECIRCULACION UNIDAD SUMINISTRO A/C PENETRACIONES ELECTRICAS

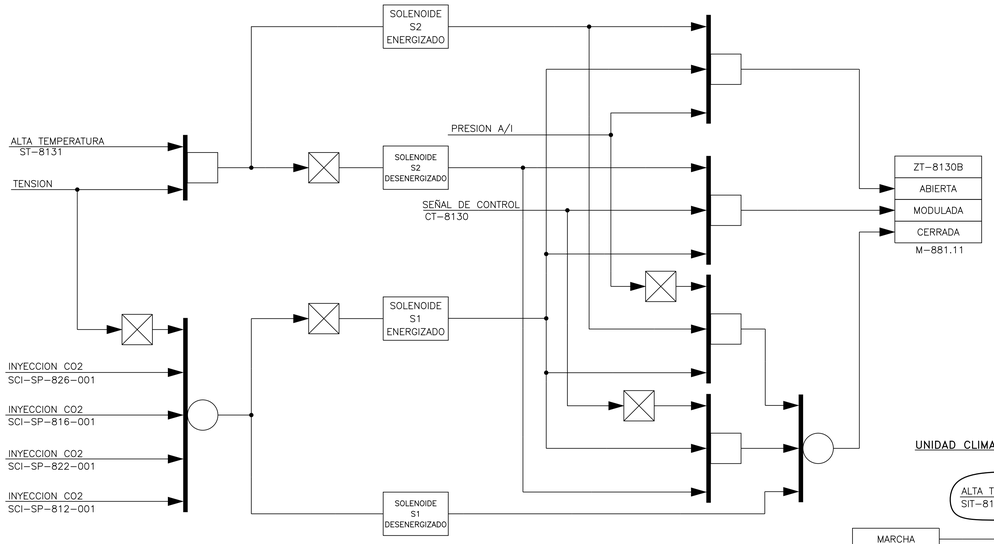

COMPUERTA	ORDEN CIERRE	PERMISIVO APERTURA
ZT-8130B	INYECCION CO2 SCI-SP-826-001	ST-8131
	INYECCION CO2 SCI-SP-816-001	
	INYECCION CO2 SCI-SP-822-001	
	INYECCION CO2 SCI-SP-812-001	


AISLAMIENTO SALAS

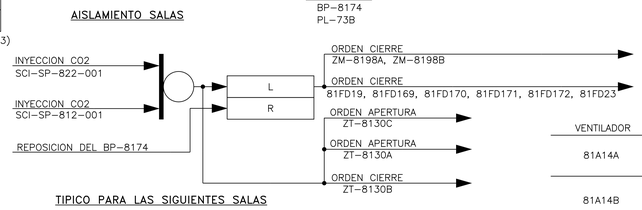

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES SALAS


	COMPUERTA	ORDEN CIERRE	ORDEN REPOSICION
ZT-8130A ZT-8130B ZT-8130C	ZM-8198A: 81DF19, 81FD169, 81FD170	SCI-SP-822-001	BP-8174 PL-73B
	ZM-8198B: 81FD23, 81FD171, 81FD172	SCI-SP-812-001	
	ZM-8197A: 81FD17, 81FD168	SCI-SP-826-001	
	ZM-8197B: 81FD21, 81FD167	SCI-SP-816-001	

VENTILADORES EXTRACCION ZONAS PENETRACIONES ELECTRICAS

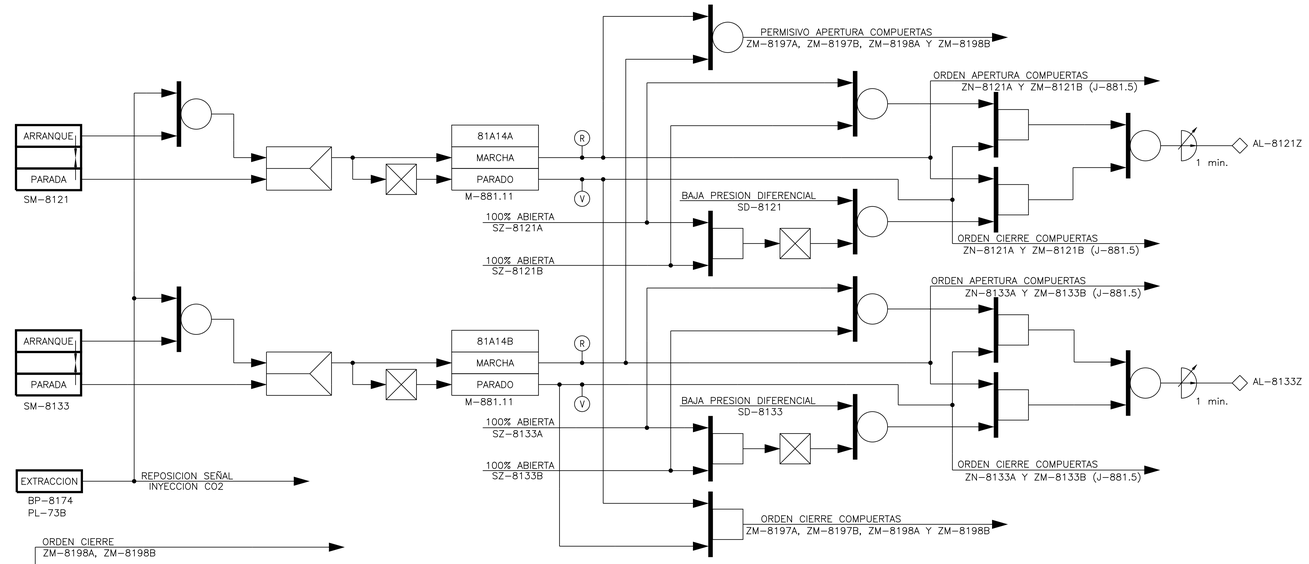


VENTILADOR	INTERRUPTOR DE CONTROL	PL-73B BOTON PULSADOR	LAMPARA	PERMISIVO ACTUACION ALARMA	ALARMA
81A14A	SM-8121	BP-8174	L-8121	SD-8121, SZ-8121A, SZ-8121B	AL-8121Z
81A14B	SM-8133		L-8133	SD-8133 SZ-8133A, SZ-8133B	AL-8133Z

COMPUERTAS REGULACION A/C PENETRACIONES ELECTRICAS

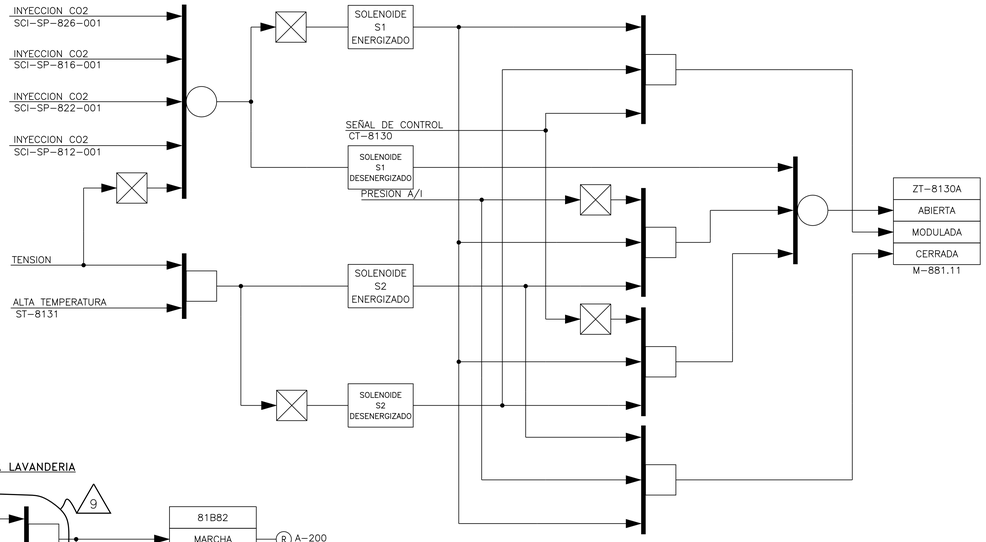

UNIDAD CLIMATIZADORA NUEVA LAVANDERIA

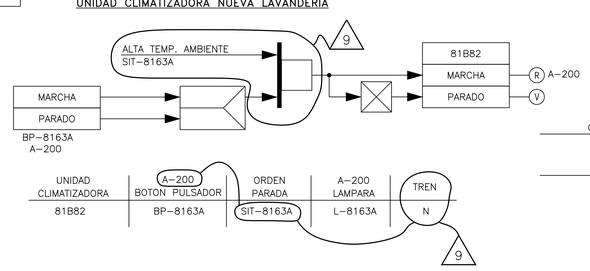

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES COMPUERTAS ZT

COMPUERTA	ORDEN CIERRE	ORDEN APERTURA/ PERMISIVO CIERRE
ZT-8130A ZT-8130C	ST-8131	INYECCION CO2 SCI-SP-826-001
		SCI-SP-816-001
		SCI-SP-822-001
		SCI-SP-812-001

NOTAS.-

1.- ESTAS COMPUERTAS TIENEN UNA SECCION SOLAMENTE.

2.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 1/.

3.- ESTAS COMPUERTAS SE CIERRAN POR GRAVEDAD AL DESENERGIZARSE EL MOTOR

*** EL PLANO REVISION 6 SUBSTITUYE AL PLANO DE I.C.N.A. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 5.

EL PLANO REVISION 7 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 6.

* EL PLANO REVISION 5 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 4.

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
9	JUL-18	PCD-1/35481-5/A1-08	JAPM	ICG	MCF	MOP
8	JUN-17	PCD-1/31344-2/A1-7; PCD-1/31560-1/A2-7	JJJ	LLD	JJJ	–
7	JUL-00	REVISION MOTIVADA POR LA DIGITALIZACION DEL PLANO	RCB-DGV	GZF	RGF	–

ACTUALIZADO (DR P.A. MMO) MAY-2024

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRMA LOGICO
SISTEMA H.V.A.C.
ZONA DE PENETRACIONES

ESCALAS: -/-

PLANO Nº: J-881.6

CLASE: –

EDICION: 9

LASB1J0-0010DM