
J-881.8

UNIDADES CALENTAMIENTO AIRE EDIFICIO COMBUSTIBLE




TIPICO PARA LOS SIGUIENTES CALENTADORES

CALENTADOR	ORDEN ARRANQUE/PARADA	TREN
81B57	ST-8168	N
81B58	ST-8169	

11

COMPUERTAS VENTILACION FOSO COMBUSTIBLE GASTADO

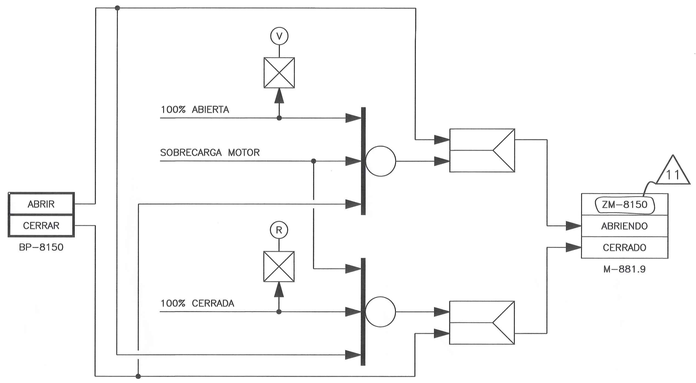


TIPICO PARA LAS SIGUIENTES COMPUERTAS ZM

COMPUERTA	BOTON PULSADOR	FIN DE CARRERA	LAMPARA	TREN
ZM-8150	BP-8150	SZ-8150	L-8150	N
ZM-8151	BP-8151	SZ-8151	L-8151	

11

ALARMAS MAL FUNCIONAMIENTO FILTROS UNIDADES EXTRACCION Y SUMINISTRO EDIFICIO COMBUSTIBLE

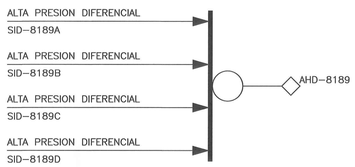

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES ALARMAS AHD

UNIDAD	ORDEN ENERGIZACION		ALARMA	TREN
81A29A	SID-8189A SID-8189B	SID-8189C SID-8189D	AHD-8189	N
81A29B	SID-8190A SID-8190B	SID-8190C SID-8190D	AHD-8190	
81A28	SID-8191A	SID-8191B	AHD-8191	

11

** EL PLANO REVISION 5 SUBSTITUYE AL PLANO DE I.C.N.A. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 4

* EL PLANO REVISION 4 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 3

NOTAS:

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 1/.

LA EDICION 6 PROVIENE DE LA EDICION 5 EMITIDA POR UTE INITEC-INYPSA-E.AGRUPADOS

ACTUALIZADO OCT 2019

anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA LOGICO
SISTEMA H.V.A.C.
EDIFICIO DE COMBUSTIBLE

PLANO Nº: J-881.8 | CLASE: S | EDICION: 11

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
11	OCT.19	PCD-1/30674-2/A1-10	MSG	ICG	BPP	MOP
10	NOV-10	PCD-1/30674-1/A1-09	MSG	FSS	JSR	MOP
9	JUL-10	PCD-1/31489/A2-08	MCF	JMP	JLL	MOP
8	MAR-10	NCD-1/30693/A1-07	MCF	JMG	JLL	MOP

J-881.08-11.004