
J-881.10

VENTILADORES EXTRACCION AIRE OPERACION NORMAL

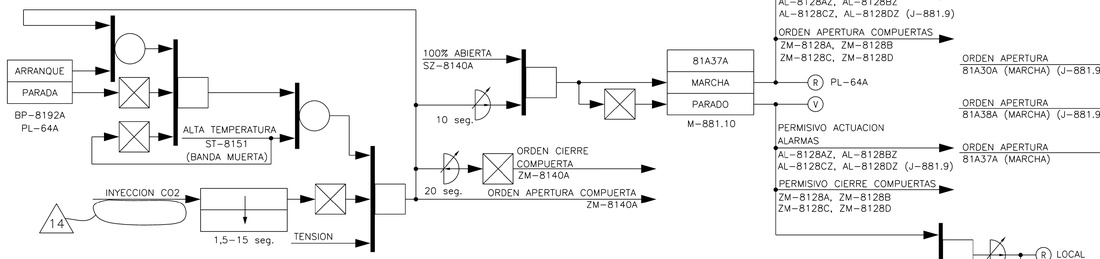


TIPICO PARA LOS SIGUIENTES VENTILADORES

VENTILADOR	BOTON PULSADOR		ORDEN ARRANQUE/PARADA	ORDEN PARADA	LOCAL LAMPARA	LAMPARA	PERMISIVO ACTUACION ALARMA	ALARMA
81A37A	BP-8192A	PL-64A	ST-8151	SCI-SP-5F1-003	L-8140AZ	L-8192A PL-64A	SZ-8140A	AL-8140AZ
81A37B	BP-8192B	PL-64B	ST-8153	SCI-SP-5F1-004	L-8140BZ	L-8192B PL-64B	SZ-8140B	AL-8140BZ

14

UNIDADES SUMINISTRO EXTRACCION AIRE SALAS CONTROL EDIFICIO GENERADORES DIESEL

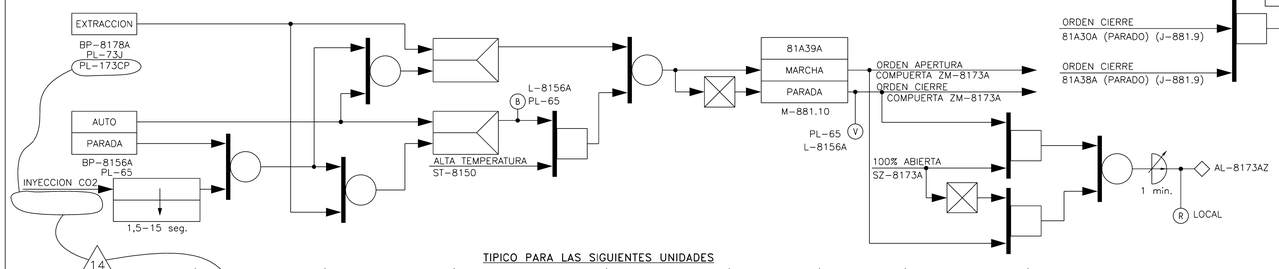


TIPICO PARA LAS SIGUIENTES UNIDADES


UNIDAD	PL-173CP BOTON PULSADOR	PL-65 BOTON PULSADOR	PERMISIVO MARCHA/PARADA	ORDEN PARADA	PL-65 LAMPARA	LOCAL LAMPARA	PERMISIVO ACTUACION ALARMA	ALARMA
81A39A	BP-8178A	BP-8156A	ST-8150	INYECCION CO2 SCI-SP-5F1-001	L-8156A	L-8173A	SZ-8173A	AL-8173AZ
81A40A	PL-173CP	BP-8157A			L-8157A	L-8173B	SZ-8173B	AL-8173BZ
81A39B	BP-8178B	BP-8156B	ST-8152	INYECCION CO2 SCI-SP-5F1-002	L-8156B	L-8173D	SZ-8173D	AL-8173DZ
81A40B	PL-173CR	BP-8157B			L-8157B	L-8173C	SZ-8173C	AL-8173CZ

14

UNIDADES CALENTAMIENTO SALAS EDIFICIO GENERADORES DIESEL




COMPUERTAS ASPIRACION VENTILADORES EXTRACCION AIRE EMERGENCIA

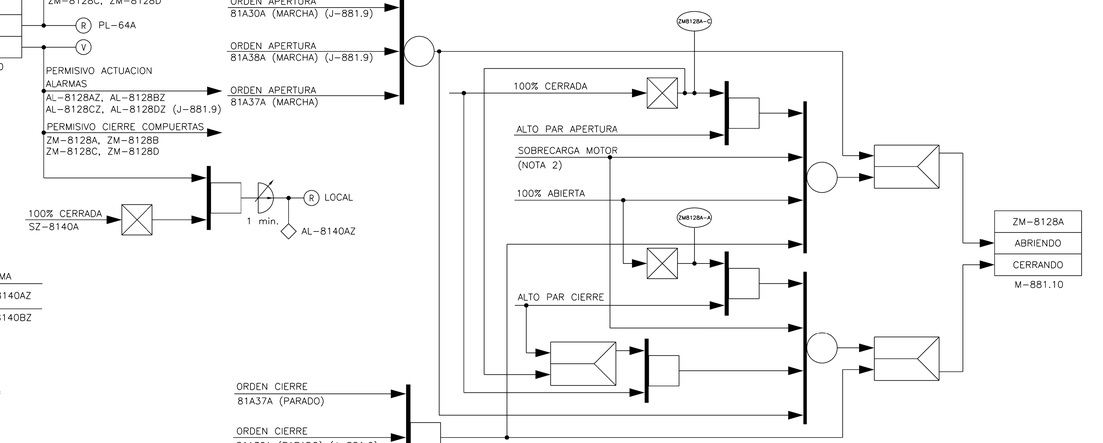

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES COMPUERTAS ZM

COMPUERTA	ORDEN APERTURA/PERMISIVO DE CIERRE			FIN DE CARRERA	BLOQUEO SEÑAL SOBRECARGA	ORDENADOR	
ZM-8128A	81A30A,	81A38A,	81A37A	SZ-8128A	SI (NOTA 2)	ZM8128A-A	ZM8128A-C
ZM-8128B	81A30A,	81A38B,	81A37A	SZ-8128B	SI (NOTA 2)	ZM8128B-A	ZM8128B-C
ZM-8128C	81A30B,	81A38C,	81A37A	SZ-8128C	SI (NOTA 2)	ZM8128C-A	ZM8128C-C
ZM-8128D	81A30B,	81A38D,	81A37A	SZ-8128D	SI (NOTA 2)	ZM8128D-A	ZM8128D-C
ZM-8128E	81A30C,	81A38E,	81A37B	SZ-8128E	SI (NOTA 2)	ZM8128E-A	ZM8128E-C
ZM-8128F	81A30C,	81A38F,	81A37B	SZ-8128F	SI (NOTA 2)	ZM8128F-A	ZM8128F-C
ZM-8128G	81A30D,	81A38G,	81A37B	SZ-8128G	SI (NOTA 2)	ZM8128G-A	ZM8128G-C
ZM-8128H	81A30D,	81A38H,	81A37B	SZ-8128H		ZM8128H-A	ZM8128H-C

COMPUERTAS ASPIRACION VENTILADOR EXTRACCION OPERACION NORMAL

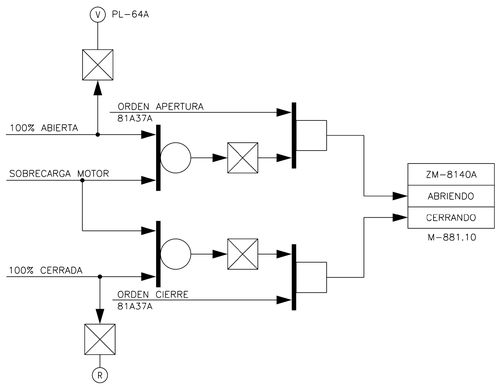

TIPICO PARA LOS SIGUIENTES CALENTADORES

CALENTADOR	ORDEN ARRANQUE/PARADA
81B47A	ST-8121A
81B47B	ST-8121B
81B48A	ST-8122A
81B48B	81B48A
81B48C	ST-8122C
81B48D	81B48C
81B51A	ST-8123A
81B51B	81B51A
81B51C	ST-8123C
81B51D	81B51C

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES COMPUERTAS ZM

COMPUERTA	ORDEN APERTURA/CIERRE	FIN DE CARRERA	LAMPARA
ZM-8140A	81A37A	SZ-8140A	L-8140A PL-64A
ZM-8140B	81A37B	SZ-8140B	L-8140B PL-64B

UNIDADES SUMINISTRO EXTRACCION AIRE SALAS CONTROL EDIFICIO GENERADORES DIESEL

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES COMPUERTAS ZM

COMPUERTA	ORDEN APERTURA/CIERRE	FIN DE CARRERA	LAMPARA	BLOQUEO SEÑAL SOBRECARGA	ORDENADOR	
ZM-8139A	81A30A	SZ-8139A	L-8139A PL-64A	SI (NOTA 2)	ZM8139A-A	ZM8139A-C
ZM-8139B	81A30B	SZ-8139B	L-8139B PL-64A	SI (NOTA 2)	ZM8139B-A	ZM8139B-C
ZM-8139C	81A30C	SZ-8139C	L-8139C PL-64B	SI (NOTA 2)	ZM8139C-A	ZM8139C-C
ZM-8139D	81A30D	SZ-8139D	L-8139D PL-64B	SI (NOTA 2)	ZM8139D-A	ZM8139D-C

COMPUERTAS DIVERSAS

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES COMPUERTAS ZM

COMPUERTA	ORDEN APERTURA/CIERRE	FIN DE CARRERA
ZM-8173A	81A39A	SZ-8173A
ZM-8173D	81A39B	SZ-8173D
ZM-8173B	81A40A	SZ-8173B
ZM-8173C	81A40B	SZ-8173C

NOTAS:

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 1/.

2.- VER DETALLE TIPICO EN LOGICO J-800.

EL PLANO REVISION 12 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 11

*EL PLANO REVISION 10 SUSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 9

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
14	JUN-20	PCD-1/31344-6/A1-12	–	IEL	JJJ	JJJ
13	AGO-16	PAC-16/4682/01	JSPE	FSS	JLM	MOP
12	JUN-00	REVISION MOTIVADA POR LA DIGITALIZACION DEL PLANO	VMI	TGG-MAA	RGF	EVL

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse Plant Engineering Services - Tarragona

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA LOGICO
SISTEMA H.V.A.C. EDIFICIOS DIESEL

ESCALAS: ÷ | PLANO Nº: J-881.10 | CLASE: – | EDICION: 14

A B C D E F G H I J K L M