

J-881.11


AISLAMIENTO SALA DE CONTROL (ASC) CADENA-A

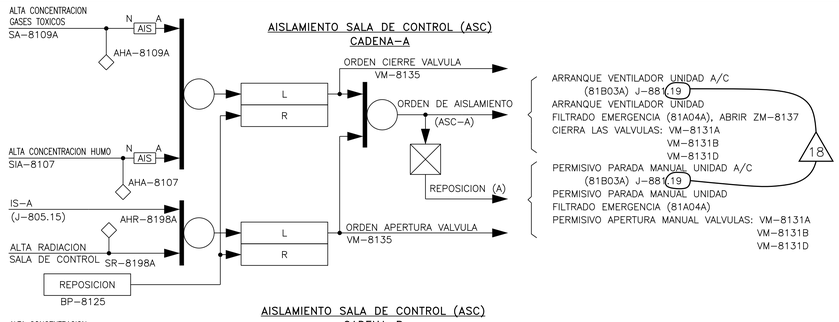

AISLAMIENTO SALA DE CONTROL (ASC) CADENA-B

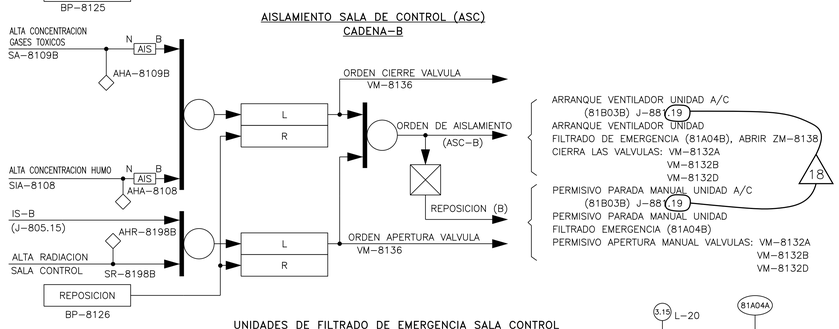


UNIDADES DE FILTRADO DE EMERGENCIA SALA CONTROL

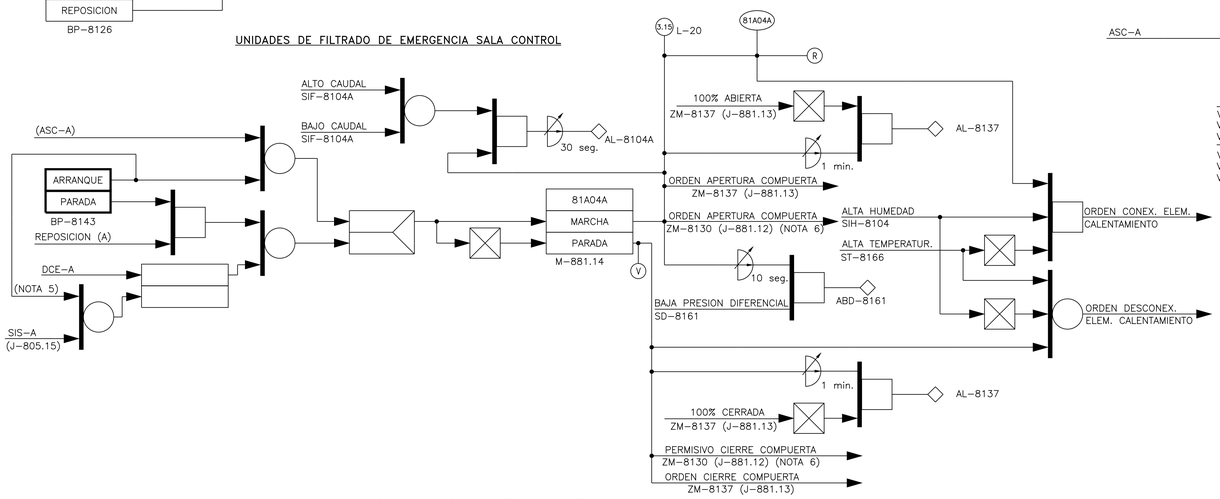

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES UNIDADES


UNIDAD	BOTON PULSADOR	ORDEN DE ARRANQUE	ORDEN DE PARADA/ REPOSICION	REPOSICION MANUAL	LAMPARAS		ORDEN DESCONEX./PERMISIVO CONEX. ELEM. CALENTAMIENTO	PERMISIVO DE ALARMA CON UNIDADES EN MARCHA	ENCLAVAMIENTO	ALARMA	ORDENADOR	TREN
81A04A	BP-8143	ASC-A	DCE-A/SIS-A (25 Seg.) (J-805.15)	BP-8125	L-8143	3.15-L0020	SIH-8104 ST-8166	SD-8161 SIF-8104A	ZM-8137 (J-881.13)	ABD-8161 AL-8104A AL-8137	81A04A	A
81A04B	BP-8144	ASC-B	DCE-B/SIS-B (25 Seg.) (J-805.15)	BP-8126	L-8144	7.15-L0020	SIH-8105 ST-8167	SD-8162 SIF-8104B	ZM-8130 (J-881.12) ZM-8138 (J-881.13)	ABD-8162 AL-8104B AL-8138	81A04B	B

VENTILADOR DE EXTRACCION DE AREA DE SERVICIO SALA DE CONTROL

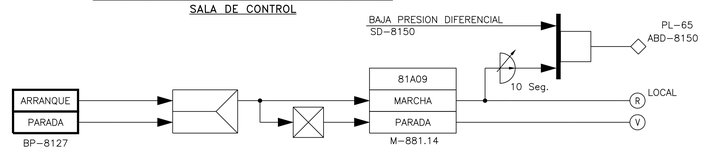

VENTILADOR	LOCAL BOTON PULSADOR	LOCAL LAMPARA	PERMISIVO ACTUACION ALARMA	PL-65 ALARMA	TREN
81A09	BP-8127	L-8127	SD-8150	ABD-8150	N


ALARMAS MAL FUNCIONAMIENTO FILTROS UNIDADES FILTRADO DE EMERGENCIA SALA CONTROL

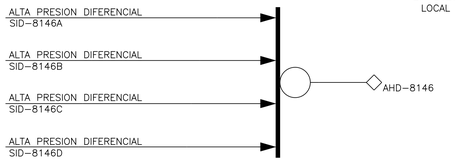

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES ALARMAS AHD


UNIDAD	ORDEN ENERGIZACION	ALARMA
81A04A	SID-8146A, SID-8146B, SID-8146C, SID-8146D,	AHD-8146
81A04B	SID-8149A, SID-8149B, SID-8149C, SID-8149D,	AHD-8149

BOMBAS MUESTRA AIRE SALA CONTROL



BOMBA	LOCAL BOTON PULSADOR	LOCAL LAMPARAS	TREN
81P01A	BP-8103(PL-506A)	L-8103(PL-506A)	N
81P01B	BP-8104(PL-506B)	L-8104(PL-506B)	N


VALVULAS AISLAMIENTO SALA DE CONTROL

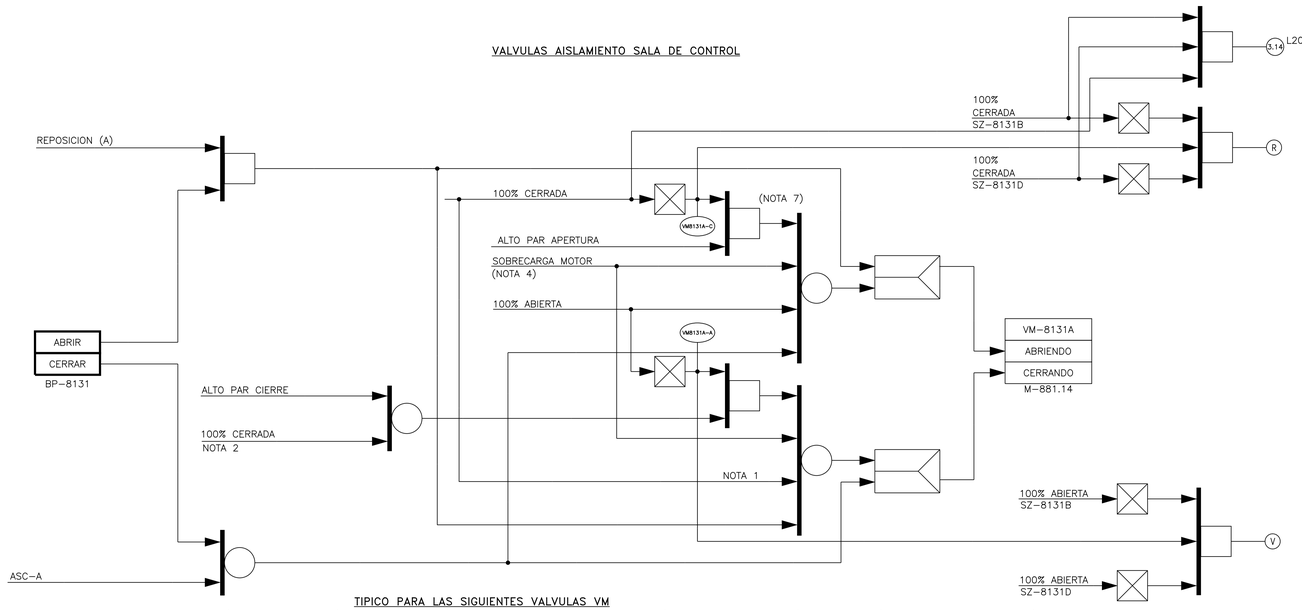

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES VALVULAS VM

VALVULA	BOTON PULSADOR	ORDEN DE CIERRE	REPOSICION MANUAL	FIN DE CARRERA	LAMPARAS		BLOQUEO SEÑAL SOBRECARGA	ORDENADOR		TREN
VM-8131A – NOTA 2 VM-8131B – NOTA 1 VM-8131D – NOTA 1	BP-8131	ASC-A	BP-8125	SZ-8131A SZ-8131B SZ-8131D	L-8131	3.14-L0020	SI (NOTA 4) SI (NOTA 4) SI (NOTA 4)	VM8131A-A VM8131B-A VM8131D-A	VM8131A-C VM8131B-C VM8131D-C	A
VM-8132A – NOTA 2 VM-8132B – NOTA 1 VM-8132D – NOTA 1	BP-8132	ASC-B	BP-8126	SZ-8132A SZ-8132B SZ-8132D	L-8132	7.14-L0020	SI (NOTA 4) SI (NOTA 4) SI (NOTA 4)	VM8132A-A VM8132B-A VM8132D-A	VM8132A-C VM8132B-C VM8132D-C	B

VALVULAS ENTRADAS EMERGENCIA SALA DE CONTROL

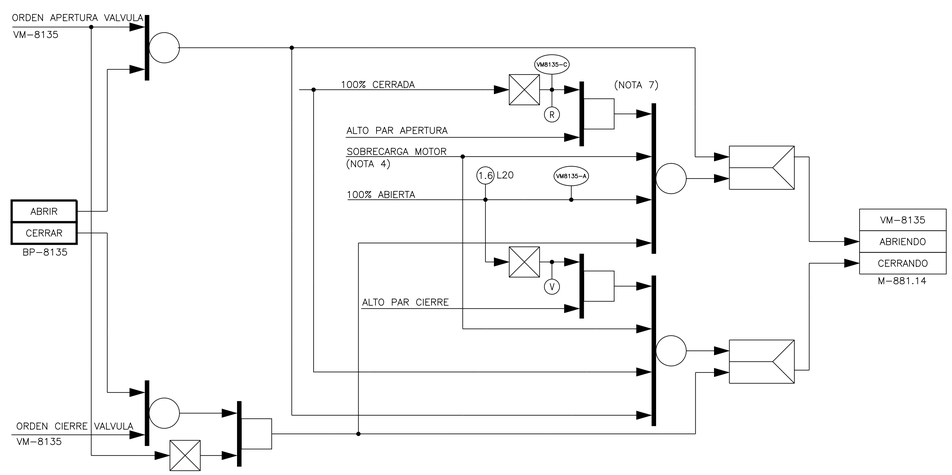

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES VALVULAS VM

VALVULA	BOTON PULSADOR	REPOSICION MANUAL	FIN DE CARRERA	LAMPARAS		BLOQUEO SEÑAL SOBRECARGA	TREN
VM-8135	BP-8135	BP-8125	SZ-8135	L-8135	1,6-L0020	SI (NOTA 4)	A
VM-8136	BP-8136	BP-8126	SZ-8136	L-8136	9,6-L0020	SI (NOTA 4)	B

NOTAS:

1.– EN LAS VALVULAS AFECTADAS POR ESTA NOTA NO SE INCLUYE ESTA SEÑAL.

2.– EN LAS VALVULAS AFECTADAS POR ESTA NOTA NO SE INCLUYE ESTA SEÑAL.

3.– LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 1/.

4.– VER DETALLE TIPICO EN LOGICO J-800

5.– SEÑAL SOLO VALIDA PARA UNIDAD 81A04B. EN LA UNIDAD 81A04A LA MEMORIA ES SOLAMENTE RESETEADA POR LA SEÑAL SIS-A.

6.– SEÑAL SOLO VALIDA PARA UNIDAD 81A04B.

7.– PARA AJUSTE DE BY-PASS DE ALTO PAR DE APERTURA VER LA FICHA TECNICA DE VALVULA MOTORIZADA CORRESPONDIENTE. DICHO VALOR NO AFECTA A LAS SEÑALIZACIONES.

ACTUALIZADO OCT-2017

LA EDICION 11 PROVIENE DE LA EDICION 10 EMITIDA POR ANA - CNV II

EL PLANO REVISION 10 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 9

** EL PLANO REVISION 6 SUBSTITUYE AL PLANO DE I.C.N.A. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 5

* EL PLANO REVISION 5 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 4

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
18	OCT.17	PCD-1/35477-1/A1-17; PCD-1/35477-2/A2-17	JER	FSS	MCF	MOP
17	DIC-12	PCD-1/30244/A1-13	BPP	JRG	JSR	MOP
16	OCT-12	PCD-1/32768/A13-15	JSPE	JMG	MCF	MOP
15	JUL-09	PCD-1/21989/A1-12	MCF	JMG	JSR	MOP

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA LOGICO
SISTEMA H.V.A.C.
EDIFICIO DE CONTROL

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
÷	J-881.11	C	18

J-881.11-18.DGN