
J-881.13


COMPUERTAS DIVERSAS

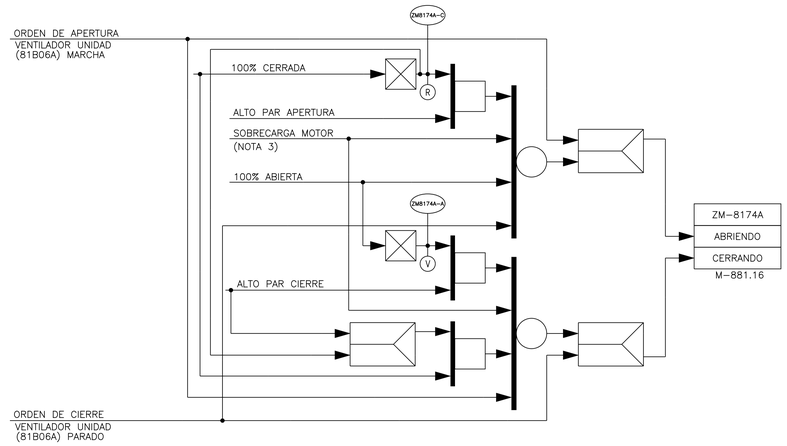

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES COMPUERTAS ZM

COMPUERTA	ORDEN DE APERTURA/ CIERRE	FIN DE CARRERA	LAMPARA	BLOQUEO SEÑAL SOBRECARGA	ORDENADOR	
ZM-8174A	81B06A (J-881.20)	SZ-8174A	L-8174A	SI (NOTA 3)	ZM8174A-A	ZM8174A-C
ZM-8174B	81B06B (J-881.25)	SZ-8174B	L-8174B	SI (NOTA 3)	ZM8174B-A	ZM8174B-C
ZM-8180A	81A10A	SZ-8180A	L-8180A	SI (NOTA 3)	ZM8180A-A	ZM8180A-C
ZM-8180B	81A10B	SZ-8180B	L-8180B	SI (NOTA 3)	ZM8180B-A	ZM8180B-C
ZM-8180C	81A12A	SZ-8180C	L-8180C	SI (NOTA 3)	ZM8180C-A	ZM8180C-C
ZM-8180D	81A12B	SZ-8180D	L-8180D	SI (NOTA 3)	ZM8180D-A	ZM8180D-C


VENTILADORES SALA BATERIAS 125 V. EMERGENCIA

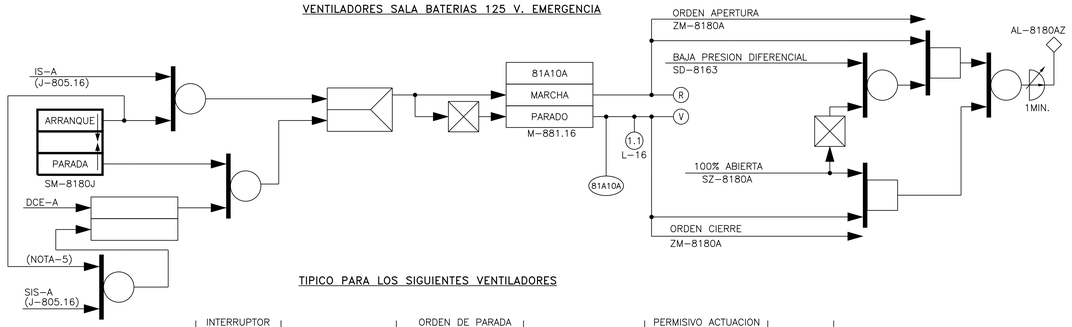

TIPICO PARA LOS SIGUIENTES VENTILADORES

VENTILADOR	INTERRUPTOR DE CONTROL	ORDEN DE ARRANQUE	ORDEN DE PARADA REPOSICION	LAMPARAS		PERMISIVO ACTUACION ALARMA	ALARMA	ORDENADOR
81A10A	SM-8180J	IS-A (J-805.16)	DCE-A/SIS-A (25 seg.) (J-805.16)	L-8180J	1.1-L0016	SD-8163 SZ-8180A	AL-8180AZ	81A10A
81A12A	SM-8180M			L-8180M	2.1-L0016	SD-8165 SZ-8180C	AL-8180CZ	81A12A
81A10B	SM-8180L	IS-B (J-805.16)	DCE-B/SIS-B (25 seg.) (J-805.16)	L-8180L	15.1-L-0016	SD-8164 SZ-8180B	AL-8180BZ	81A10B
81A12B	SM-8180N			L-8180N	14.1-L-0016	SD-8166 SZ-8180D	AL-8180DZ	81A12B


VENTILADORES DIVERSOS

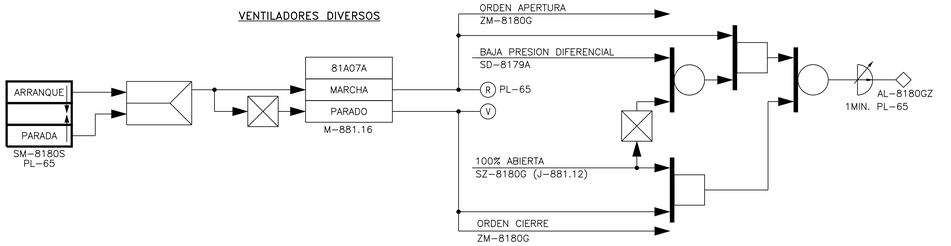

TIPICO PARA LOS SIGUIENTES VENTILADORES

UNIDAD	PL-65 INTERRUPTOR DE CONTROL	PL-65 LAMPARA	PERMISIVO ACTUACION ALARMA	PL-65 ALARMA
81A07A	SM-8180S	L-8180S	SD-8179A SZ-8180G	AL-8180GZ
81A07B	SM-8180T	L-8180T	SD-8179B SZ-8180H	AL-8180HZ
81A11A	SM-8180P	L-8180P	SD-8178A SZ-8180E	AL-8180EZ
81A11B	SM-8180R	L-8180R	SD-8178B SZ-8180F	AL-8180FZ
81A61A	SM-8195A	L-8195A	SD-8137A SZ-8194A	AL-8194AZ
81A61B	SM-8195B	L-8195B	SD-8137B SZ-8194B	AL-8194BZ


HUMIDIFICADORES DE LA SALA DE CONTROL

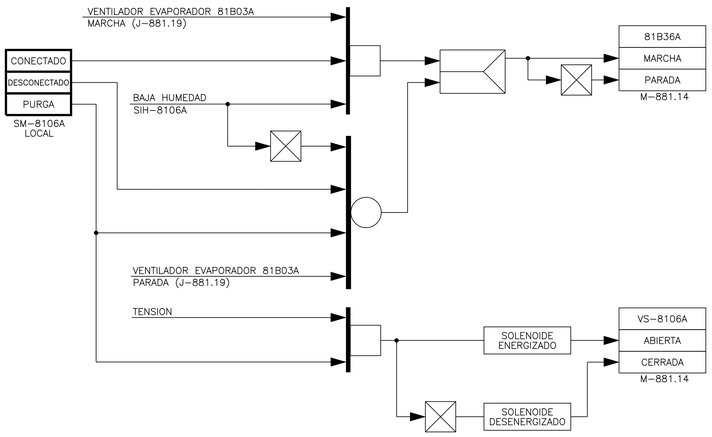

TIPICO PARA LOS SIGUIENTES HUMIDIFICADORES

HUMIDIFICADOR	LOCAL INTERRUPTOR DE CONTROL	ORDEN DE PARADA/PERMISIVO DE MARCHA	
81B36A	SM-8106A	81B03A	SIH-8106A
81B36B	SM-8106B	81B03B	SIH-8106B


COMPUERTAS RECIRCULACION UNIDADES A/C SALA DE CONTROL

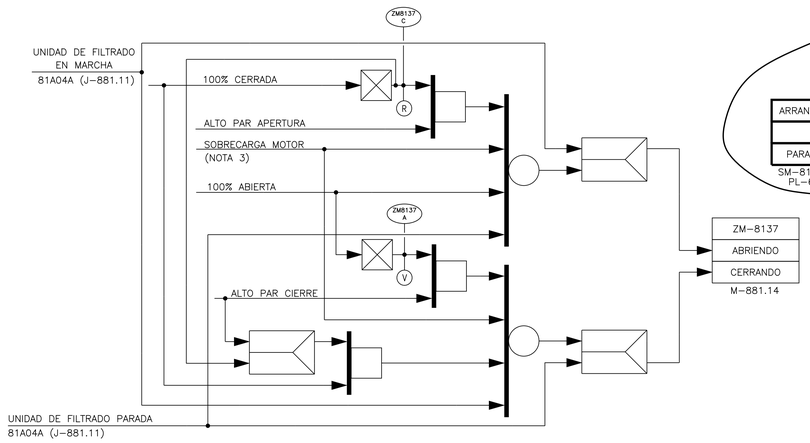

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES COMPUERTAS ZM

COMPUERTA	ORDEN DE APERTURA/ CIERRE	FIN DE CARRERA	LAMPARA	BLOQUEO SEÑAL SOBRECARGA	ORDENADOR		TREN
ZM-8137	81A04A	SZ-8137	L-8137	SI (NOTA 3)	ZM8137-A	ZM8137-C	A
ZM-8138	81A04B	SZ-8138	L-8138	SI (NOTA 3)	ZM8138-A	ZM8138-C	B

VENTILADORES DIVERSOS

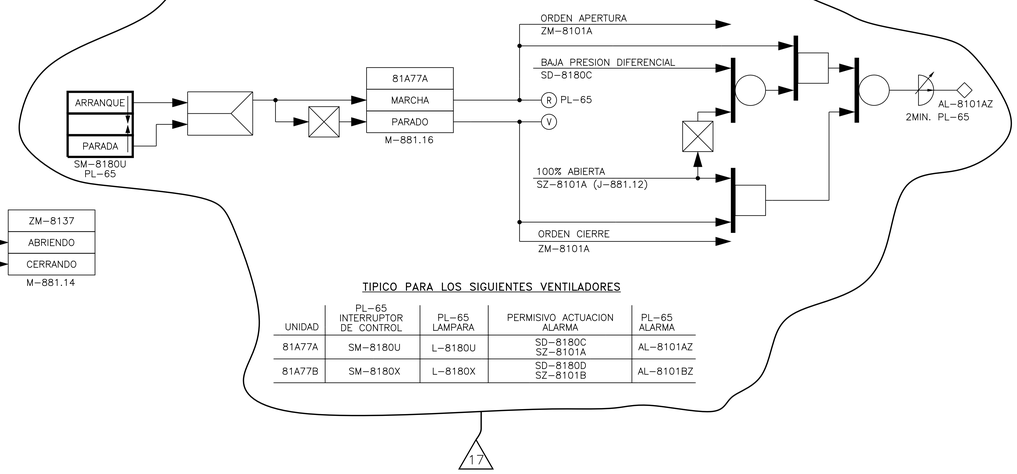

TIPICO PARA LOS SIGUIENTES VENTILADORES

UNIDAD	PL-65 INTERRUPTOR DE CONTROL	PL-65 LAMPARA	PERMISIVO ACTUACION ALARMA	PL-65 ALARMA
81A77A	SM-8180U	L-8180U	SD-8180C SZ-8101A	AL-8101AZ
81A77B	SM-8180X	L-8180X	SD-8180D SZ-8101B	AL-8101BZ

NOTAS:

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 1/.

2.- ESTA SEÑAL ES MANTENIDA DEBIENDO SER REPUESTA MEDIANTE UN BOTON PULSADOR SITUADO LOCALMENTE.

3.- VER DETALLE TIPICO EN LOGICO J-800

4.- ANULADA.

5.- SEÑAL SOLO VALIDA PARA UNIDADES 81A10B Y 81A12B. EN LAS UNIDADES 81A10A Y 81A12A LA MEMORIA ES SOLAMENTE RESETEADA POR LA SEÑAL SIS-A.

ACTUALIZADO NOV-2019

LA EDICION 13 PROVIENE DE LA EDICION 12 EMITIDA POR ANA - CNV II

EL PLANO REVISION 12 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 11

** EL PLANO REVISION 8 SUBSTITUYE AL PLANO DE I.C.N.A. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 7.

* EL PLANO REVISION 7 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 6.

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
17	NOV.19	PCD-1/36673/A1-15	JER	FSS	JLM	MOP
16	ABR.19	PCD-1/35477-4/A2-15 (REACTUALIZACION)	JER	JMG	MCF	MOP
15	OCT.17	PCD-1/35477-1/A1-14; PCD-1/35477-2/A2-14	JER	FSS	MCF	MOP
14	AGO.12	PCD-1/35477-3/A5-14; PCD-1/35477-4/A6-14				
		PCD-1/31153/A10-13	MVR	MPM	MAG	SMZ

ANAV Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA LOGICO
SISTEMA H.V.A.C.
EDIFICIO DE CONTROL

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
-	J-881.13	C	17

J-881.13-17.DGN