

J881.14

VENTILADOR EXTRACCION SERVICIOS SANITARIOS

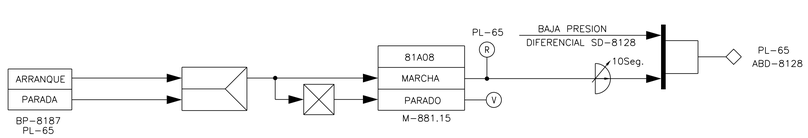

VENTILADOR	PL-65 BOTON PULSADOR	PL-65 LAMPARA	PERMISIVO ACTUACION ALARMA	PL-65 ALARMA
81A08	BP-8187	L-8187	SD-8128	ABD-8128

VENTILADORES DIVERSOS

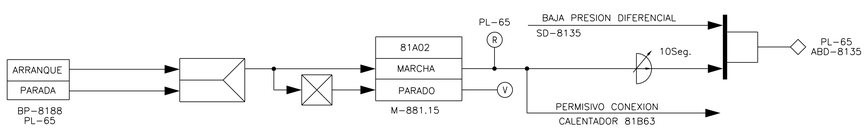


TIPICO PARA LOS SIGUIENTES VENTILADORES

VENTILADOR	PL-65 BOTON PULSADOR	PL-65 LAMPARA	PERMISO ACTUACION ALARMA	PL-65 ALARMA
81A02	BP-8188	L-8188	SD-8135	ABD-8135
81B01	BP-8191	L-8191	SD-8134	ABD-8134

TIPICO PARA LOS SIGUIENTES CALENTADORES

CALENTADOR	ORDEN CONEXION/DESCONEXION		ORDEN DESCONEXION PERMISIVO CONEXION
81B63	ST-8112	YT-8159	81A02
81B65	ST-8113	YT-8156	81B01


UNIDADES EXTRACCION AREAS ACTIVIDAD

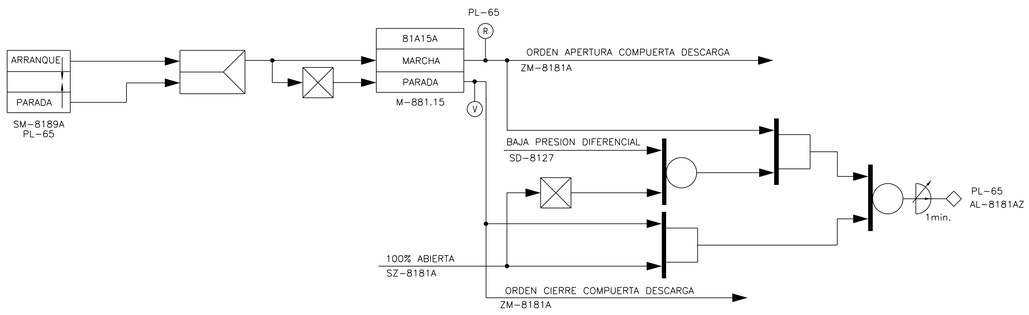

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES UNIDADES

UNIDAD	PL-65 INTERRUPTOR DE CONTROL	PL-65 LAMPARA	PERMISIVO ACTUACION ALARMA	PL-65 ALARMA
81A15A	SM-8189A	L-8189A	SD-8127 SZ-8181A	AL-8181AZ
81A15B	SM-8189B	L-8189B	SD-8125 SZ-8181B	AL-8181BZ
81A15C	SM-8189C	L-8189C	SD-8122 SZ-8181C	AL-8181CZ

ALARMAS MAL FUNCIONAMIENTO FILTROS UNIDADES EXTRACCION AREAS ACTIVIDAD

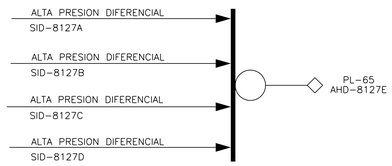


TIPICO PARA LAS SIGUIENTES ALARMAS AHD

UNIDAD	ORDEN ENERGIZACION	PL-65 ALARMA
81A15A	SID-8127A SID-8127B SID-8127C SID-8127D	AHD-8127E
81A15B	SID-8125A SID-8125B SID-8125C SID-8125D	AHD-8125E
81A15C	SID-8122A SID-8122B SID-8122C SID-8122D	AHD-8122E

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO

UNIDAD	CONTROLADOR UNIDAD	ORDEN MARCHA/PARADA	TREN
81B76A	CIU-8134E	ACTUACION SCI SN-8134E	N
81B76B	CIU-8134F	ACTUACION SCI SN-8134F	N


COMPUERTAS DESCARGA UNIDADES EXTRACCION AREAS ACTIVIDAD

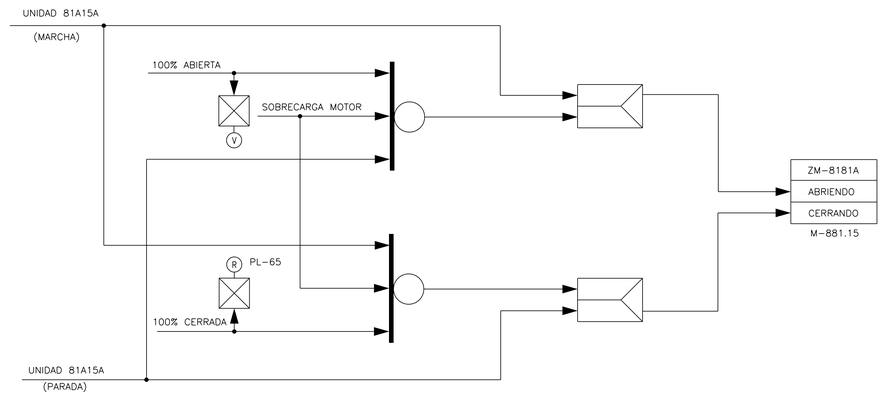

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES COMPUERTAS ZM

COMPUERTA	ORDEN APERTURA/CIERRE	FIN DE CARRERA	PL-65 LAMPARA
ZM-8181A	81A15A	SZ-8181A	L-8181A
ZM-8181B	81A15B	SZ-8181B	L-8181B
ZM-8181C	81A15C	SZ-8181C	L-8181C

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO (SALA PANELES)

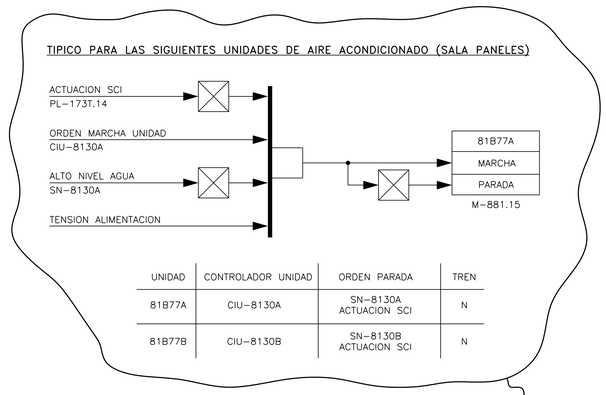

UNIDAD	CONTROLADOR UNIDAD	ORDEN PARADA	TREN
81B77A	CIU-8130A	SN-8130A ACTUACION SCI	N
81B77B	CIU-8130B	SN-8130B ACTUACION SCI	N

NOTAS.-

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 1/.

EL PLANO REVISION 3 SUSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 2.

LA EDICION 4 PROVIENE DE LA EDICION 3 EMITIDA POR INITEC-NUCLEAR (DIGITALIZACION)

ACTUALIZADO IDR DIC-2024

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA LOGICO
SISTEMA H.V.A.C.
EDIFICIO DE CONTROL

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	COMP.	VERIF.	APROB.
7	NOV.24	PCD-1/36469/A3-04	MCF	ICG DYNATEC	–	JER	MOP
6	MAR.23	PCD-1/35481-1/A1-05; PCD-1/35481-2/A2-05	MCF	ICG DYNATEC	–	JAPM	MOP
5	NOV.20	PCD-1/36712/A4-04	JSR	JMG	–	JER	MOP
4	MAR.15	PCD-1/31559/A2-03	MCF	JMG	–	JLM	MOP
3	JUN.00	REVISION MOTIVADA POR LA DIGITALIZACION DEL PLANO	–	RZA	TGC-MAA	RGF	–

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
-/-	J-881.14	–	7

J-881.14-07.DGN

A B C D E F G H I J K L M