
J-881.16


VENTILADORES EXTRACCION SALAS DE BOMBAS AGUA ALIMENTACION AUXILIAR

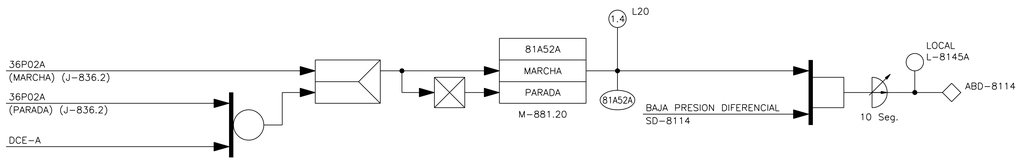

TIPICO PARA LOS SIGUIENTES VENTILADORES

UNIDAD	ORDEN MARCHA/ PARADA	ORDEN PARADA/ REPOSICION	LAMPARAS LOCAL	LAMPARAS SALA CONTROL	PERMISIVO ACTUACION ALARMA	ALARMA	ORDENADOR
81A52A	36P02A	DCE-A	L-8145A	1.4-L0020	SD-8114	ABD-8114	81A52A
81A52B	36P02B	DCE-B	L-8145D	9.4-L0020	SD-8115	ABD-8115	81A52B


VENTILADORES EXTRACCION SALA EQUIPO ELECTRICO ED. AGUA ALIMENTACION AUXILIAR

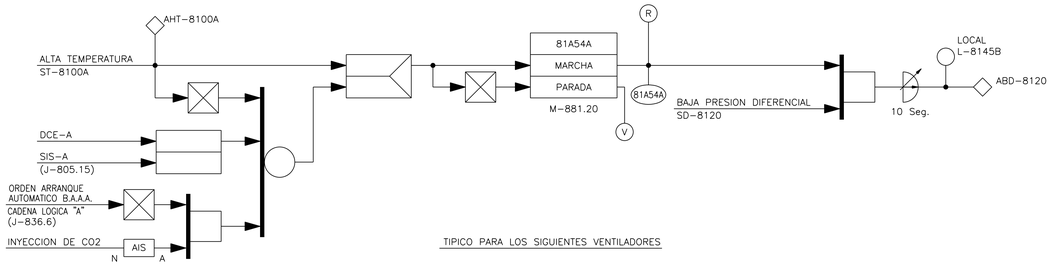

TIPICO PARA LOS SIGUIENTES VENTILADORES

UNIDAD	ORDEN MARCHA/ PARADA	ORDEN PARADA/ REPOSICION	ORDEN/PERMISIVO PARADA	LAMPARAS LOCAL	LAMPARAS SALA CONTROL	PERMISIVO ACTUACION ALARMA	ALARMA	ORDENADOR	TREN
81A54A	ST-8100A	DCE-A SIS-A (30 seg.) (J-805.15)	INYECCION CO2/ CADENA "A" (J-836.6)	L-8145B	L-8100A	SD-8120	ABD-8120 AHT-8100A	81A54A	A
81A54B	ST-8100B	DCE-B SIS-B (30 seg.) (J-805.15)	INYECCION CO2/ CADENA "B" (J-836.2)	L-8145E	L-8100B	SD-8124	ABD-8124 AHT-8100B	81A54B	B

UNIDADES AIRE ACONDICIONADO. SALA EQUIPO ELECTRICO ED. AGUA ALIMENTACION AUXILIAR

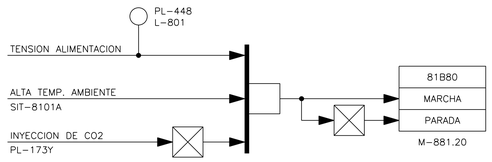

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO


UNIDAD	ORDEN MARCHA/PARADA	ORDEN PARADA	PL-448 LAMPARAS	TREN
81B80	SIT-8101A	INYECCION CO2 (PL-173Y)	L-801 (MARCHA/PARADA UNIDAD)	N
81B81	SIT-8101B	INYECCION CO2 (PL-173Y)	L-811 (MARCHA/PARADA UNIDAD)	

14

** " EL PLANO REVISION 5 SUBSTITUYE AL PLANO DE I.C.N.A. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 4

* " EL PLANO REVISION 3 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 2

AEROTERMO SALA BATERIAS BOMBAS AGUA ALIMENTACION AUXILIAR

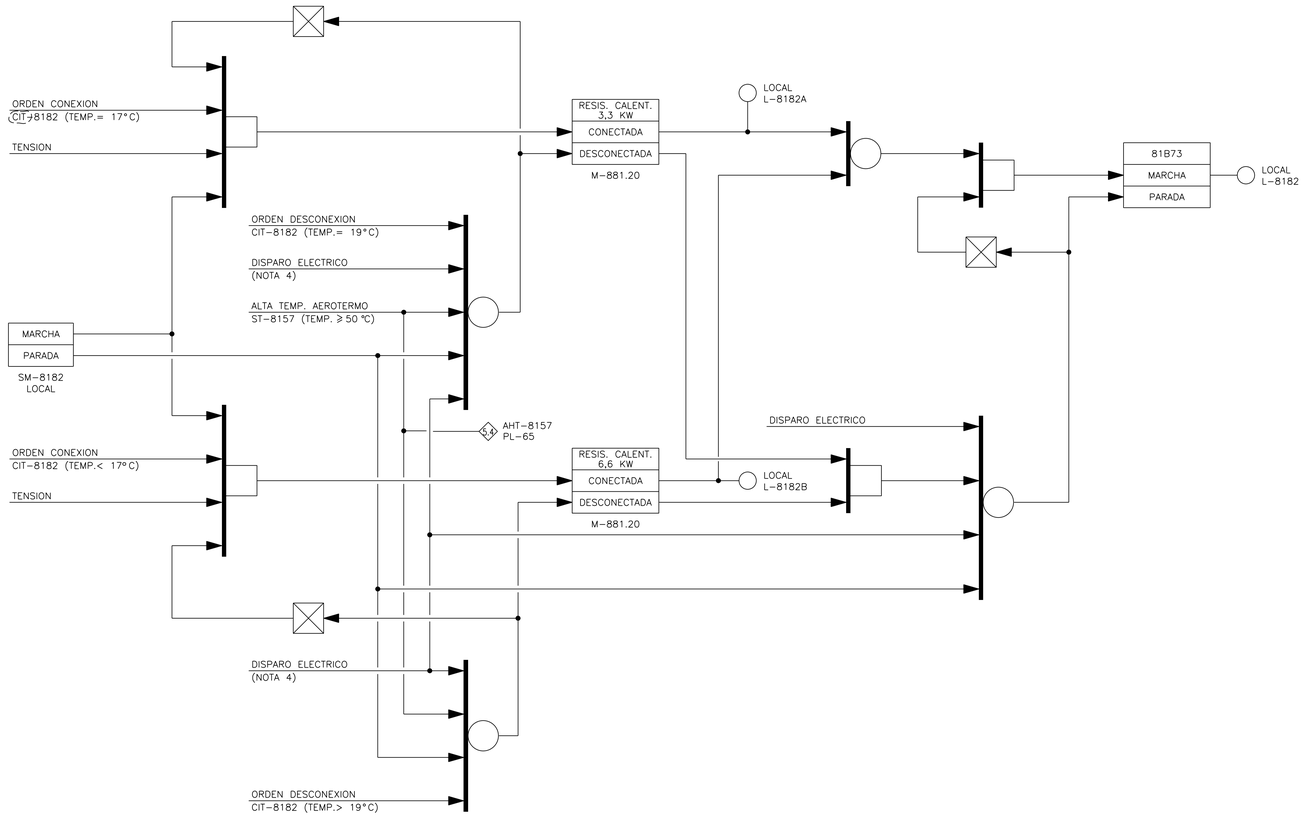

UNIDADES CALENTAMIENTO SALAS EDIFICIO BOMBAS AGUA ALIMENTACION AUXILIAR


BAJA TEMPERATURA CIT-8182 (ST-8182 TEMP.< 16 °C) → 5,5 ABT-8182 PL-65



TIPICO PARA LOS SIGUIENTES CALENTADORES

CALENTADOR	ORDEN ARRANQUE/ PARADA
81B55A	ST-8162
81B55B	ST-8163
81B55C	ST-8161
81B56	ST-8160

VENTILADORES SALA BATERIAS EDIFICIO AGUA ALIMENTACION AUXILIAR

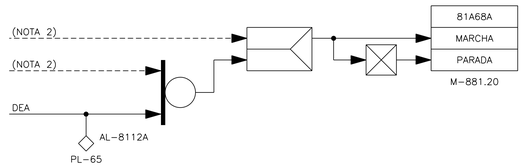

TIPICO PARA LOS SIGUIENTES VENTILADORES

VENTILADOR	ORDEN ARRANQUE/ PARADA	PL-65 ALARMA
81A68A	(NOTA 2)	AL-8112A
81A68B		AL-8112B

NOTAS:

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS. LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRAN PRECEDIDAS POR 1/.

2.- LOS VENTILADORES DE LA SALA DE BATERIAS SE ACCIONAN MANUALMENTE DESDE EL CENTRO CONTROL DE MOTORES.

3.- LA BANDA PROPORCIONAL DEL CONTROLADOR SERA AJUSTADA A ±1 °C.

4.- INCLUYE, ADEMAS DEL PROPIO, EL DISPARO ELECTRICO DEL VENTILADOR.

LA EDICION 13 PROVIENE DE LA EDICION 12 EMITIDA POR ANAV
LA EDICION 10 PROVIENE DE LA EDICION 9 EMITIDA POR INITEC-NUCLEAR
LA EDICION 9 PROVIENE DE LA EDICION 8 EMITIDA POR UTE INITEC-INYPSA-E.AGRUPADOS

ACTUALIZADO
IDR JUL-2023

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	VERIF.	APROB.
14	JUL.23	PCD-1/35480/A1-13 (REACTUALIZACION)	JAPM	LAB	MCF	MOP
13	AGO.21	PCD-1/35480/A1-10	JAPM	ICG	MCF	MOP
12	JUN.21	POR ACCIÓN EPAC 19/1579/06	–	ACAF	JJJ	JJJ
11	ENE.21	ASC-A/36253-F1/A2-10	JAPM	MMA	ONF	MOP
10	ENE.17	CORRECCION DOCUMENTAL	JER	JRG	JLM	MOP

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA LOGICO
SISTEMA H.V.A.C.
EDIFICIO BOMBAS AGUA ALIMENTACION AUXILIAR

ESCALAS: –

PLANO N.: * J-881.16

CLASE: C

EDICION: 14

1/J-881.16---14.DGN

A B C D E F G H I J K L M