
J-882.2


COMPUERTAS ASPIRACION VENTILADORES EXTRACCION DE TECHO EDIFICIO TURBINA

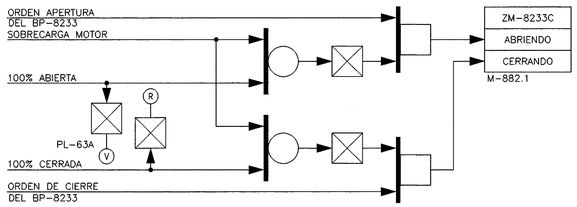

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES COMPUERTAS ZM

COMPUERTA	ORDEN APERTURA/CIERRE	FIN DE CARRERA	PL-63A LAMPARA
ZM-8233C	BP-8233	SZ-8233C	L-8233C
ZM-8234C	BP-8234	SZ-8234C	L-8234C
ZM-8235C	BP-8235	SZ-8235C	L-8235C
ZM-8236C	BP-8236	SZ-8236C	L-8236C


VENTILADORES EXTRACCION DE TECHO EDIFICIO TURBINA

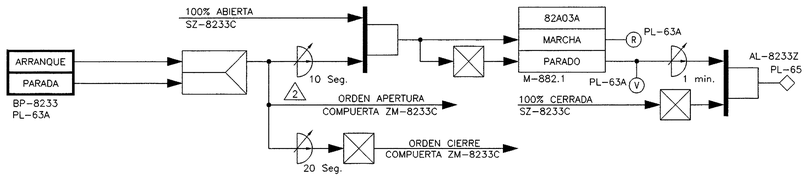

TIPICO PARA LOS SIGUIENTES VENTILADORES


VENTILADOR	PL-63A BOTON PULSADOR	PERMISIVO MARCHA	PL-63A LAMPARA	PERMISIVO ACTUACION ALARMA	PL-65 ALARMA
82A03A	BP-8233	SZ-8233C	L-8233	SZ-8233C	AL-8233Z
82A03B	BP-8234	SZ-8234C	L-8234	SZ-8234C	AL-8234Z
82A03C	BP-8235	SZ-8235C	L-8235	SZ-8235C	AL-8235Z
82A03D	BP-8236	SZ-8236C	L-8236	SZ-8236C	AL-8236Z

VENTILADOR UNIDAD FILTRADO DESCARGA BOMBAS VACIO CONDENSADOR (82A12)

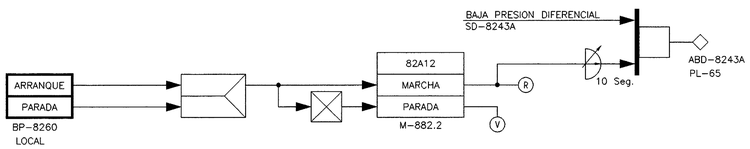


UNIDAD	LOCAL BOTON PULSADOR	LOCAL LAMPARA	PERMISIVO ACTUACION ALARMA	PL-65 ALARMA
82A12	BP-8260	L-8260	SD-8243A	ABD-8243A

UNIDAD FILTRADO DESCARGA BOMBAS VACIO CONDENSADOR

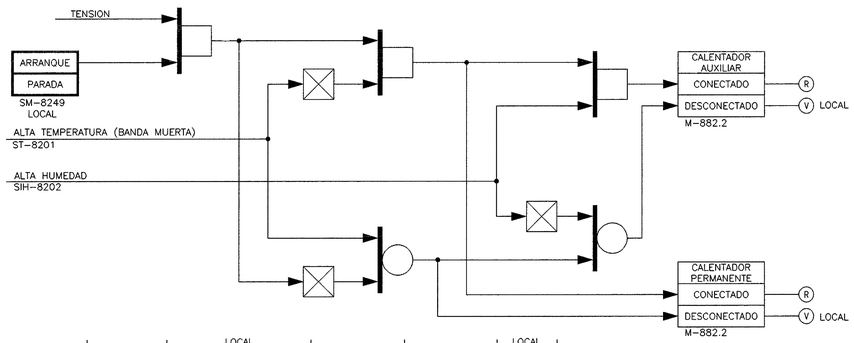


UNIDAD	EQUIPO	LOCAL INTERRUPTOR DE CONTROL	ORDEN CONEXION	PERMISO CONEX.	LOCAL LAMPARA
82A10	CALENTADOR AUXILIAR	SM-8249	ST-8201	SIH-8202	L-8249
	CALENTADOR PERMANENTE			--	L-8249A

UNIDAD FILTRADO DESCARGA VAPOR CIERRES CONDENSADOR

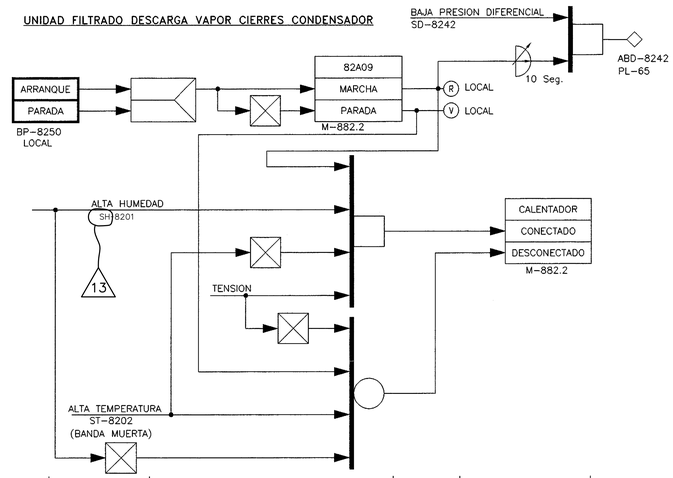

UNIDAD	LOCAL BOTON PULSADOR	ORDEN DESCONEXION/PERMISIVO CONEXION	LOCAL LAMPARA	PERMISIVO ACTUACION ALARMA	PL-65 ALARMA
82A09	BP-8250	ST-8202 / SIH-8201 (13)	L-8250	SD-8242	ABD-8242


ALARMAS MAL FUNCIONAMIENTO FILTROS UNIDADES DESCARGA

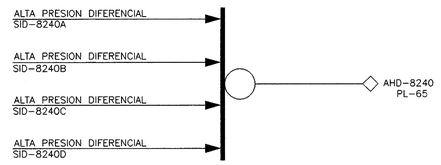

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES ALARMAS AHD

UNIDAD	ORDEN ENERGIZACION	ALARMA PL-65
82A10	SID-8240A SID-8240B SID-8240C SID-8240D	AHD-8240
82A09	SID-8241A SID-8241B SID-8241C SID-8241D	AHD-8241


VENTILADORES EXTRACCION DE SALA CABINA E INTERRUPTORES

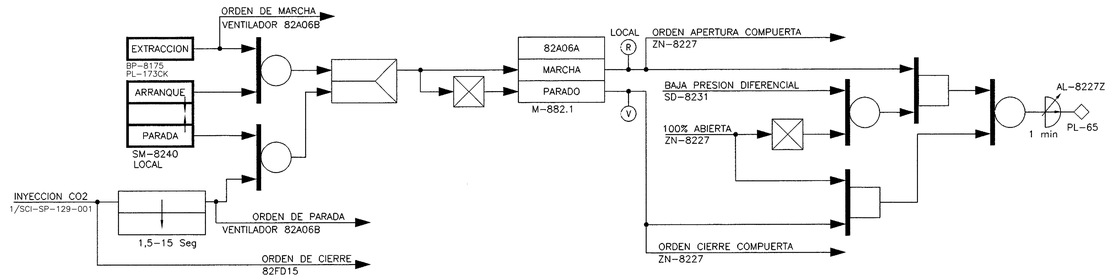

TIPICO PARA LOS SIGUIENTES VENTILADORES

VENTILADOR	LOCAL INTERRUPTOR DE CONTROL	PL-173CK BOTON PULSADOR	ORDEN DE PARADA	PERMISIVO ACTUACION ALARMA	PL-65 ALARMA	LOCAL LAMPARA
82A06A	SM-8240	BP-8175	INYECCION CO2 SP-8201	SD-8231 SZ-8227	AL-8227Z	L-8240
82A06B	SM-8241			SD-8232 SZ-8228	AL-8228Z	L-8241


COMPUERTAS ASPIRACION VENTILADORES EXTRACCION SALA CABINA E INTERRUPTORES

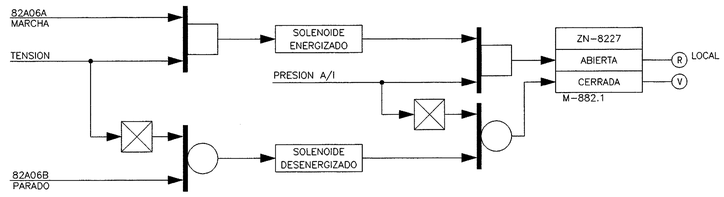

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES COMPUERTAS ZN

COMPUERTA	ORDEN APERTURA/CIERRE	FIN DE CARRERA	LOCAL LAMPARA
ZN-8227	82A06A	SZ-8227	L-8227
ZN-8228	82A06B	SZ-8228	L-8228

VENTILADORES REFRIGERACION BOMBAS DRENAJE CALENTADORES

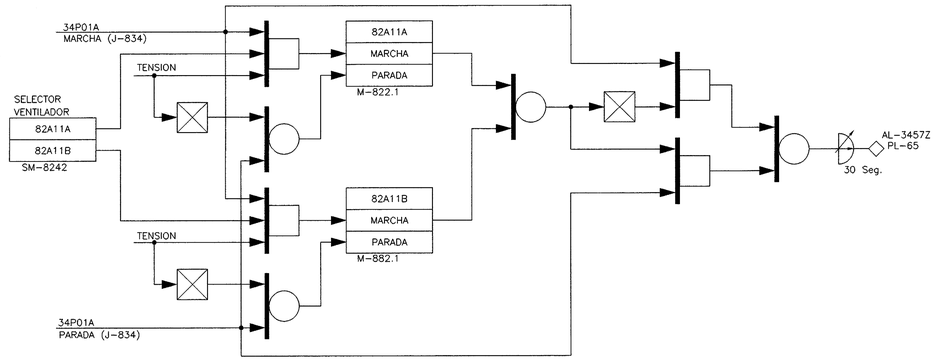

VENTILADORES REFRIGERACION BOMBAS DRENAJE CALENTADORES

VENTILADOR	INTERRUPTOR CONTROL	ORDEN MARCHA/PARADA	PL-65 ALARMA
82A11A 82A11B	SM-8242	34P01A	AL-3457Z
82A11C 82A11D	SM-8243	34P01B	AL-3463Z

NOTA:

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 1/.

EL PLANO REVISION 9 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 8.

** EL PLANO REVISION 7 SUBSTITUYE AL PLANO DE INYPSA/INGENIERIA Y EQUIPOS DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 6.

* EL PLANO REVISION 6 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 5.

LA EDICION 11 PROVIENE DE LA EDICION 10 EMITIDA POR IDOM

ACTUALIZADO IDR SEP-2022

anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA LOGICO
SISTEMA H.V.A.C.
EDIFICIO TURBINA

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
13	SEP.22	PCD-1/37544/A1-12	JER	JMG	JLM	MOP
12	FEB.22	PAC-21/1727/01	BPP	ICG	JLM	MOP
11	JUL.21	PAC-21/0806/01	ONF	JMG	BPP	MOP

ESCALAS: ÷ | PLANO Nº: J-882.2 | CLASE: — | EDICION: 13

J-882/02-13.DGN