

2/J-015.01


SISTEMA BY PASS AGUA ALIMENTACION


CADENA "A"

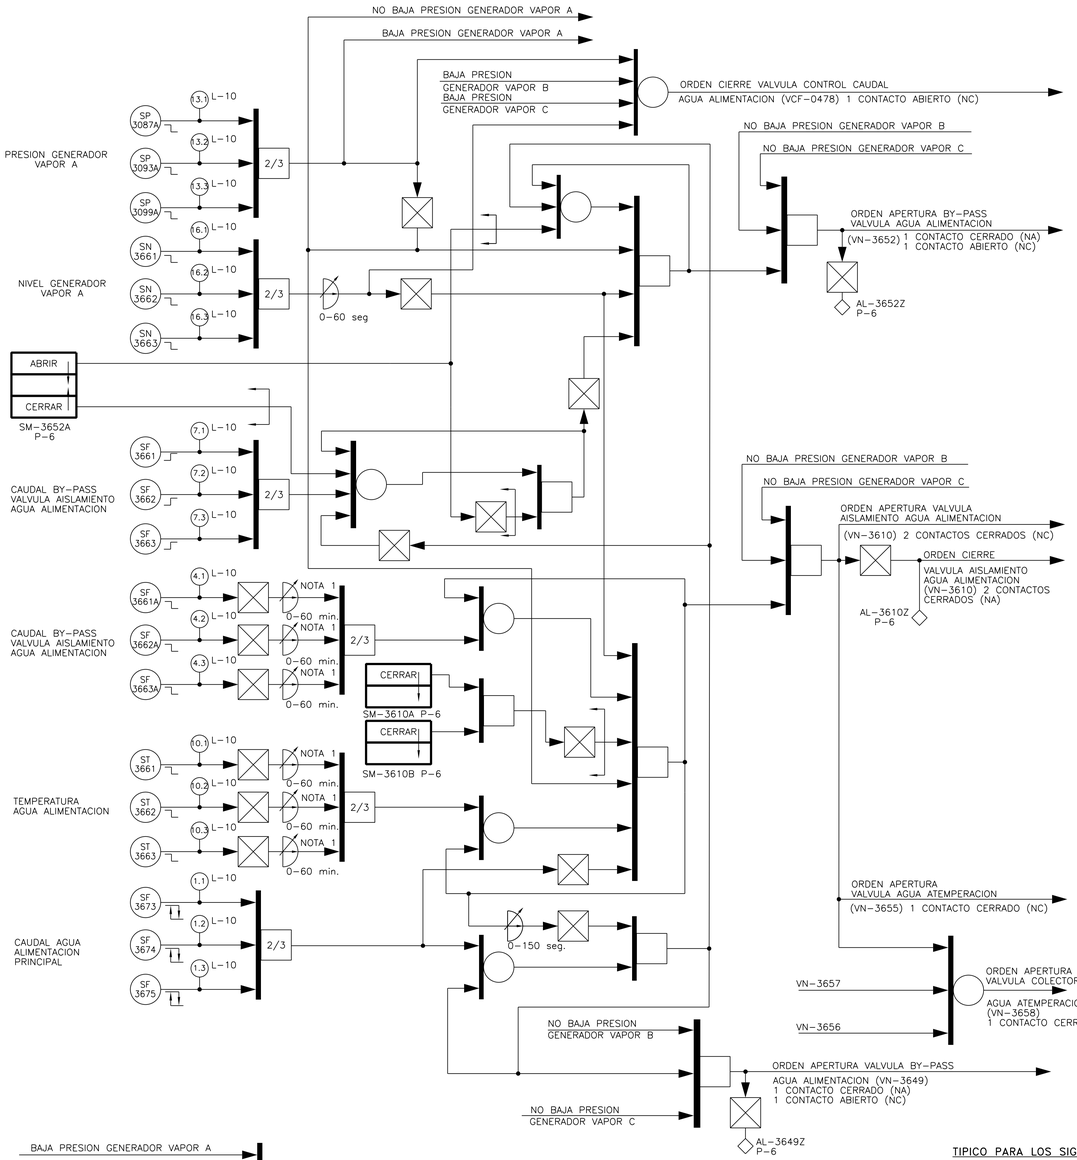

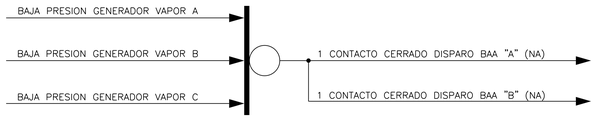

CADENA "B"

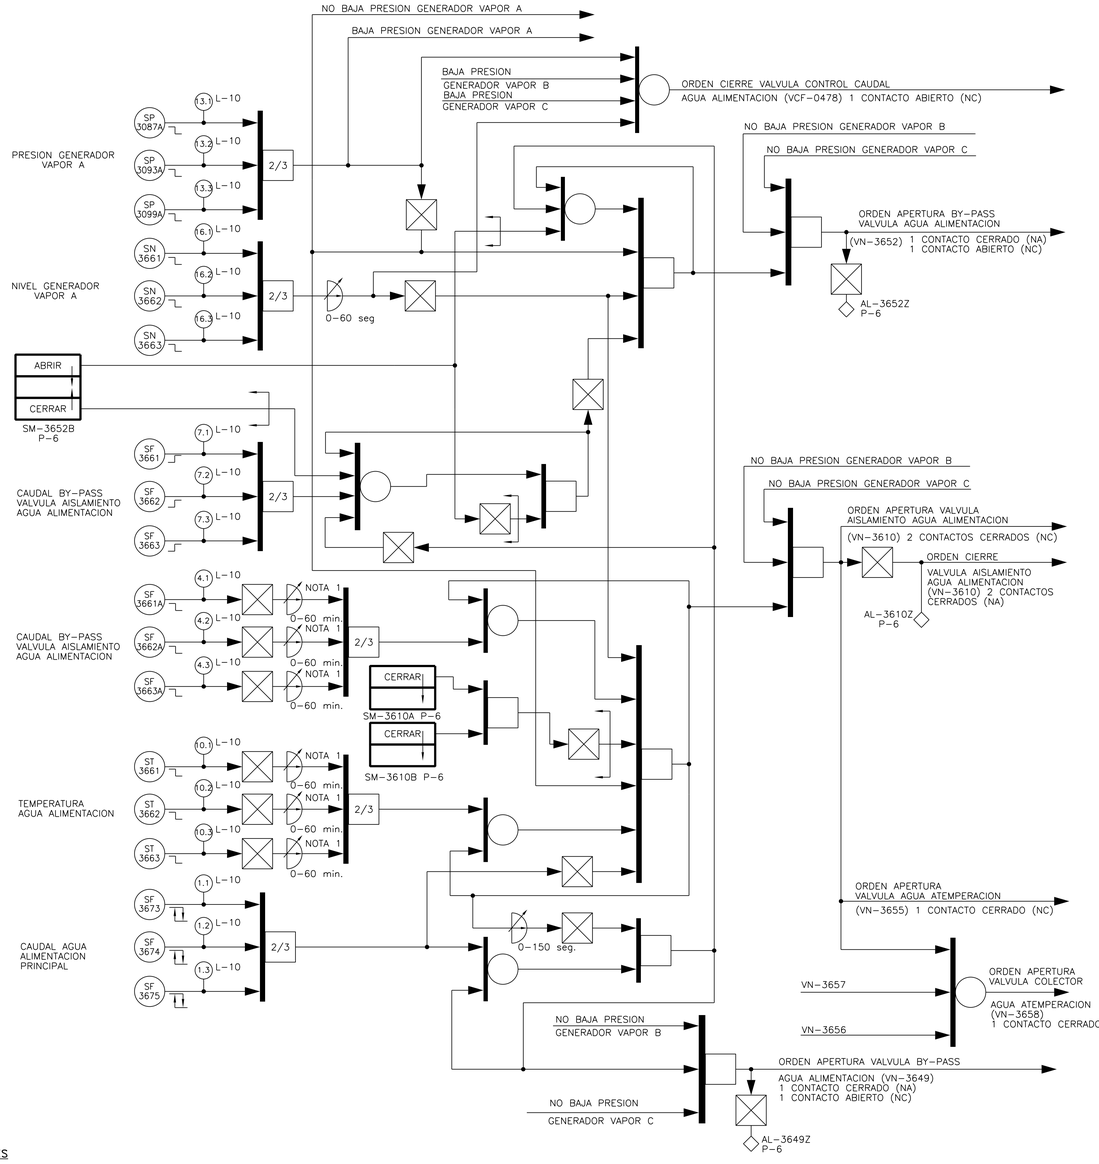

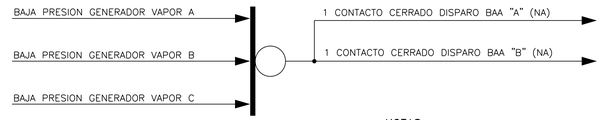

TIPICO PARA LOS SIGUIENTES GENERADORES

GENERADOR DE VAPOR	P-6 INTERRUPTOR DE CONTROL CADENA A	P-6 INTERRUPTOR DE CONTROL CADENA B	PRESION	NIVEL	CAUDAL BY-PASS	CAUDAL	TEMPERATURA	P-6 ALARMA
10E01A	SM-3610A SM-3610B		SP-3087A	SN-3661	SF-3661 SF-3661A	SF-3673	ST-3661	AL-3652Z
			SP-3093A	SN-3662	SF-3662 SF-3662A	SF-3674	ST-3662	AL-3610Z
	SM-3652A	SM-3652B	SP-3099A	SN-3663	SF-3663 SF-3663A	SF-3675	ST-3663	AL-3649Z
10E01B	SM-3613A SM-3613B		SP-3087B	SN-3664	SF-3664 SF-3664A	SF-3676	ST-3664	AL-3653Z
			SP-3093B	SN-3665	SF-3665 SF-3665A	SF-3677	ST-3665	AL-3613Z
	SM-3653A	SM-3653B	SP-3099B	SN-3666	SF-3666 SF-3666A	SF-3678	ST-3666	AL-3650Z
10E01C	SM-3616A SM-3616B		SP-3087C	SN-3667	SF-3667 SF-3667A	SF-3679	ST-3667	AL-3654Z
			SP-3093C	SN-3668	SF-3668 SF-3668A	SF-3680	ST-3668	AL-3616Z
	SM-3654A	SM-3654B	SP-3099C	SN-3669	SF-3669 SF-3669A	SF-3681	ST-3669	AL-3651Z

NOTAS:

1.- EL RANGO DE LOS TEMPORIZADORES PARA EL GENERADOR "C" SERA DE 0 A 30 MINUTOS

2.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 2/.

ANULADO 3

EL PLANO REVISION 2 SUSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 1.

ESTE PLANO PROCEDE DEL J-15.1 GRUPO 1 REV. 1.

anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA LOGICO
SISTEMA BY-PASS AGUA ALIMENTACION

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
3	ENE.26	PCD-2/38229/A1-02 (PLANO ANULADO)	JSR	VRA	JAPM	MOP
2	JUN-00	REVISION MOTIVADA POR LA DIGITALIZACION DEL PLANO	TTP	RCB-DGV	RGF	-

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
÷	2/J-15.1	C	3

J-015.01-03.DGN