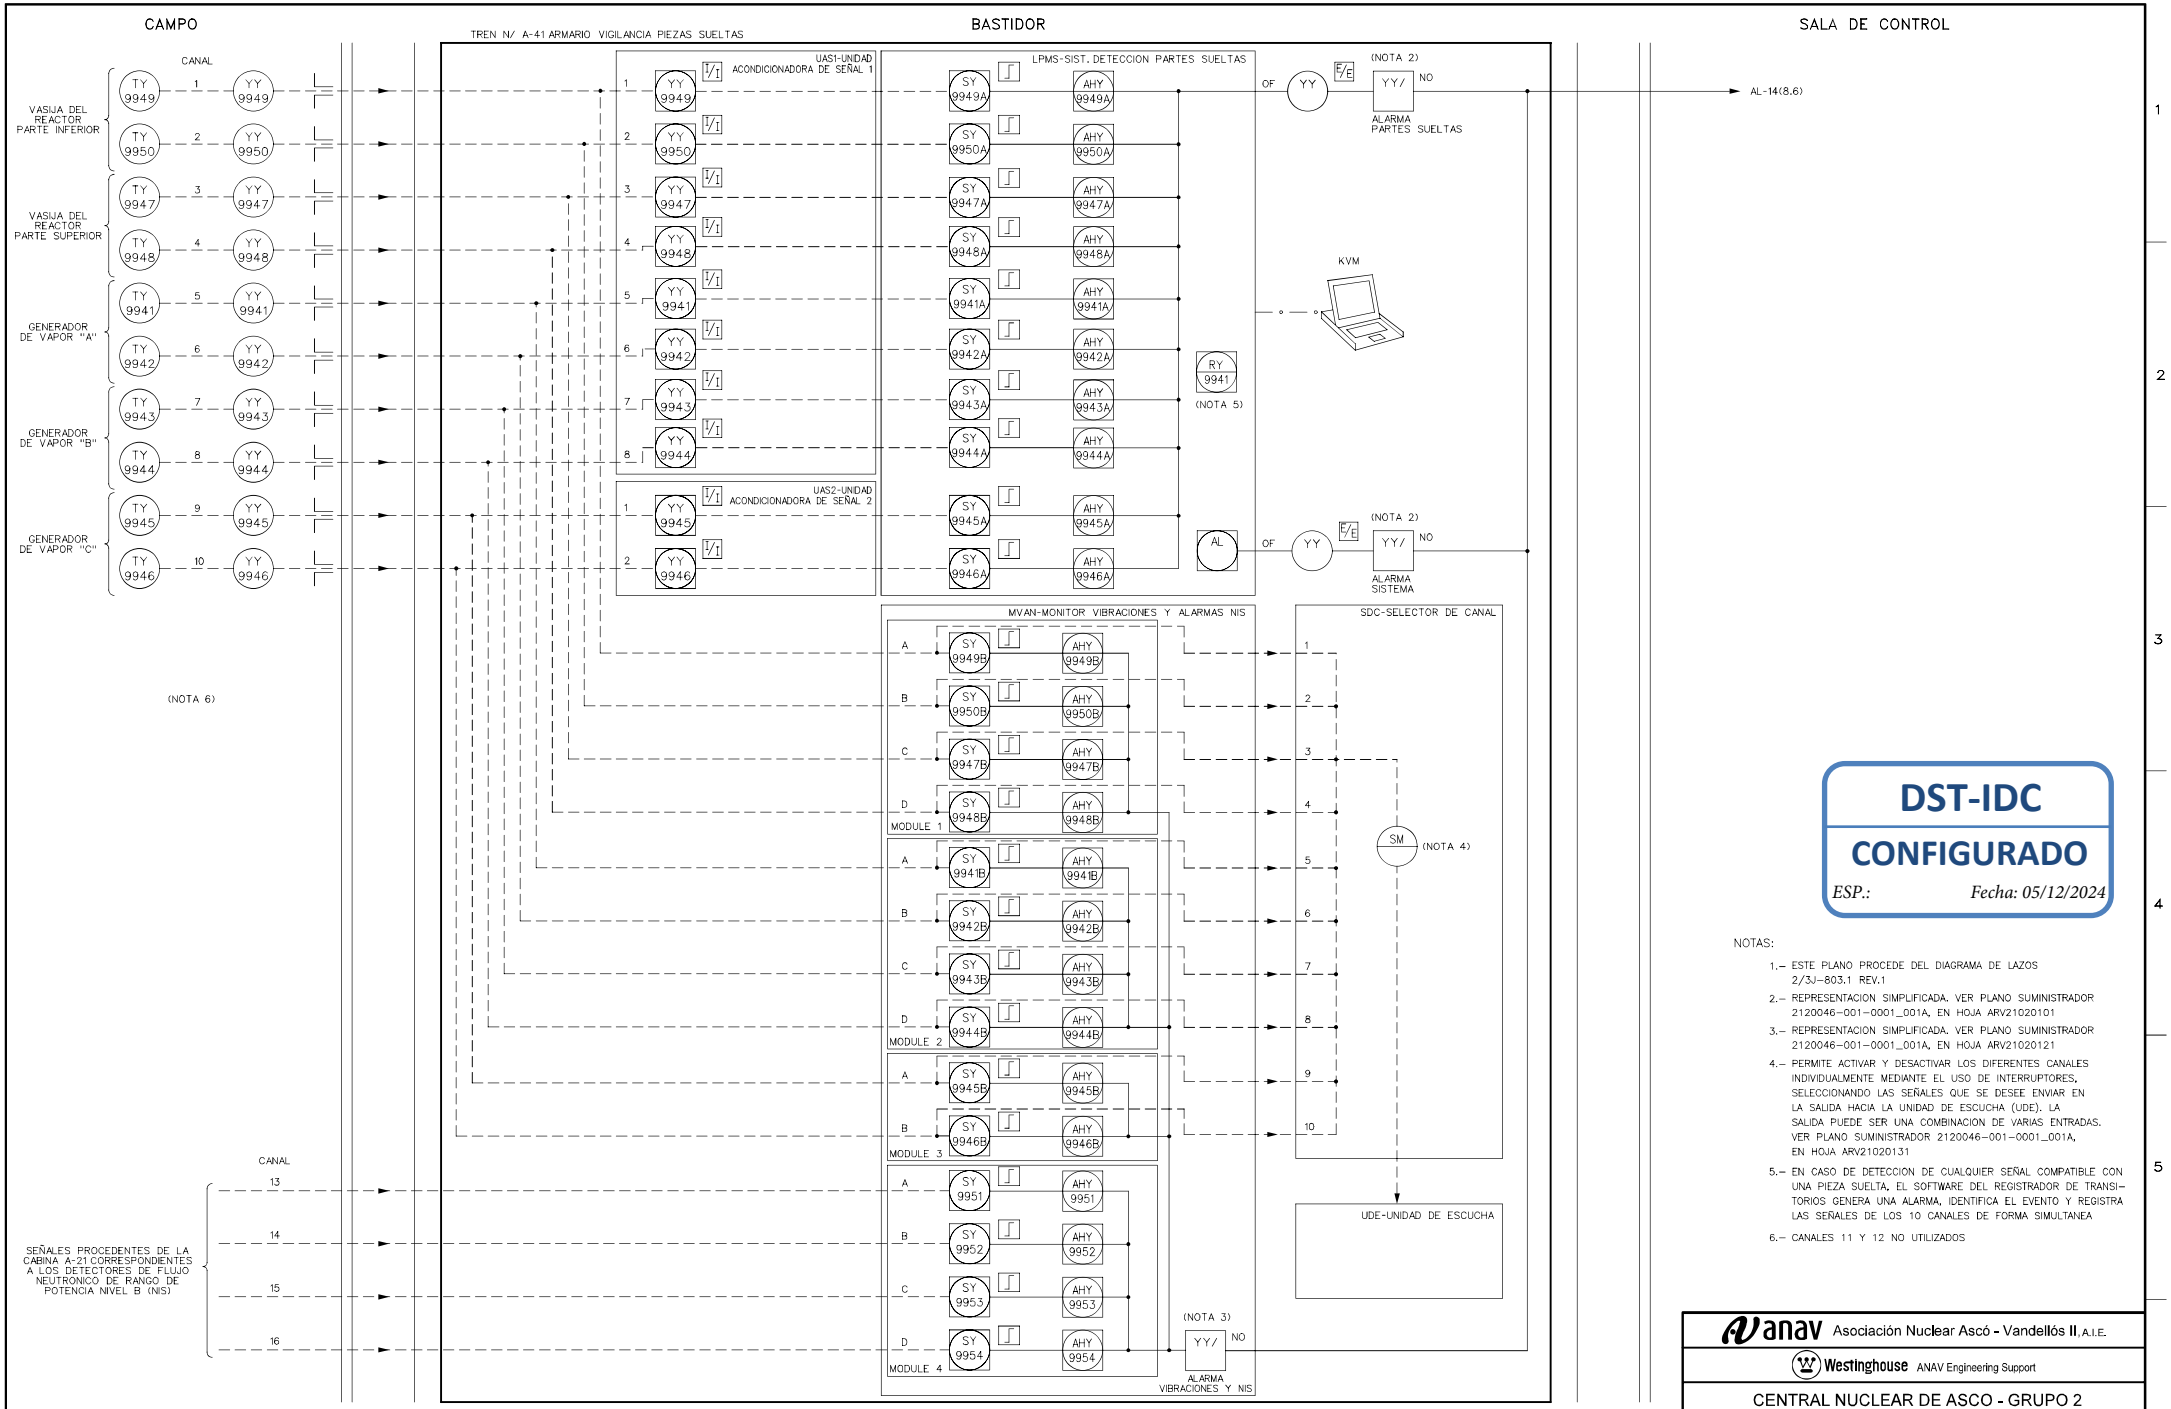


DST-IDC

CONFIGURADO

ESP.: *Fecha: 05/12/2024*

NOTAS:

1.– ESTE PLANO PROCEDE DEL DIAGRAMA DE LAZOS 2/3J–803.1 REV.1

2.– REPRESENTACION SIMPLIFICADA. VER PLANO SUMINISTRADOR 2120046–001–0001_001A, EN HOJA ARV21020101

3.– REPRESENTACION SIMPLIFICADA. VER PLANO SUMINISTRADOR 2120046–001–0001_001A, EN HOJA ARV21020121

4.– PERMITE ACTIVAR Y DESACTIVAR LOS DIFERENTES CANALES INDIVIDUALMENTE MEDIANTE EL USO DE INTERRUPTORES, SELECCIONANDO LAS SEÑALES QUE SE DESEE ENVIAR EN LA SALIDA HACIA LA UNIDAD DE ESCUCHA (UDE). LA SALIDA PUEDE SER UNA COMBINACION DE VARIAS ENTRADAS. VER PLANO SUMINISTRADOR 2120046–001–0001_001A, EN HOJA ARV21020131

5.– EN CASO DE DETECCION DE CUALQUIER SEÑAL COMPATIBLE CON UNA PIEZA SUELTA, EL SOFTWARE DEL REGISTRADOR DE TRANSITORIOS GENERA UNA ALARMA, IDENTIFICA EL EVENTO Y REGISTRA LAS SEÑALES DE LOS 10 CANALES DE FORMA SIMULTANEA

6.– CANALES 11 Y 12 NO UTILIZADOS

0	OCT.22	PARA PCD–2/37196	MCF	ICG DYNATEC	JSR	MOP	
EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO	

PLANO NUEVO

PCD Nº 2/37196

ACTIVIDAD Nº 3V

Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA DE LAZOS
SISTEMA DE VIBRACION Y PIEZAS SUELTAS

ESCALAS:	PLANO Nº :	CLASE:	EDICION:
–	2/J–803–010	–	0

2/J–803–010

2-3803.010-80.DGN