

2/J-805.13

CADENA LOGICA "A"

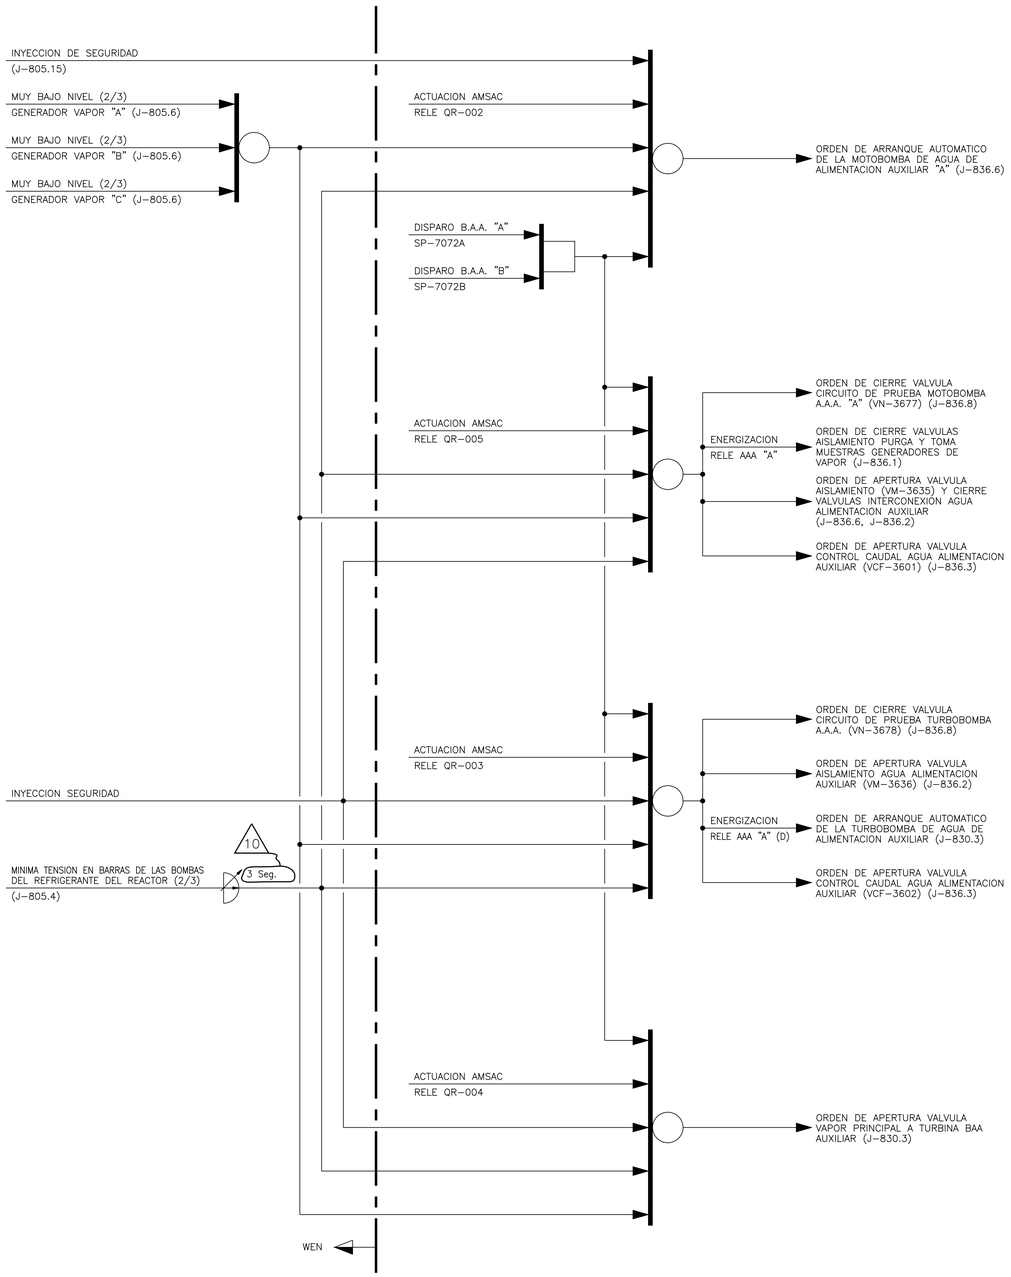

CADENA LOGICA "B"

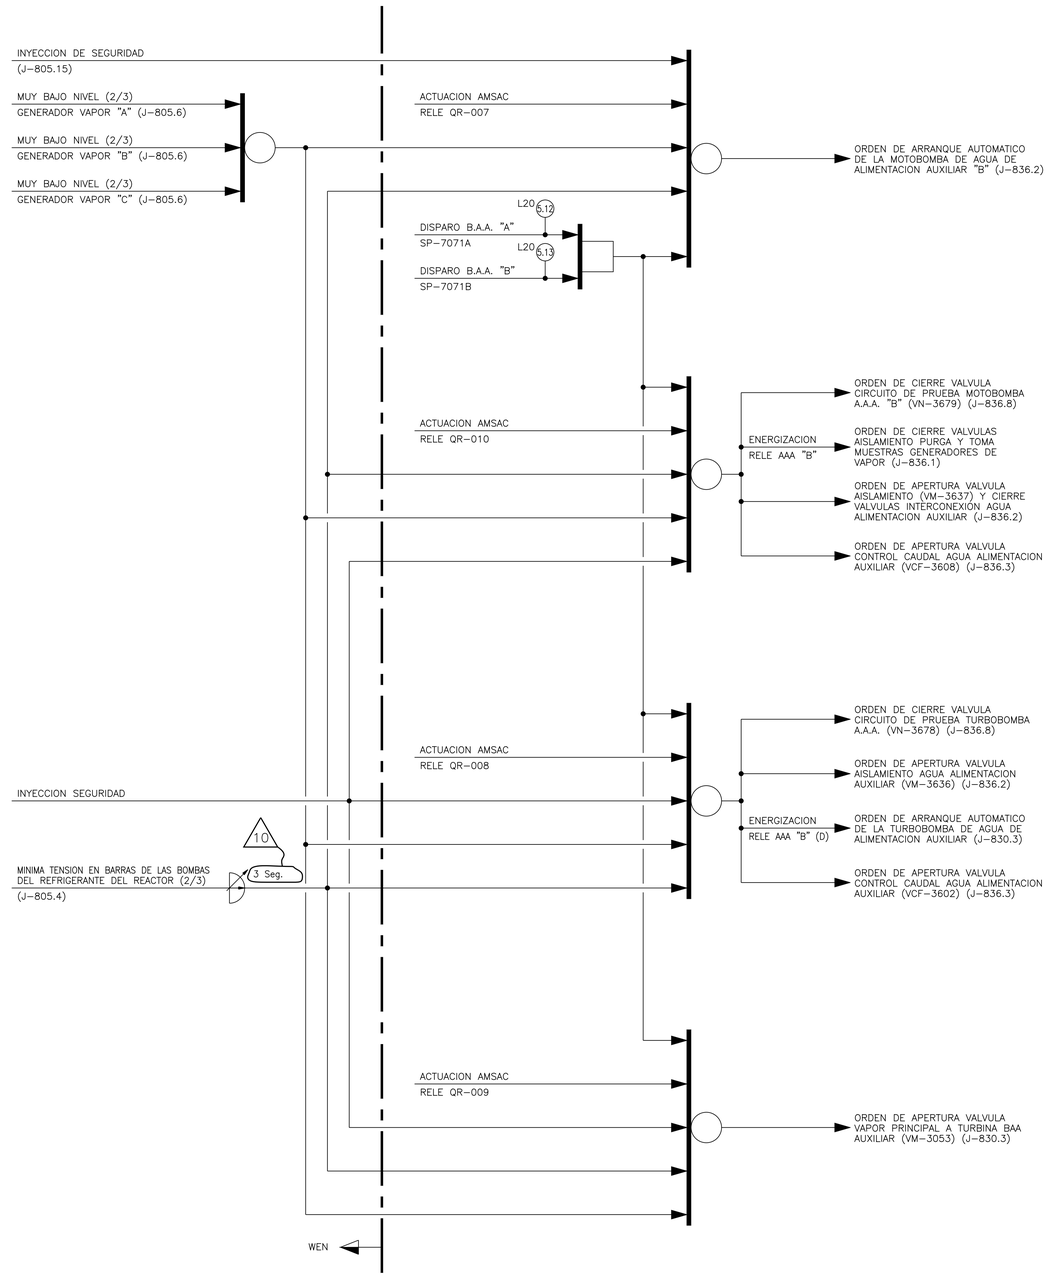

NOTAS:

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 2/.

* " EL PLANO REVISION 6 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 5

LA EDICION 10 PROVIENE DE LA EDICION 9 EMITIDA POR UTE INITEC NUCLEAR

LA EDICION 9 PROVIENE DE LA EDICION 8 EMITIDA POR UTE INITEC-INYPSA-EACRUPADOS

ESTE PLANO PROCEDE DEL J-805.13 GRUPO I REV. 6

ACTUALIZADO OCT-2019

anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA LOGICO
SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCION DEL REACTOR
ARRANQUE DE LAS BOMBAS DE AGUA ALIMENT. AUX.

FIG. E.S. Nº : 7.2-14 HOJA 13 DE 18

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	COMP.	VERIF.	APROB.
10	OCT.19	PAC-19/1874/01	ONF	ICG	–	JLM	MOP
9	DIC-08	CONVERSION DWG A DGN	–	JGV	MAA	–	JMJ

ESCALAS: ÷ | PLANO Nº: 2/J-805.13 | CLASE: C | EDICION: 10

2J-805.13--10.DGN