

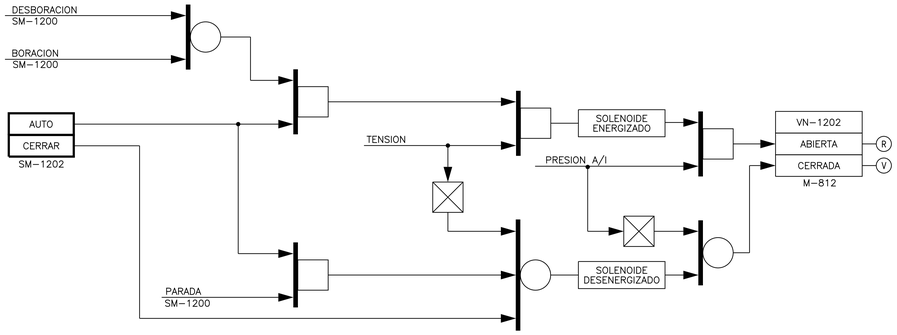


VALVULA	INTERRUPTOR DE CONTROL	FIN DE CARRERA	LAMPARA
VN-1202	SM-1202	SZ-1202	L-1202

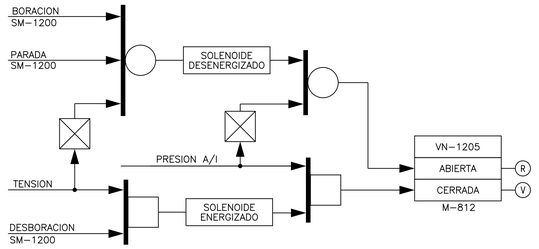


TIPICO PARA LAS SIGUIENTES VALVULAS VN

VALVULA	INTERRUPTOR DE CONTROL	FIN DE CARRERA	LAMPARA
VN-1205	SM-1200	SZ-1205	L-1205
VN-1206		SZ-1206	L-1206

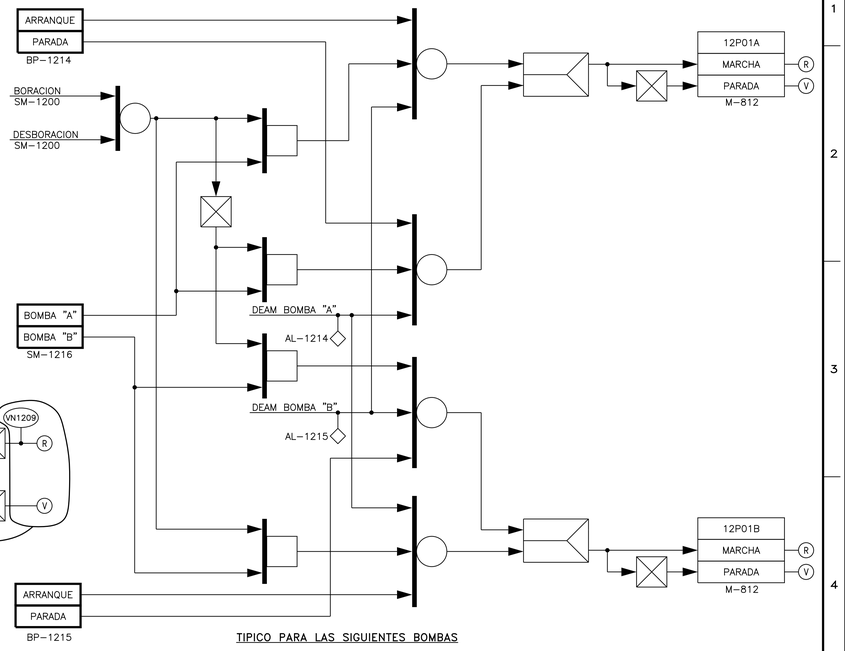



TIPICO PARA LAS SIGUIENTES BOMBAS

BOMBA	BOTON PULSADOR	SELECTOR	ORDEN DE ARRANQUE	LAMPARA	ALARMA
12P01A	BP-1214	SM-1216	SM-1200	L-1214	AL-1214
12P01B	BP-1215			L-1215	AL-1215

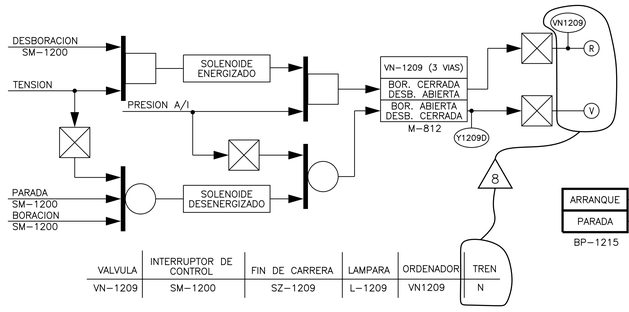

VALVULA	INTERRUPTOR DE CONTROL	FIN DE CARRERA	LAMPARA	ORDENADOR	TREN
VN-1209	SM-1200	SZ-1209	L-1209	VN1209	N

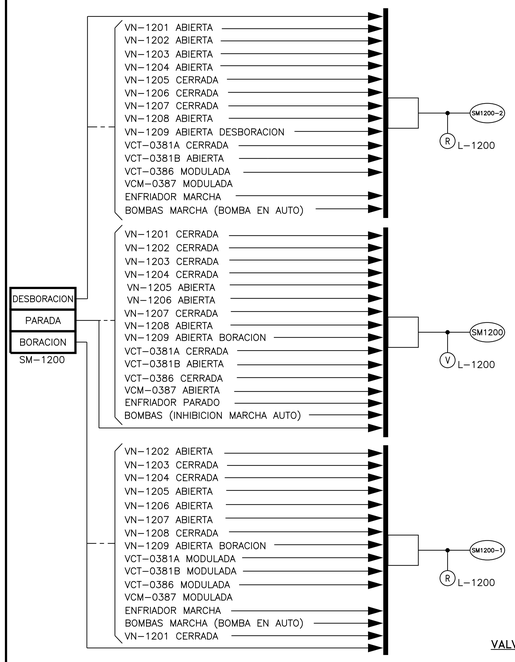

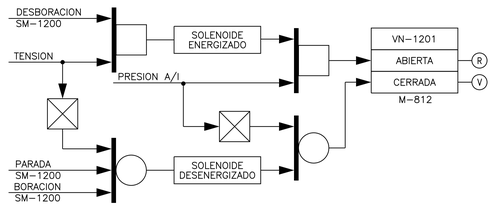


TIPICO PARA LAS SIGUIENTES VALVULAS VN

VALVULA	INTERRUPTOR DE CONTROL	FIN DE CARRERA	LAMPARA
VN-1201	SM-1200	SZ-1201	L-1201
VN-1203		SZ-1203	L-1203
VN-1204		SZ-1204	L-1204


TIPICO PARA LAS SIGUIENTES VALVULAS VN

VALVULA	BOTON PULSADOR	FIN DE CARRERA	LAMPARA
VN-1210	BP-1210	SZ-1210	L-1210
VN-1211	BP-1211	SZ-1211	L-1211
VN-1212	BP-1212	SZ-1212	L-1212
VN-1213	BP-1213	SZ-1213	L-1213

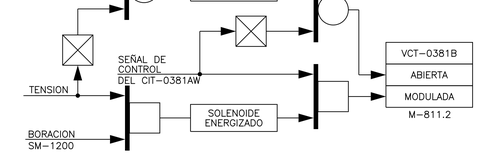


VALVULA	INTERRUPTOR DE CONTROL
VCT-0381B	SM-1200

VALVULAS COLECTOR SALIDA DESMINERALIZADORES REGENERACION TERMICA

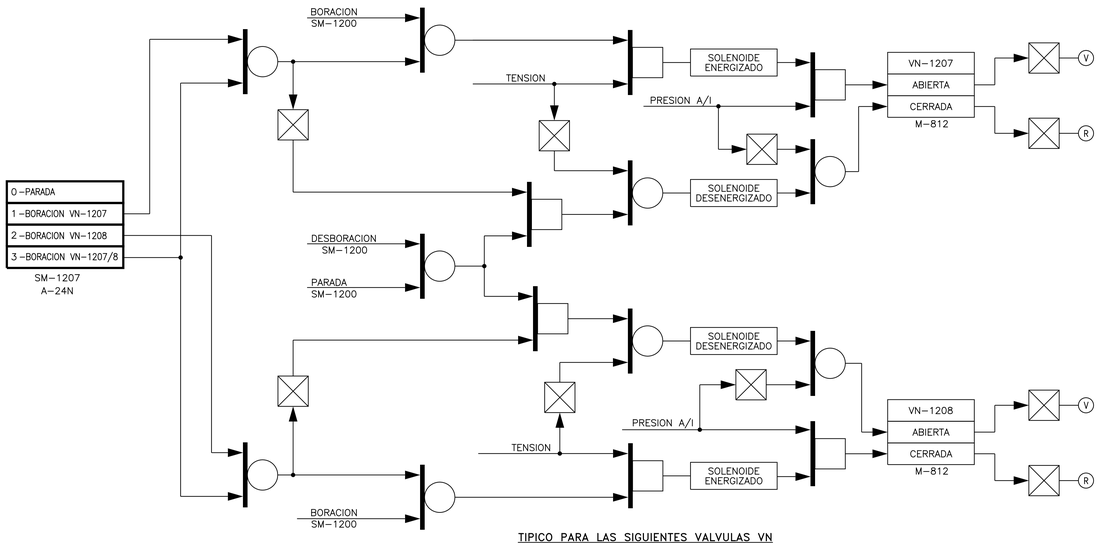



TIPICO PARA LAS SIGUIENTES VALVULAS VN

VALVULA	INTERRUPTOR DE CONTROL	FIN DE CARRERA	LAMPARA
VN-1207	SM-1200 SM-1207 (A-24N)	SZ-1207	L-1207
VN-1208		SZ-1208	L-1208

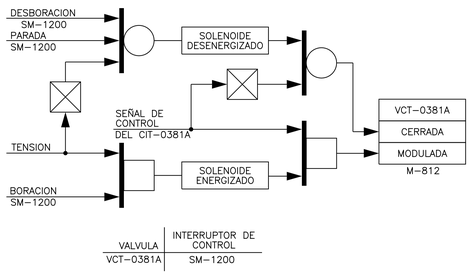

VALVULA	INTERRUPTOR DE CONTROL
VCT-0381A	SM-1200

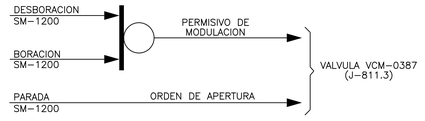

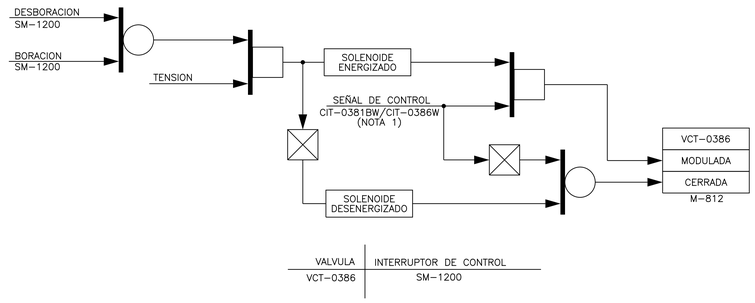

VALVULA	INTERRUPTOR DE CONTROL
VCT-0386	SM-1200

NOTAS

1. LA VALVULA RECIBE SEÑAL DEL CIT-0381BW CUANDO EL SM-1200 ESTA EN DESBORACION Y DEL CIT-0386W CUANDO ESTA EN BORACION. ESTA CONMUTACION DE SEÑALES SE EFECTUA EN LA CABINA DE WENESE.

2. LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 2/

LA EDICION 6 PROVIENE DE LA EDICION 5 EMITIDA POR ANA – CNV II
ESTE PLANO PROCEDE DEL J-812.1 GRUPO I REV. 4

ACTUALIZADO JUN-2021

EL PLANO REVISION 5 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 4

* EL PLANO REVISION 4 SUBSTITUYE AL PLANO DE O.I.P. DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 3

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	COMP.	VERIF.	SUPERV.	APROB.
8	JUN.21	PAC-21/0973/01	JLM	JMG	–	JSR	–	MOP
7	AGO-16	PCD-2/31506-1/A2-05	JSAR	ICG	–	CBF	–	SMZ
6	OCT-13	PCD-2/35344/A1-05	JER	VRA	–	MMG	–	MOP
5	JUN-00	REVISION MOTIVADA POR LA DIGITALIZACION DEL PLANO	–	VMI	TGG-MAA	RGF	CDM	EVL

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA LOGICO
SISTEMA DE REGENERACION TERMICA

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
÷	2/J-812.1	–	8