

2/J-814.3

CALENTADORES TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA DE RECARGA

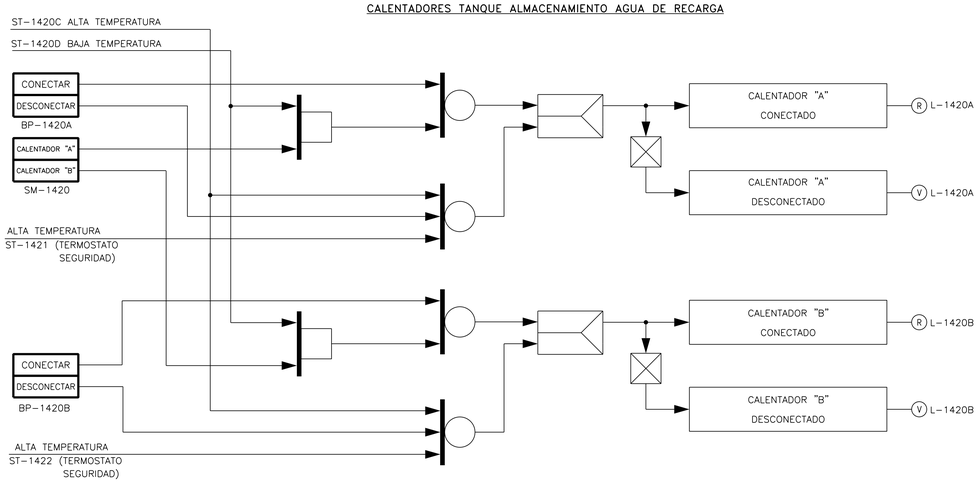


VALVULAS BY-PASS CAMBIADORES DE CALOR

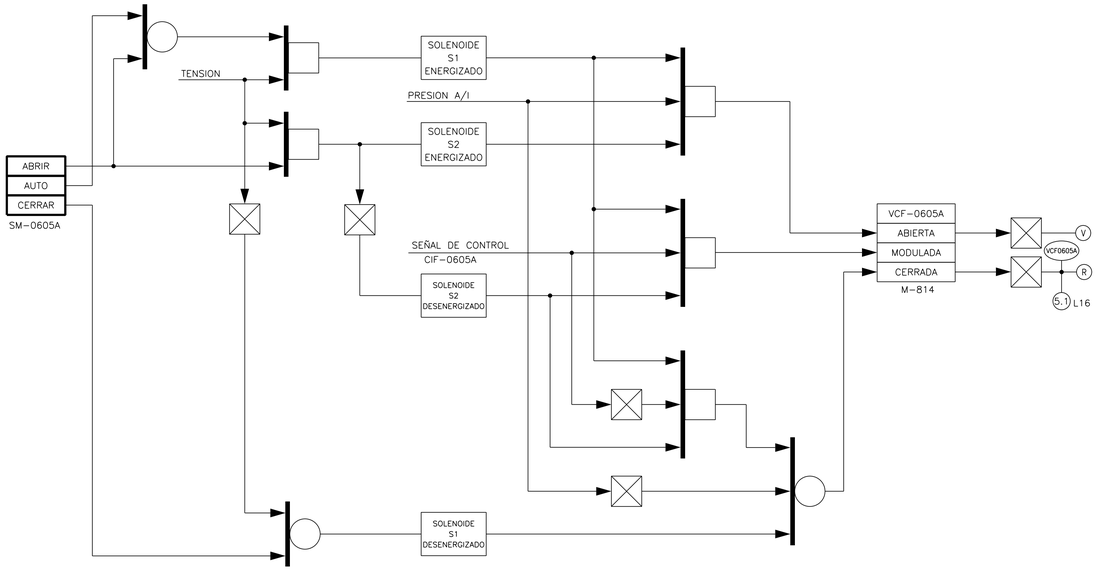

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES VALVULAS VCF

VALVULA	INTERRUPTOR DE CONTROL	FIN DE CARRERA	LAMPARAS		ORDENADOR
VCF-0605A	SM-0605A	SZ-0605A	L-0605A	5.1-L0016	VCF0605A
VCF-0605B	SM-0605B	SZ-0605B	L-0605B	11.1-L0016	VCF0605B

VALVULAS SALIDA CAMBIADORES DE CALOR

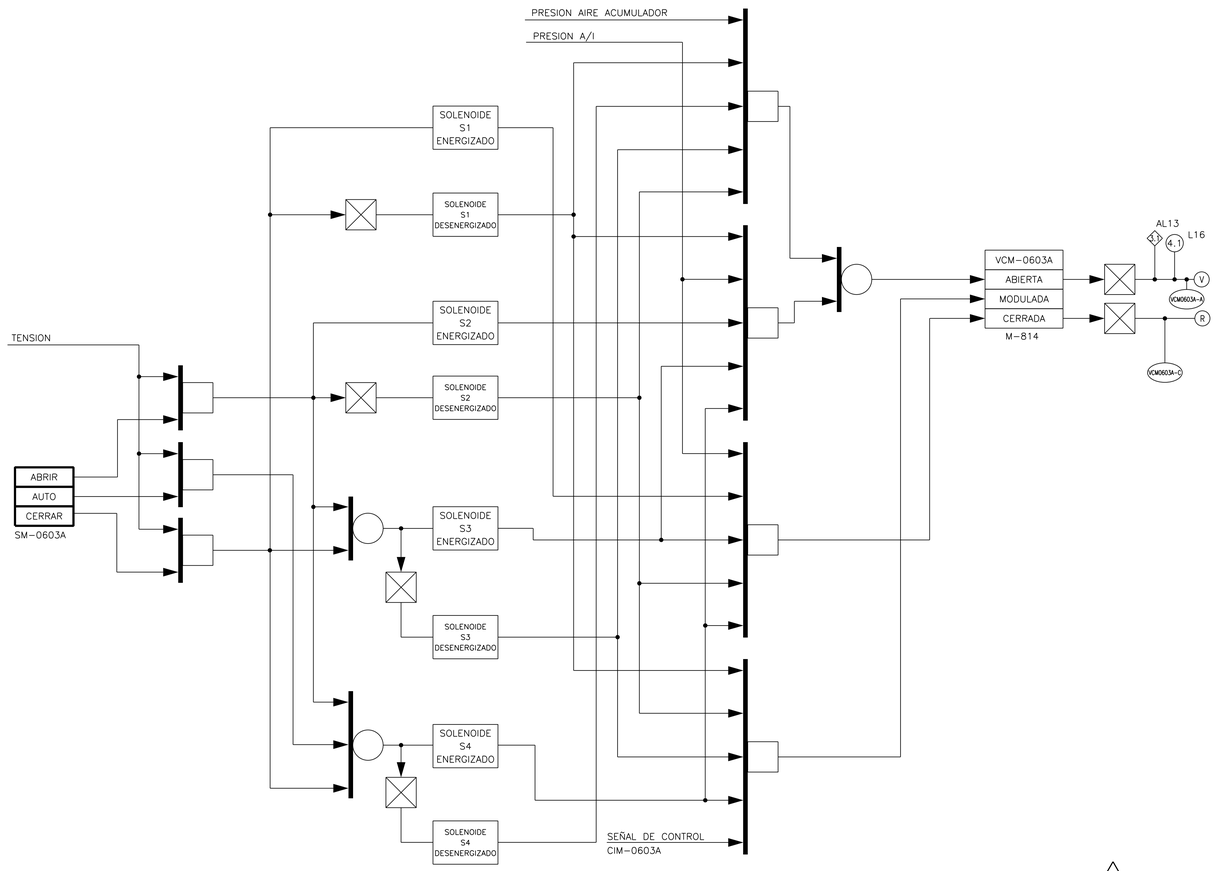


TIPICO PARA LAS SIGUIENTES VALVULAS V.C.M.

VALVULA	INTERRUPTOR DE CONTROL	FIN DE CARRERA	LAMPARAS		ALARMA	ORDENADOR		TREN
VCM-0603A	SM-0603A	SZ-0603A	L-0603A	4.1-L0016	3.1 AL 13	VCM0603A-A	VCM0603A-C	A
VCM-0603B	SM-0603B	SZ-0603B	L-0603B	12.1-L0016		VCM0603B-A	VCM0603B-C	B

11

ORDEN RECIRCULACION SEMI-AUTOMATICA

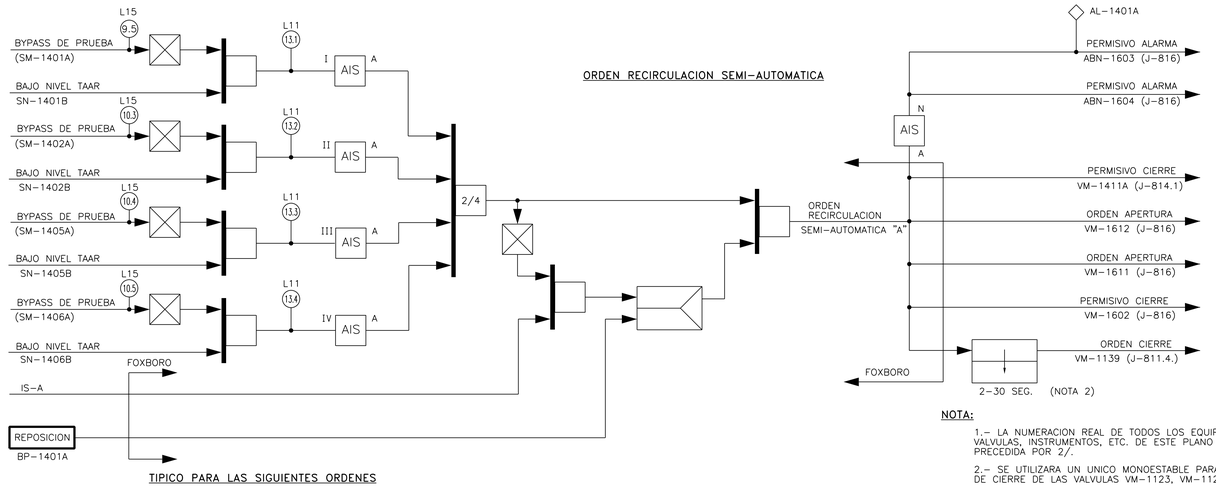

TIPICO PARA LAS SIGUIENTES ORDENES

ORDEN	BOTON PULSADOR	PERMISIVO ENERGIZACION		LAMPARAS		ALARMA	PERMISIVO ALARMA	ORDEN APERTURA	PERMISIVO CIERRE	ORDEN CIERRE	TREN
RSA-A	BP-1401A	SN-1401B SN-1402B SN-1405B SN-1406B	IS-A	13.1-L0011 13.2-L0011 13.3-L0011 13.4-L0011	9.5-L0015 10.3-L0015 10.4-L0015 10.5-L0015	AL-1401A	ABN-1603 ABN-1604	VM-1611 VM-1612	VM-1411A VM-1602	VM-1139 (J-811.4)	A
RSA-B	BP-1401B		IS-B			AL-1401B	ABN-1605 ABN-1606	VM-1613 VM-1614	VM-1411B VM-1605	VM-1123 VM-1126 VM-1127 (J-811.2)	B

NOTA:

1.- LA NUMERACION REAL DE TODOS LOS EQUIPOS, LINEAS, VALVULAS, INSTRUMENTOS, ETC. DE ESTE PLANO IRA PRECEDIDA POR 2/.

2.- SE UTILIZARA UN UNICO MONOESTABLE PARA LA ORDEN DE CIERRE DE LAS VALVULAS VM-1123, VM-1126 Y VM-1127.

ACTUALIZADO IDR AGO-2025

ESTE PLANO PROCEDE DEL J-814.3 GRUPO 1 REV.5

EL PLANO REVISION 9 SUSTITUYE AL PLANO DE UTE DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION 8.

* EL PLANO REVISION .6. SUBSTITUYE AL PLANO DE INYPSA/INGENIERIA Y EQUIPOS DE LA MISMA DENOMINACION Y REVISION .5..

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	COMP.	VERIF.	SUPERV.	APROB.
11	JUL.25	ASC-A/32052-F2/A5-10	BPP	VRA CAPDEVILA	–	JER	–	MOP
10	MAR.07	PCD-2/21035/A1-09 (SC)	JLL	JRG	–	JSR	–	MOP
9	JUN.00	REVISION MOTIVADA POR LA DIGITALIZACION DEL PLANO	–	GZF	RCB-DGV	RGF	CDM	EVL

Anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 2

DIAGRAMA LOGICO

SISTEMA DE EVACUACION DEL CALOR RESIDUAL

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
–	2/J-814.3	C	11

2J-814.03---11.DGN